

BK ning asosiy to'plamining rasmlari ro'yxati		
№	Nomi	Izohlar
CB-1	Umumiy ma'lumot	
CB-2	Suv qudug'i qurilishi	
CB-3	Suv qudug'i qirqimi	
CB-4	Quvurlar va uskunalar qirqimi.Spetsifikatsiya.	
CB-5		

Belgilanish	Nomi	Eslatma
	Malumot hujjatlari	
-	Gidrogeologik hisobot	
СЕРИЯ 4.900-10. Альбом 2	Uskunalar, armatura va armatura albomi	
	suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlari va inshootlari uchun	
КЖ	Suv quduqlari. qirgim	
	Samarqand GGS gidrogeologik xulosasi	


Nomi	Kirish bosimi talab qilinadi (m)	Hisobi				O'rnatilgan. quvvat elektron dvigatel. kVT	Izohlar
		m3/sut	m3/soat	l/s	Yong'in paytida l/s		
BCEFO:							
B1	10	259.2	10.8	3.0		H=50M 3.0 kBT	

Құшмурдов Д

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 8 oktyabr PQ-298-son karori

						2026 y.				СЖ		
						Yangier shahri “Yangi O‘zbekiston” massivi atrofida aholi dam olish maskani tashkil etish maqsadida obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish.						
Ozg.	Dona	Var	Buyur	Imzo	Sana	Tashqi suv qudug'i				Bosqich	Varaq	Varaqlar
Bosh.M.	Қўшмуродов	Д								Ishchi loyiha	1	4
Bajardi.	Худойқулов	С										
Tekshirdi.	Абдулақимов	Х										
						Umumiy ma'lumot				000 “INDUSTRIAL LOYIHA” г.Джузак.		

Разрез скважины


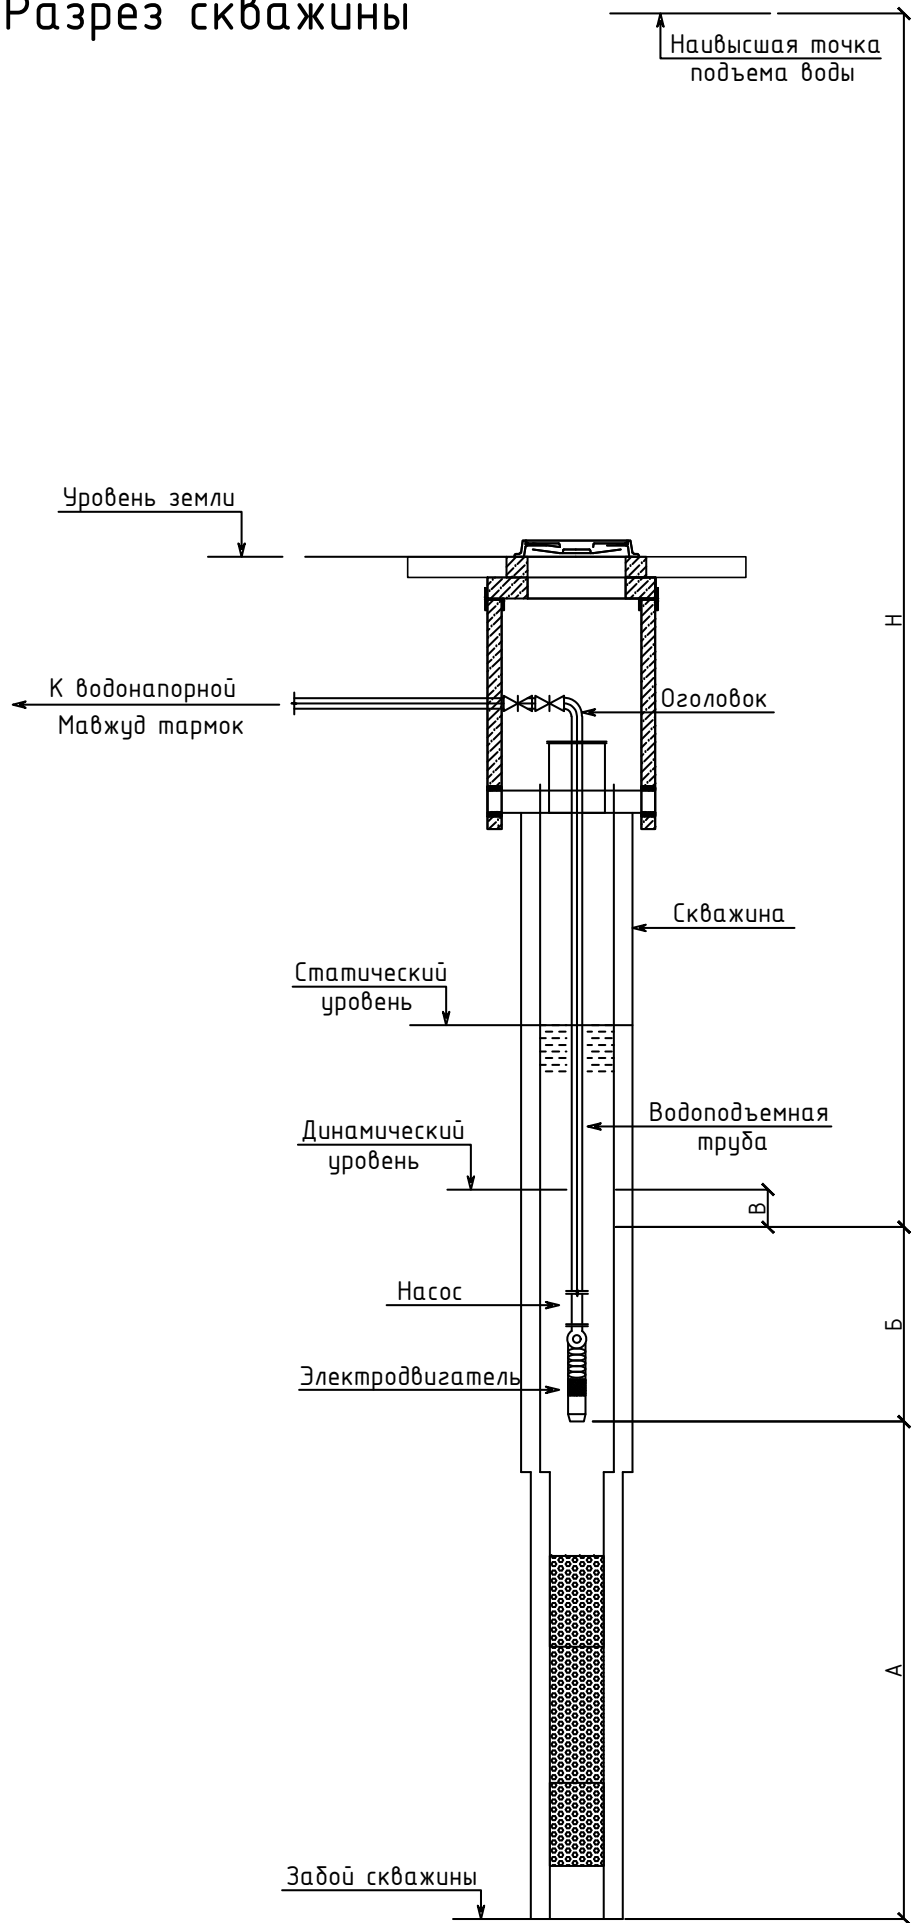


Основные данные по водозаборной скважины

Характеристика скважины							Установочные данные			Характеристика насоса				Характеристика электродвигателя	
Номер скважины по генплану	Максимальный диаметр обсадной колонны, мм	Отметка земли у скважин	Расчетный дебит, м3/ч	Отметки			Расстояние от низа электро-двигателя до забоя "А", м	Расстояние от верха насоса до динамического уровня "В", м	Расстояние от динамического уровня до наивысшей точки подъема вода "Н", м	Расчетная подача, м3/ч	Расчетный напор, м	Длина электронасосного агрегата "Б", мм	Диаметр водоподъемной трубы, мм	Мощность N, кВт	Частота вращения n об/мин
				Забоя (глубина)	Статического уровня воды	Динамического уровня воды (абсолютные отм.)									
--	219х6	--	16.0	-150	2.4-6.1	-24	115	11	50	16.0	50	1350	57х3.0	3,0	3000

						2026 y.	СЖ					
						Yangier shahri “Yangi O‘zbekiston” massivi atrofida aholi dam olish maskani tashkil etish maqsadida obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish.						
Ozg.	Dona	Var	Buyur	Imzo	Sana	Tashqi suv qudug'i				Bosqich	Varaq	Varaqlar
Bosh.M.	Қўшмуродов	Д								Ishchi loyiha	3	4
Bajardi.	Худойкулов	С										
Tekshirdi.	Абдулакимов	Х				Suv qudug'i qirqimi				000 “INDUSTRIAL LOYIHA” г.Джизак.		

Схема трубопроводов и оборудования

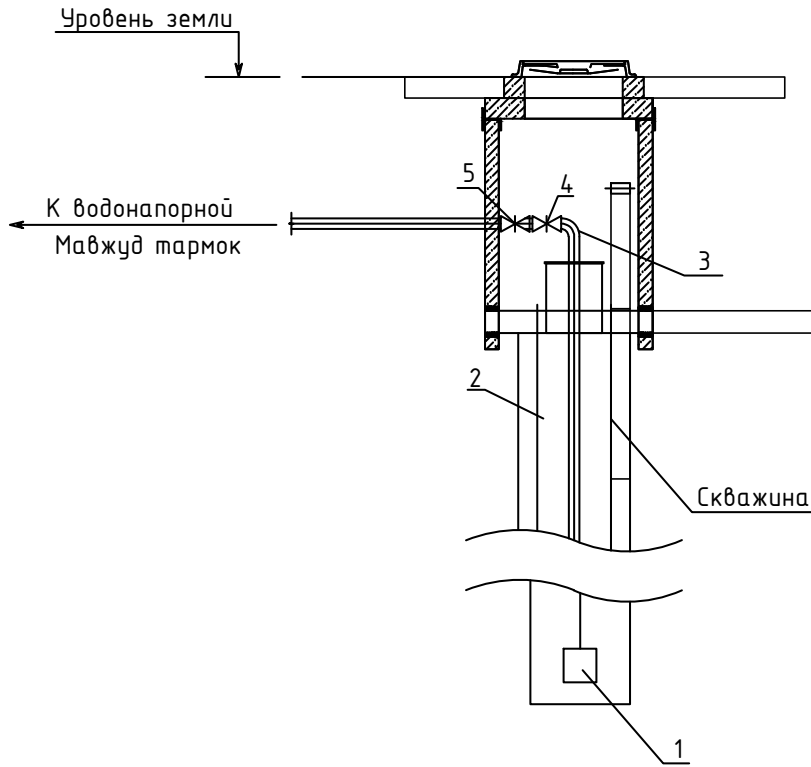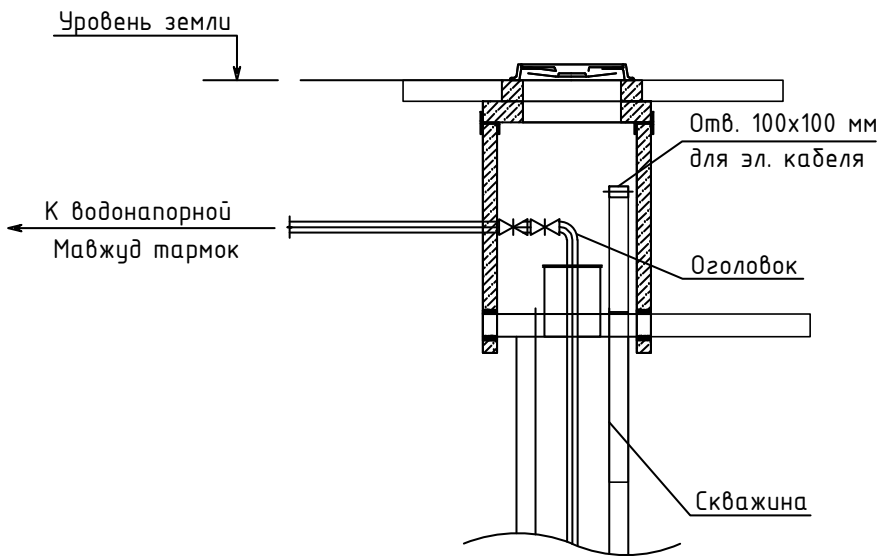

Спецификация

№ п/п	Наименование	Тип, марка, обозна- чение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Ед. изм.	Объем	Примеч.
1	2				3	4	5
1	Глубинный насос Н=50м, Q= 16 м3/час - 3.0 кВт				шт	1	
2	Оголовок герметизированный				шт	1	
3	Отвод ст. фланц. 90 гр. Ду=57 мм				шт	1	
4	Затвор межфланцевый Ду=50 мм				шт	1	
5	Обратный клапан фланцевый Ду=50 мм				шт	1	
6	Фланцы ст. Ду=50 мм	ГОСТ 12827-67			шт	4	
7	Колодец водопроводный Ø1500 мм Н=1.5 м из сбор. ж/б элементов				шт	1	
8	Люк чугунный	ГОСТ 3634-99			шт	1	
9	Счетчик ультразвуковой фланцевый Ø50 мм, КАИФА				шт	1	
10							

						2026 y.				CЖ
						Yangier shahri “Yangi O‘zbekiston” massivi atrofida aholi dam olish maskani tashkil etish maqsadida obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish.				
Ozg.	Dona	Var	Buyur	Imzo	Sana	Tashqi suv qudug'i	Bosqich	Varaq	Varaqlar	
Bosh.M.	Қўшмуроёв	Д					Ishchi loyiha	4	4	
Bajardi.	Худойқулов	С								
Tekshirdi.	Абдулакимов	Х								
						Шарҳиётлар ва ўскунalar qirqimi. Spetsifikatsiya.	000 “INDUSTRIAL LOYIHA” г.Джузак.			