
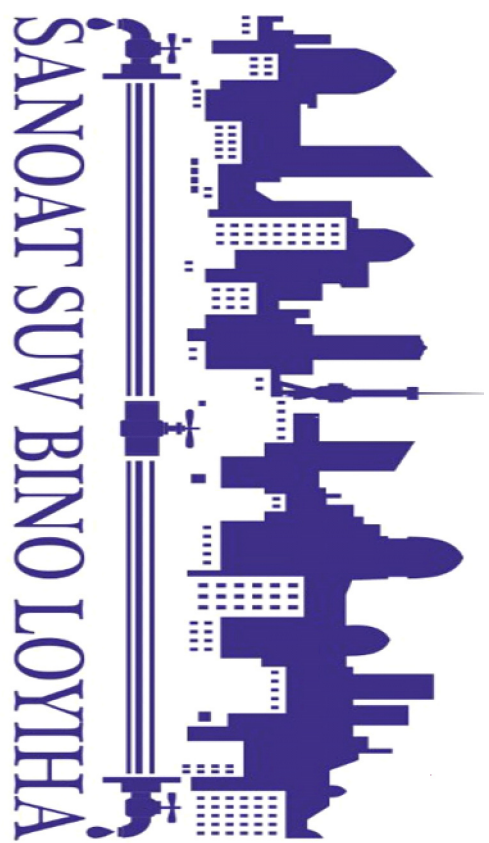




ISHCHI LOYIHA.


Андижон вилояти Шахрихон тумани "Карнайчи" МФЙ ҳудудида
қурилиши режалаштирилгаётган "Янги Ўзбекистон" массивининг
массивининг қуриш лойиҳаси.

ТИП	Содиков А		Х/К
			"Саноат-сув-бино-лойиҳа"
			Андижон вилояти Шахрихон тумани "Карнайчи" МФЙ ҳудудида
			қурилиши режалаштирилгаётган "Янги Ўзбекистон" массивининг
			массивининг қуриш лойиҳаси.

2026 у.

Переход через дороги
футлар ст. Ø720x7mm L=7mm

Проектирование волоконно-оптического кабеля связи

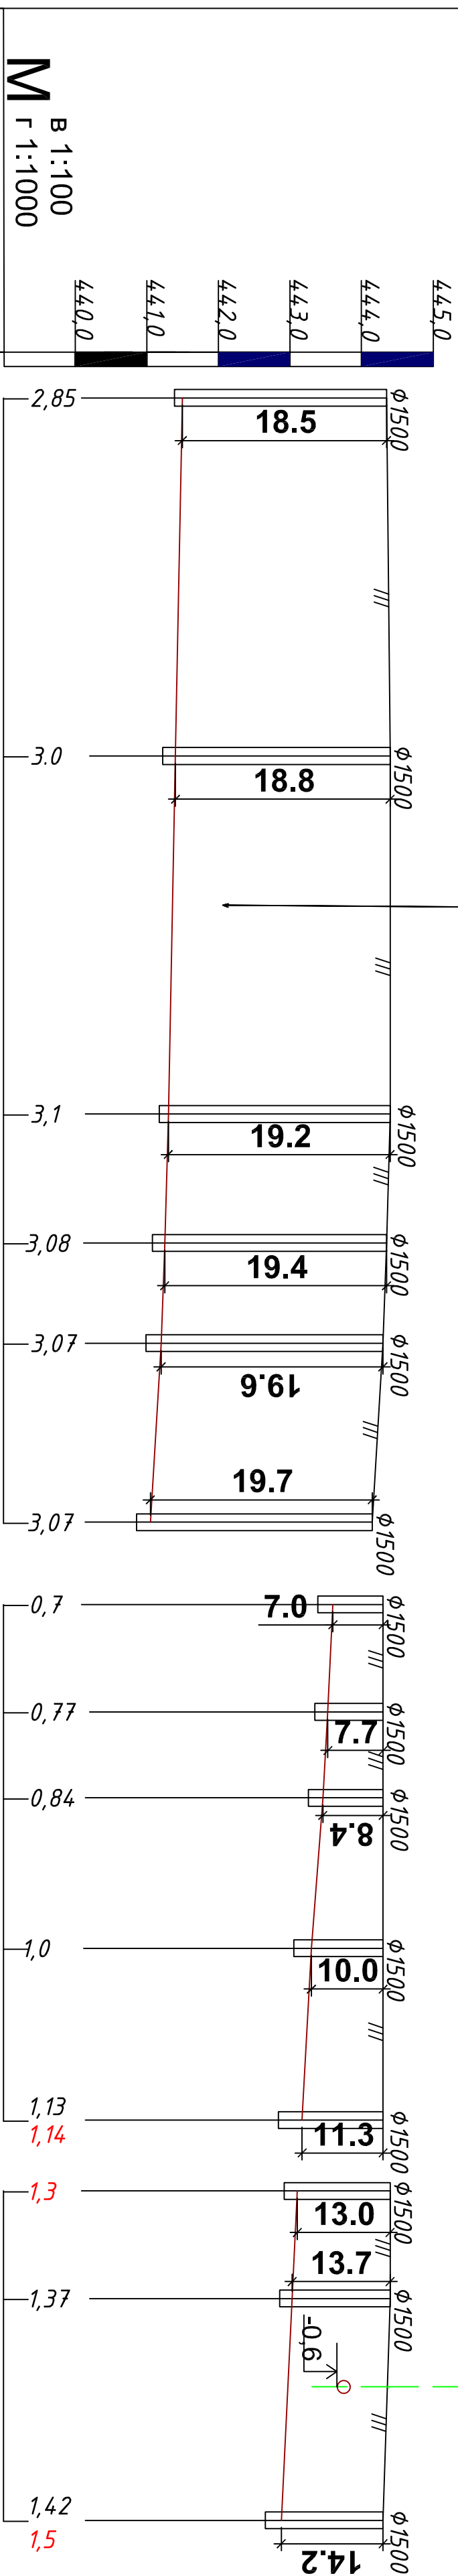

Отметка н/зв или лотка
труды

Проектная отметка земли

Натуральная отметка земли

Обозначение труда
и шип изоляции




Основание

Уклон


Расстояние

Номер кодоўца

точку зрения повтора

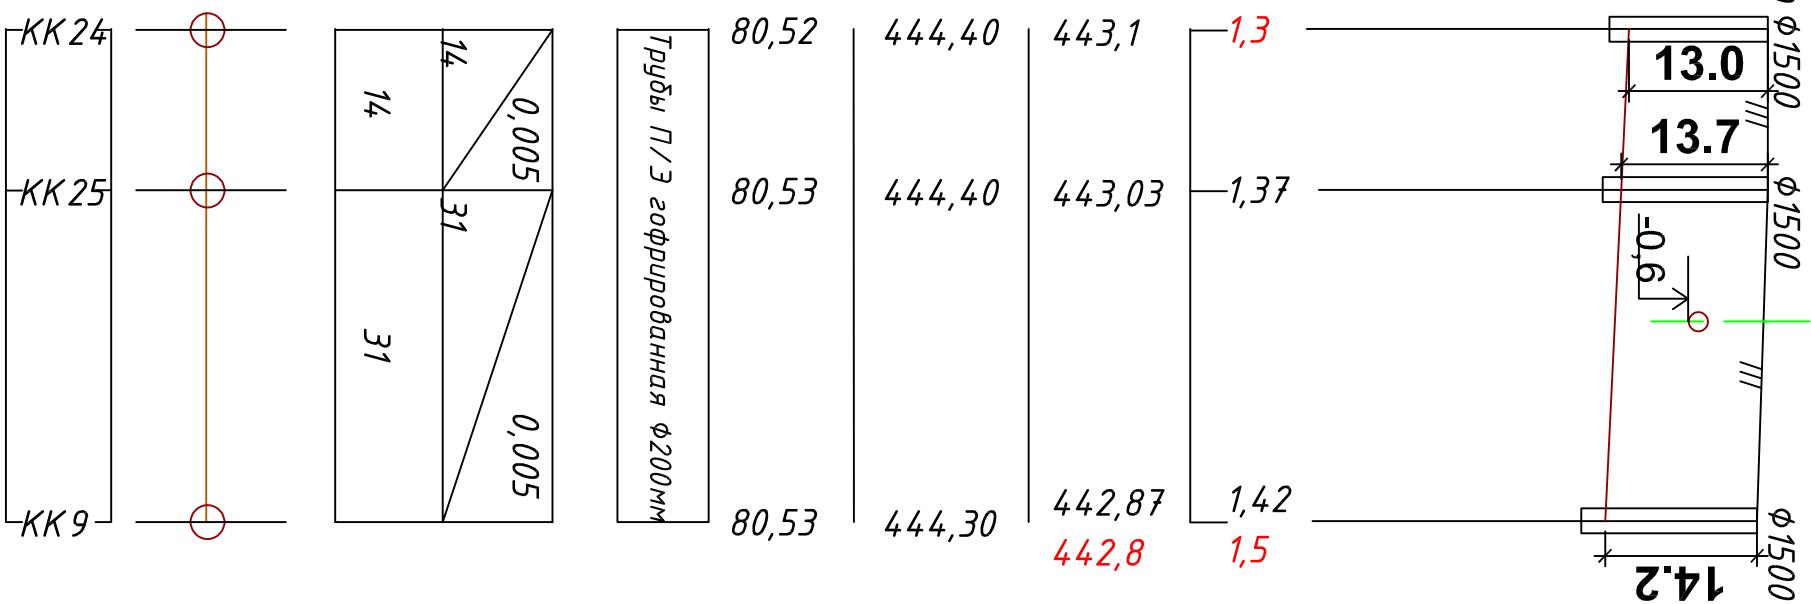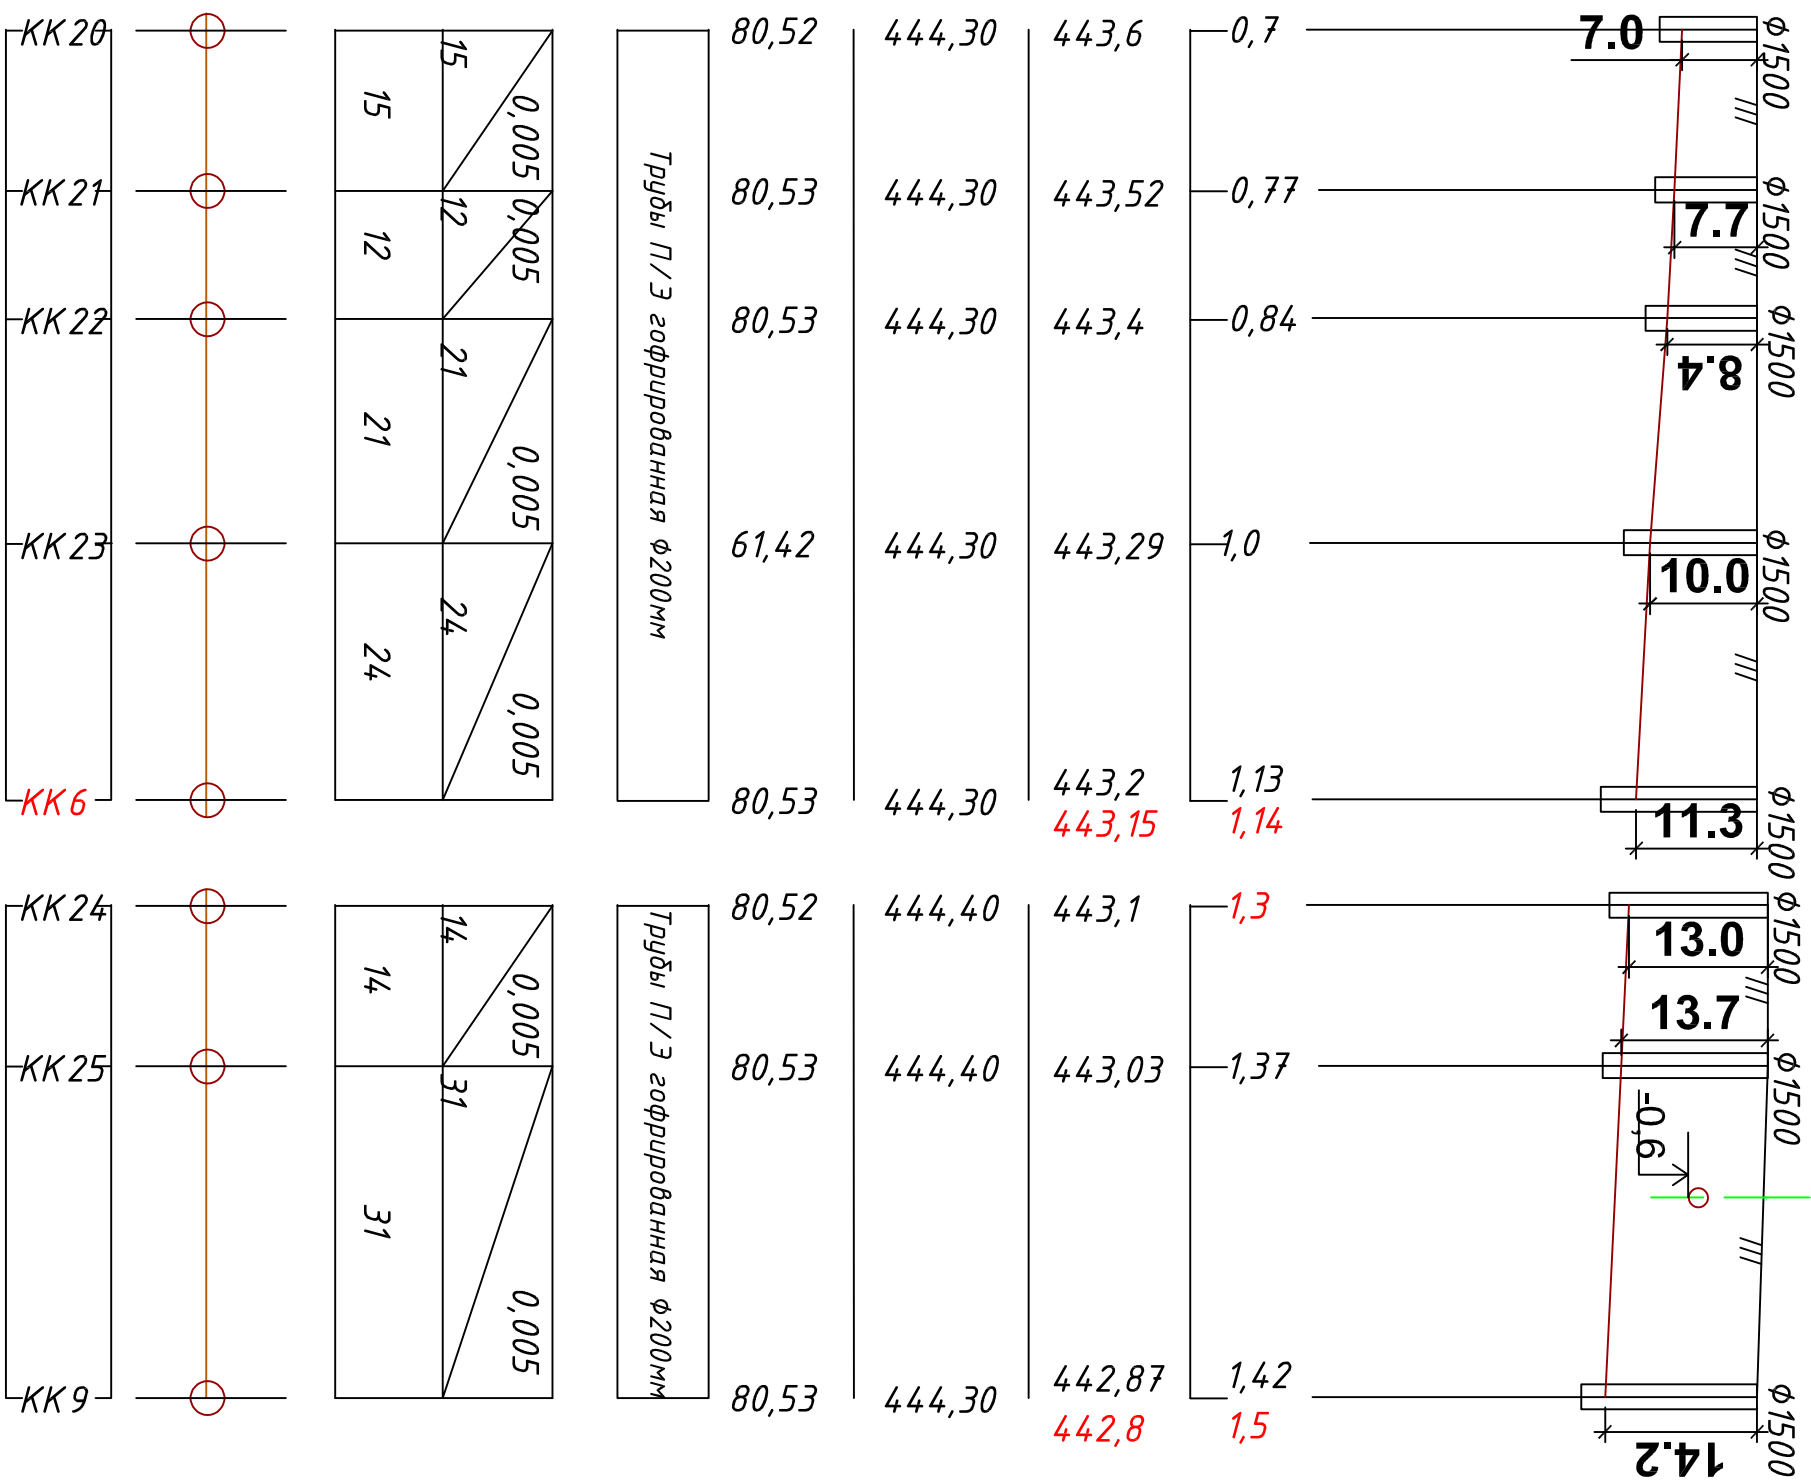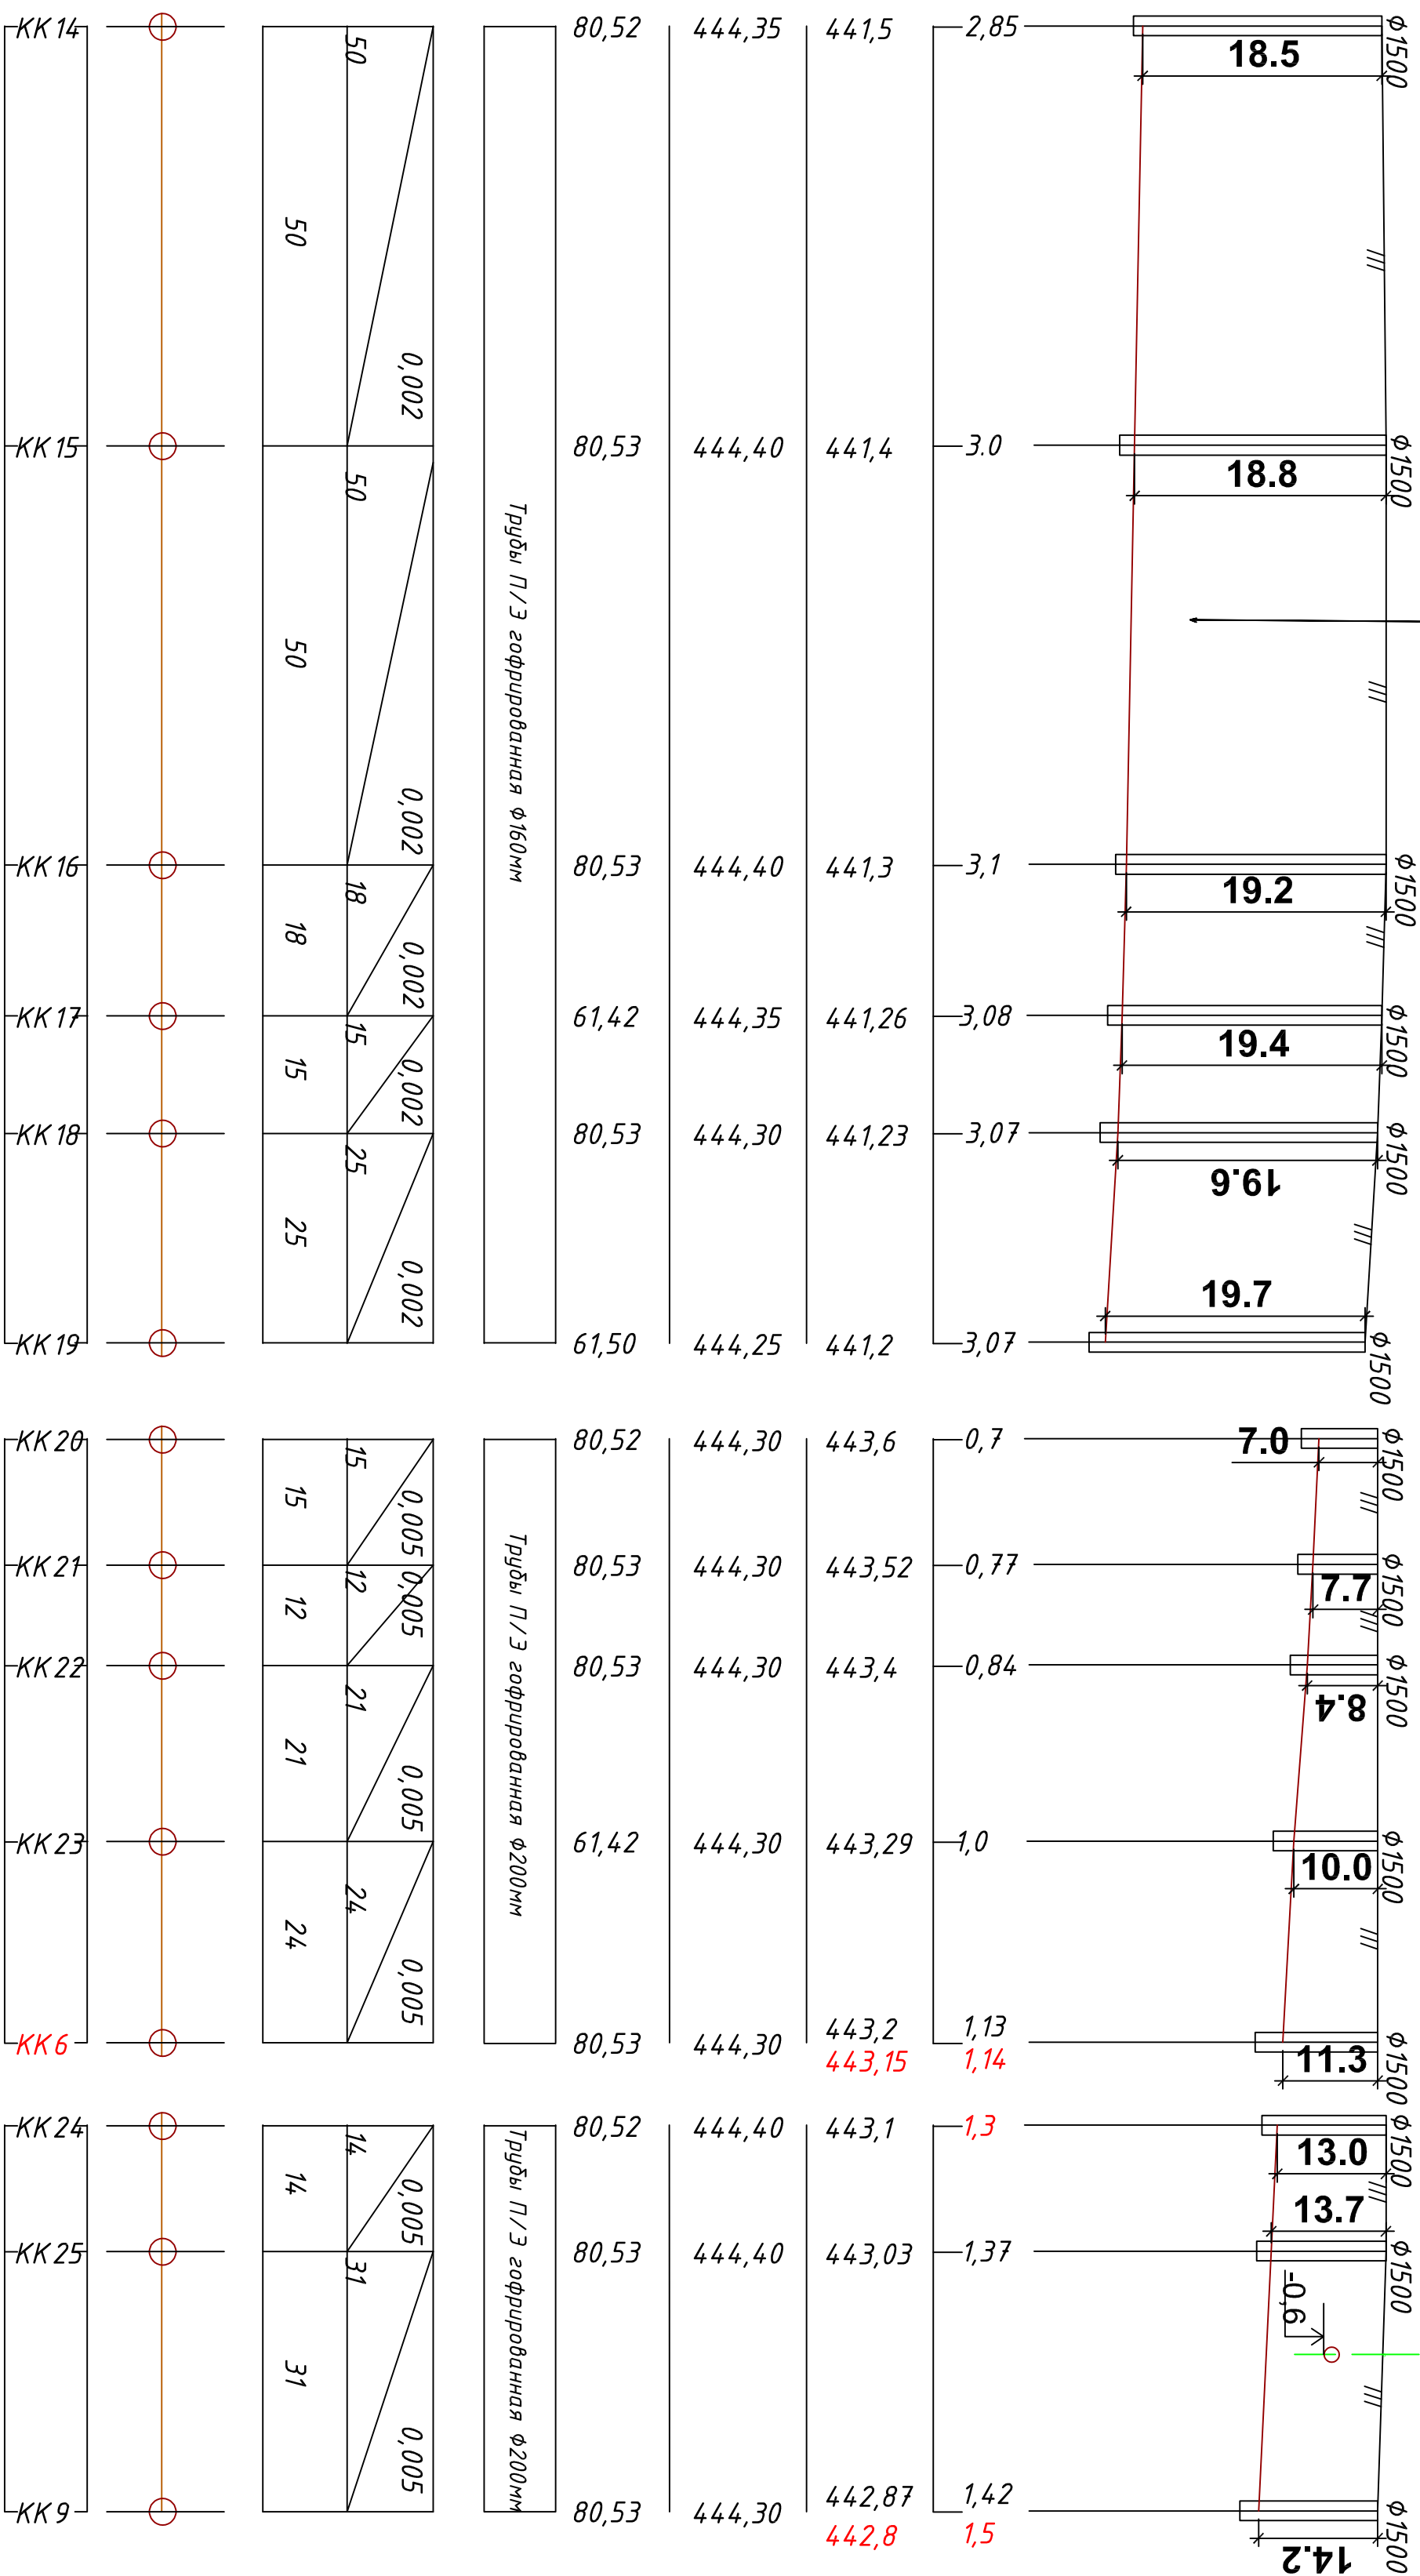[illegible]

Рәзвәз 1-1

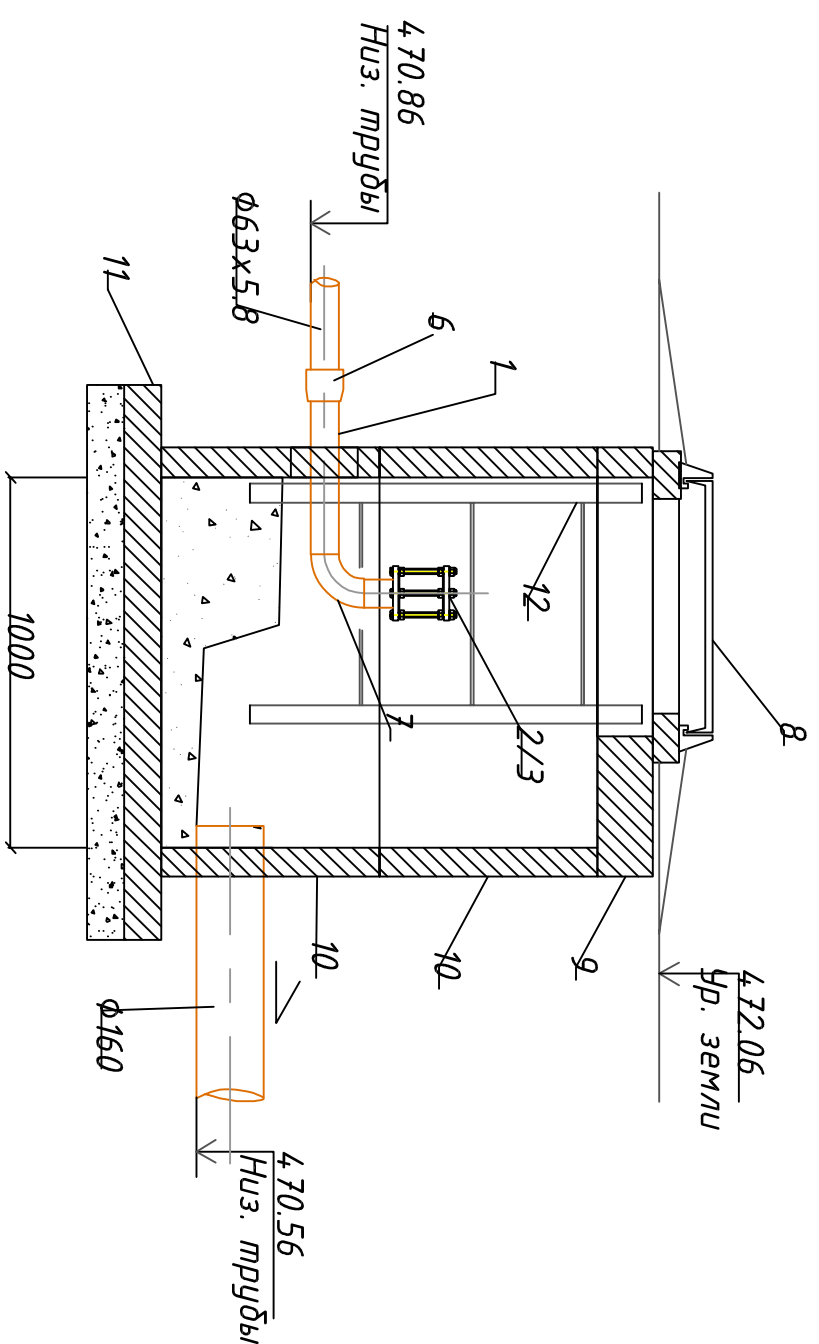

Щиты опалубки предусматриваются при глубине более 2 метров

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание шт.
1	ГОСТ 10704-91	Груба стальная электросварная прямошовная 57х3,5	1,0	4,62	шт.
2	ГОСТ 12820-80	Фланец стальной плоский приварной Ду50	1		шт.
3	АТК 24.200.02-90	Заглушка стальная фланцевая Ду50 Ру 1,6	1		шт.
4		Анкерная шпилька М10 L=10м	1		шт.
5		Гайка М10 с граверными шайбами	16		шт.
6	НСПС	Неразъемное соединение ПЭ/сталь 563/57	2		
7	ГОСТ 17375-2001	Отвод стальной сварной DN50	1		
8		Люк чулунный типа Л (А15)	1	60,0	шт.
9	ПП10-1	Плита перекрытия	1	250	шт.
10	КС10.6	Колца стеновые	2	250	шт.
11	ПН10	Плита днища	1	450	шт.
12	СТ-01	Стремлянка стальная	1	9,7	шт.

Спецификация


Марка поз.	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
	<u>Сальник Ду 100</u>			
1	Труба 150х4,5 L=300	1	5,4	
2	Круг Ø7 L=460	3	0,13	3,9
3	Ребро Ø240/Ø167	1	1,8	
4	Пенька, битум нефтяной			1,5
5	Цемент М400			0,7
6	Битум нефтяной, асбест			0,6

Марка поз.	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
	<u>Сальник Ду 150</u>			
1	Труба 273х6 L=300	1	11,9	
2	Круг Ø10 L=780	3	0,47	1,41
3	Ребро Ø345/Ø275	1	2,7	
4	Пенька, битум нефтяной			5,0
5	Цемент М400			2,5
6	Битум нефтяной, асбест			2,0

Спецификация элементов салынк

Диаметр сальника	D	Основные размеры сальника								Масса сальника кг	
		D1	D2	D3	D4	S	d	l	l1		разм. поз.2
Dy 100 108		140	155	167	240	4,5	7			450	10,4

Установка салыника

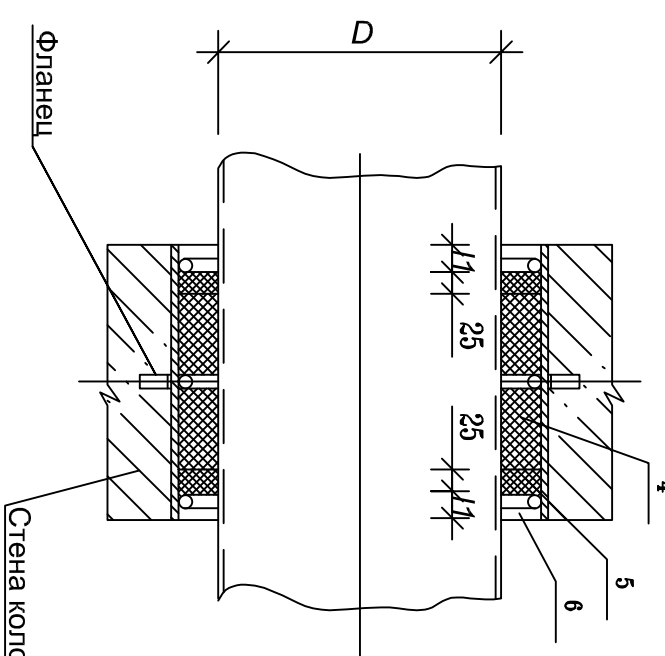

Корпус салыныка


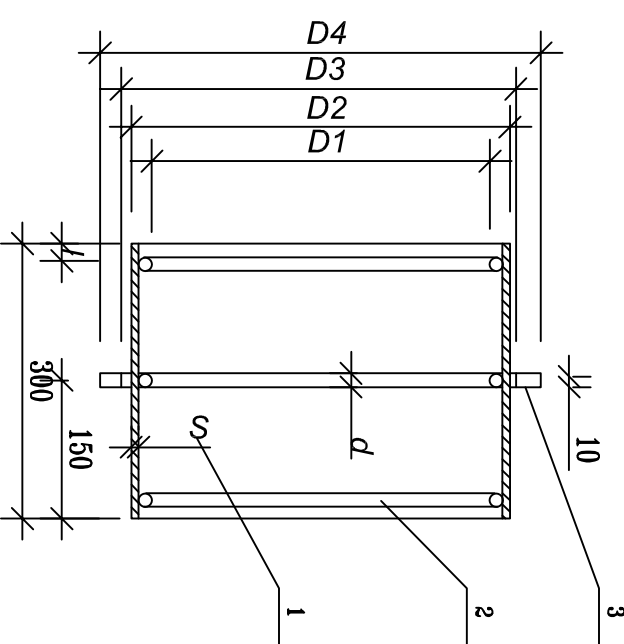
[illegible]

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРУГЛЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ

№ колод цев по проекту	Отмет. земли	Отмет. низа трубы	Высота рабочей части Н(мм)	Полн. глуб колод по проф. Н(мм)	Диаметр колодца Дк (мм)	Диаметр трубопр (мм)		Сборные Ж/Б элементы по серии 3.900-3 вып. 7										Соединитель. металл.ч. элементы (шт)		Люк ГОСТ 3634-79		Стремянка С.08.93 1.23-02 0006 (кг)	Объем бетона на основ констр М3	Прим
						Ду	ду	КЦД -20	КЦД -15	КЦП1 -20-1	КЦП1 -15-1	КЦ-20-6/ КЦ-20 -6а	КЦ-15-6/КЦ-15-6а	КЦ-20-9	КЦ-20-9а	КЦ-15-9	КЦ-15-6	КЦО -1						
КК-1			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.05	с
КК-2			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.05	с
КК-3			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.05	с
КК-4			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.19	с
КК-5			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.19	с
КК-6			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.19	с
КК-7			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.19	с
КК-8			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.19	с
КК-9			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.32	с
КК-10			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.32	с
КК-11			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.32	с
КК-12			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.45	с
КК-13			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	4	4	-	1	20.86	1.85	с
КК-14			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.99	с
КК-15			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.99	с
КК-16			1800	1800	1500	200	200	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	2.12	с
КК-17			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.99	с
КК-18			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.99	с
КК-19			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.99	с
КК-20			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.05	с
КК-21			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.05	с
КК-22			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.05	с
КК-23			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.19	с
КК-24			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.32	с
КК-25			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.32	с
КК-26			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.45	с
КК-27			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.59	с
КК-28			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.59	с
КК-29			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.59	с
КК-30			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.59	с
КК-31			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.72	с
КК-32			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.59	с
КК-33			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	1.72	с
КК-34			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.72	с
КК-35			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.72	с
КК-36			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	-	1	20.86	1.72	с
КТС1			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	0.68	с
КТС2			1800	1800	1500	250	250	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	-	1	20.86	0.68	с

[illegible]

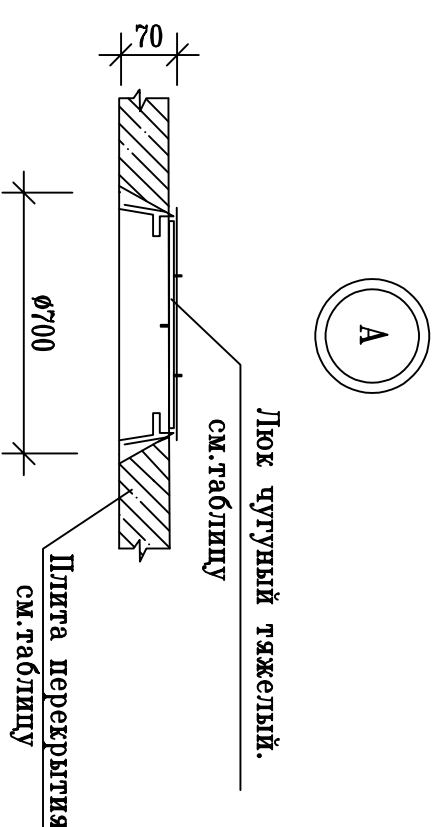