

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ОВ.

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные.	
2	План кондиционирование.	
3	План кондиционирование на чердак.	
4	Схема системы кондиционирование.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы.	
Серия 4.904-69	Детали крепления сан.-технических	
	приборов и трубопроводов.	
Серия 5.903-13	Изделия и детали трубопроводов для	
	теплосетей. Расширительные баки.	
Серия 7.903-9-2	Тепловая изоляция трубопроводов с	
	положительными температурами.	
Серия 1.494-10	Решетки щелевые регулирующие типа Р	
Серия 1.494-21	Крепление решеток типа Р к воздухо-	
	водам и стройконструкциям	
Серия 5.904-4	Детали креплений воздухопроводов	
	Прилагаемые документы.	
ОВ-СО	Спецификация оборудования и объем работ	1 листа

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами
(в т.ч. противопожарными)

Гл. инженер проекта:

Namozov O

UMUMIY KO'RSATMALAR

Loyiha QMQ 2.04.05-22, QMQ 2.08.02-23, QMQ 2.01.04-18, QMQ 2.04.07-22 va QMQ 2.01.01-22 talablariga muvofiq ishlab chiqilgan. Tashqi hisobiy harorat: -16°C . Xonalarni isitish mavjud isitish asboblari orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

Xonalarni sovitish havo kanalli split-tizimli konditsionerlar orqali amalga oshiriladi. Xonalarda issiqlik kirimlarini qoplash hamda zarur mikroiklim parametrlarini ta'minlash uchun split-tizimli konditsionerlar o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

VENTILYATSIYA

Bino ventilyatsiyasi mexanik va tabiiy qo'zg'atishli ta'minot-tortish ventilyatsiyasi tizimi sifatida loyihalashtirilgan. Ventilyatsiya xizmat ko'rsatiladigan xonalarda sanitariya me'yorlari talablariga muvofiq zarur havo almashinuvini ta'minlaydi.

Ishchi zonada havoning hisobiy harakat tezligi 0,2 m/s dan oshmasligi qabul qilingan.


Havo kanallari 0,5–0,7 mm qalinlikdagi ruxlangan po‘lat tunukadan, havo kanali o‘lchamiga qarab, qabul qilingan.

Havo kanallarining devorlar, to'siqlar va yopma plitalardan o'tish joylaridagi barcha tirqish va zichlanmagan joylar yonmaydigan materiallar bilan berkitiladi. Tranzit havo kanallari me'yoriy yong'inga chidamlilik chegarasiga ega bo'lgan shaxtalarda yotqiziladi.

Barcha montaj va sozlash-ishga tushirish ishlari QR 05.01-23 talablariga muvofiq bajariladi.

Оборудование, представленное в спецификации данного проекта, при комплектации может быть заменено на другие марки с аналогичными параметрами прошедшие обязательную сертификацию <<Узгосстандартом>> в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

						2026r.	OB
						Zargarlik MFY Sh. Rashidov ko'chasi 4-uyda joylashgan "Universitetning 1,2-sonli o'quv binosi 2-qavatida mukammal ta'mirlash" obyekti	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana		
Bosh Muh.	Namozov O					Isitish va shamollatish	Bosqich
Bajardi	Ortiqboyev M						Ishchi loyiha
Tekshirdi	Qodirov M						1
							Varaq
							Varaqlar
							4
						Общие данные.	 ООО "EURO STANDARD CONSTRUCTION"

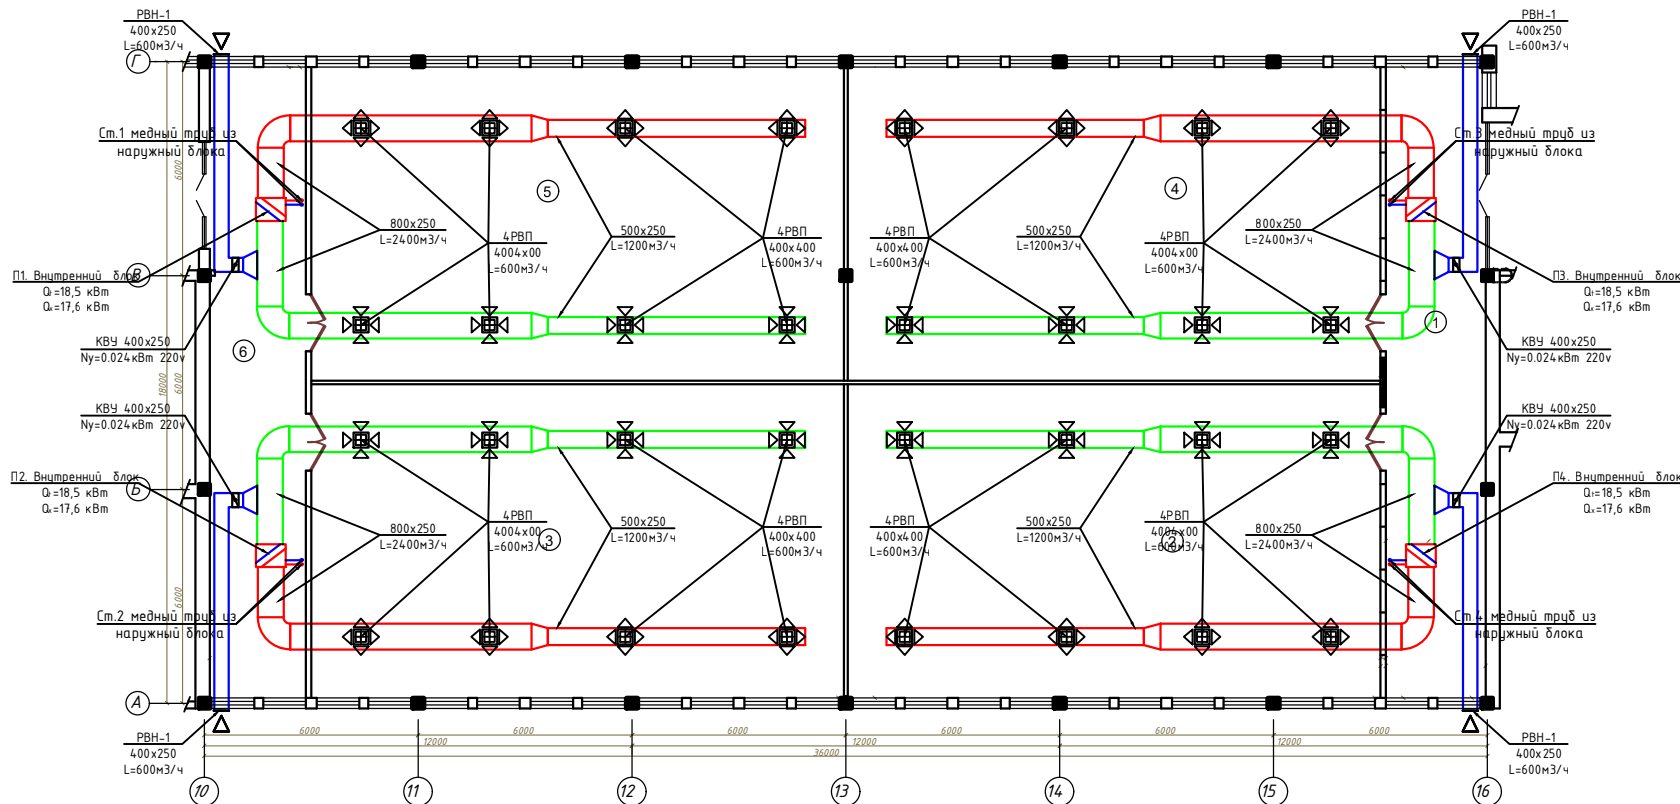

Экспликация помещений

Номер	Наименование	Площадь м2
1	Холл-фойе	49.5
2	Аудитория	131.4
3	Аудитория	131.5
4	Аудитория	131.5
5	Аудитория	131.5
6	Холл-фойе	47.8

						2026г.	OB					
						Zargarlik MFY Sh. Rashidov ko'chasi 4-uyda joylashgan "Universitetning 1,2-sonli o'quv binosi 2-qavatida mukammal ta'mirlash" obyekti						
	O'zg.	Dona	Var.	Buyur	Imzo	Sana						
	Bosh Muh.	Namozov O							Bosqich	Varaq	Varaqlar	
	Bajardi	Orfiqbov M						Istish va shamollatish	Ishchi loyiha	2	4	
	Tekshirdi	Qodirov M										
								План кондиционирование.		ООО "EURO STANDARD CONSTRUCTION"		

П1 Наружный блок
Nu=7,3 кВт 380В



Ст.1 медный триф. к
Внутренний блок

П2 Наружный блок
Nu=7,3 кВт 380В



Ст.2 медный триф. к
Внутренний блок

Ст.3 медный триф. к
Внутренний блок



П3 Наружный блок
Nu=7,3 кВт 380В

Ст.4 медный триф. к
Внутренний блок



П4 Наружный блок
Nu=7,3 кВт 380В

						2026г.	OB		
						Zargarlik MFY Sh. Rashidov ko'chasi 4-uyda joylashgan "Universitetning 1,2-sonli o'quv binosi 2-qavatida mukammal ta'mirlash" obyekti			
O'zg.	Dona	Var.	Buyur	Imzo	Sana	Isitish va shamollatish	Bosqich	Varaq	Varaqlar
Bosh Muh.	Namozov O						Ishchi loyiha	3	4
Bajardi	Ortiqboyev M								
Tekshirdi	Qodirov M								
						План кондиционирование на чердак.	ООО "EURO STANDARD CONSTRUCTION"		



						2026r.	OB
						Zargarlik MFY Sh. Rashidov ko'chasi 4-uyda joylashgan "Universitetning 1,2-soli o'quv binosi 2-qavatida mukammal ta'mirlash" obyekti	
O'zg.	Dona	Var.	Buyur	Imzo	Sana		
Bosh Muh.	Namozov O						
Bajardi	Orfiqboyev M					Isitish va shamollatish	Bosqich
Tekshirdi	Qodirov M						Varaq
							Varaqlar
							Ischili loyiha
							4
							4
						Схема системы кондиционирования.	000
							 "EURO STANDARD CONSTRUCTION"

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция П1-П4.							
1	Канальный кондиционер "сплит-система" Охлаждение 17,6 кВт/Обогрев 18,5 кВт с автоматикой управления Nu=7,3кВт 380.				комплект	4		
2	Клапан воздушный универсальный для регулировки расхода воздуха КВУ 400х200 с эл. приводом Nu=0,024 кВт 220v				шт	4		
3	Решетка вентиляционная потолочная 4РВП 400х400				шт	32		
4	Решетки вентиляционные наружные РВН 400х250				шт	4		
5	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.=0,7мм 300х300				м/м2	9,6/11,5		
6	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.=0,7мм 400х250				м/м2	28,4/36,9		
7	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.=0,7мм 500х250				м/м2	58,4/87,6		
8	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.=0,7мм 800х250				м/м2	76,4/160,4		
9	Переходник из оцинкованной стали δ=0.7мм; сечение воздуховода 800х250/500х250				шт/м2	4/3,6		
10	Рулонная самоклеящаяся изоляция НТ из синтетического вспененного каучука толщиной 19 мм с алюминиевой армированной фольгой				м2	306		
11	Фланцевый профиль 30 мм (с герметикой)				м	508		
12	Уголок для воздуховодов УГФ2 (105х27х2.5)				шт	1120		
13	Скоба(зажим) монтажная вентиляционная М8				шт	1120		
14	Уплотнительная резиновая лента сечением 40х10 для фланцевых соединений				м	265		
15	Металл разный для крепления воздуховодов				кг	40		

						2026г.	OBCO							
						Zargarlik MFY Sh. Rashidov ko'chasi 4-uyda joylashgan "Universitetning 1,2-sonli o'quv binosi 2-qavatida mukammal ta'mirlash" obyekti								
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	Isitish va shamollatish			Bosqich	Varaq	Varaqlar			
Bosh Muh.	Namozov O								Ishchi loyiha	1	1			
Bajardi	Ortiqboyev M													
Tekshirdi	Qodirov M					Спецификация оборудования и объем работ			ООО "EURO STANDARD CONSTRUCTION"					