



Схема расчета переходов.

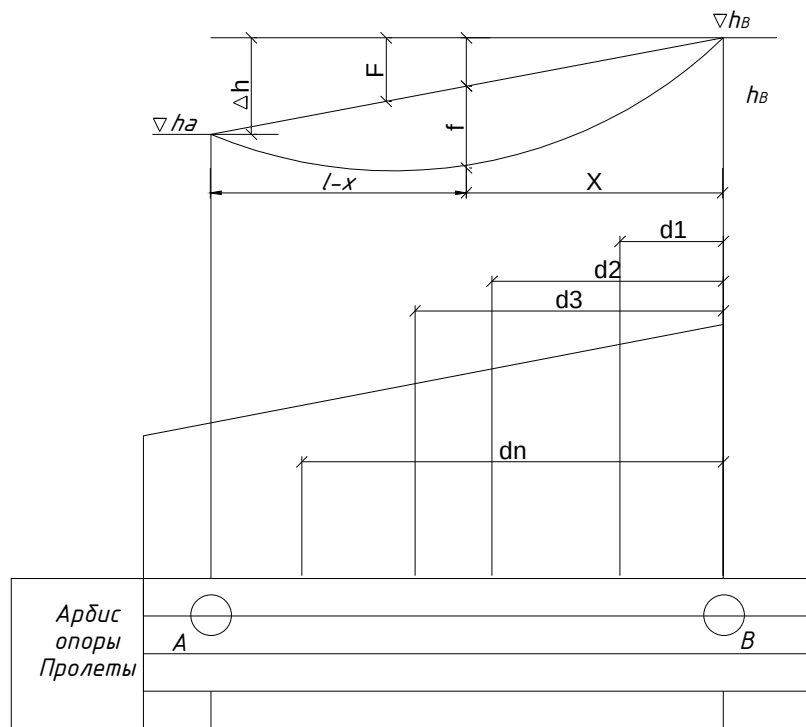

Кабель в траншее

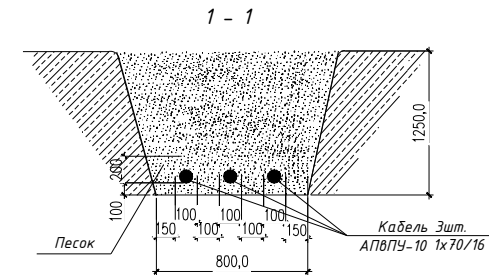

Примечания

1. Расчет стрелы провеса провода выполнен по формуле;

$$F = f + h \frac{x}{L} \text{ где}$$

$$f = \frac{x^2 (L - x) \gamma}{2\sigma}$$

2. Сопротивление заземляющего устройства при $\rho = 100 \Omega/\text{м}$ должно быть не более 10Ω

Лавозим	Ф.И.Ш	Имзо	Сана	"M-39" xalqaro avtomobil yo'lining Zangiota tumanidan o'tgan aholi gavjum bo'lgan 819 km qismida piyodalar uchun xavfsiz yer osti o'tish yo'lagini qurish (PQ-165 FRRU) obyektining ishchi loyihasi		
ЛБМ:				Переустройство линий электропередач	Босқич	Вароқлар
Тузди:	Саидов У				ИЛ	4
Текширди:	Исмоилов Ф					6
				Схема расчета переходов Таблица расчета переходов	"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT "MCHJ"	