

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата							Наименование			Примечание		
			1.						Общие данные			на 3 листах		
			2.						Газопровод высокого давления					
			3.						План трассы газопровода высокого давления М1:500.					
									Продольный профиль газопровода					

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
<u><i>Ссылочные документы.</i></u>		
<i>Серия 5.905-8</i>	<i>Узлы и детали крепления газопроводов</i>	
<i>Серия 5.905-15</i>	<i>Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов (подземных и надземных)</i>	
<i>ОН-01-69</i>	<i>Наружна установка отключающих устройств на подземных газопроводов</i>	
<i>ТД 7.252-5</i>	<i>Узлы и детали электрохимической защиты</i>	
<u><i>Прилагаемые документы</i></u>		
<i>№ 20-01-04-498-2594 от 23.07.2026г.</i>	<i>письмо ГТФ "HУДУDGAZ PΟΥTAXT"</i>	
<u><i>Применяемые чертежи</i></u>		

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Взам. инв. №</i>
<i>Подпись и дата</i>	

*Общие данные
(продолжение)*

*Лист
1.2*

ОБЩИЕ УКАЗАНИЕ

1. Производство работ, контроль монтажных сварных соединений и испытание газопроводов вести в соответствии с действующими нормативами:
 - ШНК 2.04.08-13 "Газоснабжение. Нормы проектирования";
 - КМК 3.05.02-96 "Газоснабжение. Организация, производство и приемка работ";
2. Цокольный ввод выполнить из стальной трубы с "весьма усиленным" изоляцией естественным изгибом в центральной изготовительной мастерской с 100% пневматическим испытанием;
3. Воздушный газопровод низкого давления прокладывается по стенам домов с максимальным пролетом между креплениями 5 м.
4. Установка счетчика газа осуществить на расстоянии 1 м от газовых приборов.
5. Расстояние по вертикали от пола (уровня земли) до низа счетчика должно быть 1,5-1,8 м;
6. В местах перехода газового стояка с этажа на этаж установить футляр из трубы с уплотнением Диаметр футляра принять:


d - трубы	d - футляра
d - 50	d - 80
d - 25	d - 65
d - 32	d - 50
7. Газопровод по фасадам здания проложить выше оконных и дверных проемов на 0,2 м;
8. Подземный газопровод покрывается изоляцией типа "весьма усиленная", надземный покрывается двумя слоями эмали;
9. В показателях протяженности общей длины газопроводов учтены длины подъемов и опусков над проемами и въездами.
10. Цокольный ввод выполнить из стальной трубы с "весьма усиленным" изоляцией естественным изгибом в центральной изготовительной мастерской с 100% пневматическим испытанием;

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	


Общие данные (продолжение)	Лист
	1.3



Перенос газопровода высокого давления М1:500

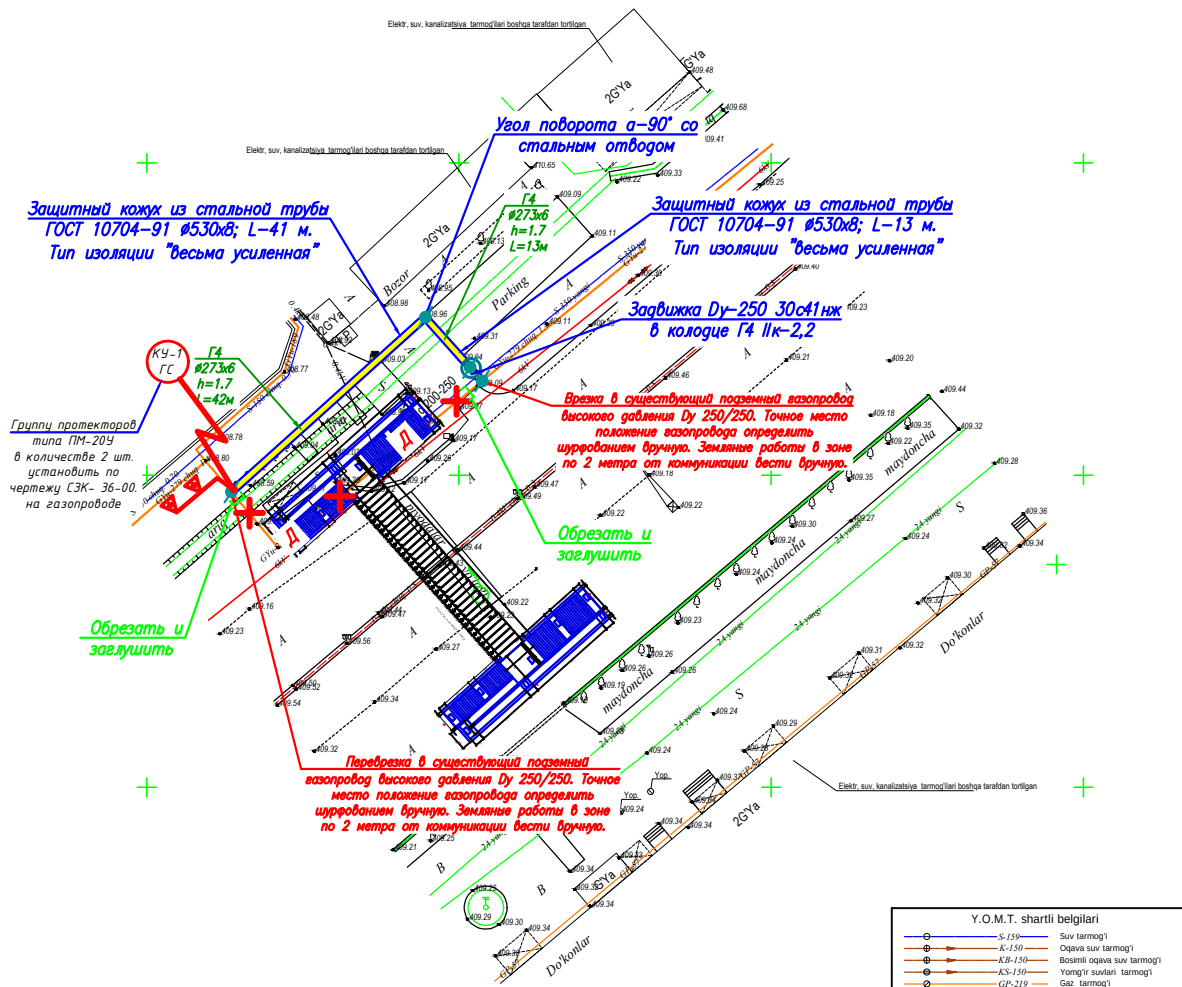

Разрез Траншеи

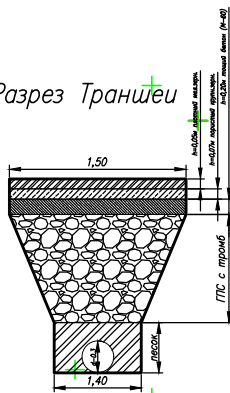


Примечание
При начале монтажных работ вызвать всех представителей служб подземных коммуникаций и оповестить о предстоящей работе. Монтажные работы производить после получения ордера. Вся трасса до территории производится методом горизонтального бурения. Соединение трубопровода осуществлять электрофузионной муфтой.

1. Мультифиди хузуғи ва тирдеш хузуғи тоғ'ирисид'и қонунга мувофиқ ушбу мултифиди хузуғи билан himoylangan mahsulotni ishlab chiqaruvchining rozligisiz nusxa ko'chirish, tarqatish, to'liq yoki qisman tarqatish, uchinchilarga berilishi mumkin emas va uning buzilishi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi.
2. Ushbu mahsulotni O'zbekiston Respublikasi nonresidentlariga berish qonun hujjatlariga muvofiq belgilangan tartibda faqat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining nusxasi bilan amalga oshiriladi.
3. Qizish ishlarini boshlashdan oldin pudratchi (buyurtmachi) operatsion tashkilotlarning vakillarini chaqirishi kerak.

O'z.	Vazir.	F. I. Sh.	Imzo	Buyurtmachi: "TERMIK GRAND ROAD PROJECT" MChJ			
Direktor	Samiyova M.R.			M.O'			
Yer os.	Rajabov X. A.			Shartnoma №20 28.04.26			
Yer os.	Kolmuradova M.D.			Taxeometrik tasvirlar			
Operatorlar	Kamiljanov M.			Mashtab 1:500			
				Kordin. tizimi: WGS 84/UTM zone 42N			
				Balandlik belgisi. Boliq bo'yi			
				Kesim relesi 0.5 m			
				GCH			
				Перенос газопровода на 819 км. международной автомобильной дороге М-39 расположенного в Заинташском районе.			
				Газопровод высокого давления			
				Перенос газопровода высокого давления М1500			
				Лист 2			

Продольный профиль газопровода

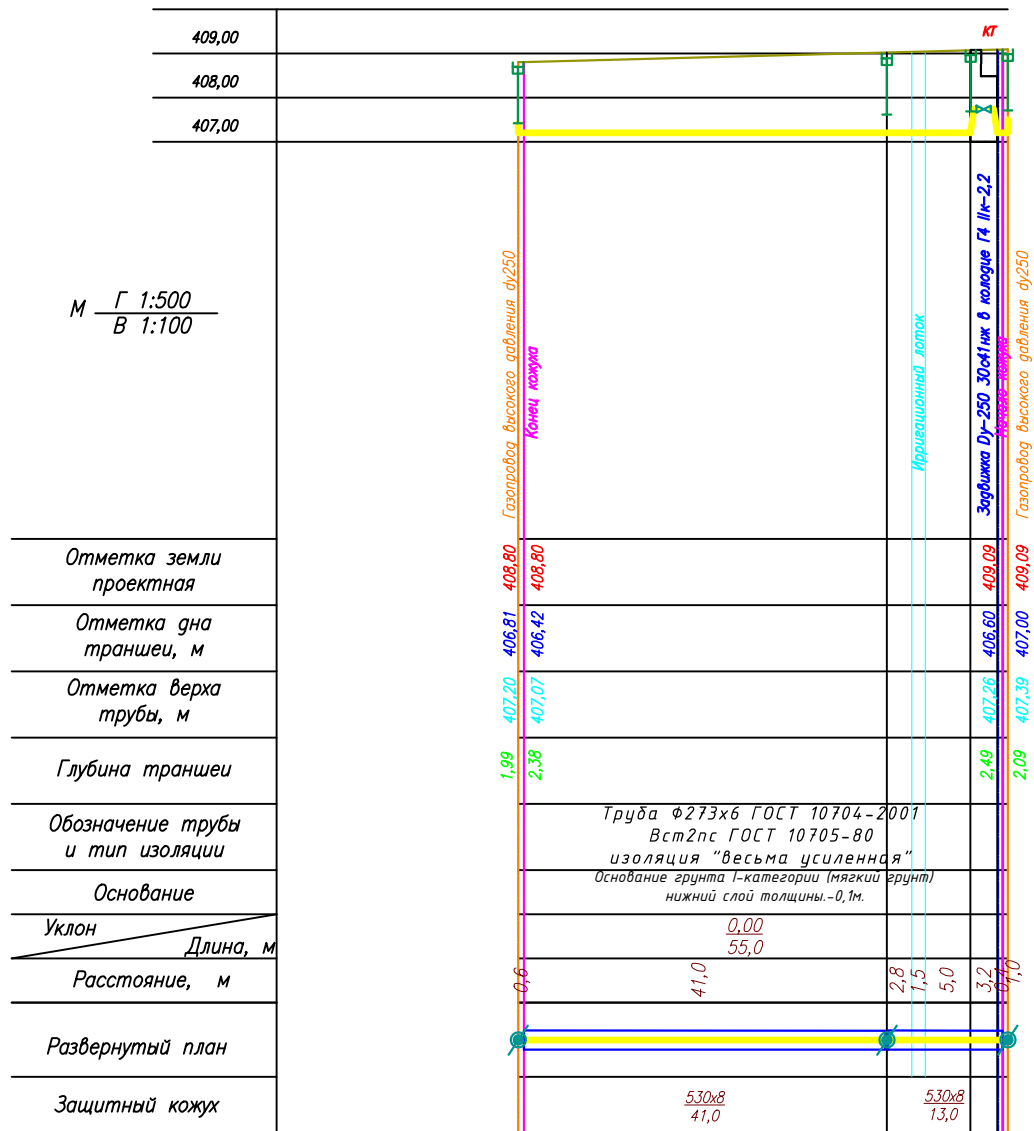

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							ГСН		
							Перенос газопровода на 819 км. международной автомобильной дороге М-39 расположенного в Занегагинском районе.		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Директор						Газопровод высокого давления	РП	3	
Разраб.									
Разраб.									
						Продольный профиль газопровода			