



Kommunal Loyiha Ilmiy Tadqiqot Instituti DAVLAT MUASSASASI

Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha IK" UK
Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi

Qarshi tumani "Mevazor" MFY ichimlik suv tizimlarini qurish

4-Albom Nasos stansiya AC, TX, NES

Qarshi-2026



Kommunal Loyiha Ilmiy Tadqiqot Instituti
DAVLAT MUASSASASI
Qashqadaryo hududiy filiali

Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha IK" UK
Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi

Qarshi tumani "Mevazor" MFY ichimlik suv tarmoqlarini qurish

Filial direktori.

Loyiha bosh muhandisi.



Tashev F.

Muminov N.

Qarshi-2026

Спецификация материалов насосная


№	Наименование		Ед. изм.	Количество
1	Автоматическая насосная станция водоснабжения 3хCDL65-30-2FSWPC с эл. двиг. 15кВт. 380В (2рабочий, 1 в резерве) в комплекте: (Q=50м3/ч, H=55м.)	шт	Зшт 2-рабочий 1-рез)	
2	Труба стальная электросварная с антикоррозия окраска Ø426х6мм (2-раза)	пм м²	5 7	
3	Труба стальная электросварная с антикоррозия окраска Ø219х5мм (2-раза)	пм м²	8 5.5	
4	Труба стальная электросварная с антикоррозия окраска Ø114х4мм (2-раза)	пм м²	3 1.07	
5	Труба стальная электросварная с антикоррозия окраска Ø57х3мм (2-раза)	пм м²	6 1.07	
6	Задвижка стальные Ø200	шт	5	
7	Задвижка с обрезиненным клином Ø100	шт	1	
8	Фильтр Ø200мм	шт	1	
9	фланец стальной приварные Ø400мм	шт	4	
10	фланец стальной приварные Ø200мм	шт	10	
11	фланец стальной приварные Ø100мм	шт	2	
12	Отвод ст. 90° Ø426	шт	1	
13	Отвод ст. 90° Ø219	шт	4	
14	Отвод ст. 90° Ø114	шт	2	
15	Отвод ст. 90° Ø50	шт	3	
16	Гилза ст 426х6мм 400мм	шт/пм	4 / 0.8	
17	Гилза ст 219х5мм 400мм	шт/пм	1 / 0.4	
18	Переход ст. Ø426х273	шт	2	
19	Переход ст. Ø273х219	шт	2	
20	Обратный клапан чугунный Ø200 PN16	шт	2	
21	Обратный клапан чугунный Ø100 PN16	шт	1	
22	Бетон основания В12.5 Насоса	м³	0.93	
23	Патрубок с наружней резьбой Ø50	шт	1	
	Бетон основания В12.5 Труба стальная Ø426х8	м³	0.054	

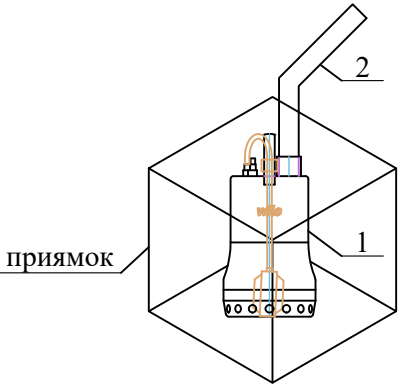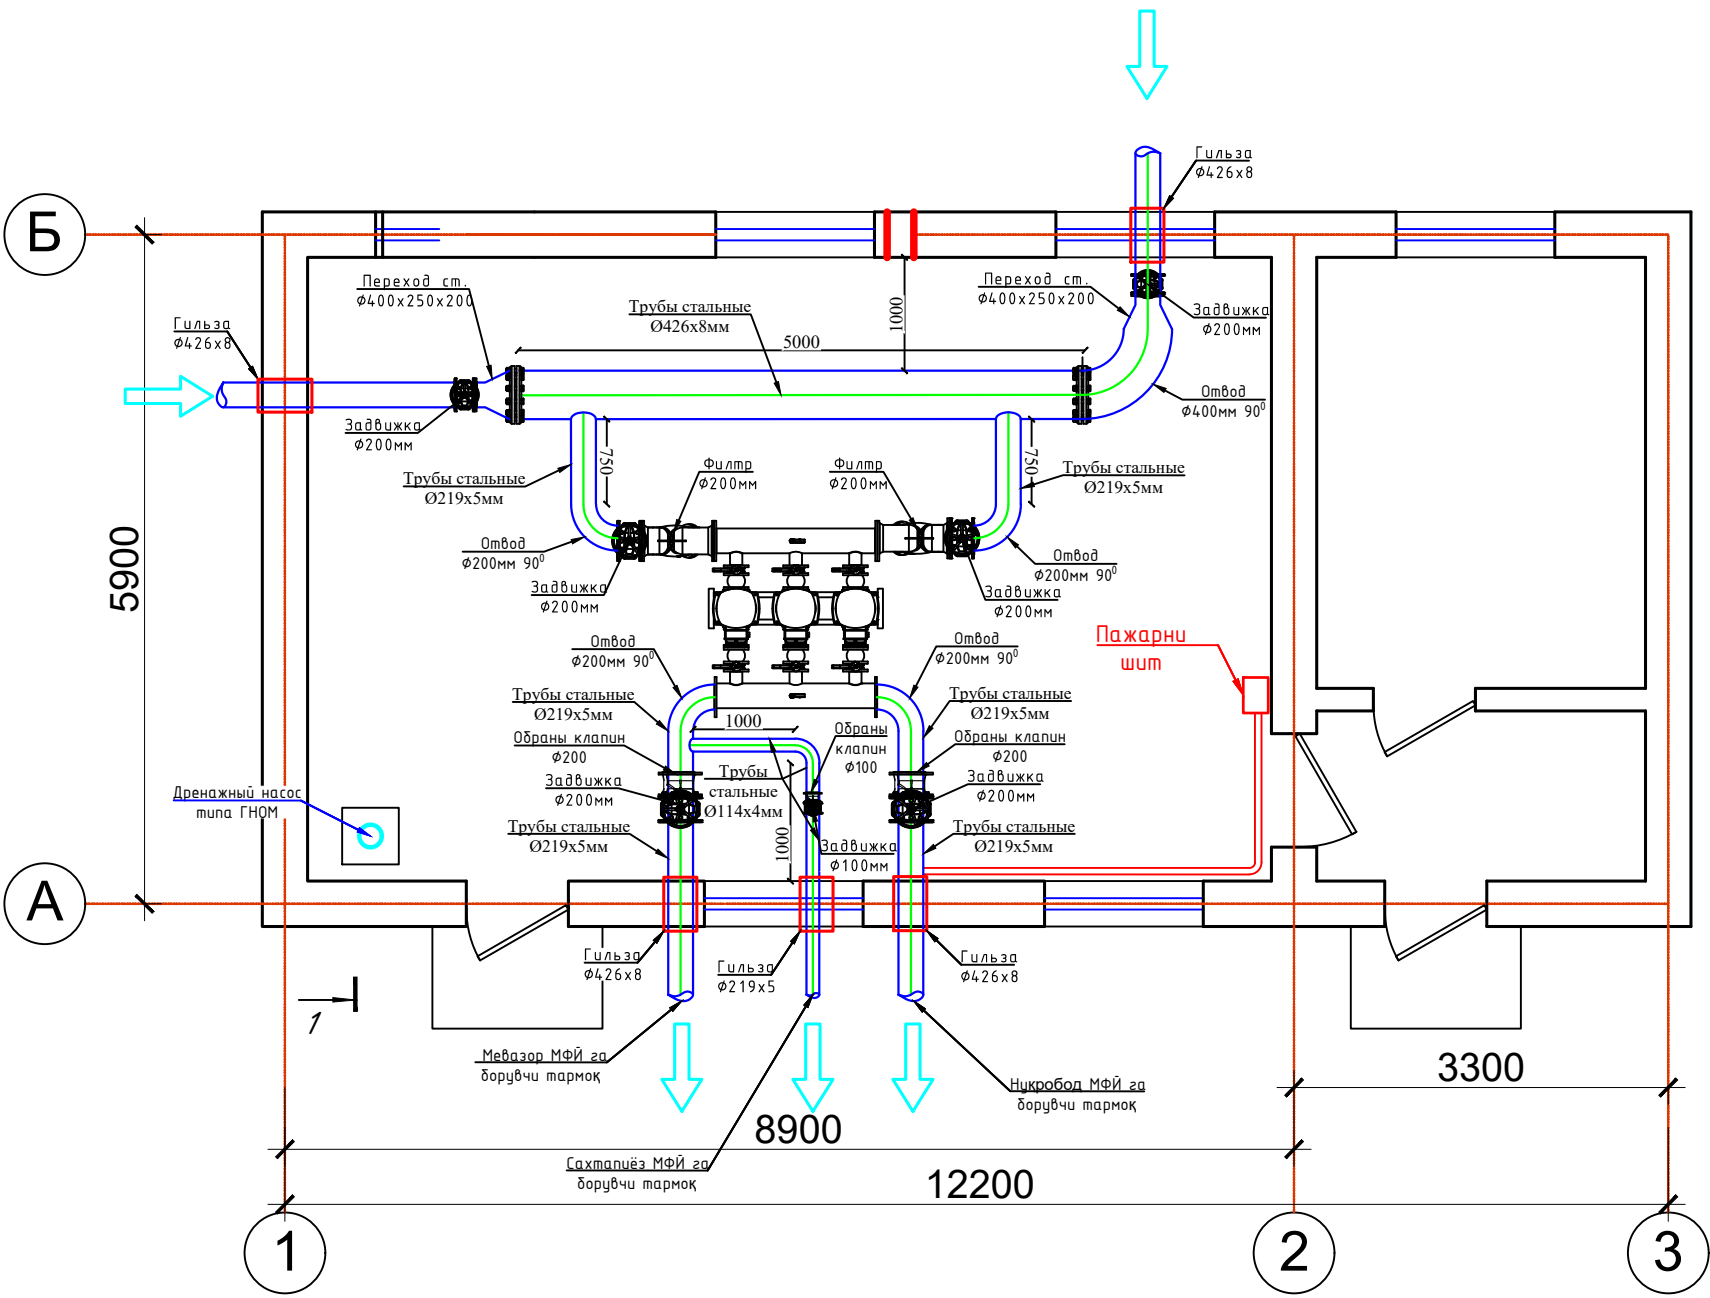


Спецификация оборудования системы сброса аварийных вод

№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Количество	Масса ед.(кг)
1	Дренажный насос ГНОМ 10-10 Q =10м3/ч N-1,1кВт	ГНОМ	комп	1	
2	Трубы полипропиленовые PPR PN10 Ø32х3,0мм	PPR	м	8	
3	Угольник полипропиленовый Ø32мм	PPR	шт	1	
4	Муфта соединительная полипропиленовая Ø32мм	PPR	шт	2	
5	Муфта комб.разъемная PN20 с внутр.резьбой Ø32х1.1/4"	PPR	шт	1	



				Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha IK" UK Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi	TX
				Qarshi tumani "Mevazor" MFYda ichimlik suv tizimlarini qurish	
Lavozimi	Isim sharif	Imzo	Sana	Nasos stansiya	Bosqich Varoq Varoqlar
Direktor.	Tashev F.			G.A.P	ishchi loyiha 1 4
	Asiriddinov M.			G.I.P	
	Muminov N.			Ishlab Chiqdi.	Xursandov U.
				Nasos o'rnatish sxemasi.	KOMMUNAL LITI DM Qashqadaryo hududiy filiali

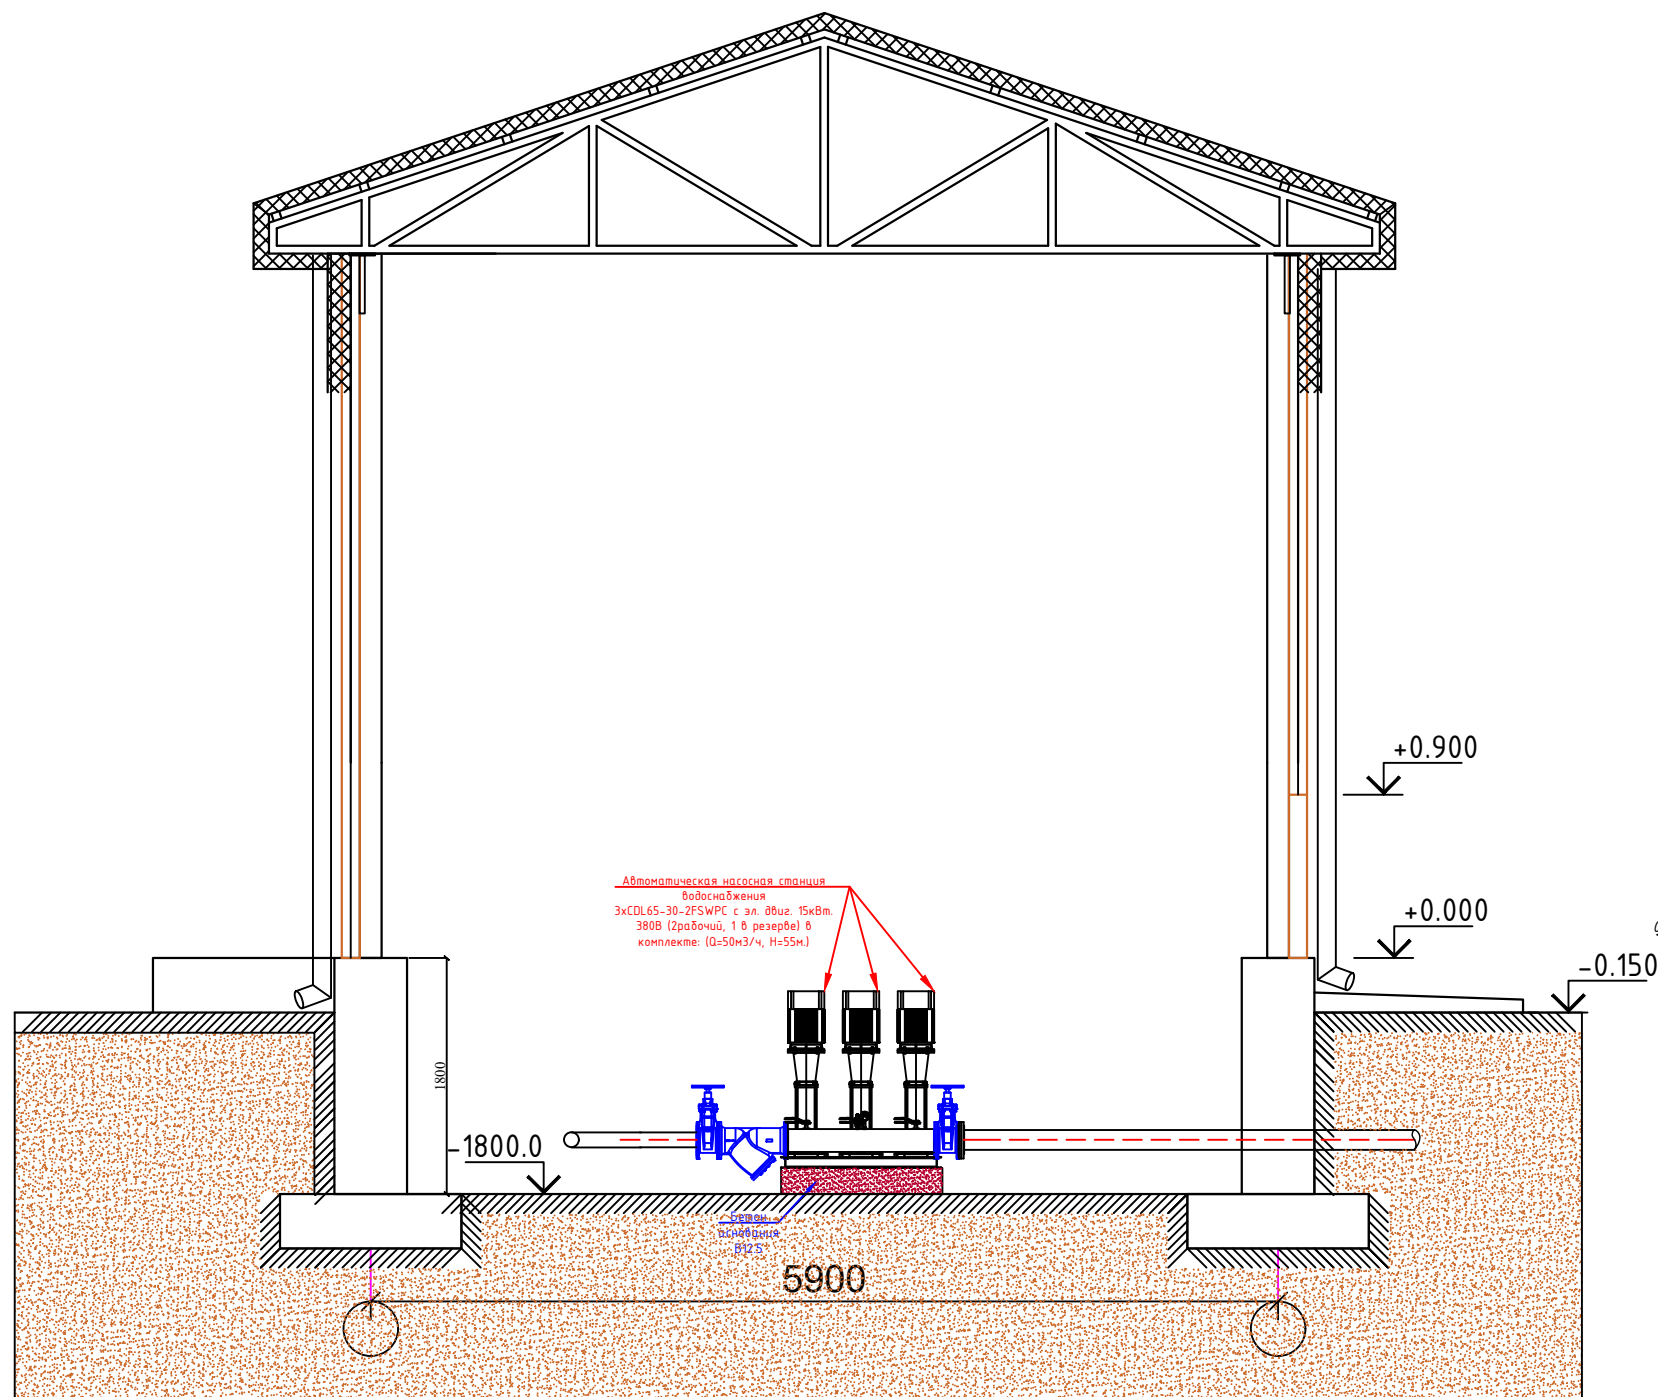



АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

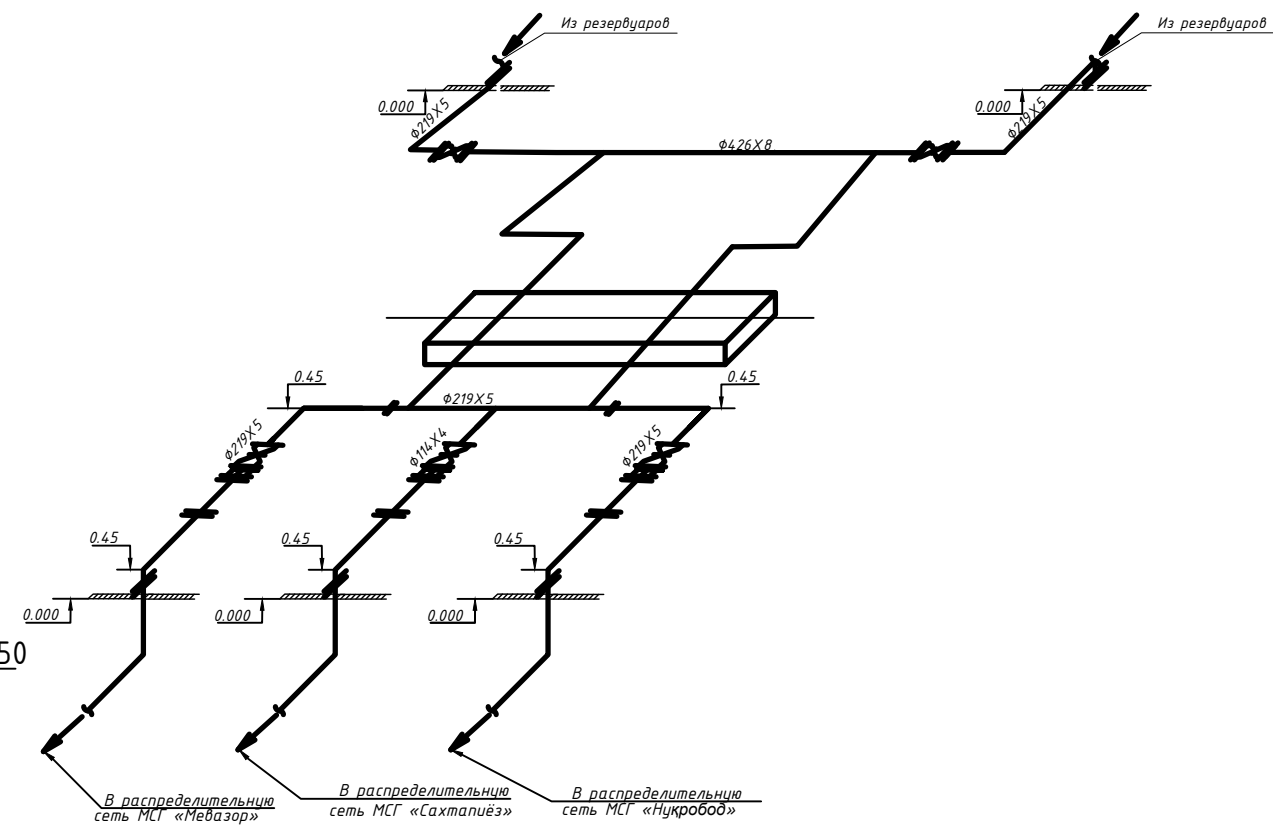

				Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha IK" UK Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi			TX
				Qarshi tumani "Mevazor" MFYda ichimlik suv tizimlarini qurish			
Lavozimi	Isim sharif	Imzo	Sana	Nasos stansiya	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Direktor.	Tashev F.				ishchi	2	4
G.A.P	Asiriddinov M.				loyiha		
G.I.P	Muminov N.						
Ishlab Chiqdi.	Xursandov U.			Nasos o'rnatish sxemasi.			

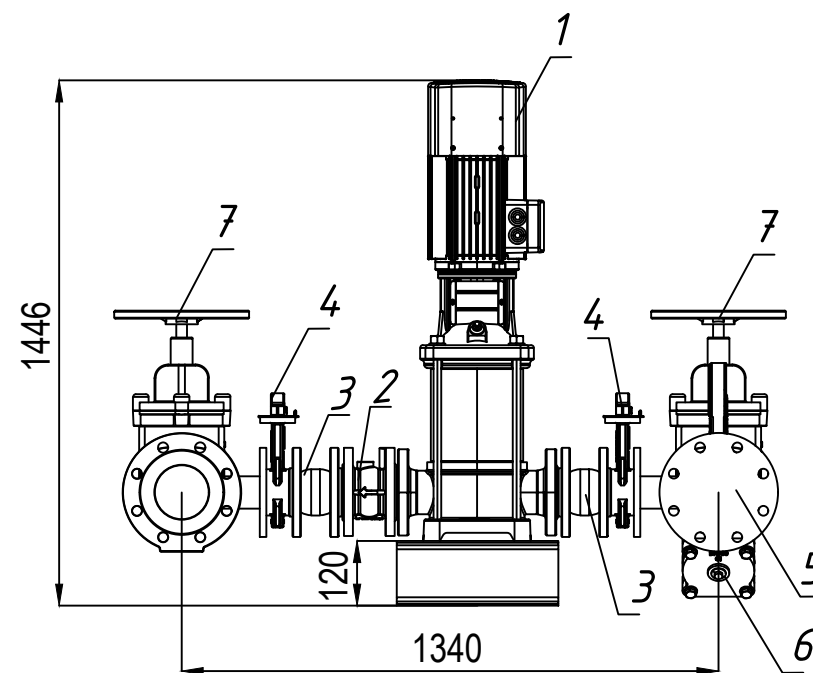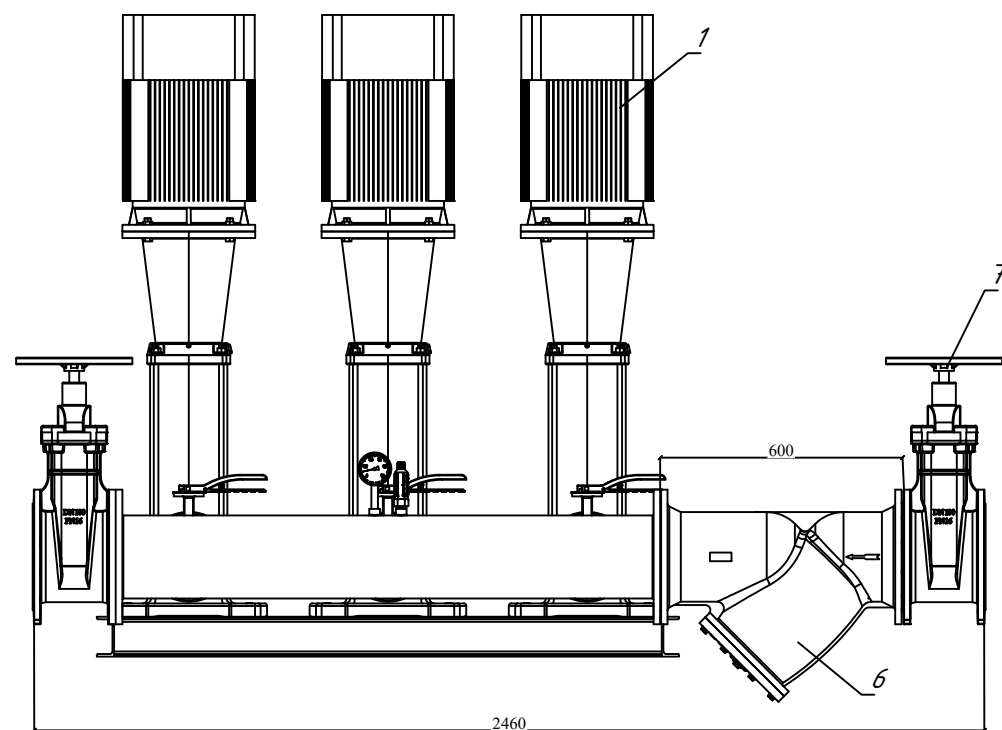


1. Насос 3хCDL65-30-2FSWPC
2. Обратный клапан DN100 PN16
3. Компенсатор DN100 PN16
4. Затвор DN100 PN16
5. Коллектор ДУ200
6. Фильтр сетчатый DN200 PN16
7. Задвижка DN200 PN16
8. Манометр
9. Датчик сухого хода
10. Датчик давления

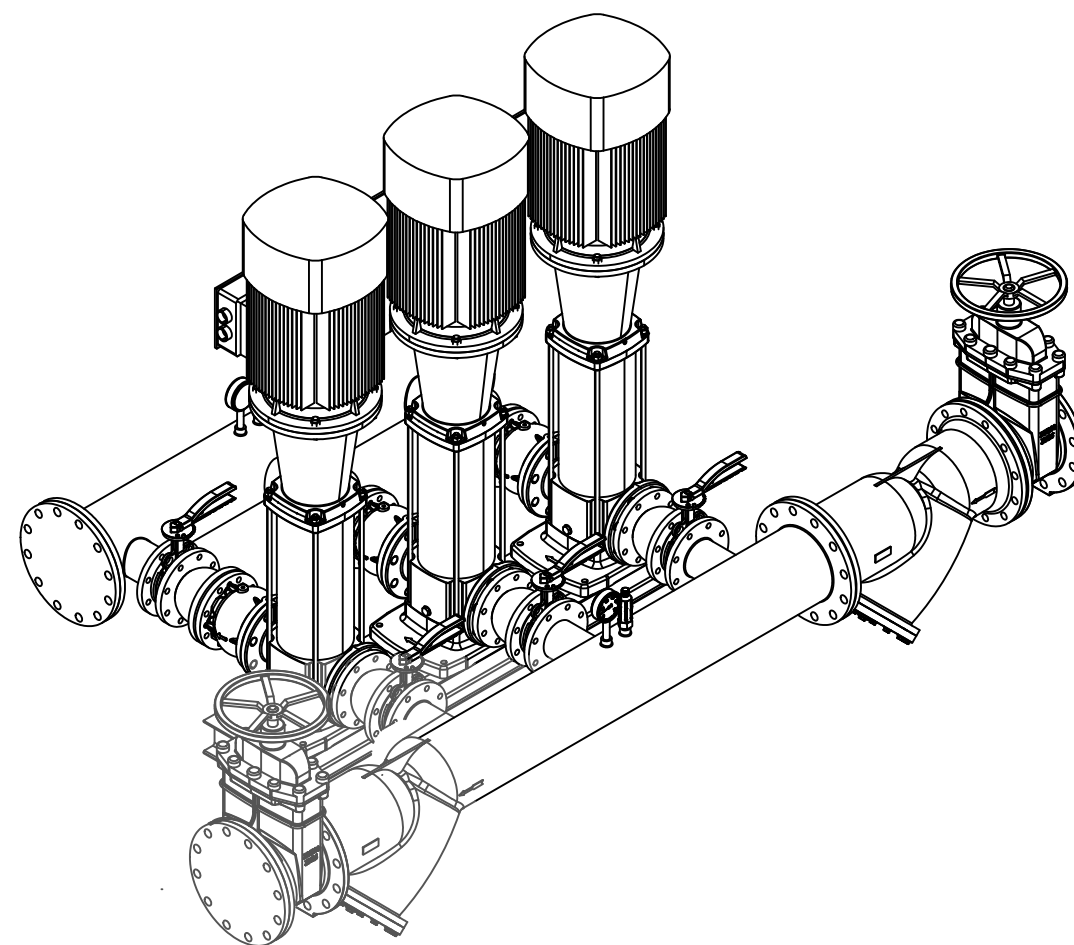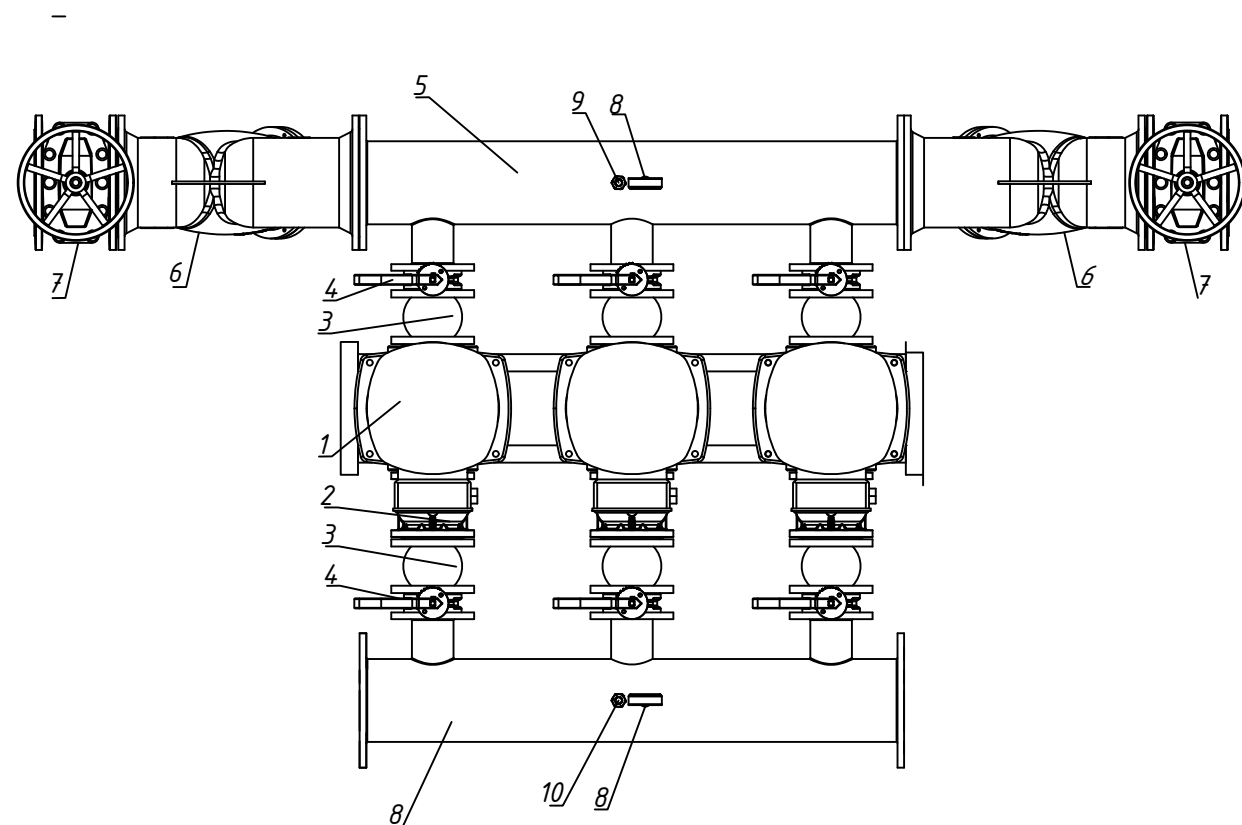

Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha IK" UK Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi				TX		
Qarshi tumani "Mevazor" MFYda ichimlik suv tizimlarini qurish						
Lavozimi	Isim sharif	Imzo	Sana			
Direktor.	Tashev F.					
G.A.P	Asiriddinov M.					
G.I.P	Muminov N.					
Ishlab Chiqdi.	Xursandov U.					
Nasos stansiya				Bosqich ishchi loyiha	Varoq 3	Varoqlar 4
Nasos o'rnatish sxemasi.						

ПОЖАРНЫЙ ШКАФ ШПК- 320 НОБ
С УСТАНОВКОЙ ПОЖАРНОГО КРАНА И ДВУХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ПОЖАРНЫЙ ШКАФ ШПК- 320 НОБ

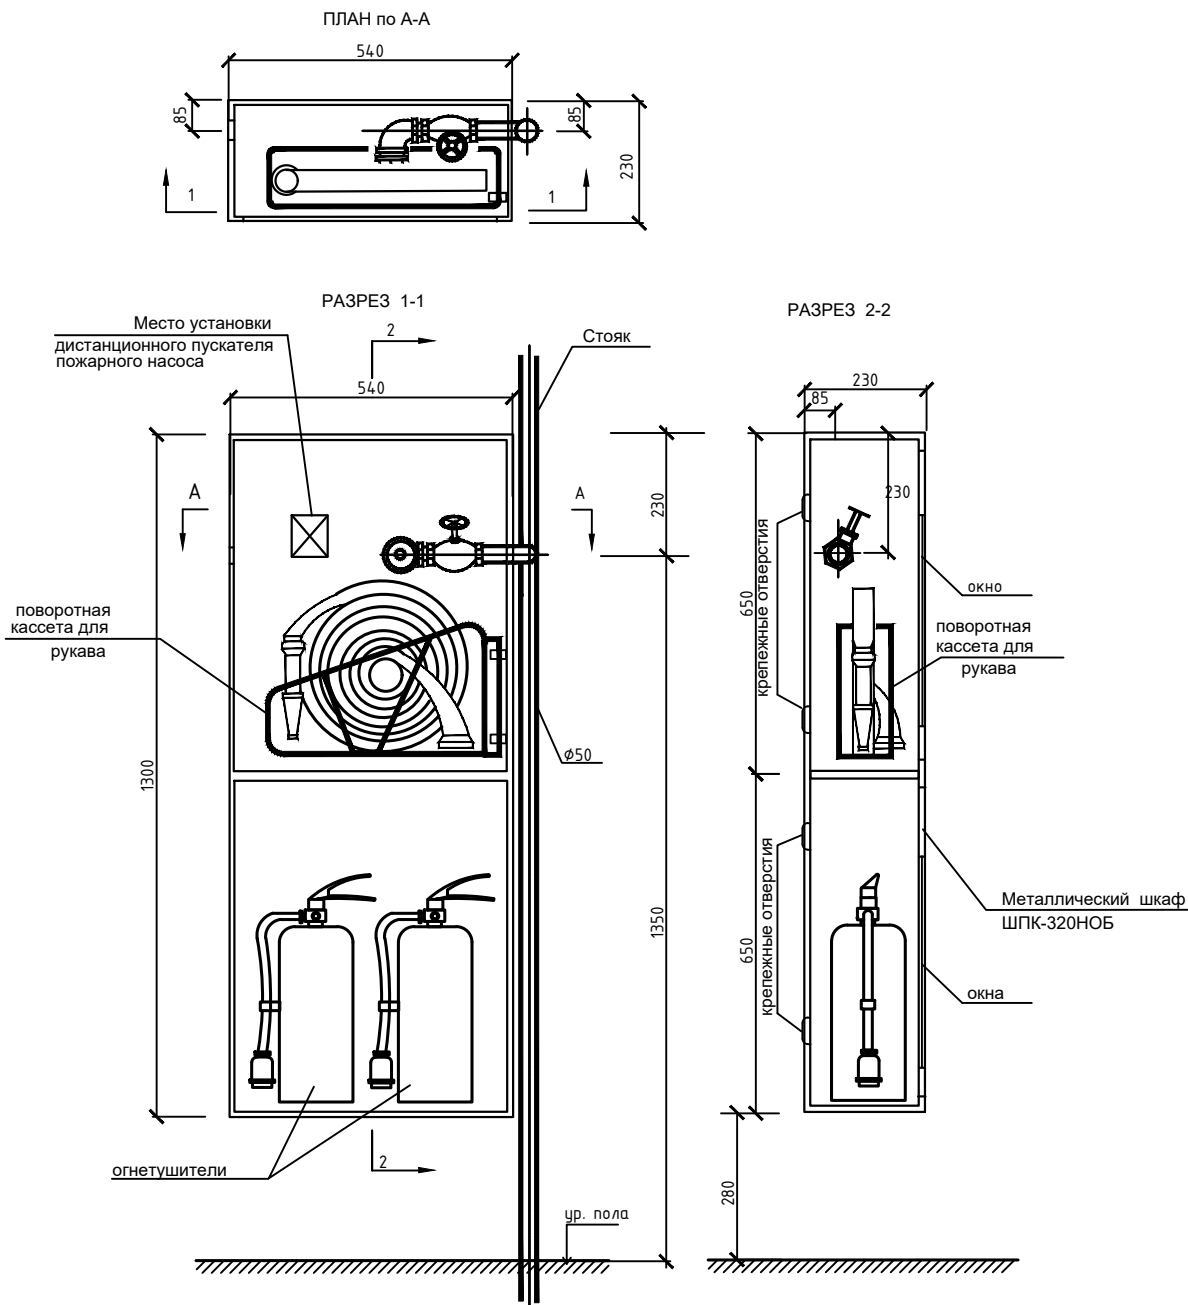


ЭКСПЛИКАЦИЯ

МАРКА ПОЗ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАССА КГ	ПРИМЕЧ.
1	2	3	4	5	6
1	(У22069-050)	Вентиль запорный пожарный для воды на Ру10кгс/см2 и t=50°C Ø50 1Б1Р	шт	1	50
2		Головка соединительная рукавная ГР-50	шт	2	0,38
3		Головка соединительная муфтовая ГМ-50	шт	1	0,22
4		Ствол ручной РС-50	шт	1	1,8
5	ГОСТ 472-75	Рукав пожарный льняной Ø50	м	20,0	0,32
6	ОВП-8	Огнетушители воздушно-пенные	шт	2	




УСТАНОВКА ПРОЧИСТКИ В ЛЮЧКЕ

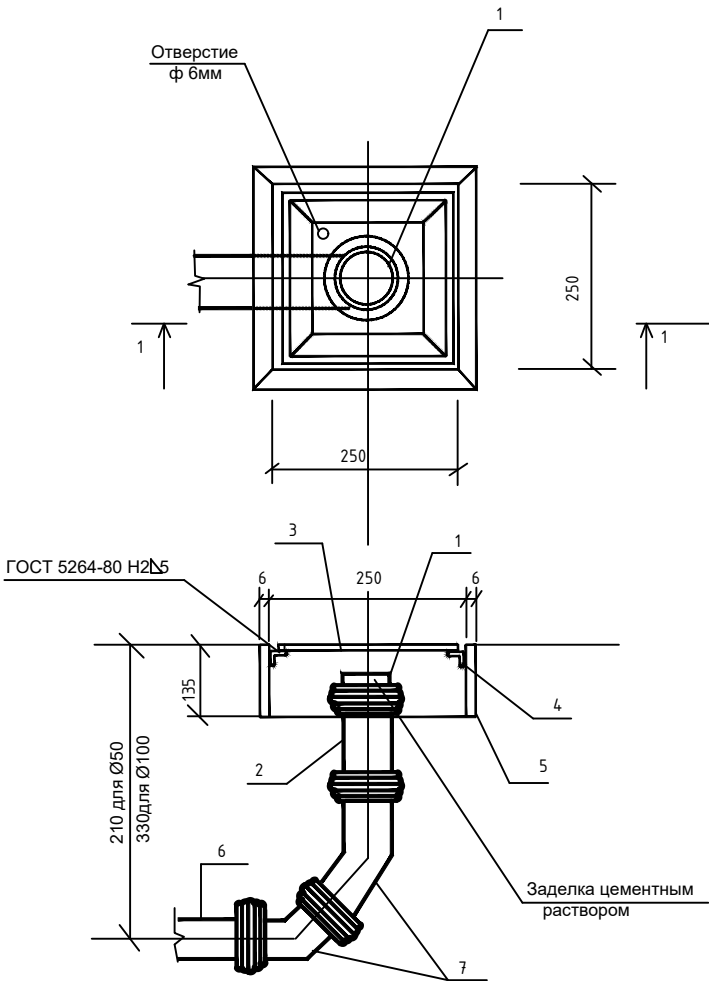

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УСТАНОВКУ ПРОЧИСТКИ В ЛЮЧКЕ

Марка поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	кол.	масса кг	Примечание
1	Заглушка ПВХ-50/1ПВХ-100	1/1		
2	Патрубок ПВХ-50/ПВХ-100	1/1		
3	Лист 245х245х6 ГОСТ 19903-74 6Ст3КП2 ГОСТ 330-71	1		
4	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-72 6 Ст 3КП 2 ГОСТ380-71	4		
5	Лист 250х130х6ГОСТ15933-74 6Ст3КП2ГОСТ380-71	4		
6	Труба ПВХ50/ПВХ100 L=500	1		
7	Отвод 135° ПНД-50/135° ПНД-100	2/2		

				Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqova suv obektlari qurulishi bo'yicha IK" UK Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasi	TX		
				Qarshi tumani "Mevazor" MFYda ichimlik suv tizimlarini qurish			
Lavozimi	Isim sharif	Imzo	Sana				
Direktor.	Tashev F.			Nasos stansiya	Bosqich	Varoq	Varoqlar
G.A.P	Asiriddinov M.				ishchi loyiha	4	4
G.I.P	Muminov N.						
Ishlab Chiqdi.	Xursandov U.			Yong'inga qarshi shkak o'rnatish sxemasi.	 KOMMUNAL LITI DM Qashqadaryo hududiy filiali		