


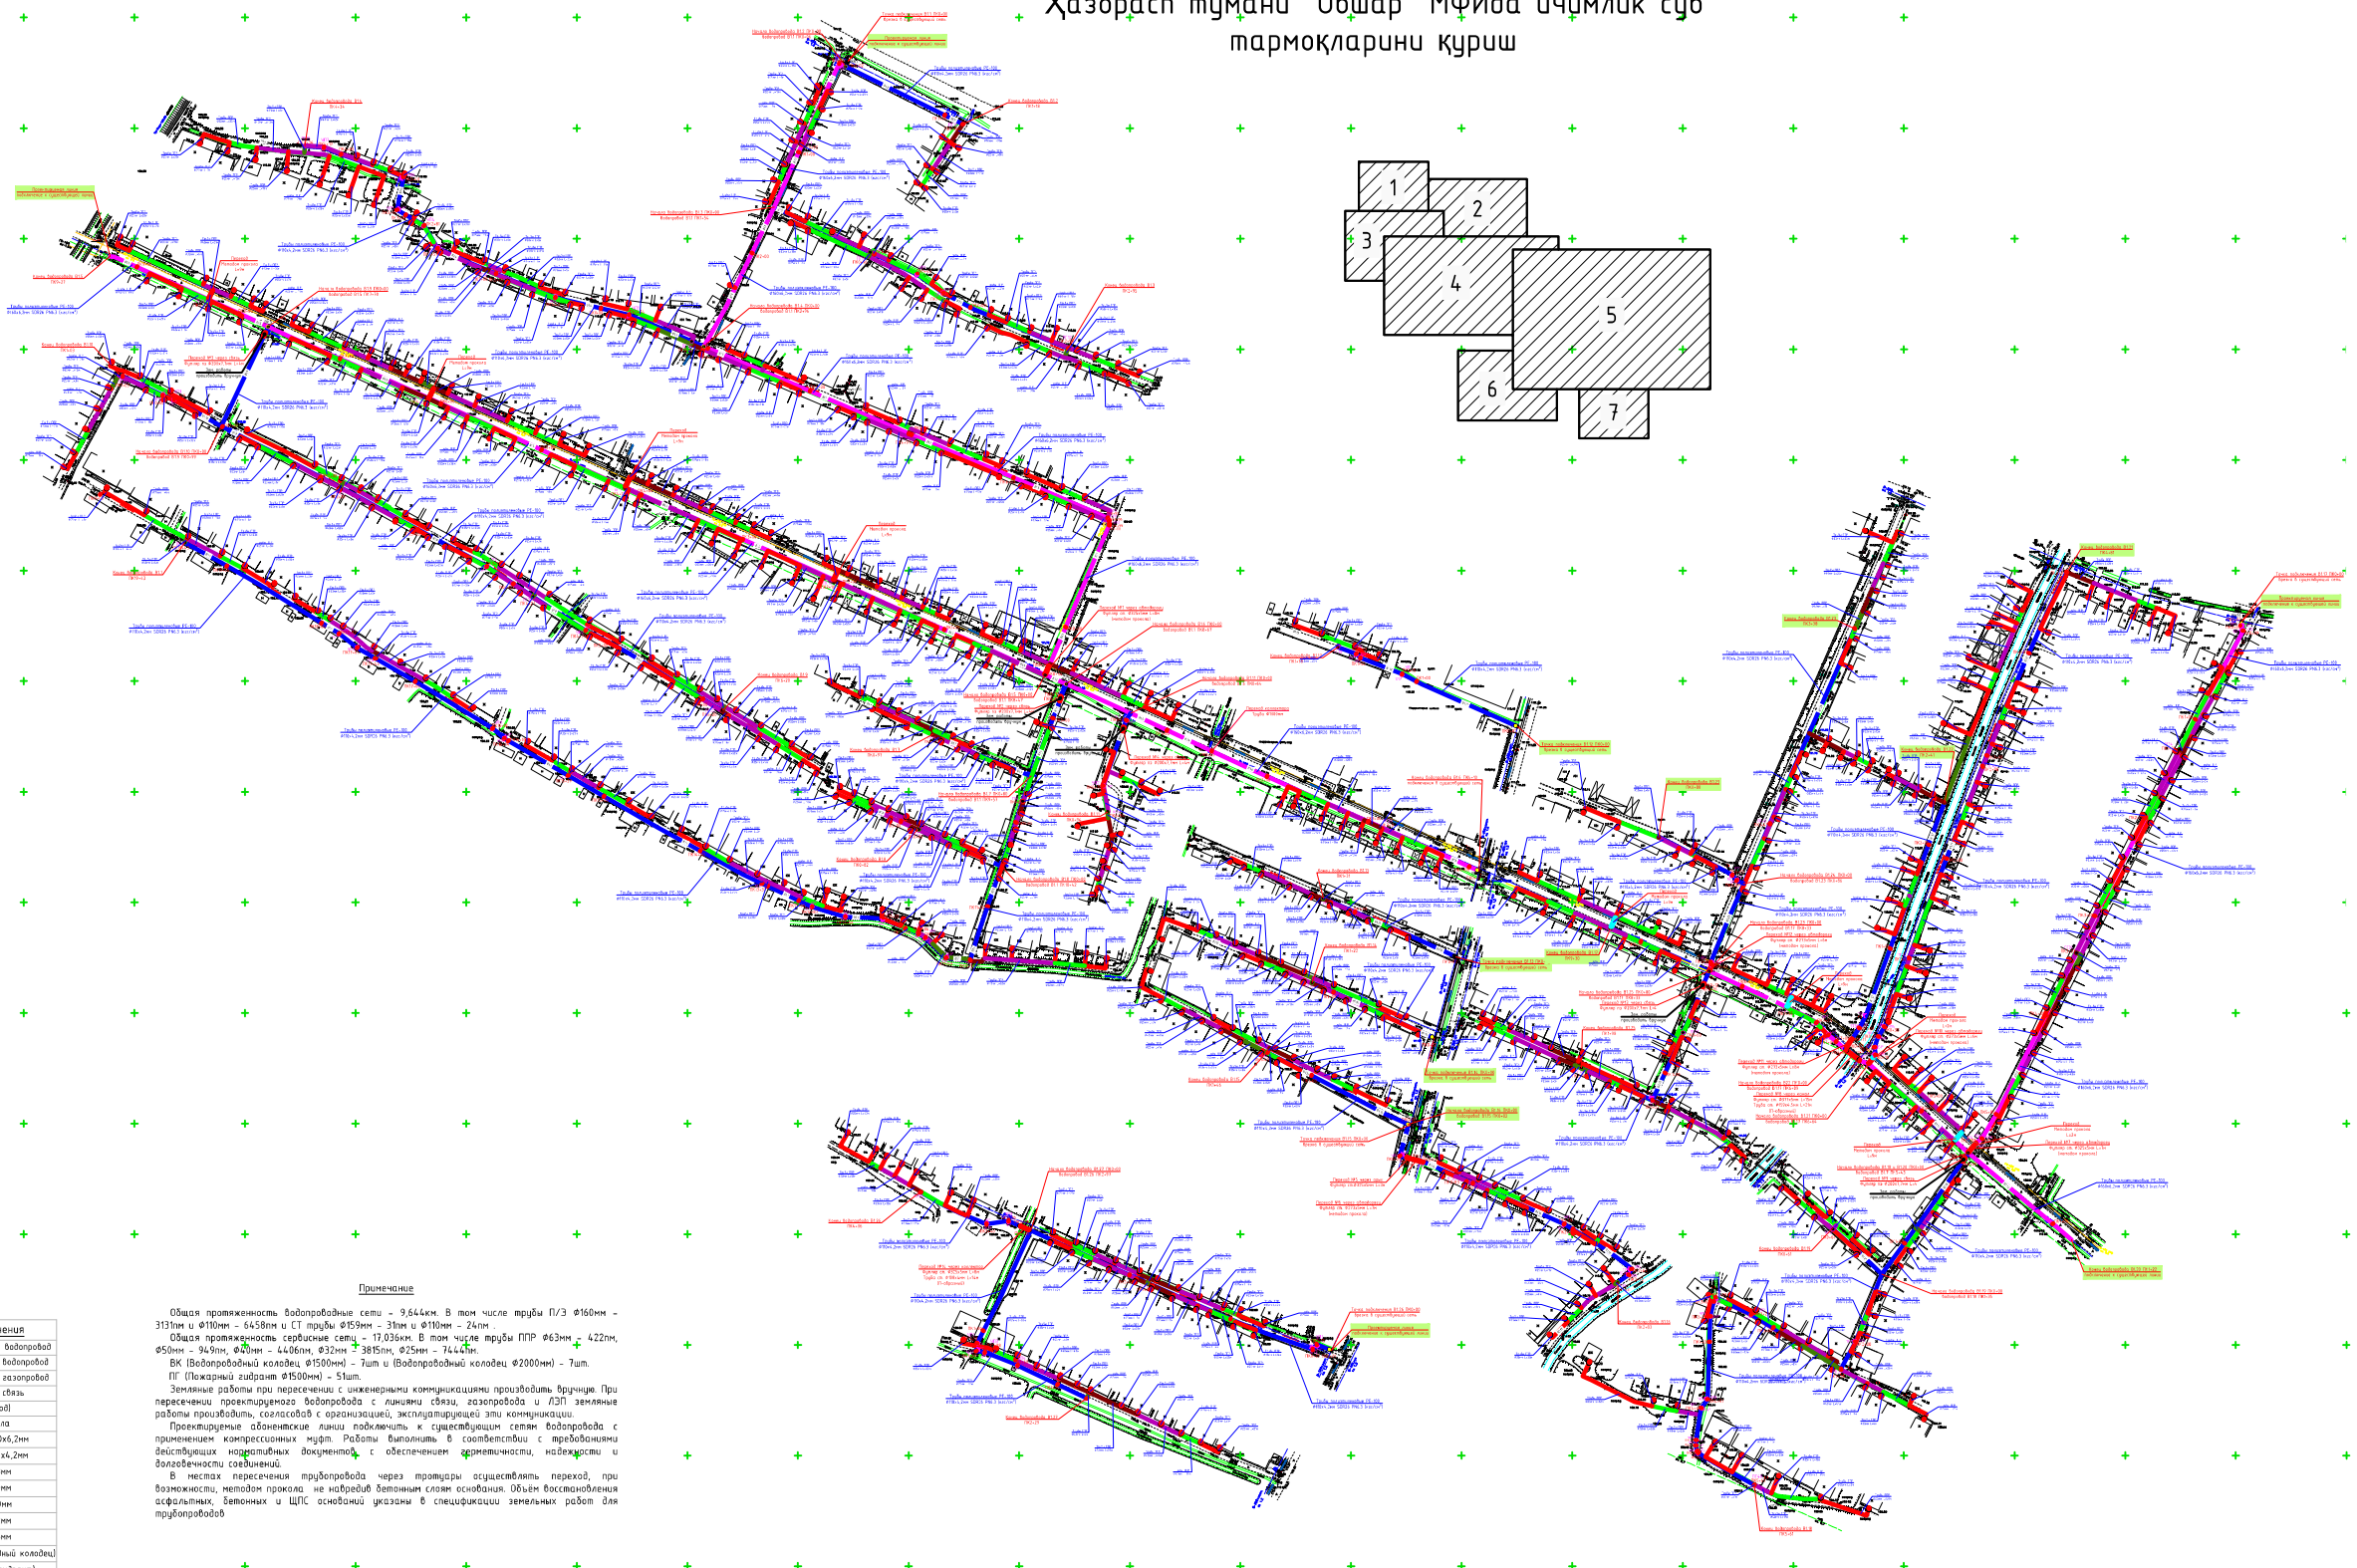

1. "Хоразм сую таъминоти" АЖ директори:  Р. Ўсманов
2. Хазорасп туман: хохшимини ва умумий масалалари бўлича ўринбосари:  Н. Керимов
3. Хазорасп туман: қурилиш ва уй-жой коммунал хужалиги бўлими бошлиғи:  Н. Ёрашев
4. "Хоразм сую таъминоти" АЖ Хазорасп туман бўлими бошлиғи:  Н. Сауров
5. Хазорасп туман: йўللардан фойдаланиш унитар корхонаси бошлиғи:  З. Ибрагимов
6. "Хоразм Худудий Электр тармоқлари" Хазорасп Туман бўлими бошлиғи:  В. Со.суров
7. "Худуд Газ таъминот" Хазорасп туман бўлими бошлиғи:  А. Туррабов
8. Хазорасп туман: Телекоммуникация бўлимаеси бошлиғи:  Э. Ёмурсулзаде
10. Хазорасп туман: ободонлаштириш бўлими бошлиғи:  А. Рахмолов
11. Хазорасп туман: СЭО ЖХС бўлими бош врячи:  А. Рахмолов
12. Хазорасп туман: Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим узариши бўлими бошлиғи:  А. Рахмолов
13. "Сую таъминоти ва озиқ-овоқ тармоқлари қурилиш бўлича иқтидорини қамқилияси" УҚ Хоразм вилояти ҳудуди бошқармаси :  А. Рахмолов

Примечание

Ошлов протекательность водопроводных сетей - 9,646км в том числе работы П/Э 01660м - 3317м и П/Э - 6458м и П/Э трубы Ø59мм - 21м и Ø100мм - 24м.

Ошлов протекательность сервисные сети - 17,030км в том числе работы ППР Ø63мм - 422мм Ø50мм - 945мм Ø40мм - 4466мм Ø32мм - 386мм Ø28мм - 744мм.

Ошлов протекательность колодезь: Ø100мм - 10м (1 водопроводных колодезь Ø2000мм - 7шт.

П/Э (Поверхный заливной Ø50мм) - 1шт.

Земельные работы при перечислении с инженерными коммуникациями: бурение, бурение при перечислении превентивного водопровода с линиями связи, газопровода и ЛЭП земельные работы бурение, согласован с организацией, эксплуатирующей эти коммуникации.

Земельные работы: обследование, линия подземных, с существующими сетями водопровода с применением конспекционных шум. Работы выполнялись в соответствии с требованиями действующего нормативных документов, с обеспечением безопасности, надежности и долговечности сооружений.

В местах перечисления трубопровода через территории осуществлять переход, при выполнении работ на территории департамент жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Москва».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями, указанными в спецификации земельных работ для трубопроводов

Условные обозначения	
	Проектируемый водопровод
	Существующий водопровод
	Существующий газопровод
	Существующая связь
	Футляр (Переход)
	Методом прокала
	Трубы н/з Ø16х6,2мм
	Трубы н/з Ø110х4,2мм
	Трубы ППР Ø63мм
	Трубы ППР Ø50мм
	Трубы ППР Ø40мм
	Трубы ППР Ø32мм
	Трубы ППР Ø25мм
	ВК (Водопроводный колодезь)
	П (Пожарный гидрант)
	Водомерный узел

[illegible]