


Architectural floor plan of a building. The plan shows a long corridor and a large hall. The corridor has four doors, each labeled $\phi 219 \times 9$ and CH. The hall has a large opening and a door labeled $\phi 273 \times 7$ and HL. Dimensions are given in meters. A section line 1-1 is indicated at the top and bottom.


7

[illegible]


Армирование днища нижняя и верхняя сетки М 1:100

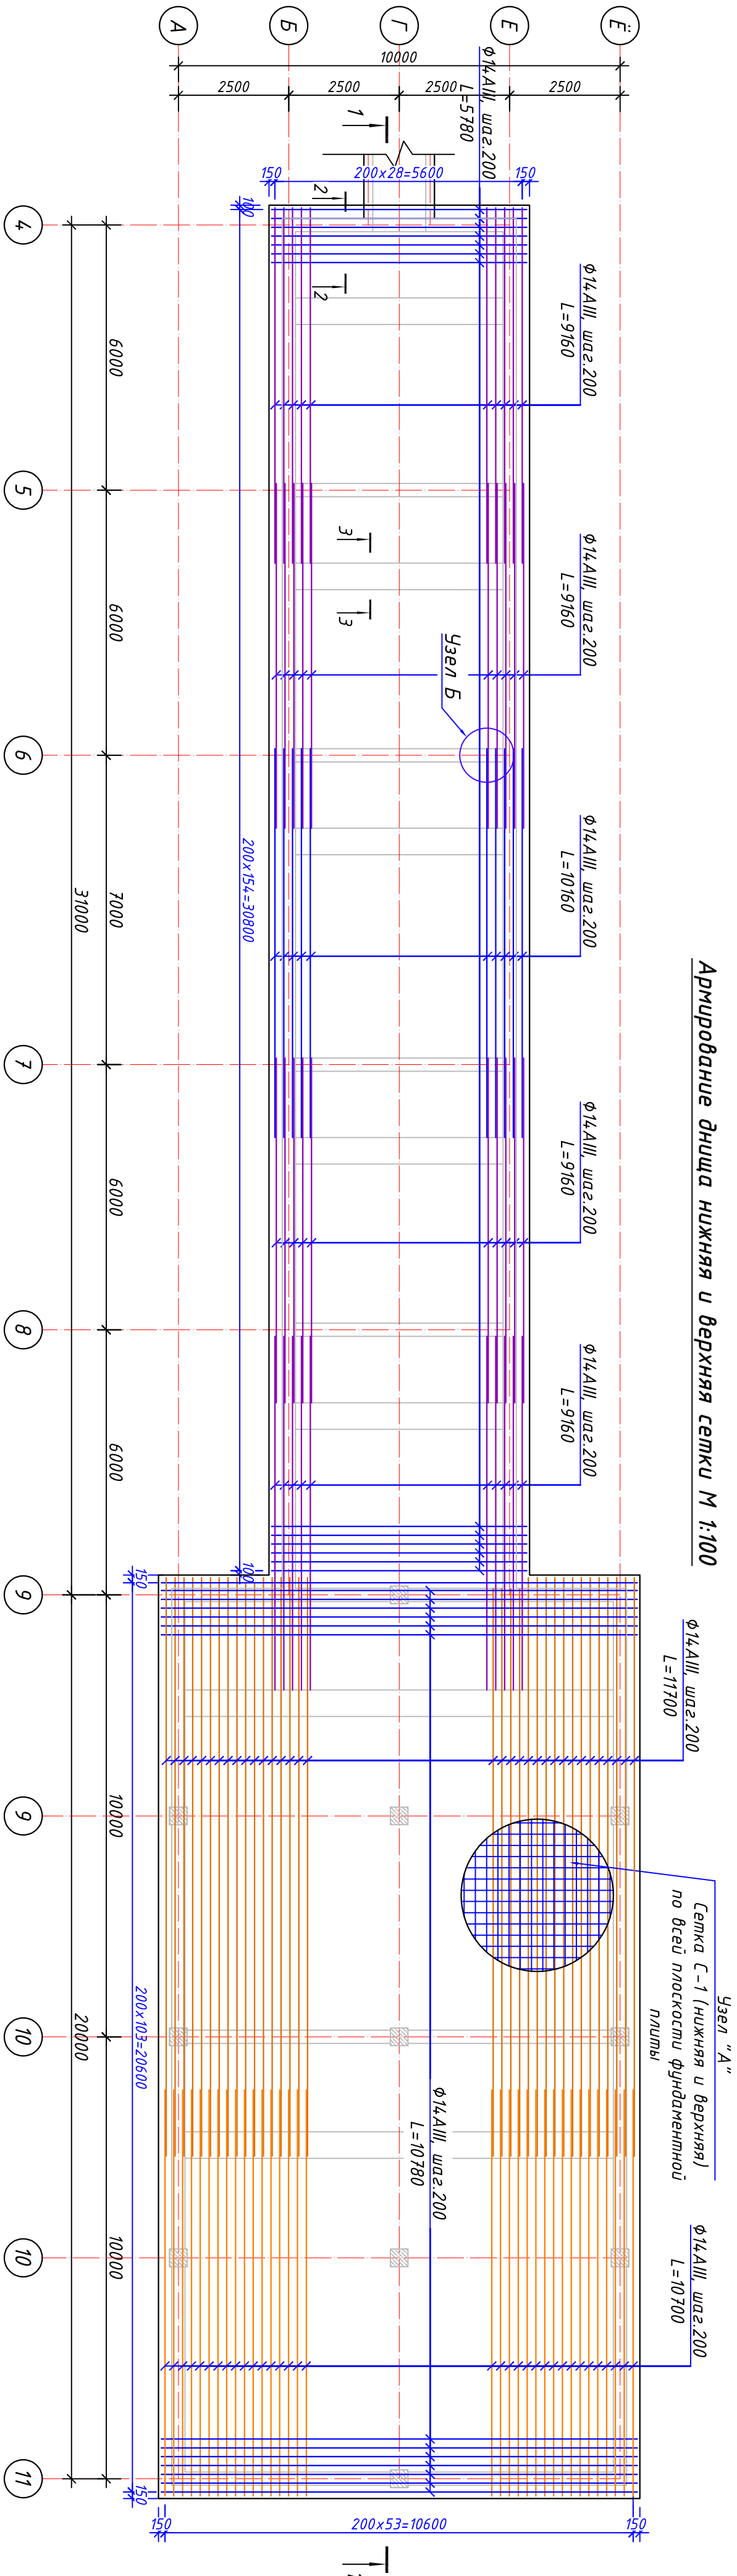



Разрез 1-1 М1:100.

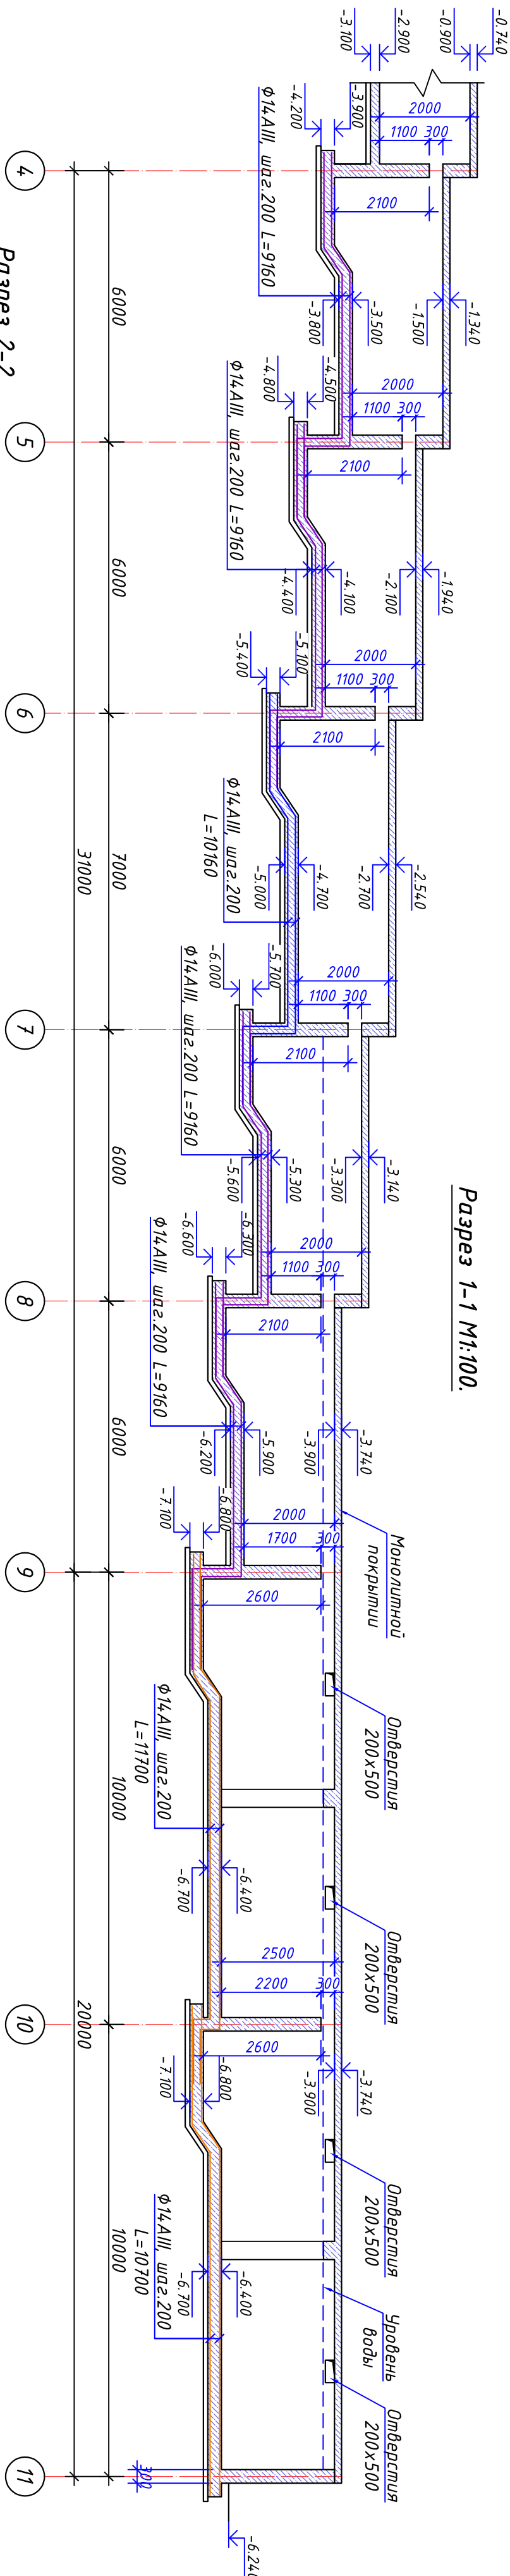

Разрез 2-2

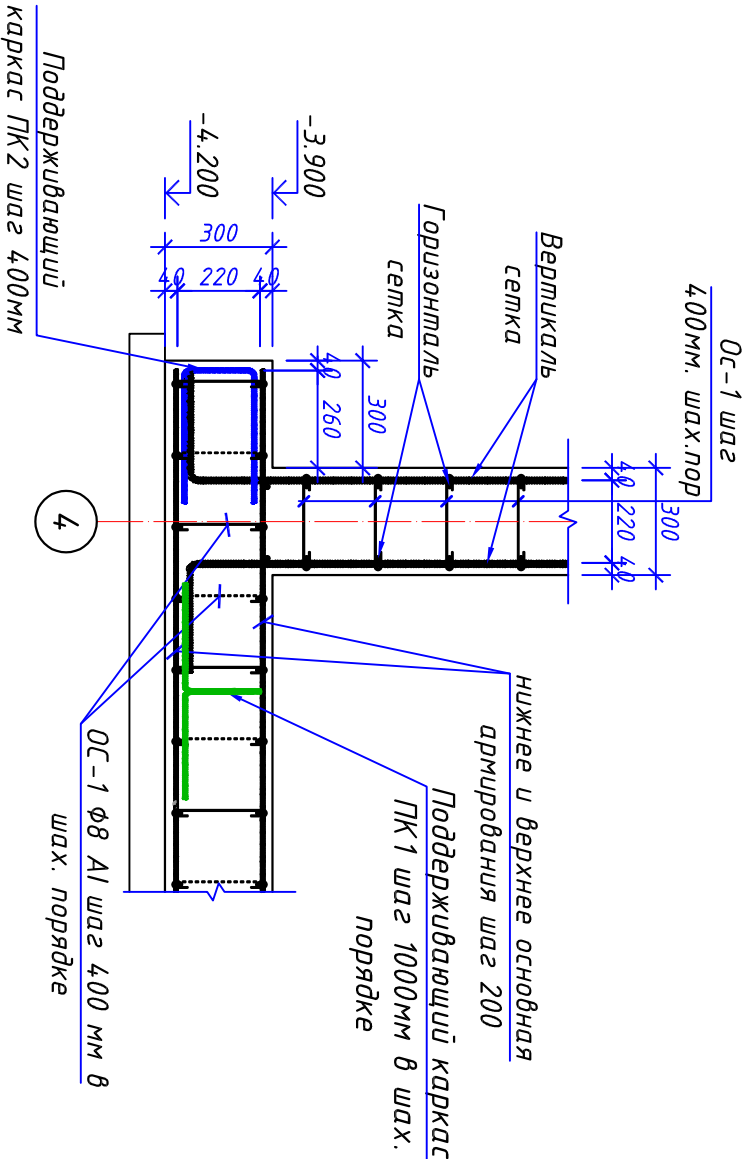


Разрез 3-3

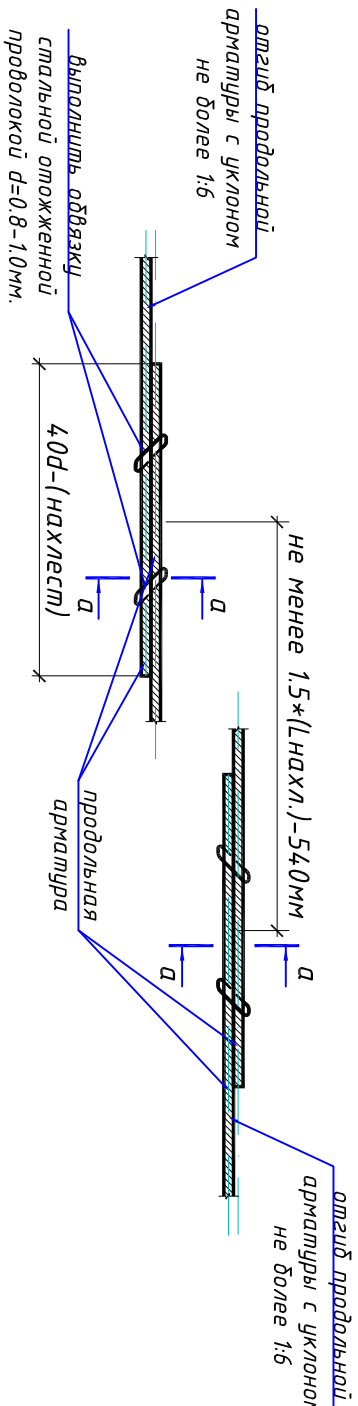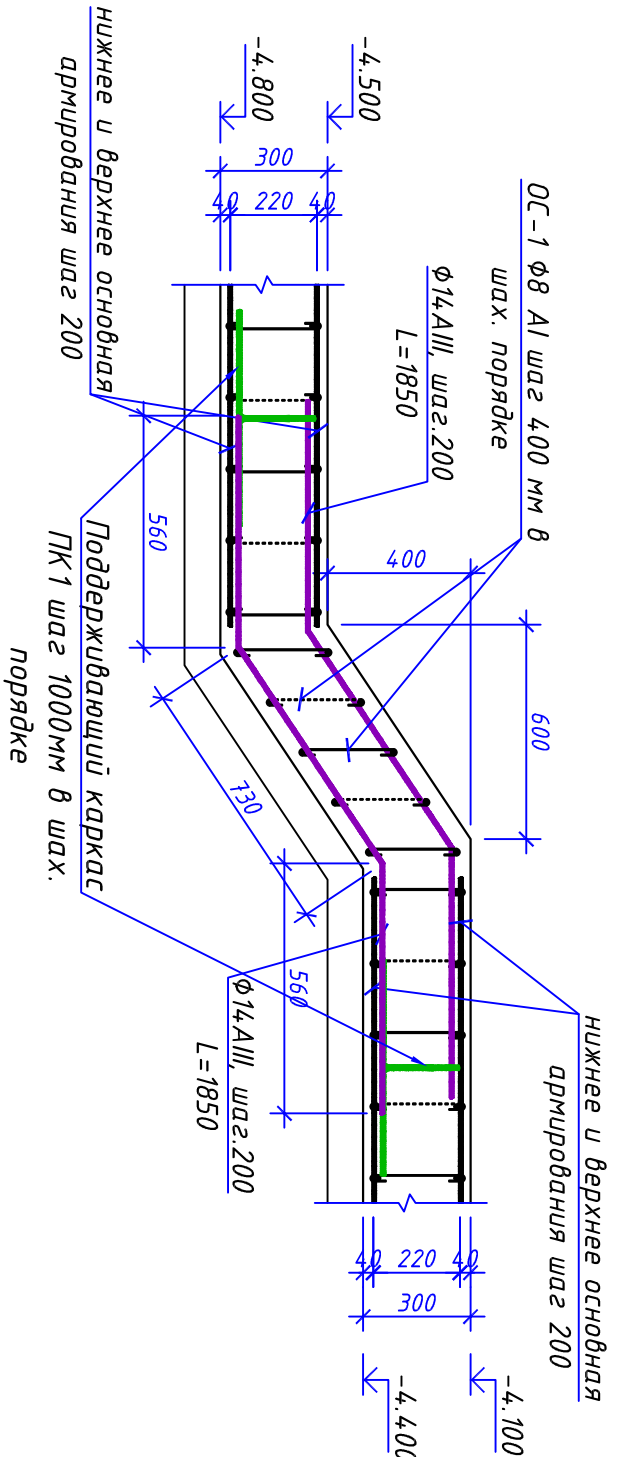

АС			
Объяснение терминов "Коксару" МҒУдаги			
"Ertoʻsh" qishlogʻida ichimlik suv taʼminotini toʻrtish			
Сооружение для опреснения воды			
размером 5x31 м. Сооружение для			
хранения воды объемом 500 м³.			
Исполн.	Умаров Б.	ЧП	Листов
План монолитные плиты.			
Разрез 1-1 М1:100.			
«Санат-суд-дино-лоуха»			
г. Терез. 2026г.			


Армирование днища нижняя и верхняя сетки М 1:100

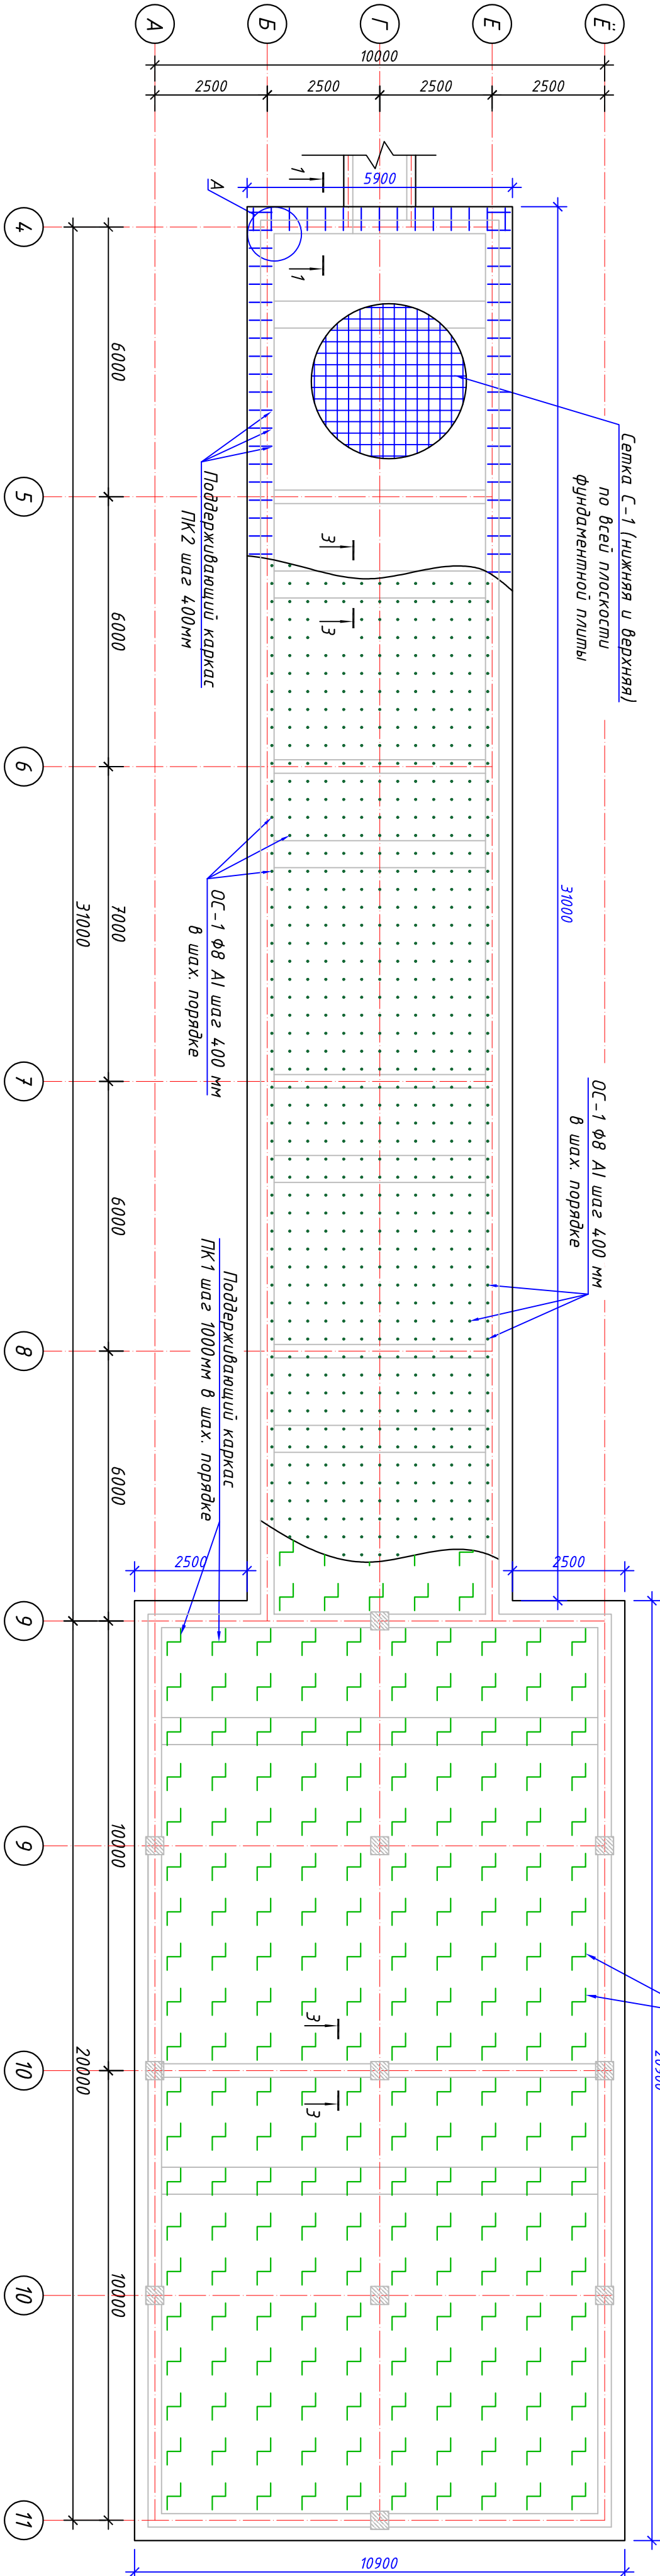


Спецификация материалов на фундаментную плиту

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примеч.
1	Бетонная подготовка	Материал			
2	Монолитная фундаментная плита	Бетон класса В7,5 ССЦ Рудонными материал.		42.42 м³	
3	Материал	Бетон класса В25 ССЦ обмазочная гидроизоляция для фундамента		139.0 м³	
		Уклона днища выполняются на бетонка цементно-песчаным раствором М100.		1160.62 м²	
		Нижняя сетка С-1		35.0 м³	
		Нижняя сетка С-1		314.8-30	
1	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 11700 мм	54	14.13	763.09 кг.
2	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 10700 мм	54	12.92	691.87 кг.
3	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 10600 мм	104	12.80	1331.48 кг.
4	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 10160 мм	29	12.27	355.87 кг.
5	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 9160 мм	116	11.06	1283.36 кг.
6	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 5780 мм	155	6.98	1082.07 кг.
		Верхняя сетка С-1			314.8-30
1	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 11700 мм	54	14.13	763.09 кг.
2	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 10700 мм	54	12.92	691.87 кг.
3	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 10600 мм	104	12.80	1331.48 кг.
4	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 10160 мм	29	12.27	355.87 кг.
5	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 9160 мм	116	11.06	1283.36 кг.
6	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 5780 мм	155	6.98	1082.07 кг.
		Поддерживающий каркас ПК-1			
ПК-1	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 1500 мм	475	1.81	860.56 кг.
ПК-2	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 1300 мм	411	1.57	645.33 кг.
ОС-1	ГОСТ 5781-82*	Ф8АI L= 390 мм	2550	0.15	392.21 кг.

Узел "А" М 1:25

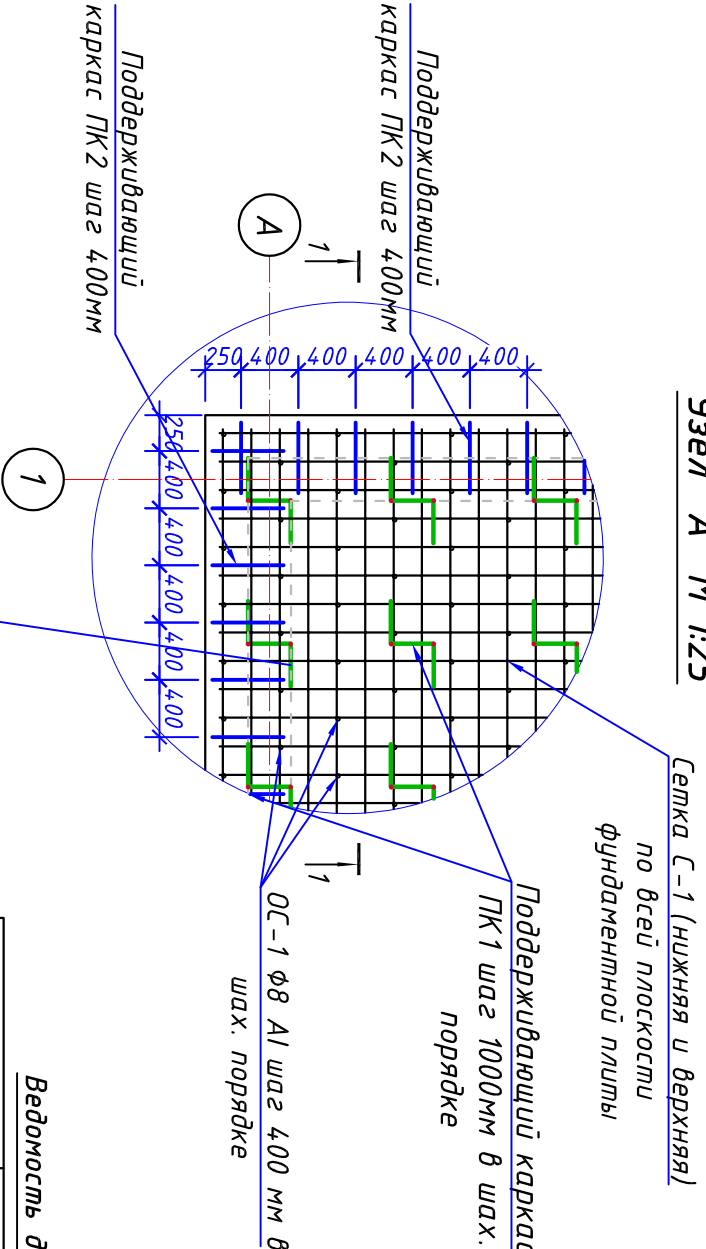


Фрагмент установки фиксатора М1:25

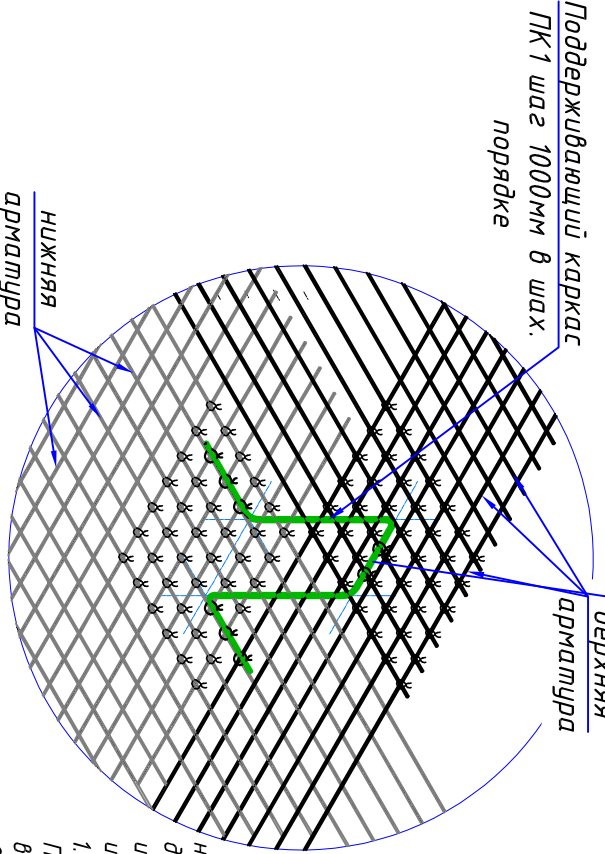


Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Поддерживающий каркас ПК1	
Поддерживающий каркас ПК2	
ОС-1	

Разрез 3-3

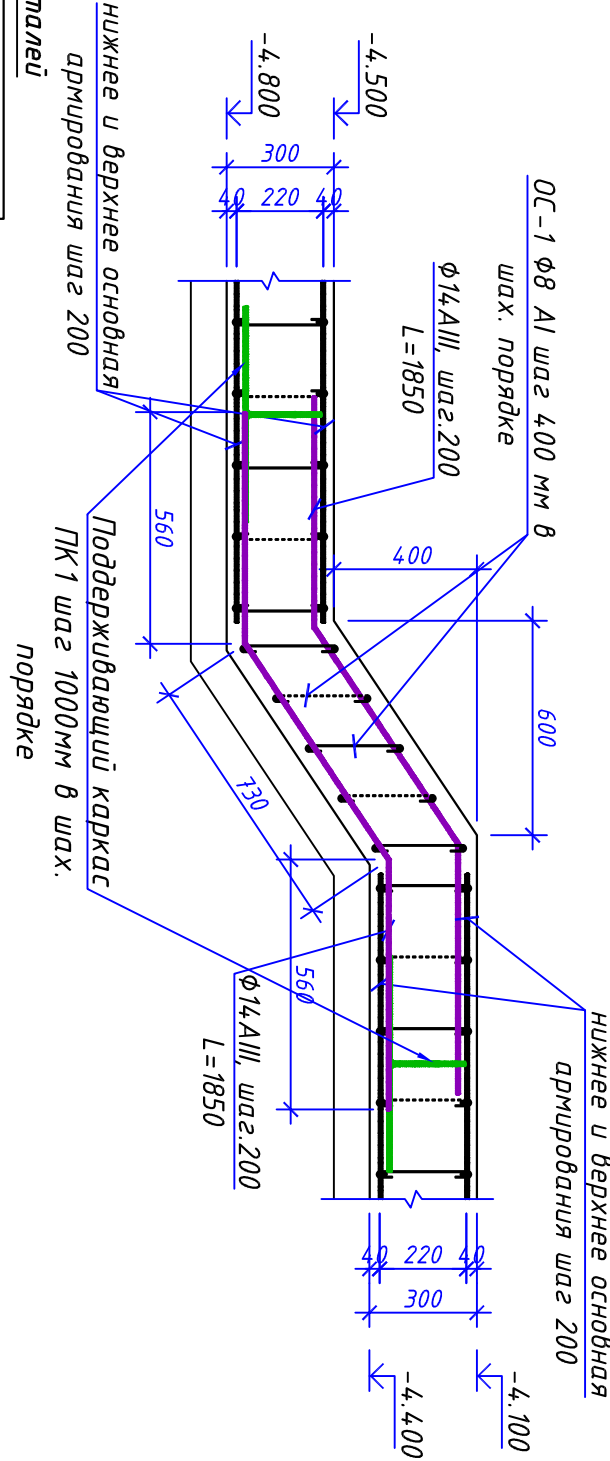

Разрез 3-3

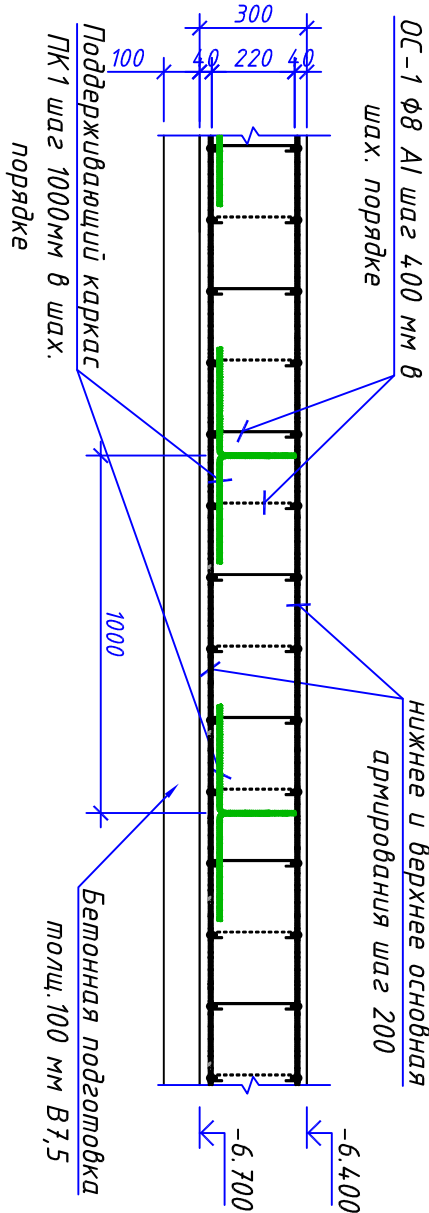

Примечание
При заливке бетона работы должны выполняться непрерывно. Перекрытия не допускаются. При армировании дни резервуара арматурные штыри должны быть соединены и вертикальных поверхностей.
1. Данный лист следует читать совместно с (страница 31)
После установки всех изоловальных решеток на вертикальных конструкциях допускается заливка бетона.
2. Заливка бетона должна выполняться непрерывно вдоль прочисленных осей по всей ширине плиты. При выполнении работ строго соблюдать требования КМК 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции».

Изм.	Колуч.	Лист/м²/док	Подпись	Дата	Облагатон тумані "Коксару" МҒУдагі "Ertoʻsh" qishloqida ichimlik suv taʼmirlaniligi toʻgʻriish Сооружение для оптаивания воды размером 5х31 м. Сооружение для хранения воды объемом 500 м³. План монолитные лптак. Разрез 1-1 М1:100.
ГЛП	Содиков А.	1/1	1/1	1/1	
ГЛП	Бойкилов У.	1/1	1/1	1/1	
Исполн.	Умаров Б.	1/1	1/1	1/1	
Страница	Лист	Листов	РП	4	10

Схема расположена Выпуск фундамента.

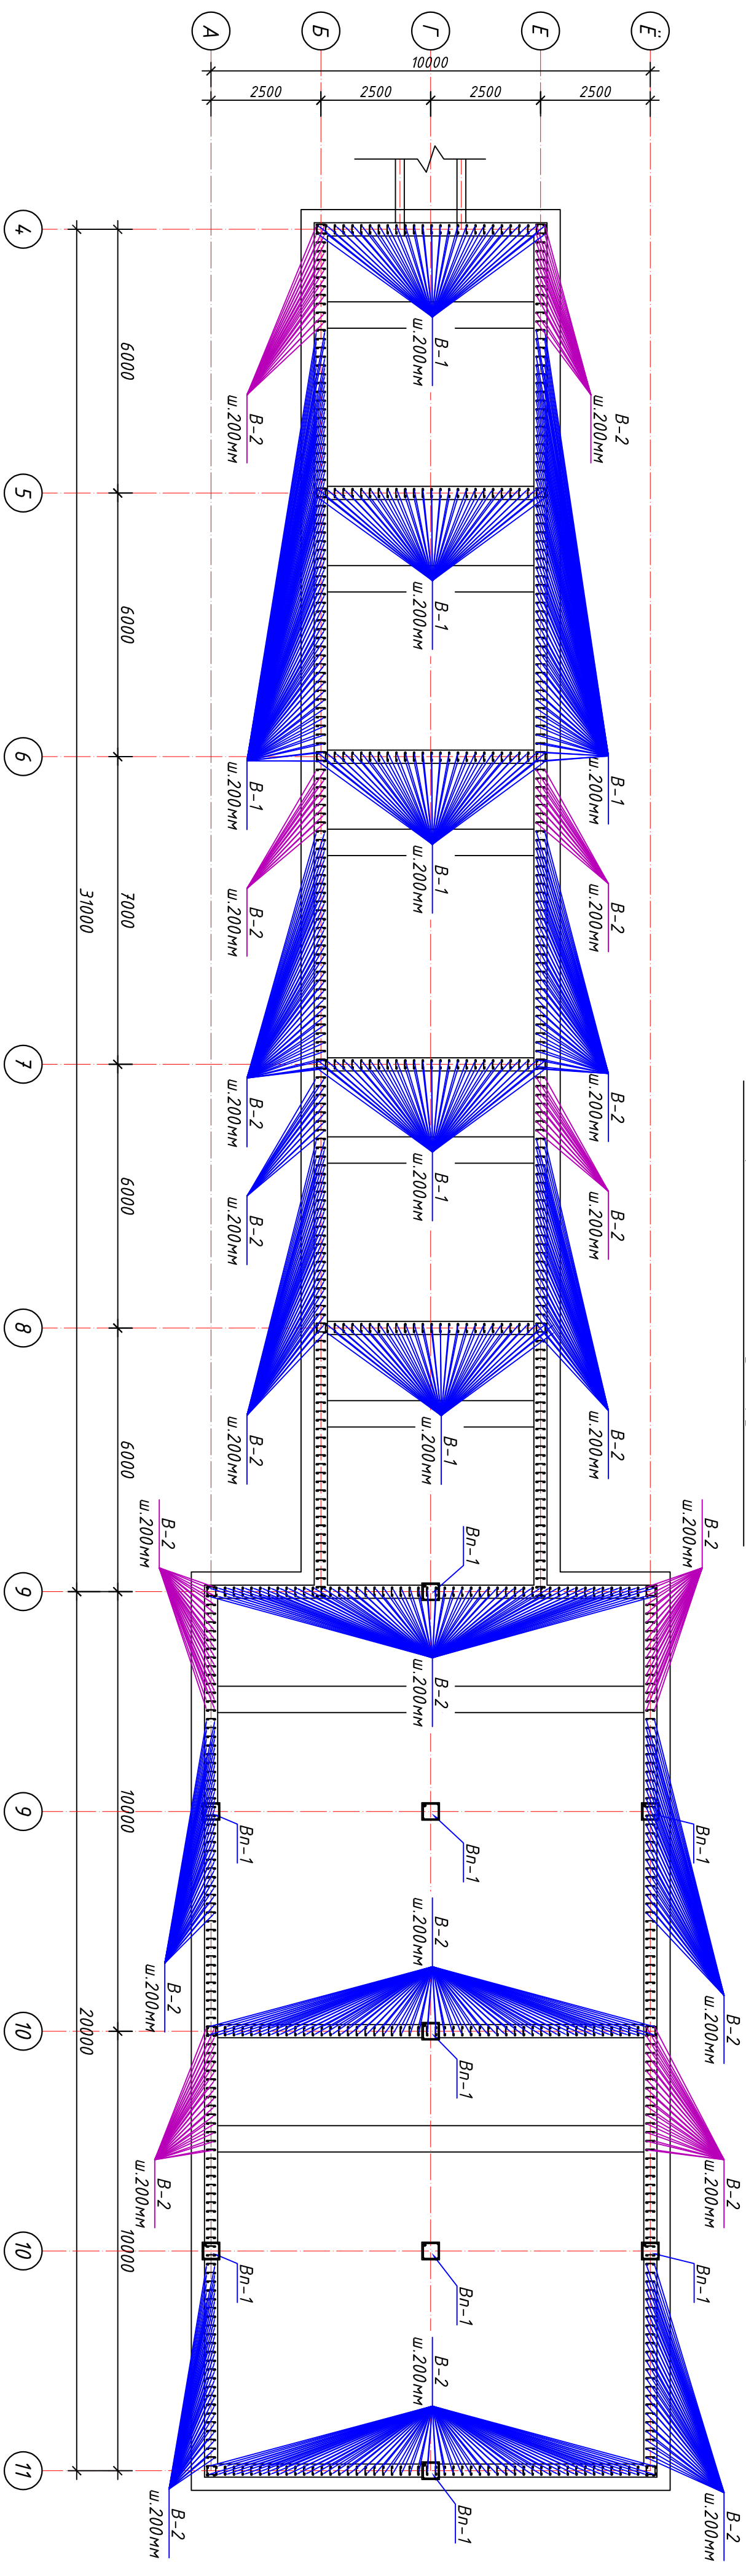


Схема расположена Выпуск фундамента по оси А и Е.

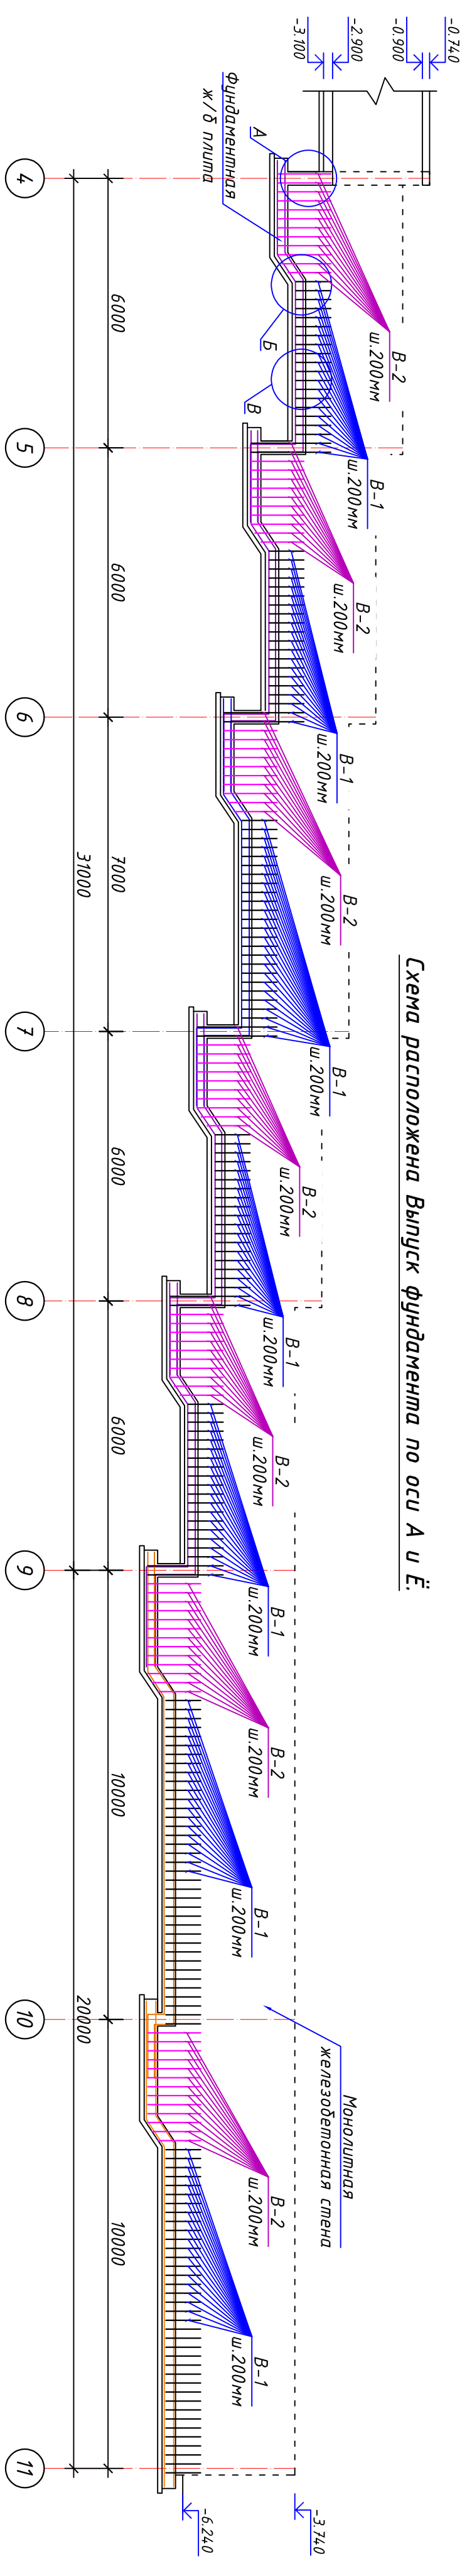


Схема расположена Выпуск
фундамента по оси 4,5,6,7,8.


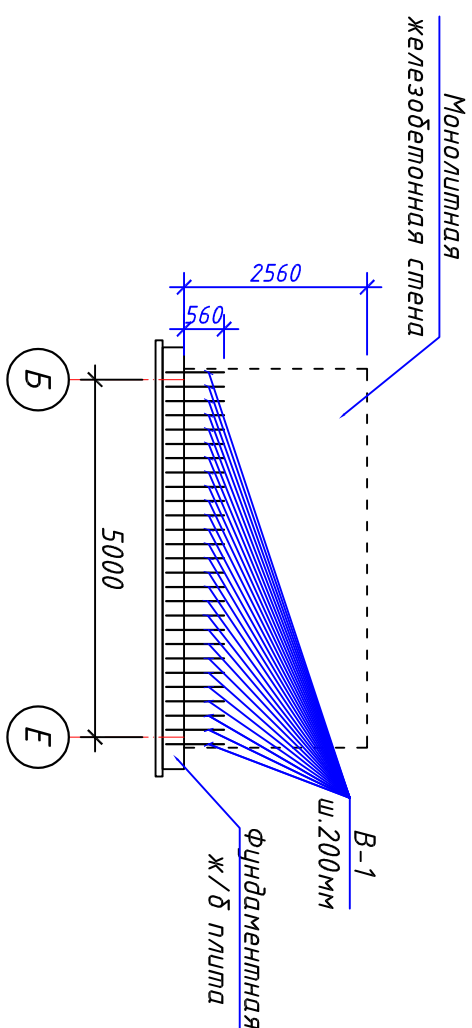





Схема расположена Выпуск
фундамента по оси 9,10,11.

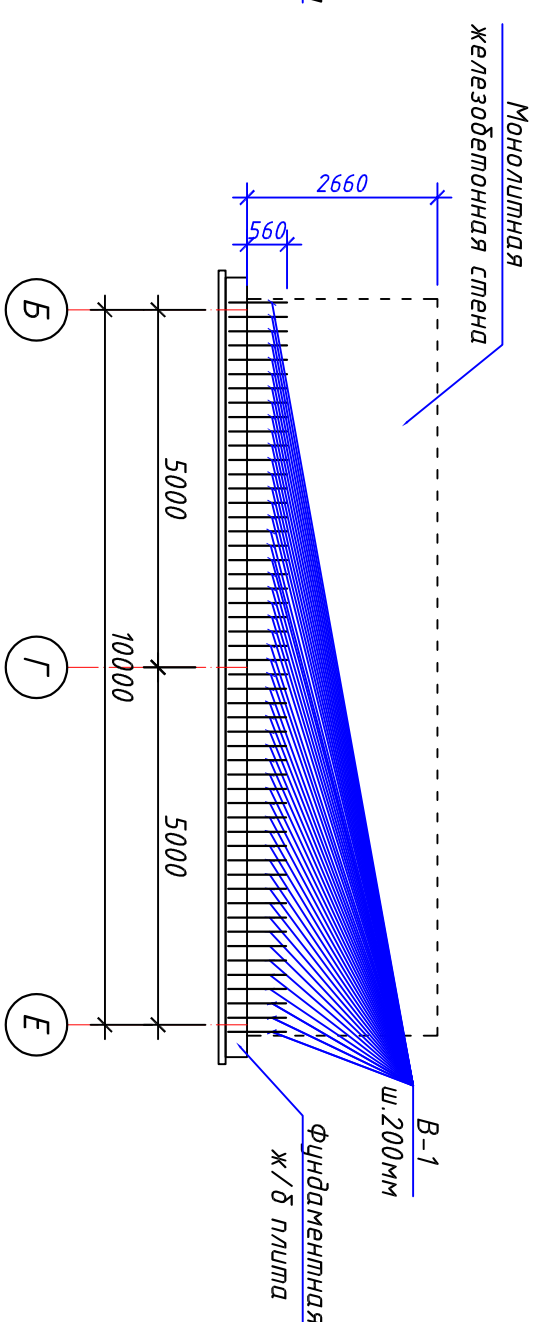

1. Защитный слой бетона торцов стержней по боковой поверхности плит – 50 мм.
2. Соединения пересечений арматуры выполнять вязанными стальной отожженной проволокой $d=0,8-1,2$ мм.
3. Данный лист см. совместно с л. АС-


[illegible]

Учен "А" М 1:25

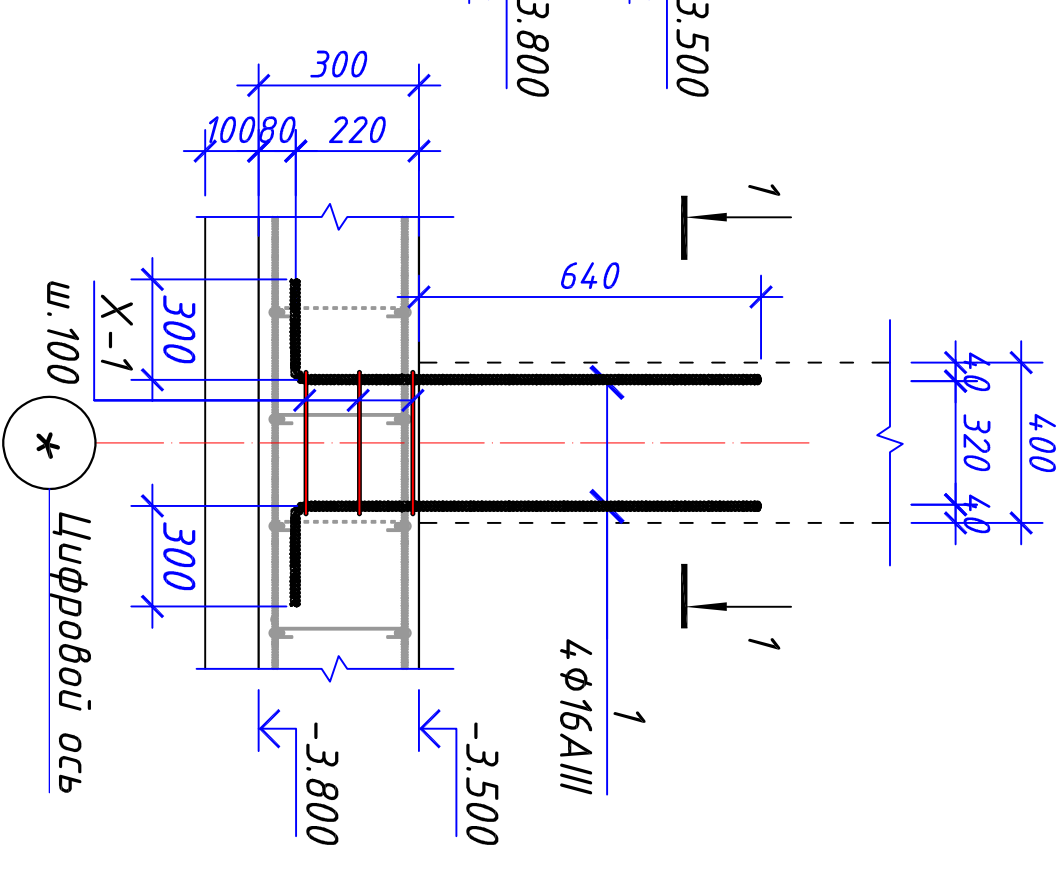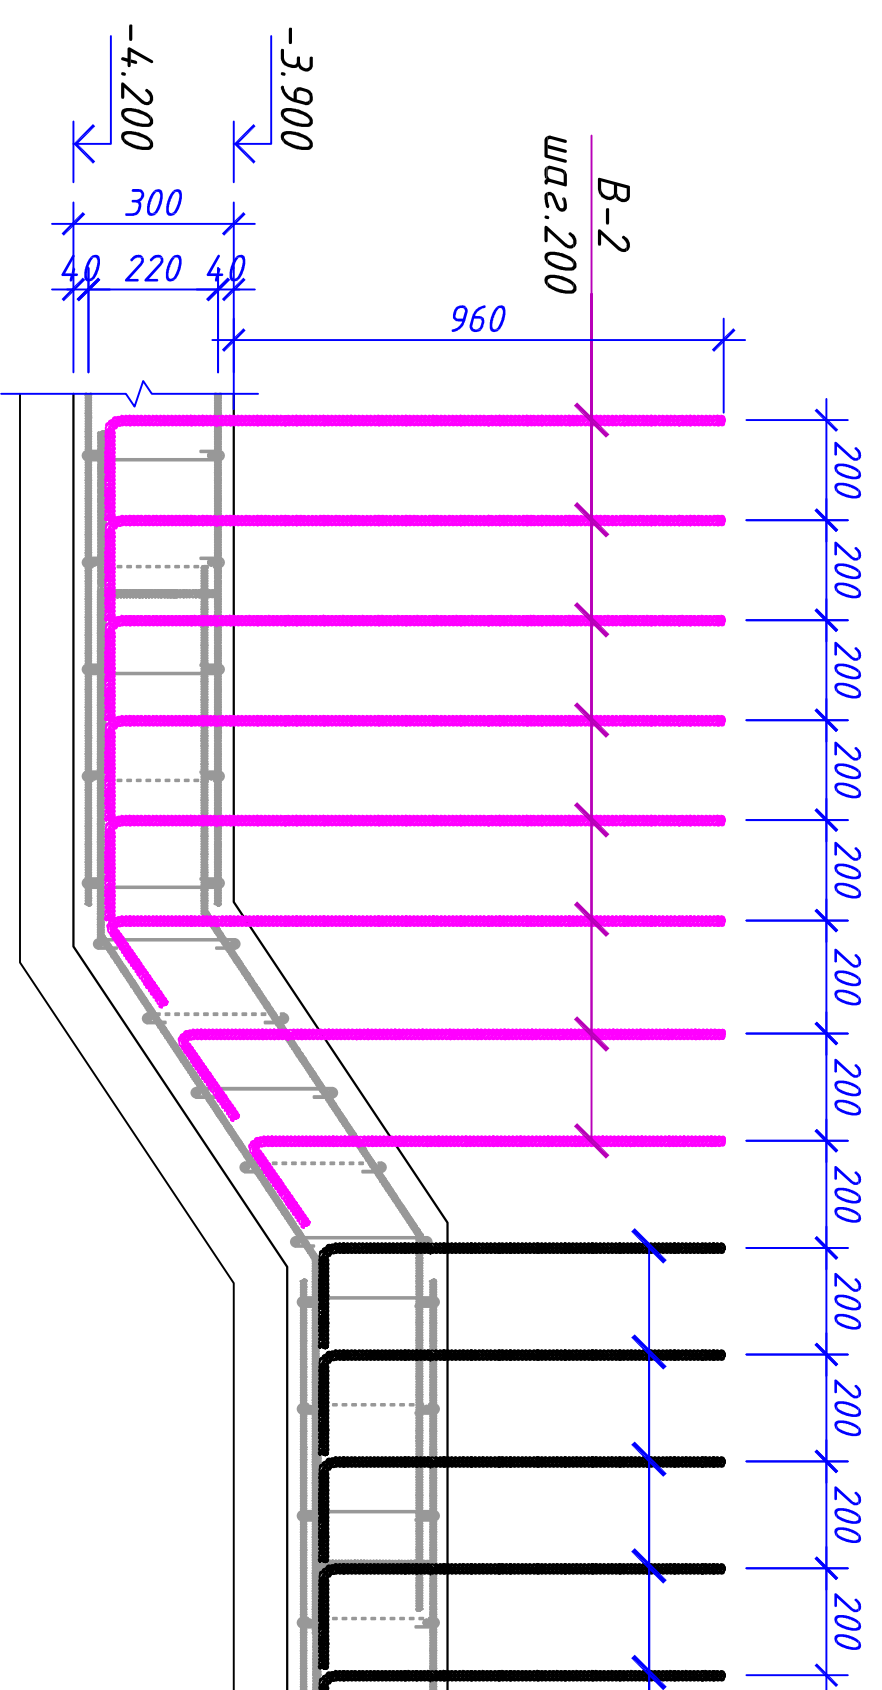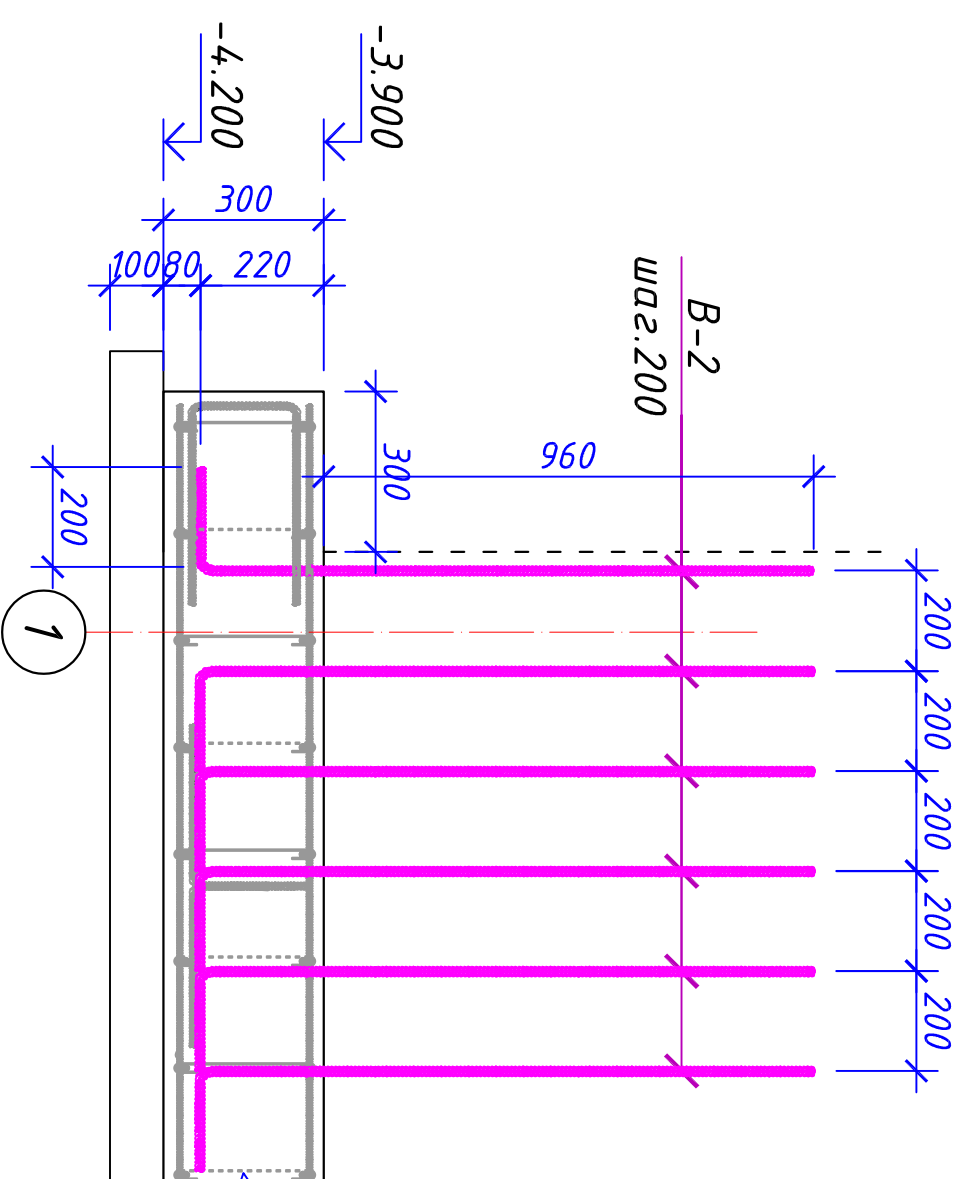


Былык Вn-1

Учен "B" M 1:25

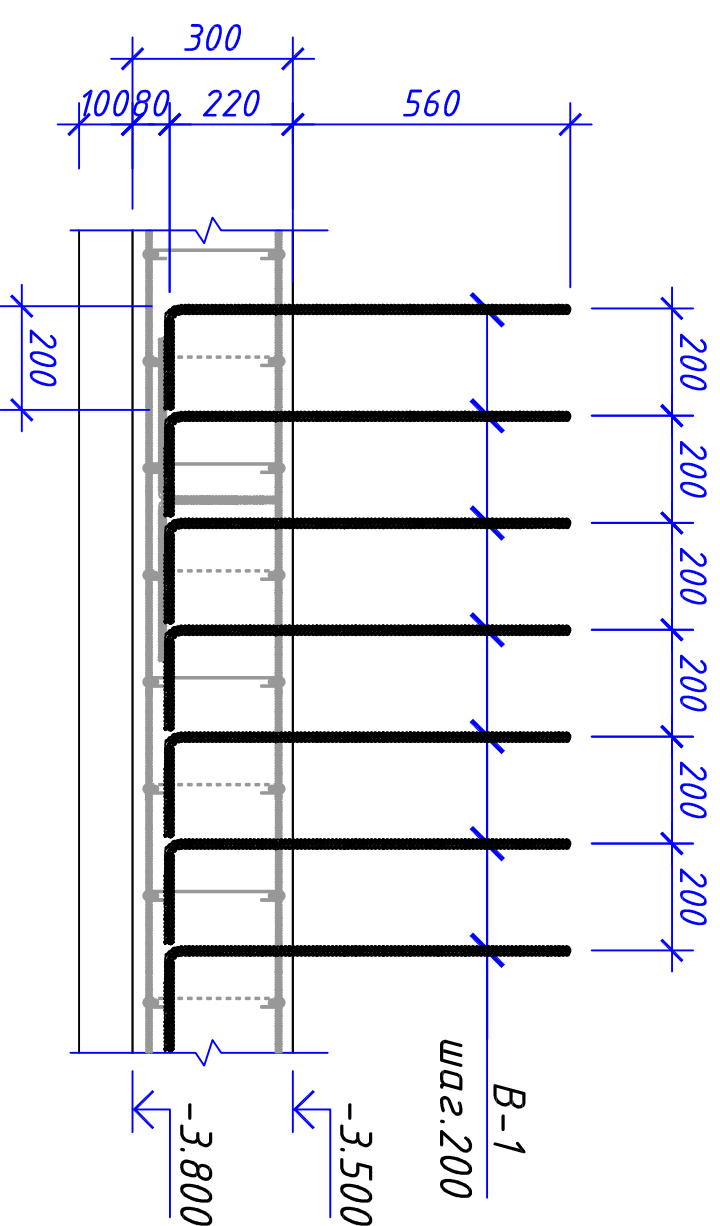

1. Защитный слой бетона торцов стержней по боковой поверхности плиты-50мм.
2. Соединения пересечений арматуры выполнять вязанными стальной ожеженной проволокой $d=0,8-1,2$ мм.
3. Данный лист см. совместно с л. АС-




Сечение 1-1

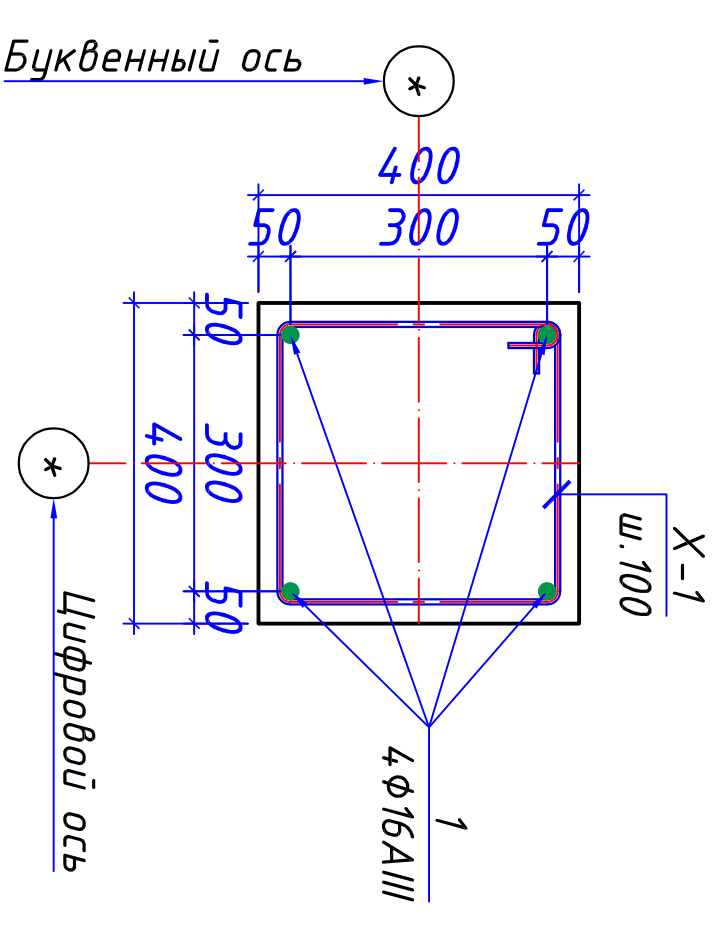

Спецификация элементов днуца

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примеч.
		Под монолитной стеной			
B-1	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 980 мм	1298	1,18	1536,37 кг.
B-2	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 1380 мм	156	1,67	260,02 кг.
Bn-1		<u>Выпуск Bn-1</u>	9		Расход дан на 1 шт.
1	ГОСТ 5781-82*	Ф16АIII L= 1160 мм	4	1,83	7,32 кг.
X-1	ГОСТ 5781-82*	Ф8АI L= 1560 мм	3	0,62	1,85 кг.

AC				
Мэм.	Колуч.	Луст	№ док.	Подпись
ГИП	Содиков А.			
Гл. инж	Бобокулов У.			
Исполн.	Умаров Б.			
Обангагон тумани "Ko'ksag'oy" MEYDagi "Erto'sh" qishlog'ida ichimlik suv tarmoqlarini tortish				
Сооружение дня отставивания воды размером 5x31 м. Сооружение дня хранения воды объемом 500 м ³ .				
		Статья	Луст	Лустов
		РП	6	10
Спецификация элементов днища.		ЧП		
		«Санюат-суд-дино-лойиха» г. Термез. 2026г.		

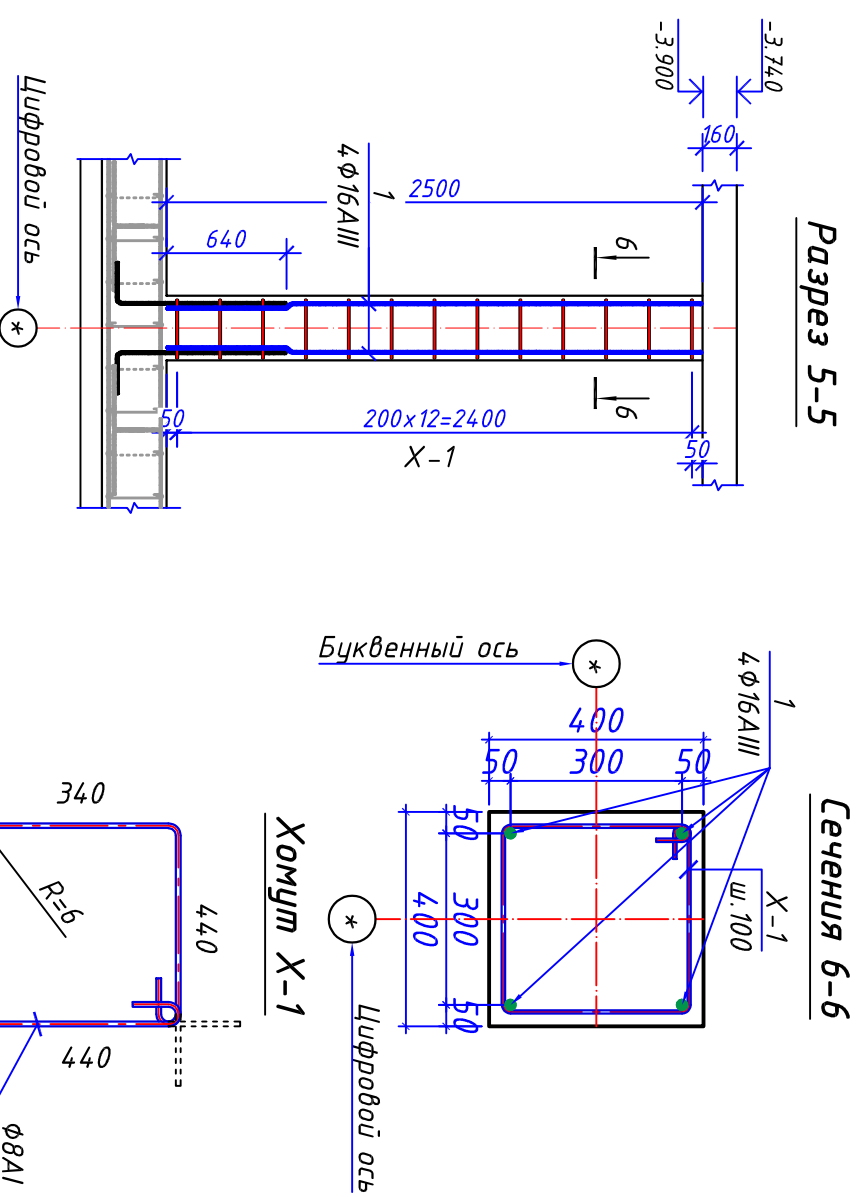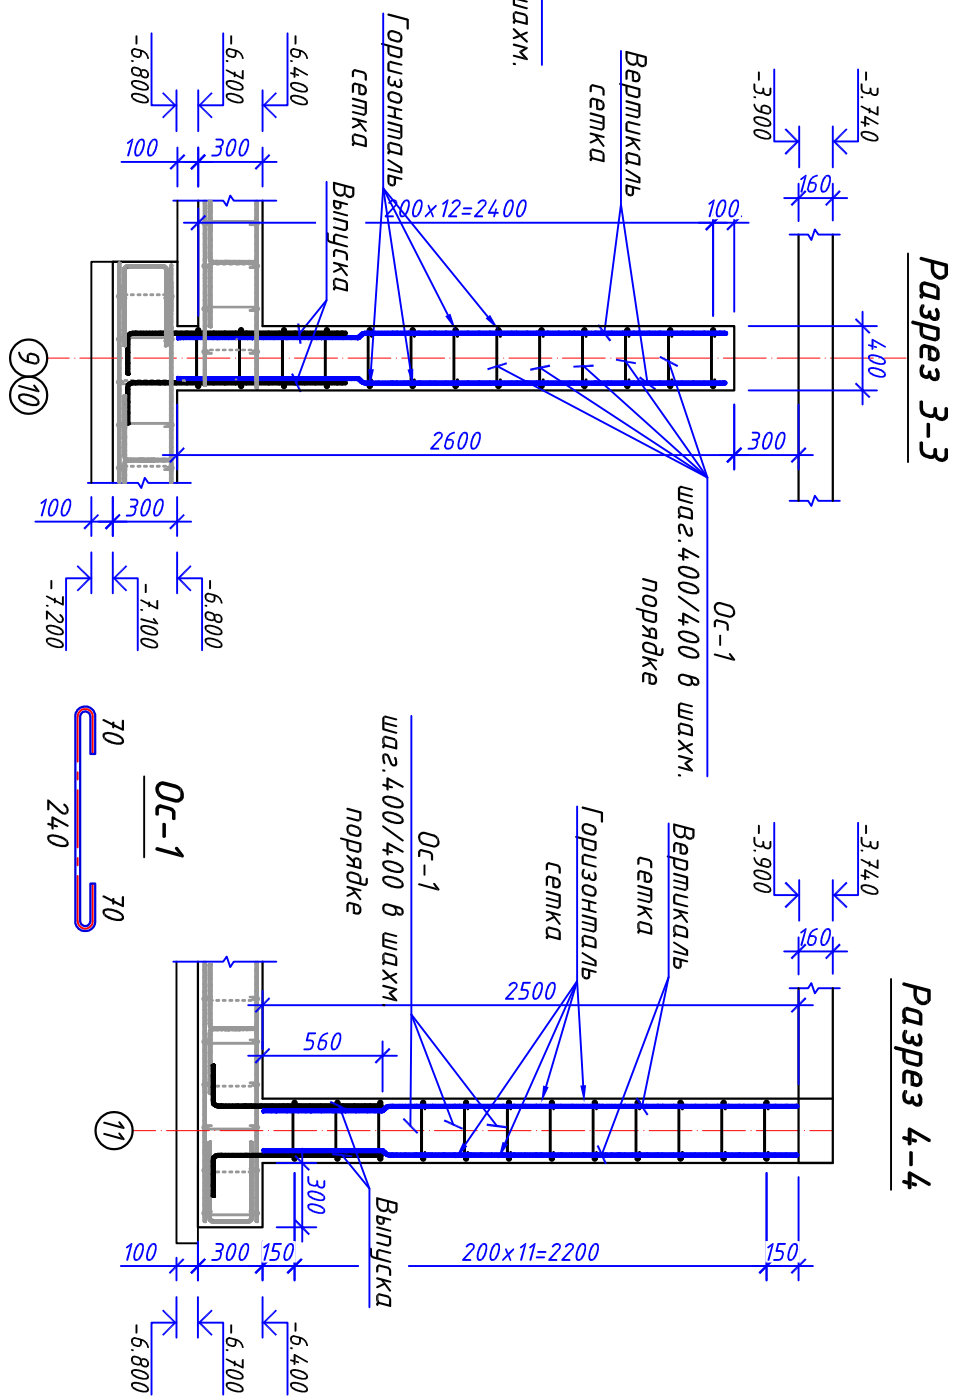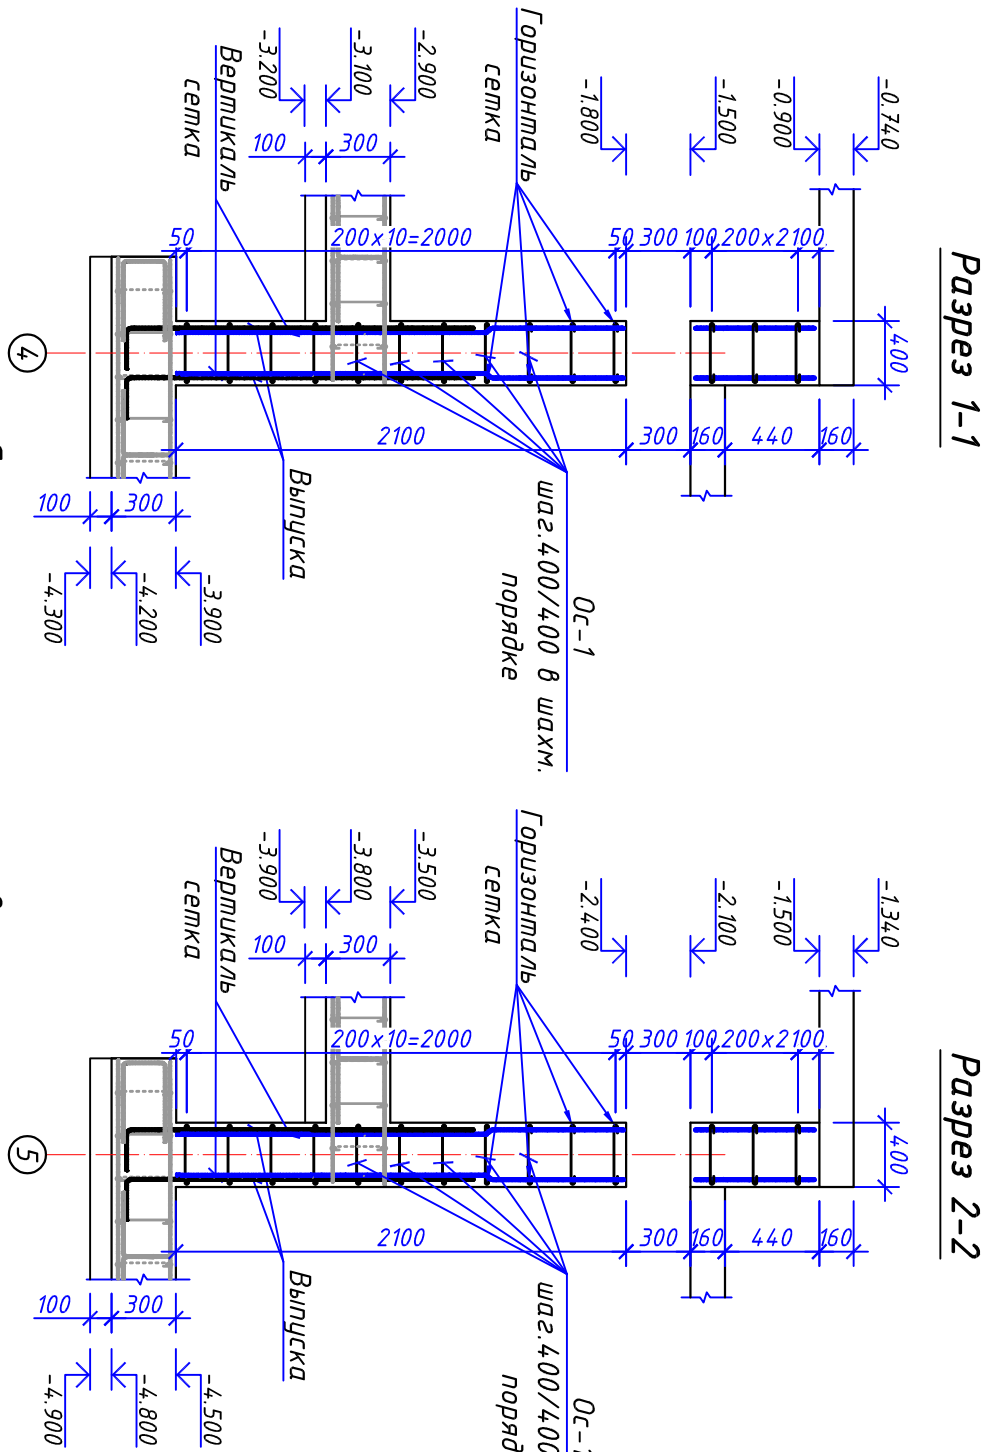


Спецификация элементов стен

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, кг	Примеч.
		Армирование монолитных стен			
		Вертикаль сепка			
В-1	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 2000 мм	628	2.42	1517.00 кг.
В-2	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 2500 мм	706	3.02	2131.77 кг.
В-3	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 2700 мм	270	3.26	880.49 кг.
		Горизонталь сепка			
Г-1	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 6230 мм	160	7.52	1203.94 кг.
Г-2	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 6980 мм	40	8.43	337.22 кг.
Г-3	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 11700 мм	96	14.13	1356.60 кг.
Г-4	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 8860 мм	96	10.70	1027.31 кг.
Г-5	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 5230 мм	140	6.32	884.35 кг.
Г-6	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 10230 мм	76	12.36	939.04 кг.
Г-7	ГОСТ 5781-82*	Ф14АIII L= 2800 мм	56	3.38	189.38 кг.
ОС-1	ГОСТ 5781-82*	Ф8АI L= 380 мм	2298	0.15	344.39 кг.
		Монолитная стен			
КМ		Бетон класса В25 ССЦ			115.18 м³
1	ГОСТ 5781-82*	Ф16АIII L= 2500 мм	4	3.94	15.78 кг.
Х-1	ГОСТ 5781-82*	Ф8АI L= 1560 мм	13	0.62	8.00 кг.
	Материал:	Бетон кл. В25 ССЦ			0.40 м³


Спецификация элементов сабьника

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, кг	Примеч.
		Сабьник для трубы Ø219мм	7	21.60	Расход на 1 шт
		Корпус сабьника	1	21.60	21.60 кг
		Кольцевое ребро	1	20.40	20.40 кг
		Упорное кольцо	4	0.395	1.58 кг
		Труба стальная Ф219х9 L=5000мм	7		шт
		Сабьник для трубы Ø213мм	1		Расход на 1 шт
		Корпус сабьника	1	25.10	25.10 кг
		Кольцевое ребро	1	22.92	22.92 кг
		Упорное кольцо	4	0.395	1.58 кг
		Труба стальная Ф213х7 L=3000мм	1		шт
		Отвод из Труба ст. Ф213х7	2		шт
		Масляная окраска			3.23 м²
		Опора из бетона М100 выполняется по месту 40х40х50см			0.08 м³

Узел "Б"

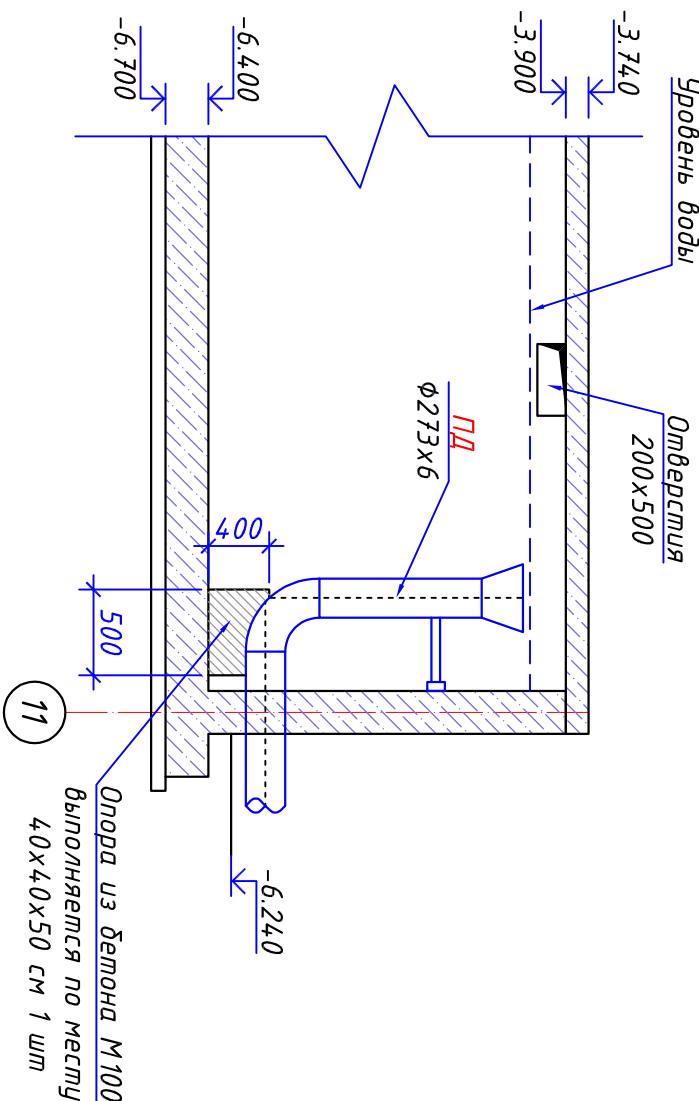

Узел "А"

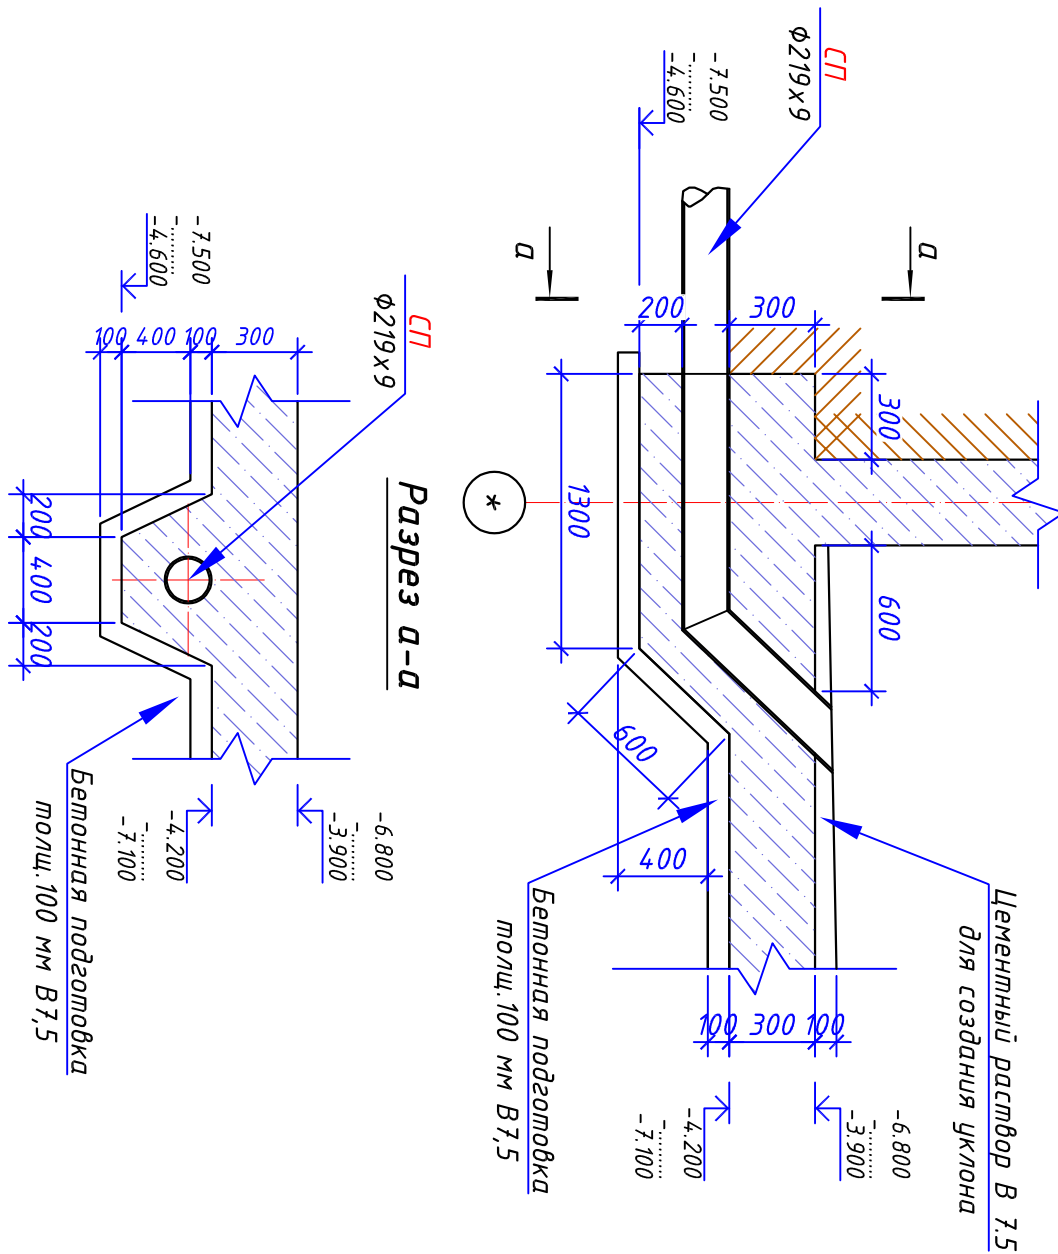

- Соединения пересечений стержней арматуры выполнять вязанными
- Стальной ожеженный проволокой d=0.8-1.2мм.
- Связки рабочей арматуры колонн см. узел "А".
- Данный лист смотреть совместно с листами КЖ-2.
- Все стержни в нахлест. Длину нахлеста принимать L=400мм

Изм.	Колуч.	Лист/Всего	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
1	1	1/1	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
2	2	2/2	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
3	3	3/3	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
4	4	4/4	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
5	5	5/5	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
6	6	6/6	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
7	7	7/7	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
8	8	8/8	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
9	9	9/9	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов
10	10	10/10	Подпись	Дата	Обозначение	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов	Спецификация элементов

