

КЕЛТИРИЛГАН

Ас/ N o'rtiga

Imzo va sana

Asl/uj N

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭО

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	ЩО. Схема распределительной сети	
3	План электроосвещения 1 этажа	
4	Схема системы отопления и кондиционирования. 1- этаж.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
PUE-2011y	Общественные здания и сооружения.	
КМК 2.01.05-24	Электрооборудование жилых и общественных зданий.	
КМК 2.01.05-24	Заземление и зануление электроустановок.	
	Установка распределительных шкафов ПР8501	
GOST 21.110-82	Прилагаемые документы	
	Спецификация оборудования,изделий и материалов	на 5 листах

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации здания.
Гл.инженер проекта

Ruxsat etilgan quvvati ___ kVt bo'lgan “HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ “ANDIJON HUDUDIY FILIALI” tomonidan berilgan _____-sonli texnik shartlarga muvofiq amalga oshiriladi.
O'rnatilgan quvvat - Rust = 8.02 kVt
Dizayn quvvati-Pras =7,05 kVt
Elektr ta'minoti - III toifa.

Guruhlash rozetkalari tarmog'i SHO, konstruktorlik taxtalaridan tayyorlanadi. to'siqlardagi gips ostidagi devorlar bo'ylab yotqizilgan BBГ-3x2,5 markali sim.4. Binolarni yoritish uchun AK-FLD 150W, LED 1x36W,LED 1x24W,LED 1x18W,Д5006-18,Д5016-36, lampalar bilan tipidagi lampalar ishlatiladi. Ularga simlar BBГ-2x1,5 sim bilan amalga oshiriladi, bu esa devorlar bo'ylab gips ostidagi parchalarda yotqiziladi. Yoritgichlar yordamchining funktsional maqsadiga muvofiq vibratsiyalanadi, ularning dizayni, o'rnatish usuli, himoya darajasi nominal kuchlanishga mos keladi.

1. Ob'ektning iste'molchilari ma'muriy binoning elektr jihozlari: konditsionerlar, kompyuterlar, orgtexnika, elektr nasoslar, liftlar, chiqish tarmog'i va yoritish.

2. Ishga tushirish uskunasi sifatida avtomatik kalitlar, magnit starterlar va elektr jihozlari bilan to'liq ta'minlangan uskunalar ishlatiladi.

3. Elektr qurilmalarini qurish, o'rnatish, ishga tushirish va ulardan foydalanish “Elektr uzatish liniyalarini qurish va elektr ishlarini bajarishda xavfsizlik qoidalari” (“O‘zbekenergo” DAK) va “Xavfsizlik texnikasi” talablariga qat’iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi kerak. Podstansiyalarda, taqsimlash punktlarida, havo elektr uzatish liniyalarida, kabel liniyalarida, rele himoya vositalarida, elektr elektr jihozlarida, ichki yoritish va topraklama qurilmalarida ishlarni ishlab chiqarish qoidalari.Kabel liniyasini o'rnatish to'liq talablarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. PUE."

4. Ob'ektni ekspluatatsiya qilish buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.



				2026	30
				Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogik ta'lim klasteri hududida umuta'lim maktabi qurish	
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana		
LBM	Abduxoliqov			Sport zali binosi	BosqichListListlar 14
bajardi	Isomiddinov			Общие данные	"Andijon Universal Proyekt" MChJ



1. Длины кабелей не являются основанием для нарезки кабеля. Кабели режутся по фактически промеренной длине.

				2026	30						
				Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogik ta'lim klasteri hududida umuta'lim maktabi qurish							
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana								
LBM	Abduxoliqov			Sport zali binosi	<table><tr><td>Bosqich</td><td>List</td><td>Listlar</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	Bosqich	List	Listlar		2	4
Bosqich	List	Listlar									
	2	4									
bajardi	Isomiddinov A			ЩО. Схема распределительной сети	"Andijon Universal Proyekt" MChJ						

Схема системы отопления и кондиционирования. 1- этаж.

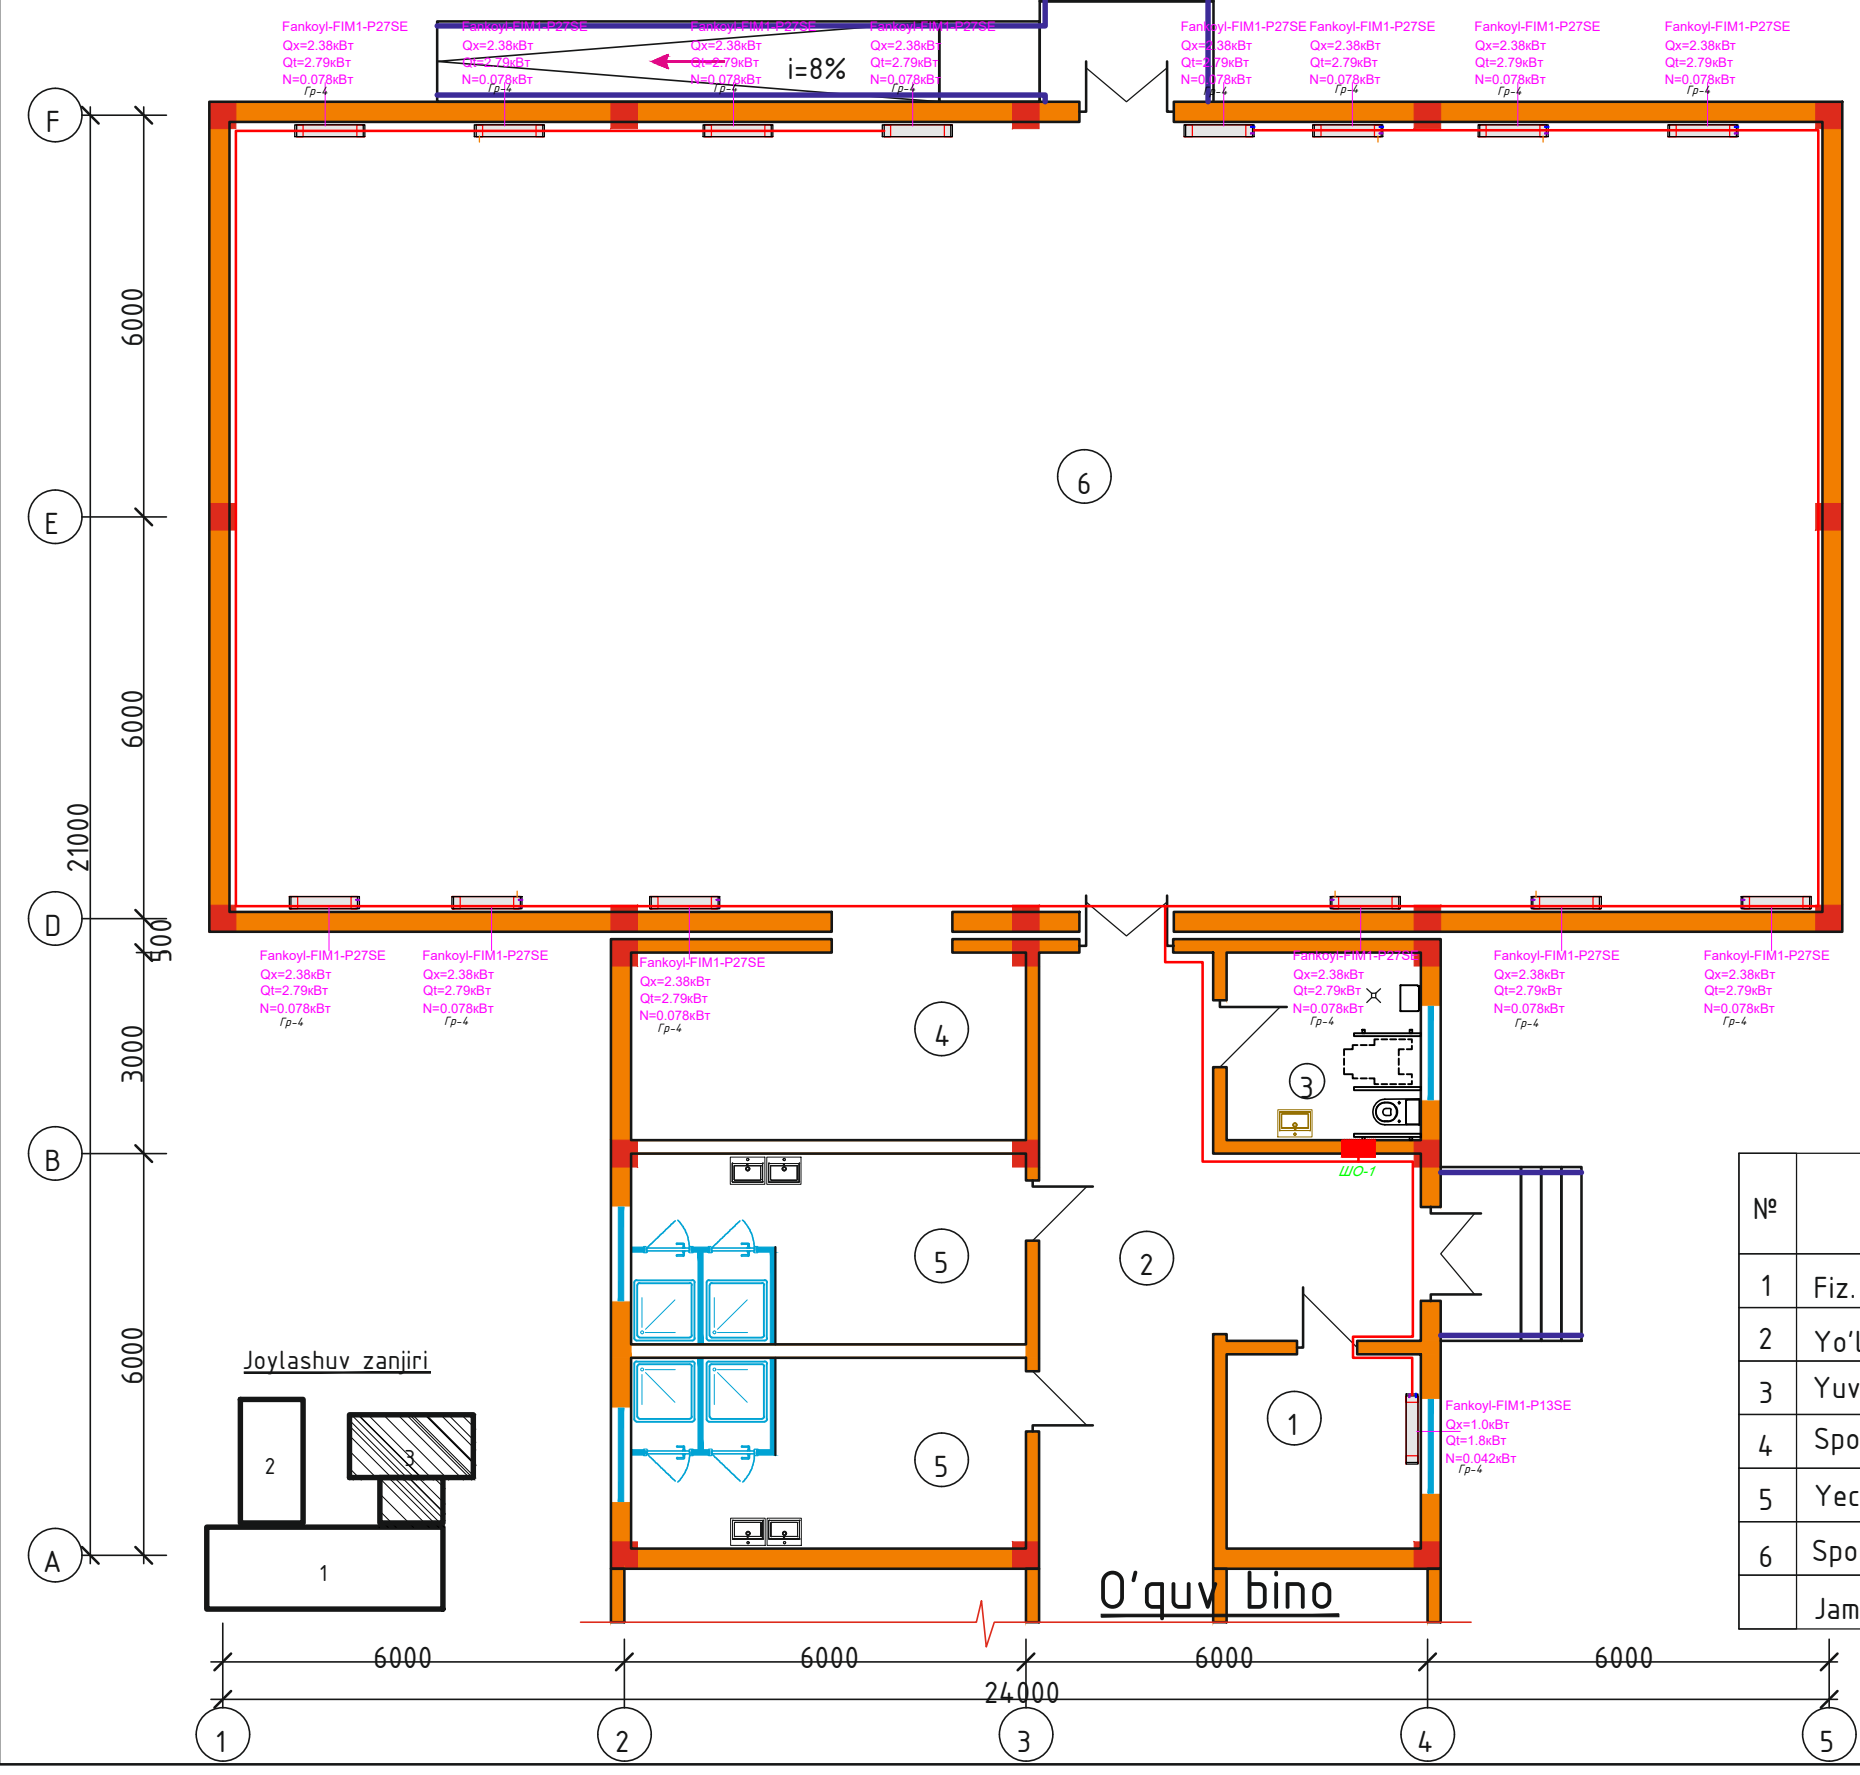

Xonalar tavsifi		
Nº	NOMI	maydoni m ²
1	Fiz. ruk xonasi	8,41
2	Yo'lak	35,5
3	Yuvinish va xojatxona (NBSh)	8,12
4	Sport jihozlari xonasi	16,52
5	Yechinish va yuvinish xonasi	16,82x2
6	Sport zali	279,66
Jami		381,85

I-SH		Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogik ta'lim klasteri hududida umumta'lim maktabi qurish	
Shifr:		bosqich	varaqlar
		IL	4
Sport zali binosi		"Andijon Universal Projekt" MChJ	
Схема системы отопления и кондиционирования. 1- этаж.			

Инв.№ подл.	Подпись, дата	Взам.инв.№
-------------	---------------	------------

[illegible]