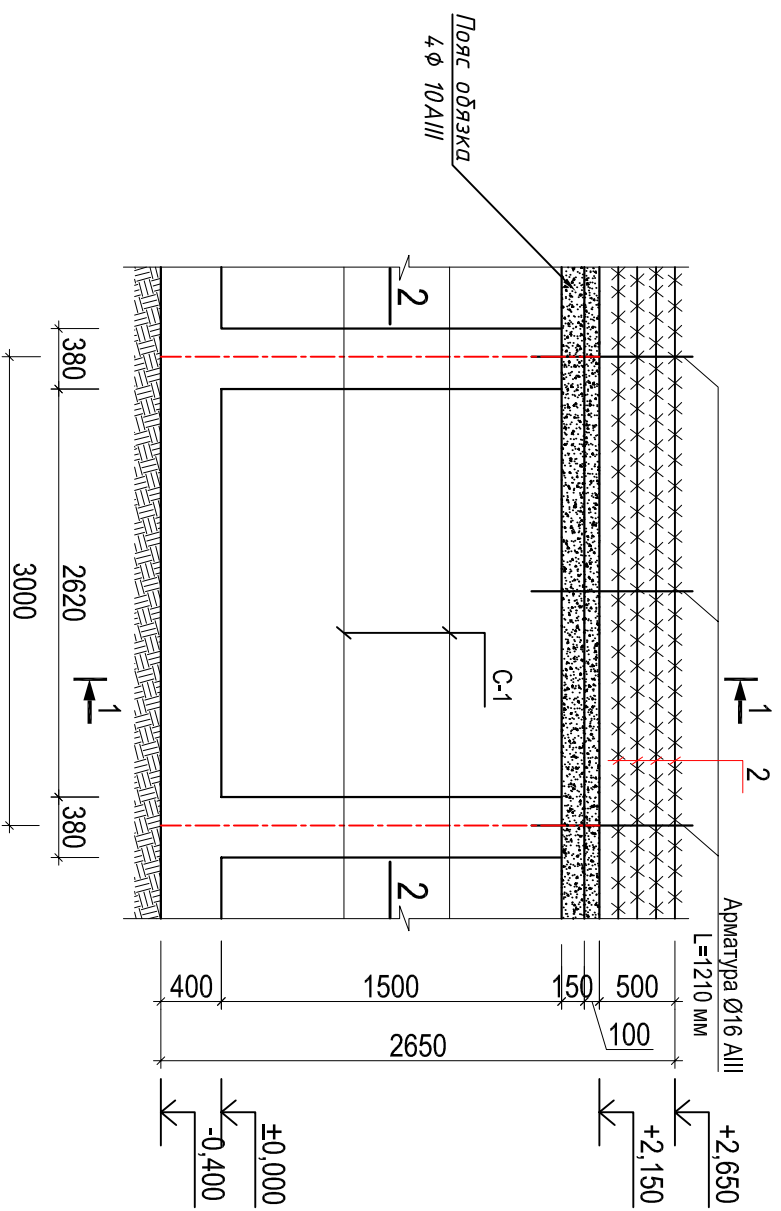
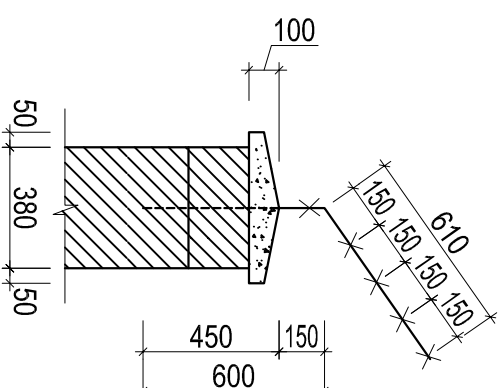
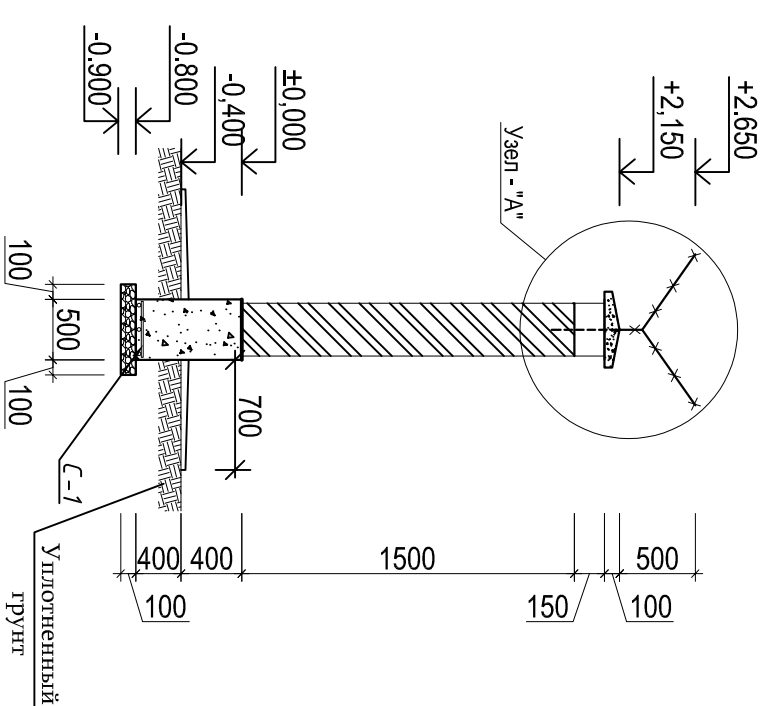
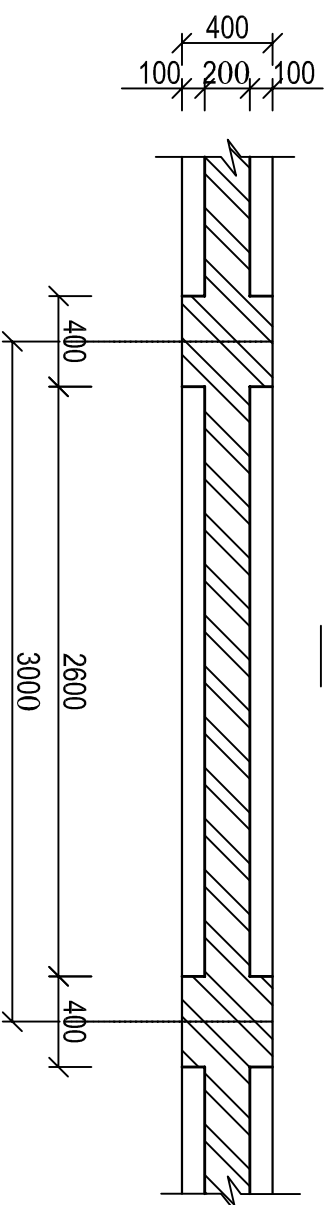



Глухое ограждение

Y3e7 - "A"


Папес 1 - 1


$$\frac{2}{2}$$


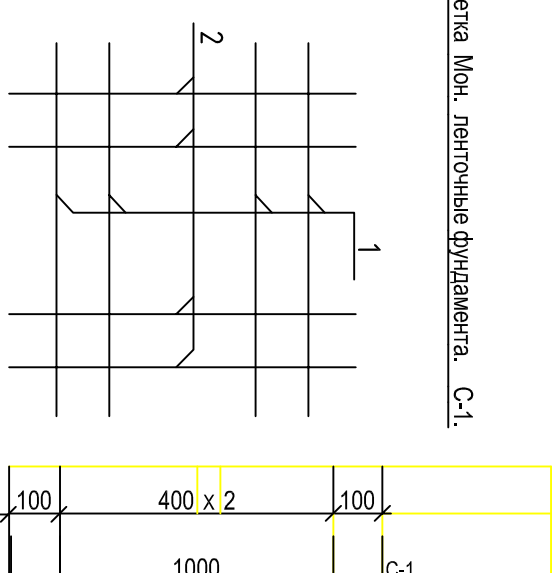
Пояс обвязки ПО-1

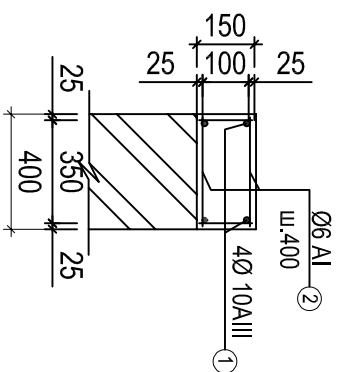

Сетка СТ-1

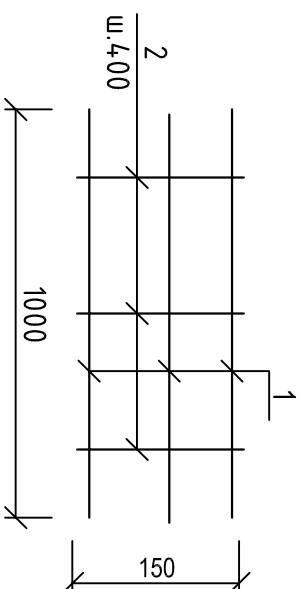

Сетка Мон. ленточные фундамента. С-1.

[illegible]

Спецификация материалов глухая ограждения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во	Масса ед. кг.	Примечание
		Глухое ограждение 141.0 п.м.	47-с.	1-сек.	Обё. на общих.
		Земляные работы			
		Разработка грунта в вручную в траншей	47	1,05	49,35 м³
		Обратная засыпка грунта фундаментов	47	0,24	11,28 м³
		Уплотнение грунта пневмотрамбовками	47	0,24	11,28 м³
		Фундаменты			
		Гравийного подготовки толщ. 100 мм	47	0,21	9,87 м³
		Розлив вяжущих материалов	47	0,0279	1,31 м³
		Фундаментов из бетона класса В7,5	47	1,2	56,40 м³
	ГОСТ 5781 - 82*	Сетка СГ-1 Арматура Ø10 АIII	47	8,04	377,88 кг
		Обмазка стен фундаментов	47	2,4	112,80 м²
		Стены			
		Кладка ограждения из шлакоблоков	47	1,02	47,94м³
		Сетки СГ-1 282.0 п.м.	47-с.	1-с.	Обё. на общих.
		Проволока Ø5 АIII L=18000 мм	47	2,772	130,28 кг
		Проволока Ø3 АI L=6300 мм	47	0,348	16,356 кг.
		Пояс обвязки 141.0 п.м.	47-с.	1-с.	Обё. на общих.
1	ГОСТ 5781 - 82*	Арматура Ø10 АIII L=12000 мм	47	7,40	347,80 кг
2		Арматура Ø6 АI L=6000 мм	47	1,332	62,604 кг.
3	Материаль	Бетон кл. 12,5	47	0,18	8,46м³
		Козырёк			
	Материаль	Козырёк из бетон кл. В7,5	47	0,1125	5,29 м³
1	ГОСТ 5781 - 82*	Арматура Ø16 АIII L=1210 мм	47	3,82	179,54 кг
2		Колочая проволока (егоза)	47	15,0	705,0 п.м.
		Отделка			
		Штукатурка стён	47	11,10	521,70м²
		Извескавая краска стён	47	11,10	521,70м²
		Штукатурка цоколя	47	2,70	126,90м²
		Отмостка			
		Гравийного подготовки толщ. 100 мм	47	0,420	19,70 м³
		Подстилающий бетона кл. В7,5 т. 80 мм	47	0,336	15,80 м³

Спецификация материалов.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Комп-ч ес- тво	масса ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
ФМЛ-1		фундамент мон. ленточных	1		
С-4		Сетка С-1 (на 1 пог.м)			Lобщ. = 141,0 п.м.
1	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L= 450 мм	3	0,277	0,83 общ. = 117,03кг
2		Ø 10 АIII L= 1000 мм	3	0,617	1,85 общ. = 260,85кг
	материал	бетон кл. В7.5 (общ.)			56,40 м³
ПО-1		ПО-1 (на 1 пог.м)			расход дан на 141 п.м.
1	ГОСТ 5781-82*	Ø 10 АIII L= 1000 мм	4	0,617	2,47 общ. = 347,80кг
2		Ø 6 АI L= 1000 мм	2	0,222	0,44 общ. = 62,04кг
		Бетон кл. В 15 (Общ)			8,46 м³

СГ-1		Сетка С-1 (на 1 пог.м)			Lобщ. = 282,00 п.м.
1	ГОСТ 5781-82*	Ø 5 Вр-I L=1000 мм	3	0,154	0,46 кг
2		Ø 3 Вр-I L= 350 мм	3	0,019	0,058 кг

Примечание:


- За абсолютную отметку ±0.000 принята отметка цоколя.
- Фундаменты под ограждение выполнить из бетона В7.5.
- Стены выполнить из шлакоблоков на растворе М50.
- Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из цементно-песчаного раствора.
- Под фундаментами выполнить гравийное основание толщ. 100 мм, пропитанную битумом до насыщения.
- Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
- Через каждые 40м в ограждении выполнить деформационный шов толщ.50мм.
- По обе стороны ограждения выполнить бетонную отмостку шириной 700 мм.
- Выполнить улучшенную штукатурку стен и окраску известковой окраской.
- Выполнить улучшенную штукатурку цоколя, с последующей окраской цементным молоком.
- Предусмотреть поберх ограждения козырек выполнить из бетона В7.5
- Выполнить кладка кирпича над ограждение h=400мм и монтаж по периметру оборуцается "9 рядов колючей проволоки с шагом 150 мм.

					Договор №	АС


Нуробод туман Шарқ юлдузу МФЙ да сув ишоати
ва учимлик суви тармоғи куруш.

Г.А.ИНЖ.	Содиқов А.		Стадия	Лист	Листов
ГИП	Рустамов Ж.		Р.П.	2	2
Исполн.	Рустамов Ж.				


			Пояс обвязки ПО-1	ЧПП
			Спецификация материалов.	"Ганомат-сув-ёино-лобуха" г.Термез.2026г.

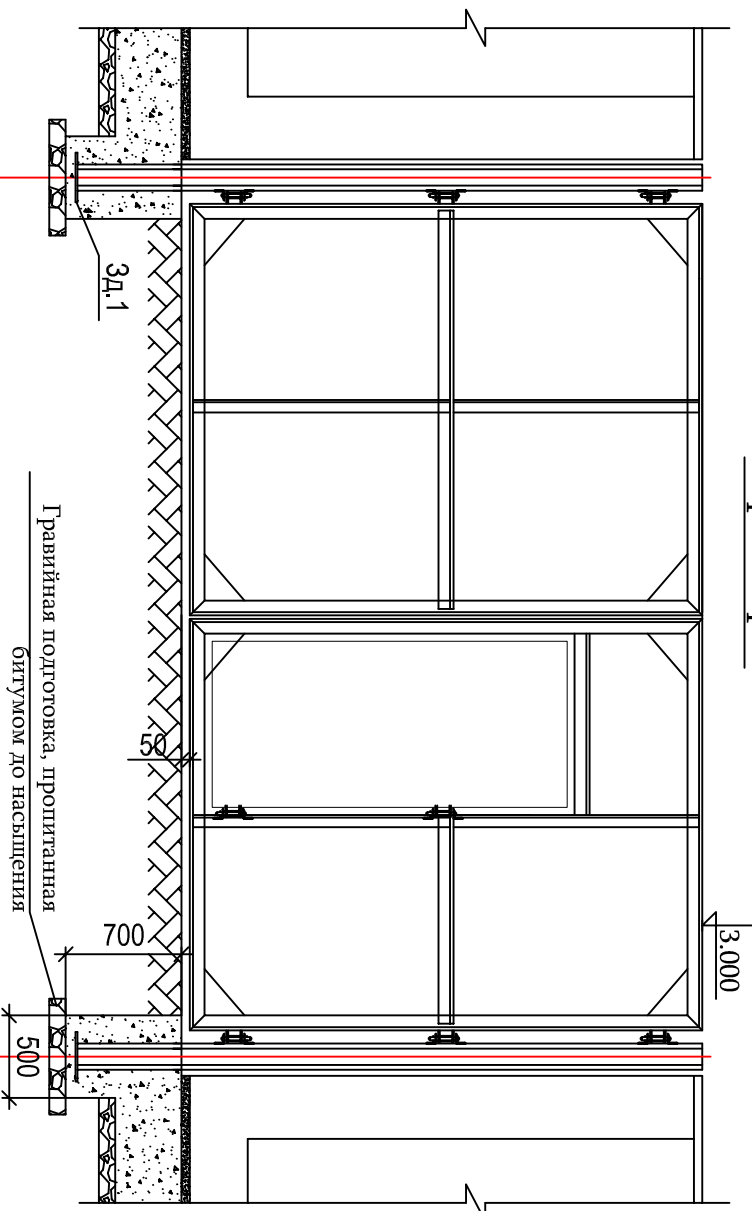Борота Вр-1


Узел "Б"

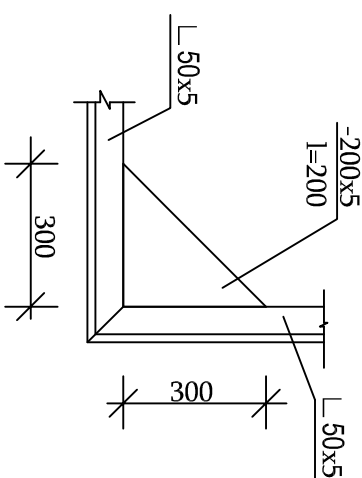


Деталь замка на воротах (узел "А")

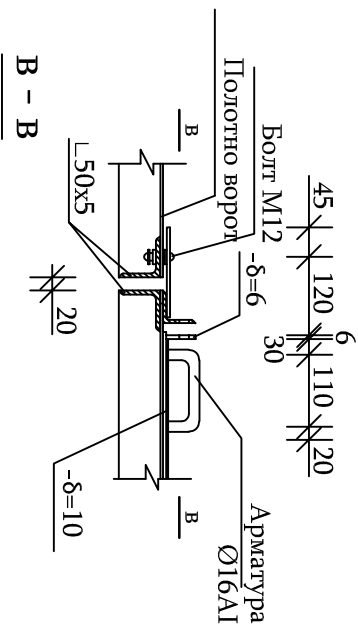


B - B

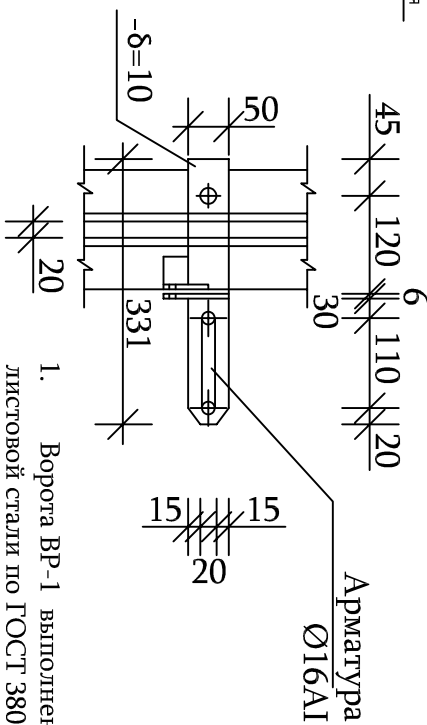

Деталь навески ворот

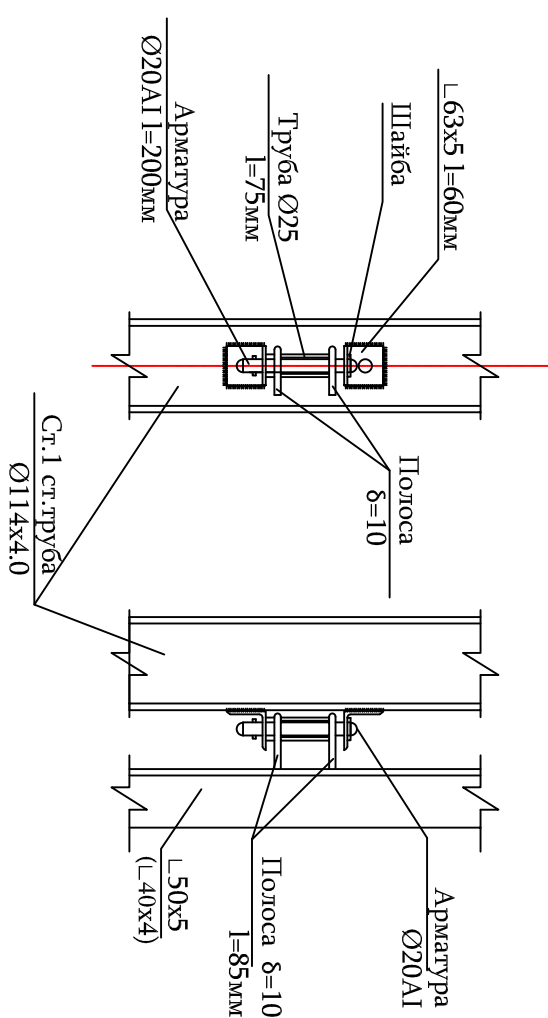

Вопрос Вр-1

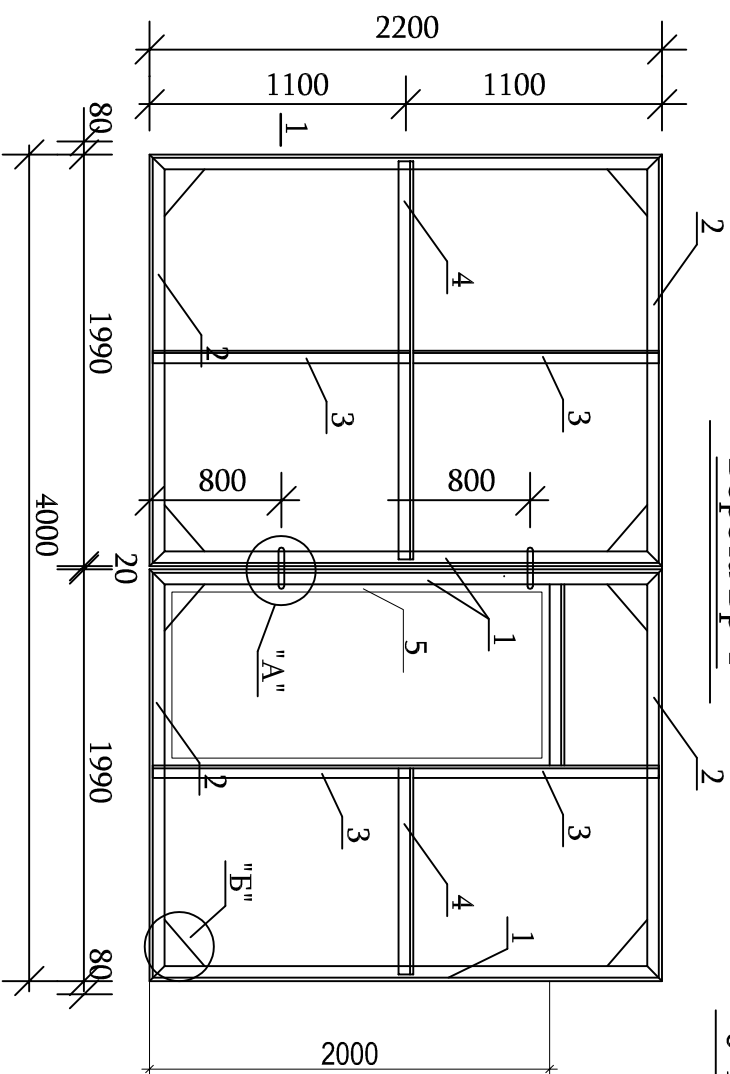

Примечания.

1. Ворота ВР-1 выполнены металлическими с каркасом из уголков по ГОСТ 8509-88 и покрытием ворот из листовой стали по ГОСТ 380-88 $\delta=1,8\text{ мм}$.
2. Деталь для закрывания ворот выполнена согласно узлу "А".
3. Сварку вести электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75*. Толщина сварных швов 6 мм.
4. Стойки для ворот выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 $\varnothing 114 \times 4,0$.
5. Фундаменты под стойки выполнить из бетона кл. В12,5.
6. Под фундаментами выполнить правыйную подготовку, пропитанную битумом до насыщения.
7. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обозать горячим битумом за два раза.
8. Ворота окрасить масляной краской по грунтовке.

[illegible]