



Bosh loyihachi

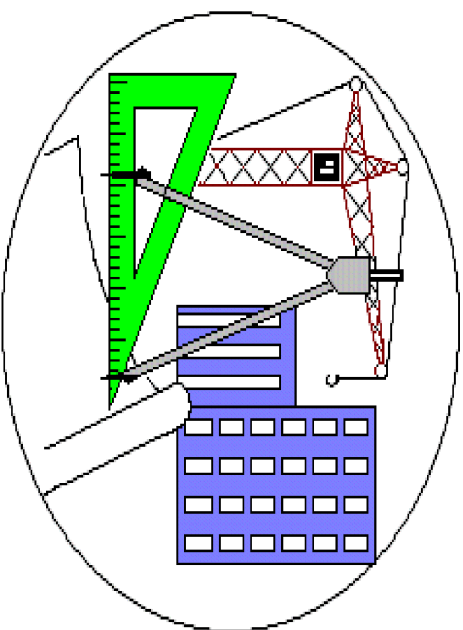

“Ujyosanoatsuvqirish”

xususiy korxonasi

Sub loyihachi

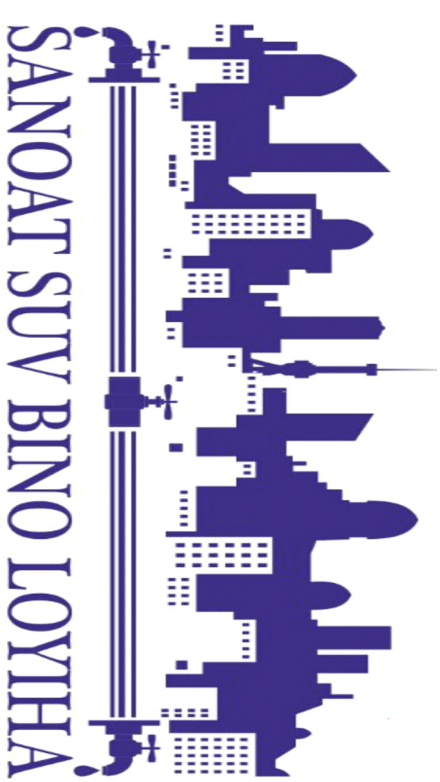

“SANOAT-SUV-BINO-LOYIHA”

xususiy korxonasi

ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"САНДАТ-СУВ-БИНО-ЛОЙИХА"


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Απβδoм

Термез - 2026

[illegible]

Разрез по скважине

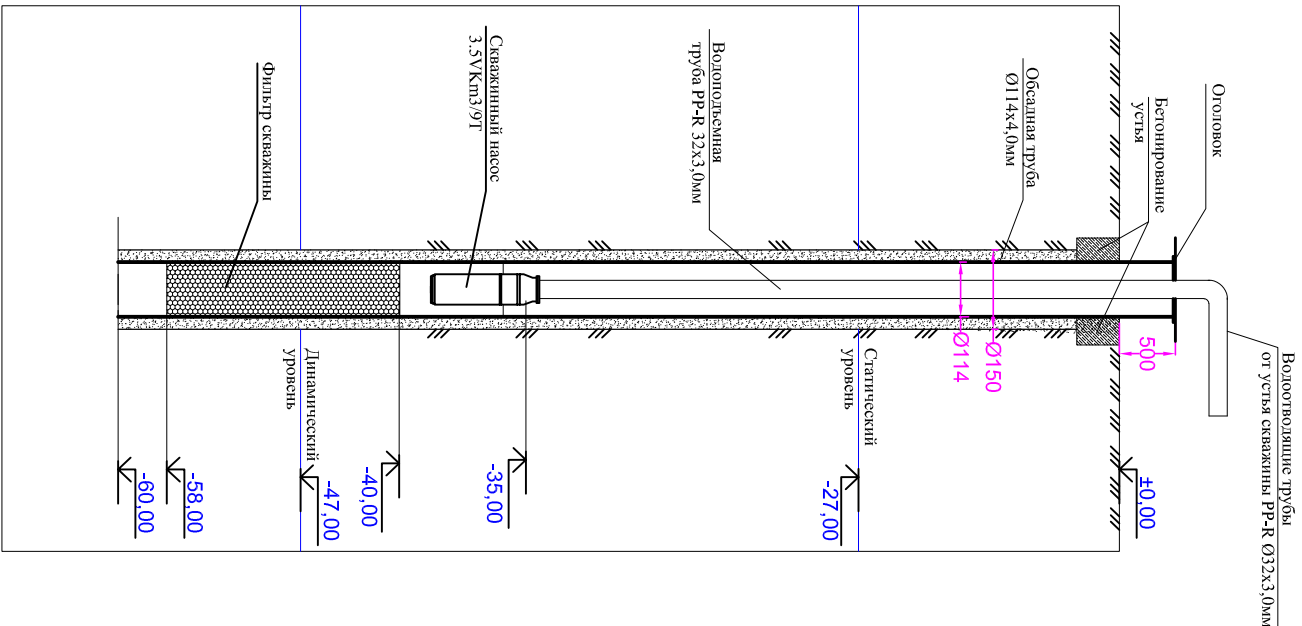

Теолого-гуманитарный разрез скандинавских

		Масштаб 1:500	
	Нимер слоев	Литологическое описание пород	Категория пород
1.	Суглинок серовато-желтый плотный	III	Глубина залегания подошвы слоя в м.
10	3.	V	Мощность слоя, м
20	Древес крупиная гранитного состава с песком	22	
30	3.	60	
40	Древес мелкая гранитного состава с песком	38	Диаметр бурения в мм
50			Диаметр обсадных труб в мм
60			Длина и устан. фильтра
70			Статический уровень
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			

Основные показатели, данные по скважине 1. Местоположение: устье «Илгор» г. Самарканда Самаркандской области 2. Максимальный дебит- 5,0 л/сек 3. Удельный дебит- при понижении 0,71 л/сек 4. Статический уровень- от 27,0 5. Динамический уровень- до 47м 6. Показатели минерализации воды: а). сухой остаток- б). общая жесткость- 7. Проектный геологический разрез составлял на основании данных по скважинам: по рекомендации геологических заключений для хозяйственных целей бурение новой скважины глубиной 60м на территории устье «Илгор» г. Самарканда Самаркандской области	№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
	1.	Планировка площадки в грунтак II груп. вручную	М²	25	
	2.	Разработка грунта II группы (под отстойник циркуляц. систему)	М³	5	
	3.	Обратная засыпка	М³	5	
		БУРЕНИЕ			
	1.	Бурение скважины вращательно-раторным спец. диам. Ø151мм	мм	60,0	
	2.	Крепление скважины обсадными трубами диам. ст. Ø114х4,0мм	мм	42,0	
	3.	Фильтр в интервале 40-58м. Тип ПП 60-2В в том числе Оттока скважины элнфром с помощью компрессора	$\frac{\text{шт}}{\text{мм}}$	$\frac{1}{3}$	
	4.		сут	1	
	5.	Электрокараж скважины	п.м.	60	
	6.	Установка водозащерной трубки диам. Ø26,8мм	п.м.	35,0	
	7.	Рекомендуемый тип насоса Скважинный насос 3,5Kcm3/9T	шт	1	
	8.	Глубина запушки водопольных труб Р-Р Ø32х3,0мм	п.м.	20,0	
9.	Водоотводящие трубы от устья скважины Р-Р Ø32х3,0мм	п.м.	12,0		
11.	Засыпка за трубой пространства прависом	м³	0,24		
12.	Бетонирование устья	м³	1		

1. Работы опираются на факт.
2. Проявляют электрокаротак.
3. Интервал установили глухой фильтровой части колонны корректировать по фактическому разрезу.
4. Количество и качество воды из скважины уточняется по данным отклики и химического анализа.

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Код завода- изготовителя	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Материалы и оборудование для бурения скважины								
1	Обсадная труба Ø114х4,0 ст.				м	42		
2	Фильтры типа ТП6Ф-2В				шт	1		

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
3	Скважинный насос 3.5VКм3/9Г				комп	1		
4	Водоподемной трубы РР-Р Ø32х3,0мм				м	40,0		
5	Водоотводящей трубы РР-Р Ø32х3,0мм				м	12,0		
6	Водозамерной трубы Дн26,8х2,1мм (Ду20)	ГОСТ 3262-75			м	35,0		
7	Шаровой кран РР-Р Ø32мм				шт	1		
8	Опорная рама под насос и герметический оголовок				кг	35		

Водоразборный кран для полива из скважины								
9	Трубы РРР Ø25х2,3мм РN 10				м	1,0		
10	Вентиль РР-Р Ø25мм				шт	1		
11	Теплоизоляции матами минералватами на синтетическом связующем, с изоляционной фольгой РРР труб Ø25х2,3мм L=1.0				м³	0,42		
12	Теплоизоляция матами минералватами на синтетическом связующем, с изоляционной фольгой РРР труб Ø32х2,0мм L=2.0				м³	0,96		
13	Отвод полипропиленовый 90° Ø50х4,6мм РР-Р				шт	6		
14	То же 45° Ø32х3,0мм РР-Р				шт	1		
15	Тройник РР-Р Ø32х25мм				шт	1		
16	Труба стальная Ду.80 L=0,2м				шт	1		

Инв.№	подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
Самарқанд шаҳар “Хў‘жайшўлоқ” МҲУ Лоҳин ко‘часидегі ісінтілік сув татмочілатні һатмда “Дарғ‘ом” МҲУ Лоҳин ко‘сһалатіде јојлашған оқова сув һасос стансіуалатні ва татмочілатніреконструксіуа қіліш Скважина для хоз-нужд. Спецификация оборудования ЧПП “Саномат-судб-дино-лоуиха” НВ.СО Лист Листов Р/Г З З Исполн. Курбонов А. 2026 Подпись Дата Изм. Кол. Лист М.док Г.л. инж Садиков А. Н.контр. Садиков А.			