

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHRI
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АНДИЖОН ВИЛОЯТИ АНДИЖОН ШАХРИ
МАС'УЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

"ARXSTROYSERVIS" MCHJ

Andijon shahar A.Navoiy shoh ko'chasi 100/102.

INN:204270417

@Loyiha-Andijon

@arxstroyservis

arxstroyservis_mchj@mail.ru

ISHCHI LOYIHA JILD I

Sg'imi 15 m3 li oqava suv yig'ish xavzasi

ALBOM

Me'moriy qurilish qismi - MQ

Ishlab chiqilgan
"ARXSTROYSERVIS» MCHJ

Direktor:

Ummataliyev N.

Loyiha bosh muhandisi:

Tursunov R.

Andijon-2026

LBM	Tursunov R.			Shifr:	“ARXSTROYSERVIS” MCHJ
Bajar.MQ	Haydarov J.				
Bajar. TX	Akbarov A.				
				Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	

ISHCHI CHIZMALARNING ASOSIY TO'PLAMLARI RO'YXATI

Belgilash	Nomlanishi	Eslatma
	Yahlit temir beton handak	Albom

Asosiy AC to'plamining ishchi chizmalari ro'yxati

Sahifa	Nomlanishi	Eslatma
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	Devor rejasi . Chuqur rejasi. Qirqim 1-1,2-2.	
3	devorni rejasi mustaxkamlash uchun. Qirqim 1-1.2-2	
4	Fiksatorni o'rnatish qismi	
5	orayopma elementlarining joylashishi	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы.	
Т.П. 901 - 4-79с 84.А IV	Сборные конструкции емк.	
	Сооружен. водосн. и канализ.	
1, 494-32	Зонты дефлекторы вент. систем.	

Soxaga tadbiq qilish

QMQ 2.01.03-19 bo'yicha qurilish maydonchasi seysmikligi 8 ball,
II iqlim mintaqasida joylashgan. Hisobiy seysmikligi -9 ball.

Tuproqlarning seysmik xususiyat toifasi -uchinchi.

Taxminiy qishki tashqi havo harorati -15°C .

Qorli hudud -QMQ2.01.07-19 ma'lumotlariga ko'ra.

Qor qoplarning og'irligi - 50kg / m².

Yuqori tezlikdagi shamol bosimi 38kg / m² ni tashkil qiladi.

Mas'uliyatni shakllantirish I sinf

Binoning yong'inga chidamliligi - II

Binolarning qurilish chidamliligi II darajali.

«6O'ZGASHKLITI»B DUK Andijon filiali tomonidan 2025 yilda hududning muhandislik-geologik sharoitlari bo'yicha tuzilgan xulosaga ko'ra, qurilish maydonidagi tuproqlar quyidagicha:

- IGE №,1 - qumloq va qumoq, jigarrang, makrog'ovak, -0,5-0,6 m gacha qalinlikda. qo'shimcha tuproqlarning fizik-mexanik xususiyatlari:

a = 0,85 bilan; $\gamma = 1.91 \text{ t/m}^3$; u = 25,00%; c = 14,0 kPa.

Yer osti suvlari darajasi er yuzasining 7 m.

Выгреб относится к сооружениям II класса ответственности с не нормируемое степенью огнестойкости.

Выгреб представляет собой монолитные железобетонные емкости, обсыпанные грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию

Днище-монолитная железобетонная плита толщиной 30см.

Подготовка предусмотрена из бетона марка кл В15.

Стены и днище запроектированы из бетона кл В20 по прочности и W-6 по водонепроницаемость и МР 350 или 100 по морозостойкости.

Для повышения герметичности выгреба предусмотрено гидроизоляция.

Подводящий трубопровод вводится в выгреб через стену и представляет собой вертикальную трубу с водосливной воронкой.

Конструкция устройства для выпуска воздуха выгреба выполняется в виде колонки из стальной трубы с зонтом.

Люки - лазы обеспечивают профилактику выгреба.

Все работы вести руководствуясь указаниями КМК 3.02.01-98 и КМК 3.03.01-98

Texnik - iqtisodiy ko'rsatkichlar


Qurilish maydoni – 10,89 m²

Qurilish hajmi - -- 15,0 m3


Umumiy maydoni -- 7,29 m2

						Shifr:	MQ		
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Eg.lav	Qat.soni	Varoq	Nexujj.	Imzolar	Sana	Sig`imi 15m3 oqava suv yig`ish xavzasi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
L B M		Tursunov R.					IL	1	5
L B A		Akbarov A.				Umumiy ma'lumotlar	“ARXSTROYSERVIS” MCHJ		
Bajardi		Haydarov J							
Tekshirdi		Tursunov R.							


Devor rejasi

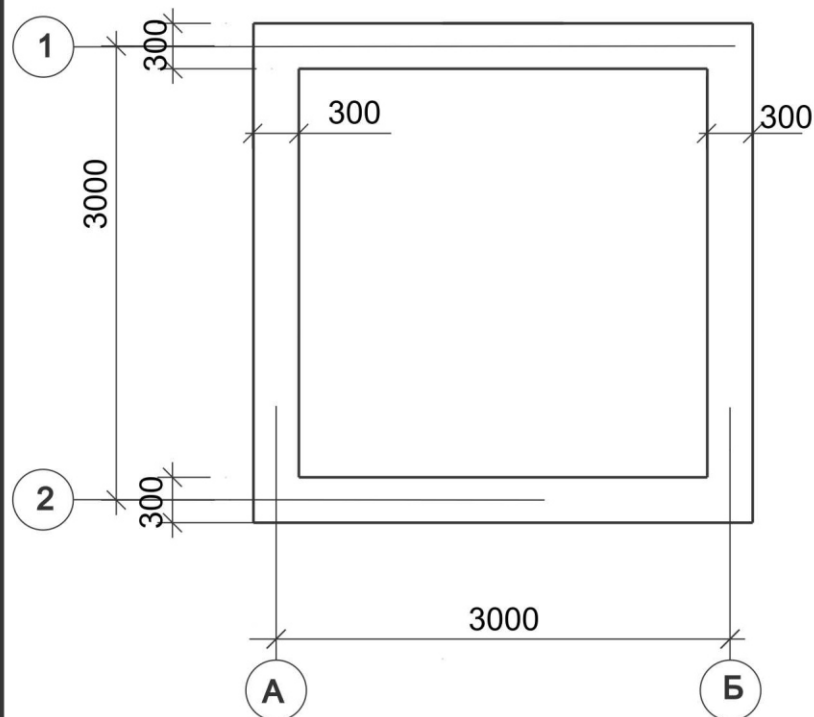


1 - 1

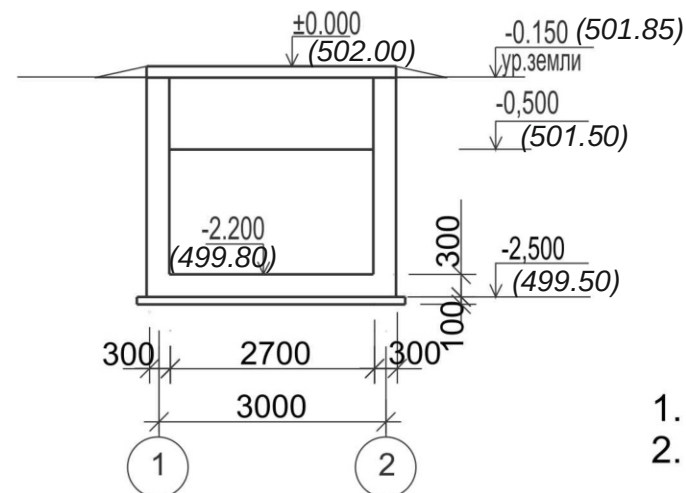

2 - 2

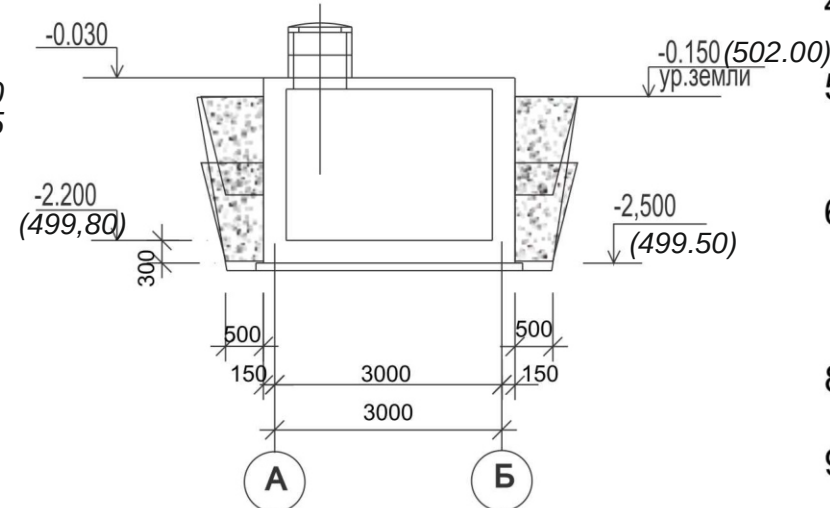

Chuqur rejasi.


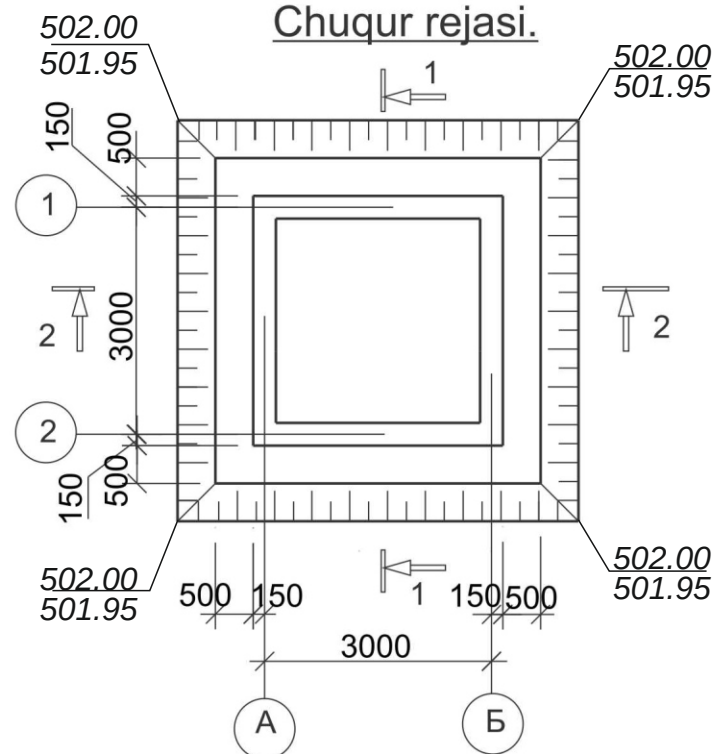


1. Данный лист см. совместно с л.АС-
2. В основании фундаментов выгребов выполнить подготовку из бетона кл. В7.5, под ленточные фундаменты из гравия втрамбованного в грунт толщиной 100мм.
3. Железобетонные конструкции выгребов выполнить из бетона на портландцементе класса В20 по прочности на сжатие и W6 (в/ц < 0.55)- по водонепроницаемости.
4. Внутренние поверхности выгребов оштукатурить цементным раствором М150 на цементе толщиной 20мм с гидрофобной добавкой.
5. Наружные поверхности выгребов соприкасающиеся с грунтом покрыть битумной мастикой (ГОСТ 2889-80) в 2 слоя по холодной битумной грунтовке.
6. До обратной засыпки выгреб и спытать согласно КМК 3.05.04-98. Обратную засыпку па зух выполнять качественным грунтом по слойно с уплотнением при оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии с >1.60т/м3.
8. Вокруг выгребов выполнить бетонную отмостку шириной 700мм толщиной 50мм, по гравийному основанию толщ. 100 - 150мм.
9. После выполнения земляных работ принять основание с участием инженера-геолога, с составлением исполнительной схемы и акта приемки.
10. Производство и приемку работ вести согласно требований КМК 3.03.01-98 и проекта производства работ (ППР) согласно ШНК 3.01.01-03.
11. За относительную отметку ± 0.000 принята отметка верха плиты выгребов, что соответствует абсолютной отметке

						Shifr: MQ			
Eg.lav	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar	Sana	Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
L B M		Tursunov R.				Sig`imi 15m3 oqava suv yig`ish xavzasi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
L B A		Akbarov A.					IL	2	5
Bajardi		Haydarov J.				Devor rejasi . Poydevor uchun chuqur. Qirqim 1-1, 2-2	“ARXSTROYSERVIS” MCHJ		
Tekshirdi		Tursunov R.							


devorni rejasi mustaxkamlash uchun

1 - 1

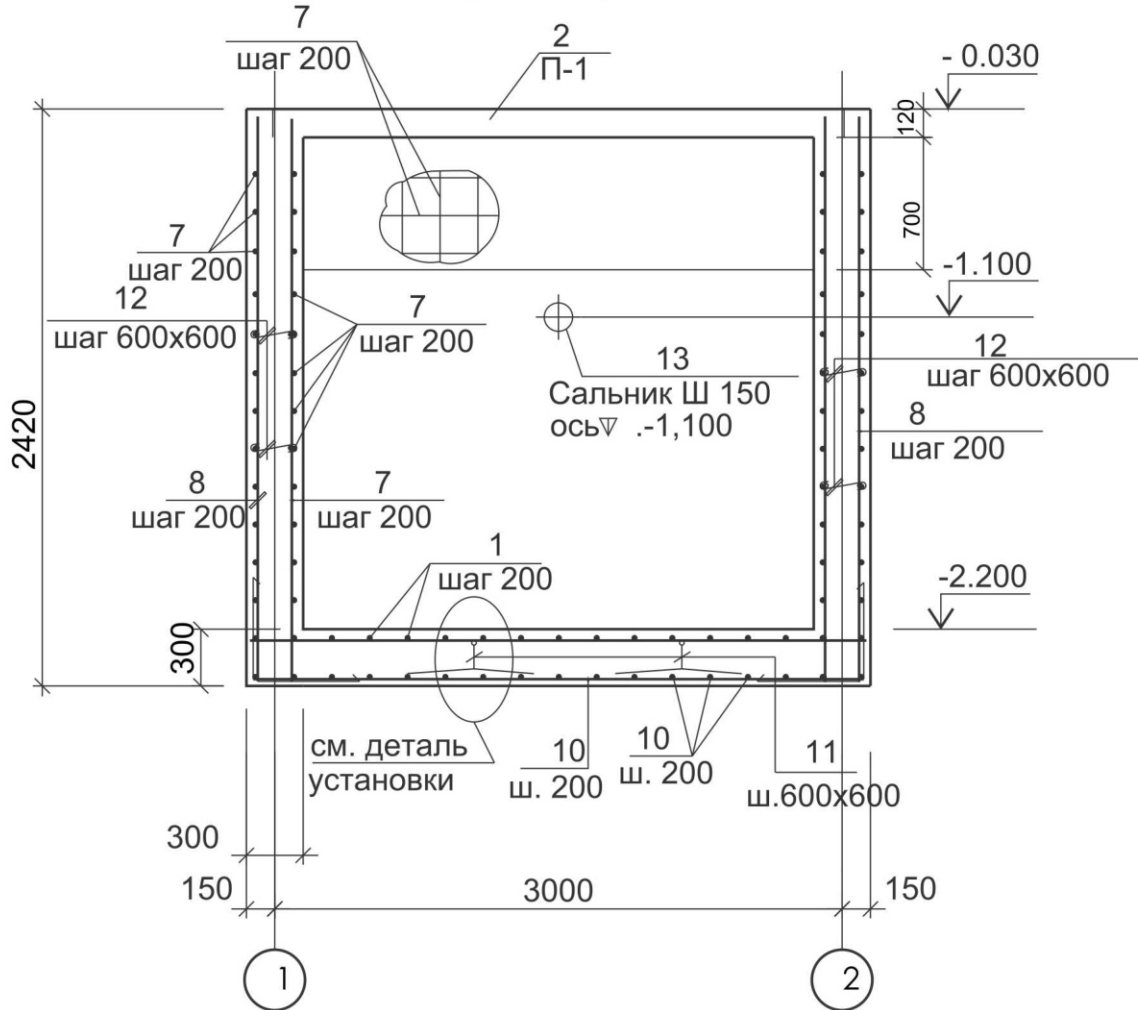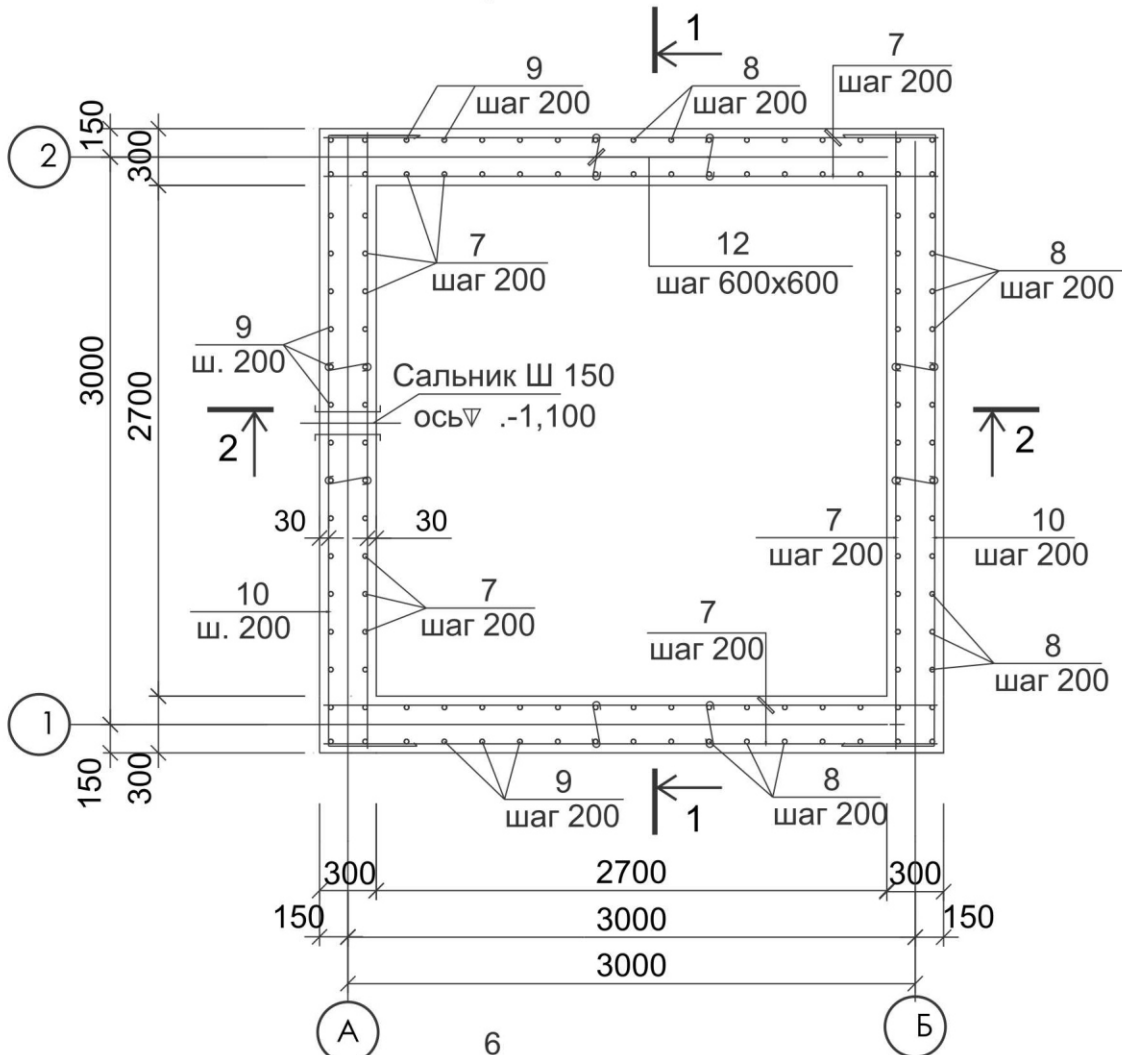


6
чугунный люк

2 - 2

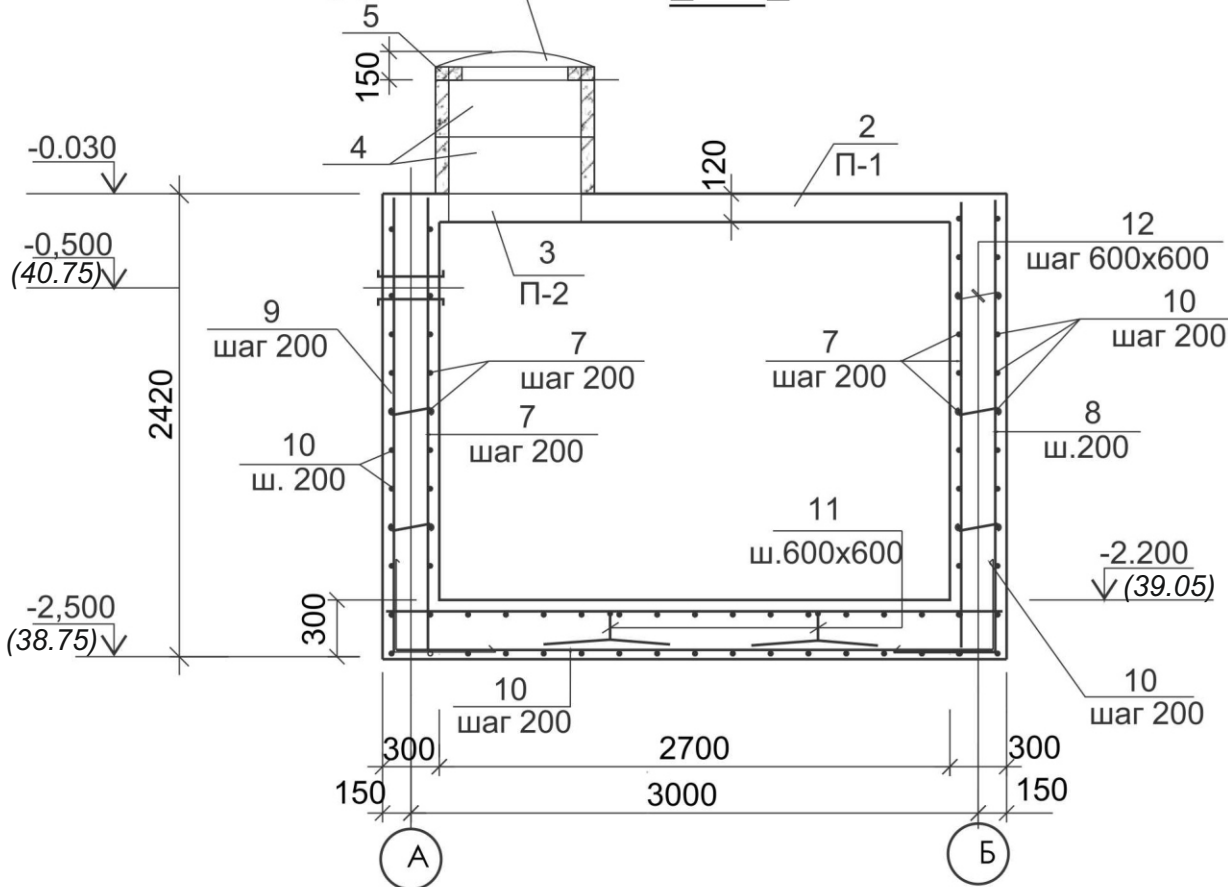

						Shifr: MQ				
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.				
Eg.lav	Qat.soni	Varoq	Noxujj	Imzolar	Sana	Sig`imi 15m3 oqava suv yig`ish xavzasi		Bosqich	Varoq	Varoqlar
L B M		Tursunov R.						IL	3	5
L B A		Akbarov A.				devorni rejasi mustaxkamlash uchun Qirqim 1-1.2-2		“ARXSTROYSERVIS” MCHJ		
										
Bajardi		Haydarov J.								
Tekshirdi		Tursunov R.								

Деталь установки фиксатора
для обеспечения проектного положения
Верхней арматуры днище

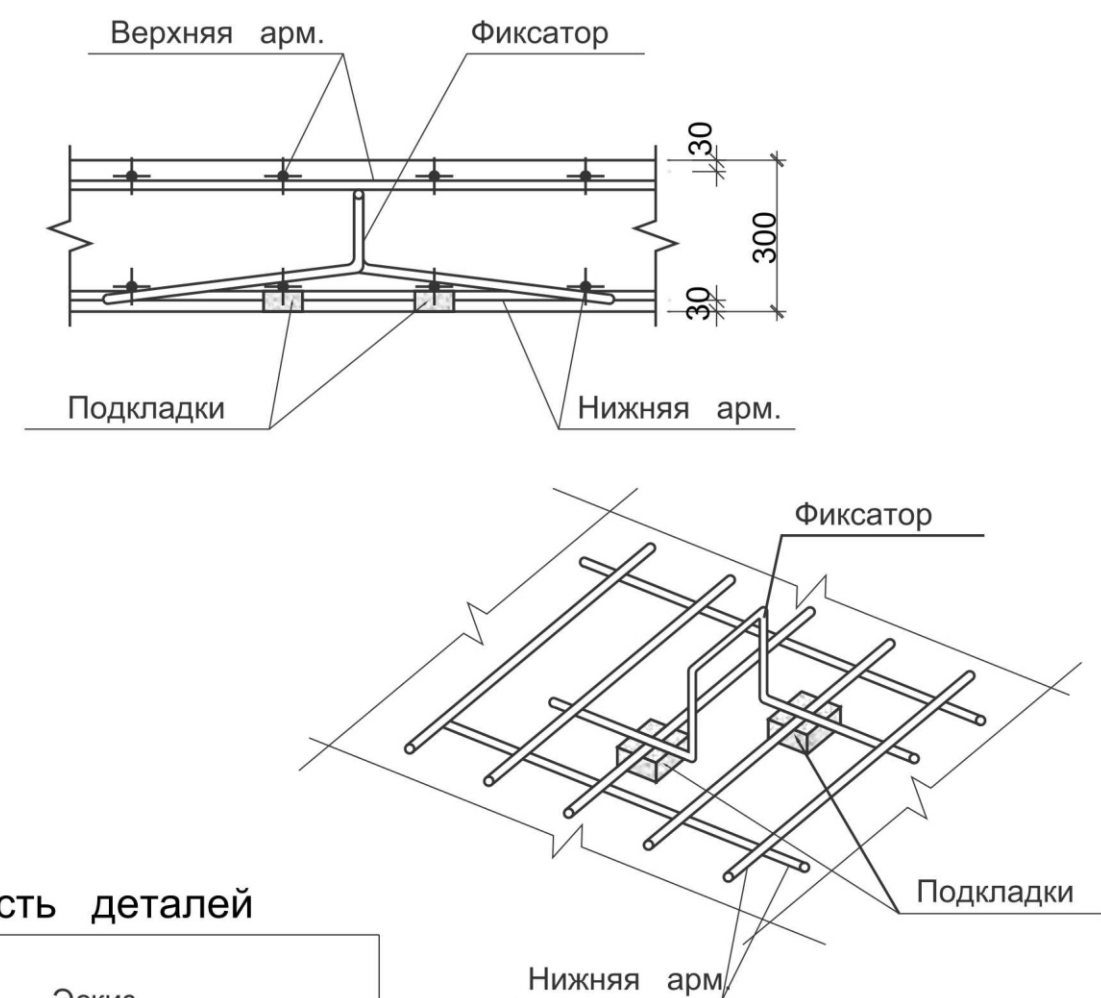

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
8	3000500
9	2400500
10	5003240500
11	100200200300300
12	5023050



Спецификация элементов монолитной ж.бетонной конструкция

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме- чание
1	см. л. АС-	Выгреб монолитный	1		
2	см. л. АС-	Монолитная плита П-1	1		
4	Серия 3.900.1-14, вып.1	Колцо стеновое КС 7.3	2	130	
5	то же	Колцо опорное КО 6	1	50	
6	ГОСТ 3634-89*	Люк чугунный Л-1	1	65	
Выгреб монолитный					
7	ГОСТ 5781-82*	Ф7 АБК Лобщ=420 пм		0,075 кг/пог.м	31,50 кг
8	см. ведомость деталей	Ф7 АБК L=3500	39	0,263	10,26 кг
9	то же	Ф7 АБК L=2900	29	0,217	6,29 кг
10	--/--	Ф7 АБК L=4200	63	0,315	19,85 кг
11	--/--	Ф6АI L=1100	36	0,25	9,0 кг
12	--/--	Ф6АI L=330	112	0,07	7,8 кг
13	Серия 5.900-2. вып.1	Сальник Ду 150, L=300	1	20,3	
Материалы					
Бетон кл. В20					11,5 м3

Инв.№ подл. Подпись, дата

Взам. инв. №

						Shifr: MQ			
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Eg.lav.	Qat.soni	Varoq	№xujj.	Imzolar	Sana	Sig`imi 15m3 oqava suv yig`ish xavzasi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
L B M		Tursunov R.					IL	4	5
L B A		Akbarov A.				devorni rejasi mustaxkamlash uchun Qirqim 1-1.2-2	“ARXSTROYSERVIS” MCHJ		
Bajardi		Haydarov J.							
Tekshirdi		Tursunov R.							

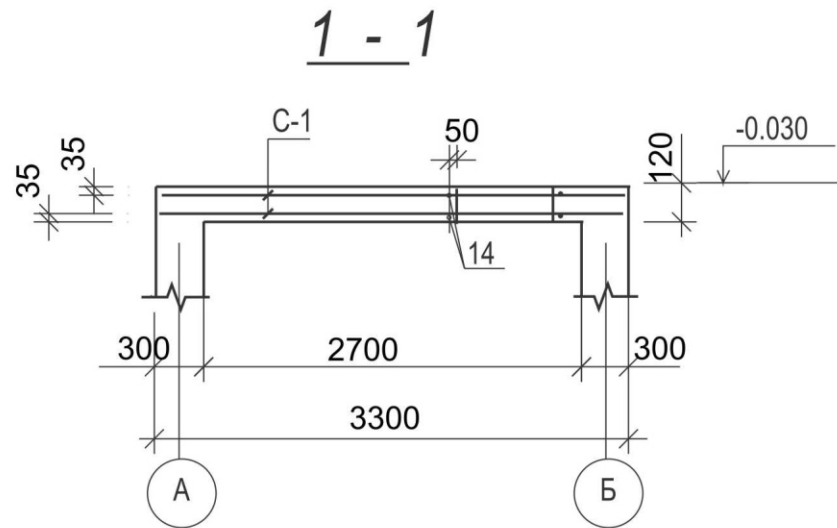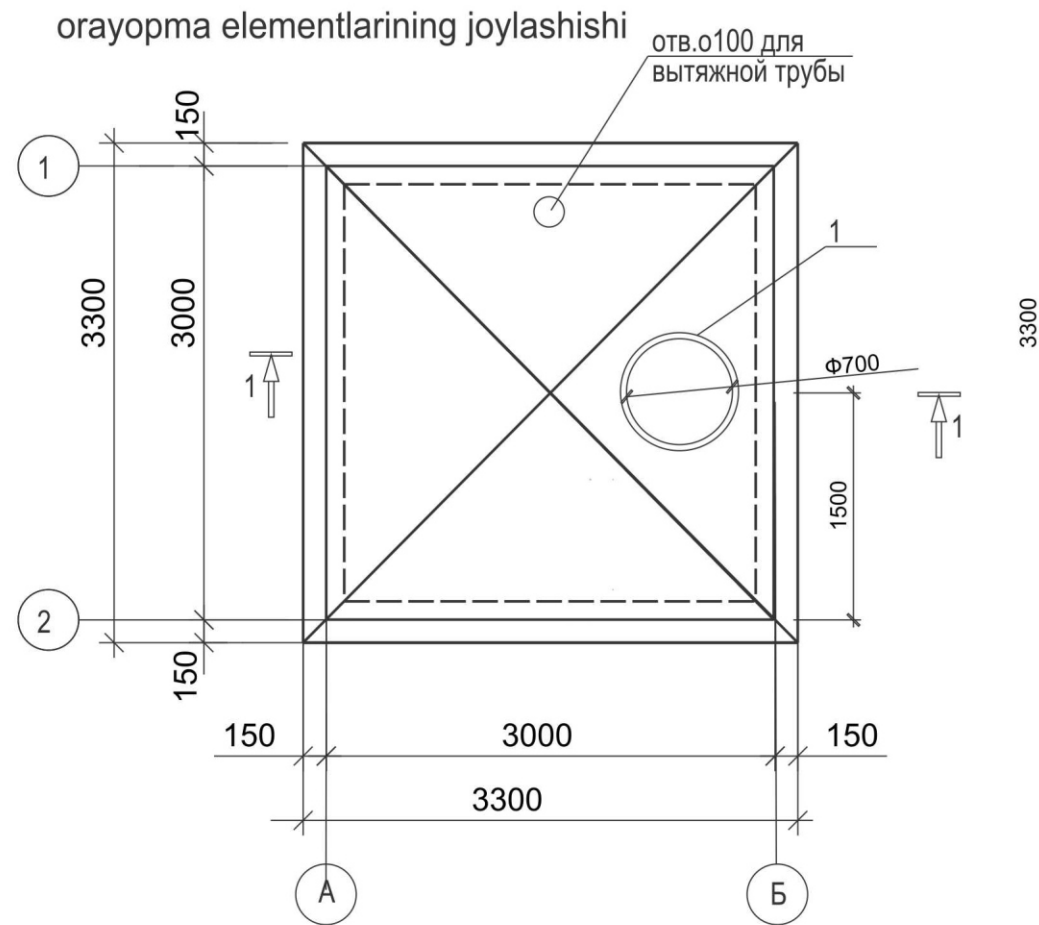

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
14	

Спецификация элементов монолитной ж.бетонной конструкция

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме- чание
		Монолитная плита П-1			
С-1		Сетка $\Phi 8$ АБК-200 3300X3300	2	19,01кг	
1		$\Phi 8$ АБК L=3500	2	0,63кг	
		Материалы			
		Бетон кл. В20			1,3м3

Ведомость расхода стали на один элемент кг.

Марка элемента	Изделия арматурные							Общий расход	
	Арматура класса						ВСЕГО		
	AI			Ф8 АБК					
	Ф6		итого		Ф7	Ф8			Итого
Выгреб	16,8							16,8	16,8
Плита П-1					67.9		67.9	67.9	67.9
						19.64	19.64	19.64	19.64

						Shifr:	MQ		
						Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi zamon oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Eg.lav	Qat.soni	Varoq	Noxujj	Imzolar	Sana	Sig`imi 15m3 oqava suv yig`ish xavzasi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
L B M		Tursunov R.					IL	5	5
L B A		Akbarov A.				orayopma elementlarining joylashishi Qirqim 1-1	“ARXSTROYSERVIS” MCHJ		
Bajardi		Haydarov J.							
Tekshirdi		Tursunov R.							