

Asosiy to'plamning ishchi chizmalari ro'yhati

Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatma
T.I.T-1	Umumiy ma'lumotlar	
T.I.T-2	Issiqlik tizimi tashqi tarmoq rejasi	
T.I.T-3	Issiqlik tizimi tashqi tarmoq sxemasi	

Asosiy to'plamning chizmalari ro'yhati

Sahifa	Nomlanishi	Eslatma
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	Issiqlik tizimi tashqi tarmoq rejasi	

Havola va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatma
7.903.9-2	Ijobiy harorat uchun quvurlarni issiqlik izolyatsiyasi bilan o'rash	
	Biriktirilgan hujjatlar	
MT1	Mahsulotlar tasnifi	

Issiqlik ta'minoti hisobi BT/kkal/soat

T/R	Nomlanishi	Issiqlik ta'minoti hisobi				
		Issiqlik tizimi	Shamollatish	Issiq suv ta'minot	Texnologik ehtiyojlar	Hammasi
1	Maktab binolari	35350 30450			35350 30450	
2						

Ushbu loyiha amaldagi tartibda ishlab chiqarilgan umumiy me'yor va qoidalar tadbirlarni hamda ish paytida yong'in havfsizligini ta'minlashni nazarda tutadi.

L. B. M.



Tursunov R

Umumiy ko'rsatma

Tashqi issiqlik tarmog'i ishchi loyihasi tegishli me'yoriy hujjat talablarini; arxitektura, qurilish va texnologik qismlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Issiqlik taminotining manbai bu- 40 kvt bo'lgan issiqlik qozonidir .
Isitish tizimida issiqlik tashuvchisidagi suvning harorati isitish qozoni orqali 70°C,


Tashqi issiqlik tarmog'i ikki quvurli, berkitilgan holda ishlab chiqilgan.
Tashqi issiqlik tarmoqlari yer ostida yotqizilgan holda bo'ladi.
Issiqlik tarmog'i payvandlangan po'lat quvurlardan yasalgan.
Quvurlarni tashqi yuzasini korroziyadan himoya qilish uchun u 1 qavat astar bo'yoq hamda 2 qavat moyli-saqichli bo'yoq bilan ta'minlanadi.
Issiqlik tarmog'i quvurlari oldindan shisha tolali issiqlik to'shamasi bilan izolyatsiya qilingan bo'ladi. O'ramli shishaplastik himoyalovchi qatlam bo'lib hizmat qiladi.


Issiqlik tarmoqlarini to'kish uchun issiqlik tarmog'ining eng past nuqtalariga drenaj zulfinlari o'rnatiladi.

Yashirin ishlar uchun o'rnatish ishlarini bajarayotganda aktlarni tuzish kerak.


- 1.Quvurlarni sirtini va payvandlangan qismlarini korroziyaga qarshi tayyorlash.
- 2.Quvurlar va payvandlangan bo'g'inlarning korroziyaga qarshi qoplamasi.
- 3.Quvurlarni mustahkamligi va zichligi uchun sinovdan o'tkazish.
- 4.Quvurlarni yuvib-tozalash.

Quvurlarni gidravlik yoki pnevmatik sinovdan o'tkazish amalga oshiriladi
sinov bosimi 1,25 ish bosimiga teng, lekin kamida 1,6 MPa uchun
etkazib berish quvurlari va qaytish uchun kamida 1,2 MPA.

				shifr:	T.I.T		
				Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi			
LBM	Tursunov R			Tashqi issiqlik tarmog'i	Bosqich	Sahifa	Sahifadan
Bajardi	Abdurahimov B				I.L	1	4
				Umumiy ma'lumotlar.	“Arxstroy servis” MCHJ		



Tashqi issiqlik tarmog'i

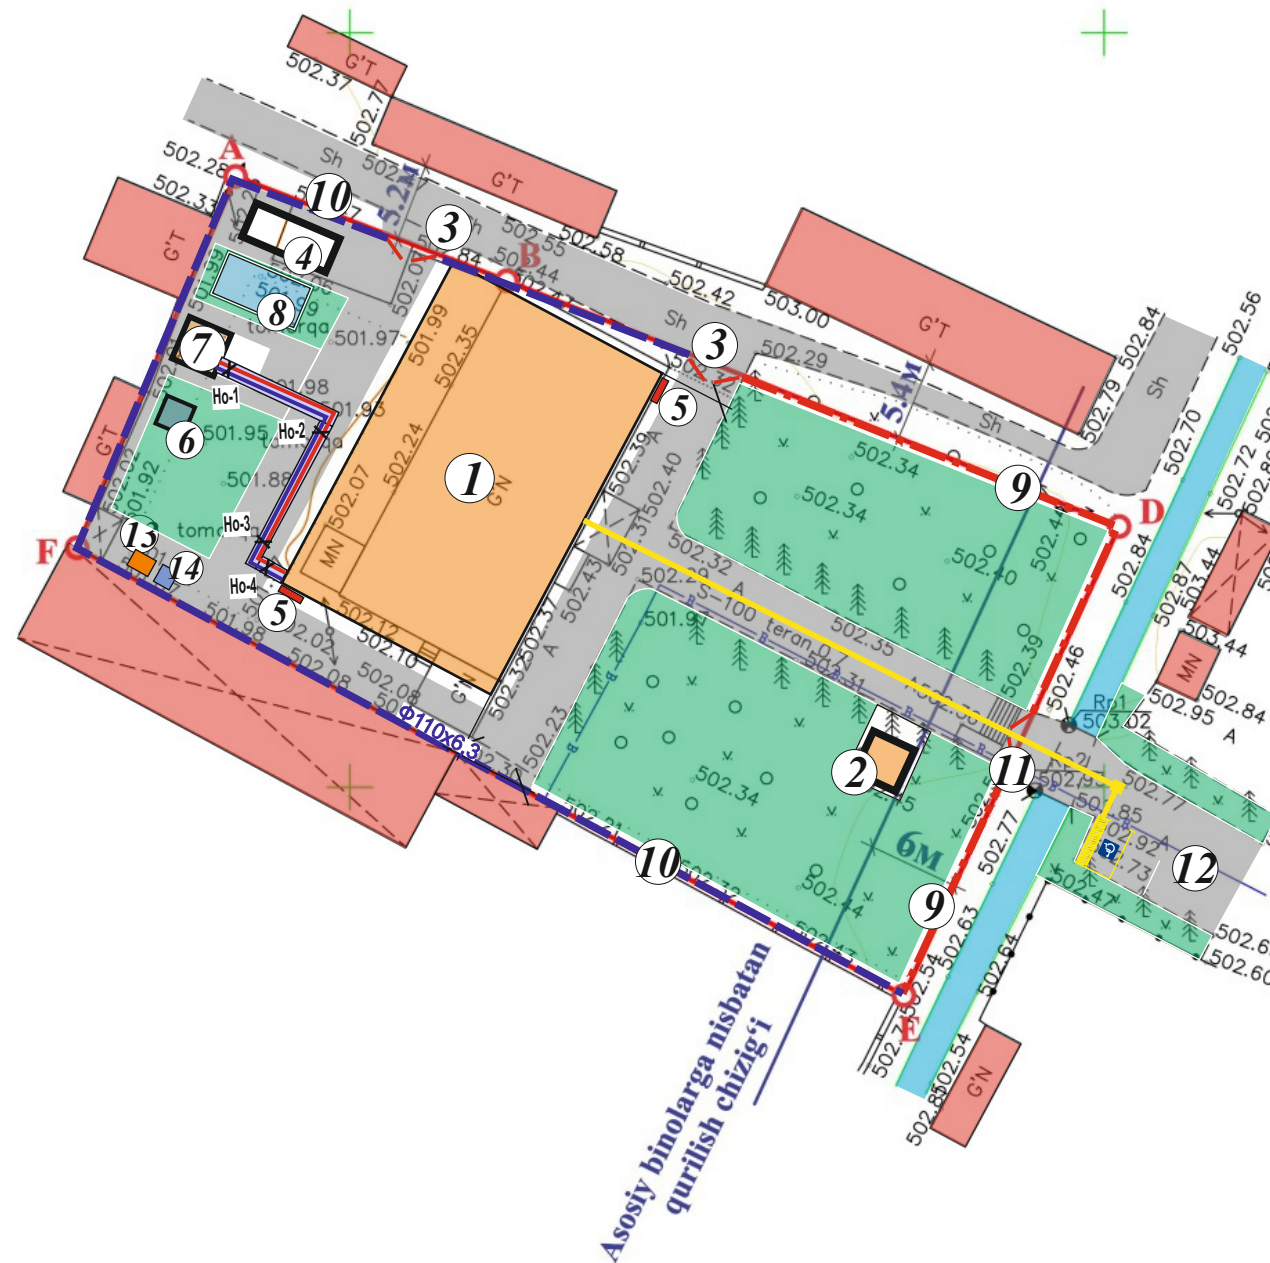


Bino va inshootlar qaydnomasi

T/P	Nomlanishi	Soni	Maydoni, m2				Qurilish hajmi, m3		Loyiha t/r. Loyiha-ni ishlab chiqargan tashkilot nomi
			Qurilish		Umumiy		1 dona	jami	
			1 dona	jami	1 dona	jami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OShP binosi	1	358,02	358,02					Loyihaviy
2	Qorovulhona	1	11,56	11,56					Loyihaviy
3	Metal darvoza	dona	2,0	2,0					Loyihaviy
4	Ko'mir va otin saqlash ombori 2,4x6,0	1	14,4	14,4					Loyihaviy
5	Yong'in jihozlari saqlash qutisi	dona	2,0	2,0					Loyihaviy
6	15m3 li oqava suv yigish havzasi (yopiq)	1	10,89	10,89					Loyihaviy
7	Qozonhona	1	11,56	11,56					Loyihaviy
8	50m3 li yong'inga qarshi suv havzasi	1	20,79	20,79					Loyihaviy
9	Panjarali to'siqlar	m	60,0	60,0					Loyihaviy
10	Yig'ma beton to'siqlar	m	120,0	120,0					Loyihaviy
11	Metal darvoza asosiy kirish	dona	1,0	1,0					Loyihaviy
12	Avtoturargoh	m2	104,0	104,0					Loyihaviy
13	Chiqindi yigish qutisi	dona	1,0	1,0					Loyihaviy
14	Kul to'kish chuquri	m2	2,25	2,25					Loyihaviy

				shifr:	T.I.T Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida “Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida “Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi			
LBM	Tursunov R							
				Tashqi issiqlik tarmog'i	Bosqich	Sahifa	Sahifadan	
Bajardi	Abdurahimov B				I.L	2	4	
				Tashqi issiqlik tarmog'i	“Arxstroy servis” MCHJ			

ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТЕПЛОСЕТИ
масштаб 1:200

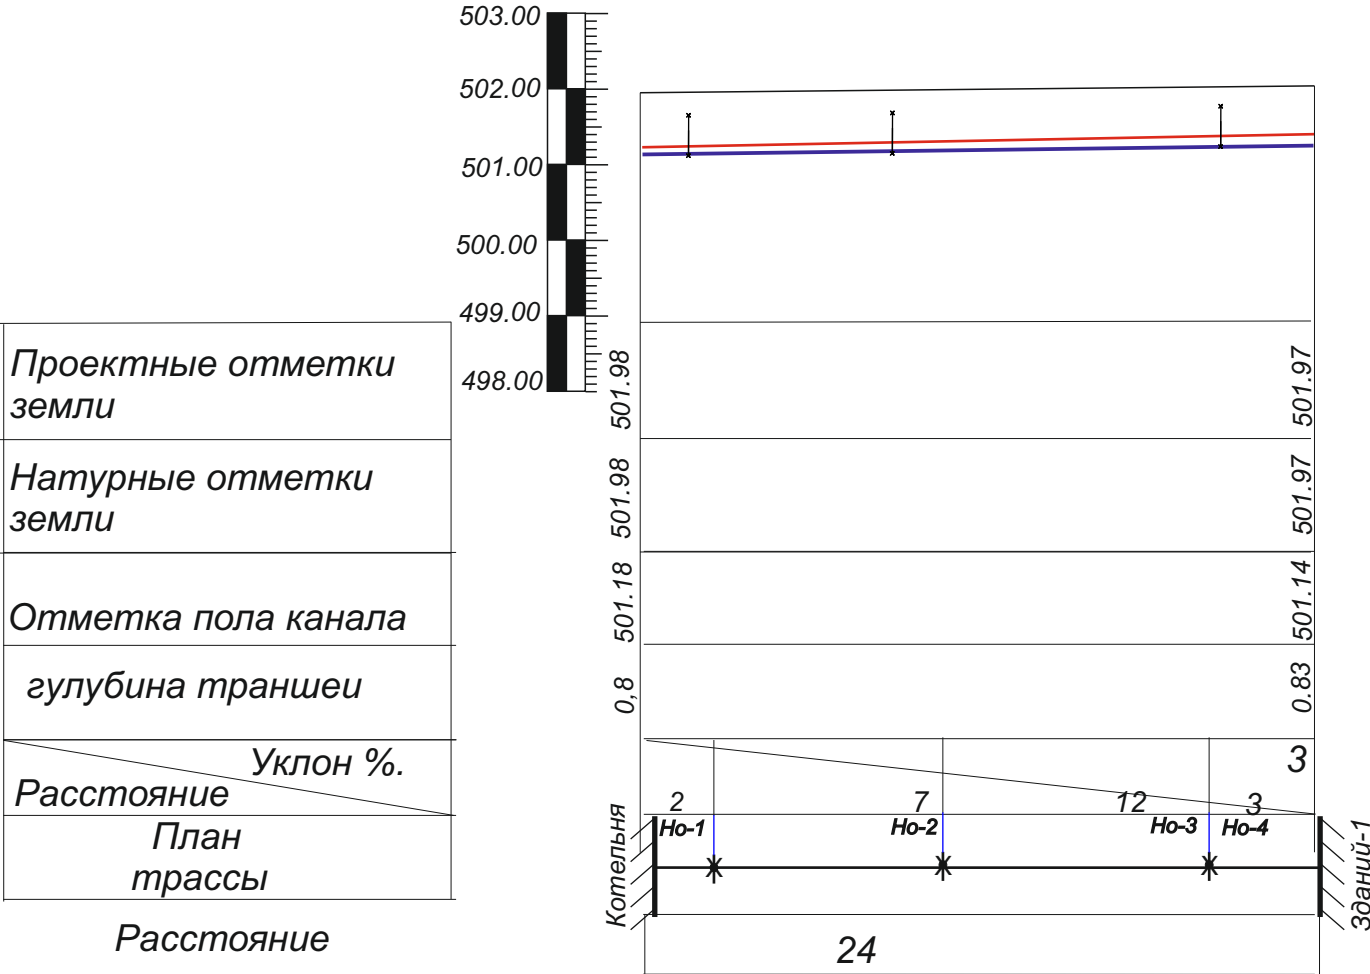

Разрез 1-1


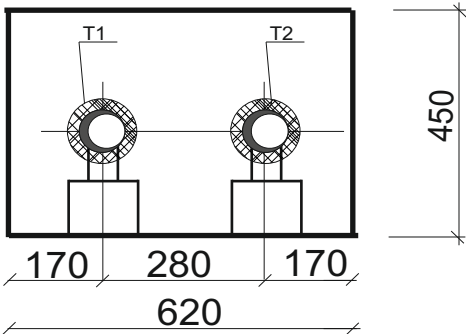


Схема подпольный каналов



				shifr:	T.I.T		
				<i>Andijon viloyati Izboskan tuman Manguberdi MFY hududida</i>			
				<i>“Qishloq vrachlik punkiti” bino inshootlarini buzib,o'rnida</i>			
<i>LBM</i>	<i>Tursunov R</i>	<i>Tursunov</i>		<i>“Oilaviy shifokorlik punkti” bino inshootlari qurilishi</i>			
<i>Bajardi</i>	<i>Abdurahimov B</i>	<i>Abdurahimov</i>		Tashqi issiqlik tarmog’i	Bosqich	Sahifa	Sahifadan
					I.L	3	4
				Tashqi issiqlik tarmog’i sxemasi.	<i>“Arxstroy servis” MCHJ</i>		

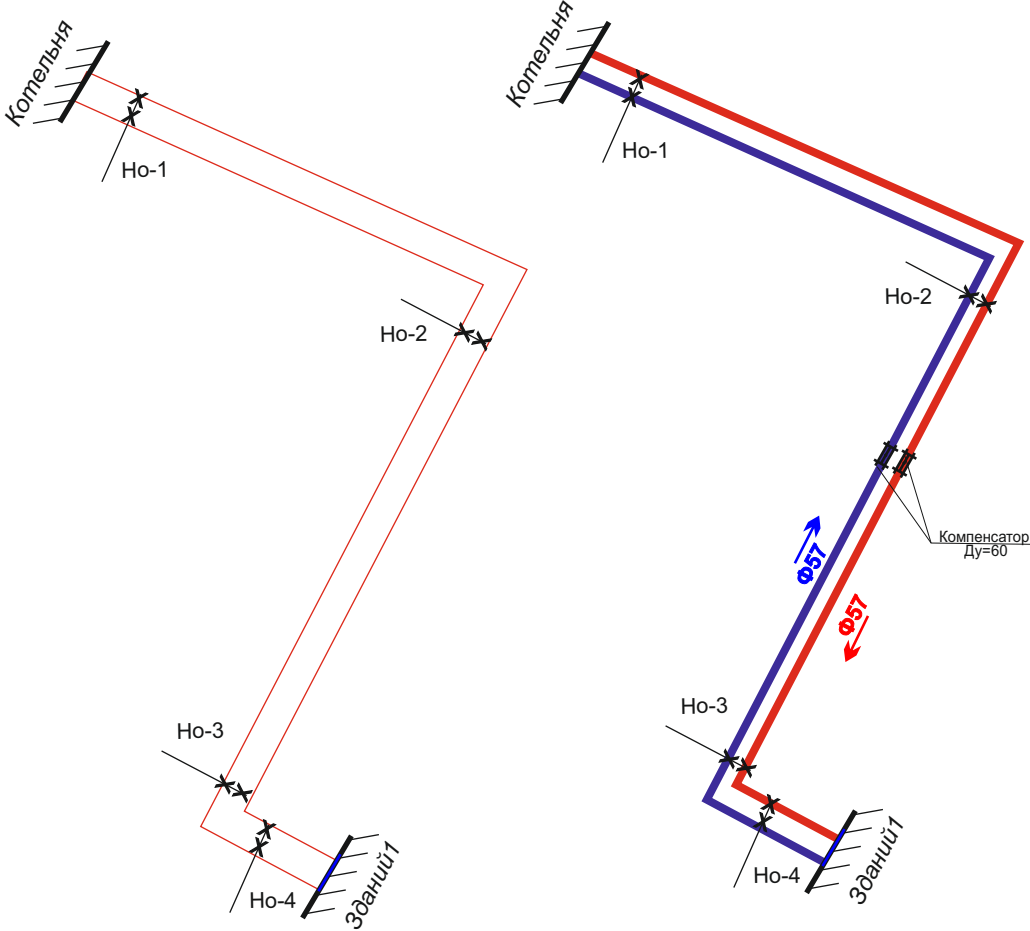