

Наружный электроосвещение

С

Ю

N 3

BK1

1

2

G/N

KK1

5

S 76 cm 0.7

4

KK2

KK3

B1

K1

K2

№	Наименование	Примечание
1	Проектируемый здания	Здан.
2	Подсобная помещения	Здан.
3	Кладовка	Здан.
4	КПП	Здан.
5	Автостоянка	


	Пожарный шит - 2 шт
	Проектируемая зелёная зона.
	Проектируемая бордюр
	Проектируемая отмоска
	Границы территории
	Существующий асфальт дороги

	Проектируемый трубопровод водопроводные.
	Проектируемый трубопровод канализаций.
	Проектируемый колодцы канализаций
	Проектируемый колодцы водопроводные
	Проектируемый кожух стальной





Существующий колодец
к выгреду

											НБК
											Янгиер шаҳар ногиронлиги бўлган шахслар учун аёллар "Ғамхўрлик маркази mavjud asosiy binoni va oshxona binosini ta'mirlash, ota-onalar mehmonxonasi uchrashtuv binosini buzib yangidan qurish, mavjud binodagi yuvinish xonasi va hojatxonani ta'mirlash va moslashtirish
Изм.	Кол.уч	Лист	Н.док	Подпись	Дата						
Директор	Абдукайырова Ш.А.					Внутриплощадочные сети водопровода и канализация	Стадия	Лист	Листов		
Нач.отд.	Тулкинова Ш.Т.						РП	2	4		
Разработ	Усмонов И.И.										
						Ген план с сетями В1 и К1 М1:500	000 "Сурдарё мукаммал-таъмир лойиха" г. Гўлистан 2026 г.				

М 1:1000
М 1:100

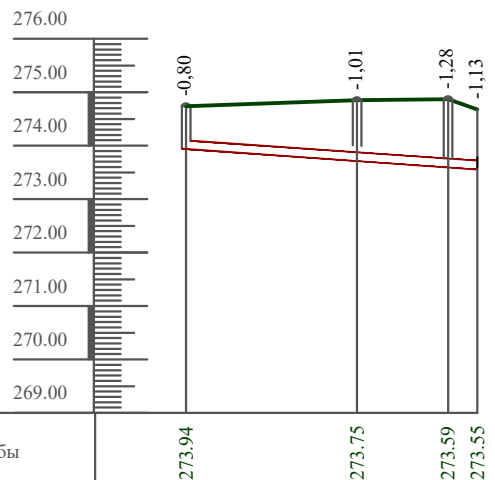

Отметка низа трубы	273.94	273.75	273.59	273.55
Проектная отметка земли				
Существующая отметка земли	274.74	274.85	274.87	274.68
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы двухслойный гофрированные SN8 Ø160 L=72,0			
Основание	Песчаное			
Уклон	% = 0.007			
Длина	72			
Расстояние	32	25	15	
NN колодцев, точки угла поворота	КК1	КК2	КК3	Существующий колодец

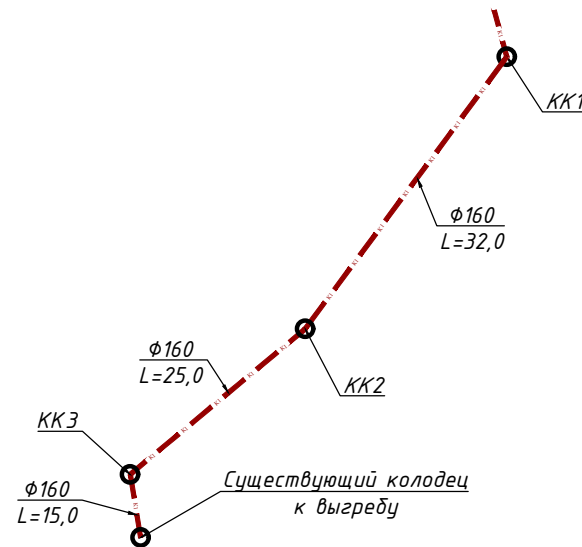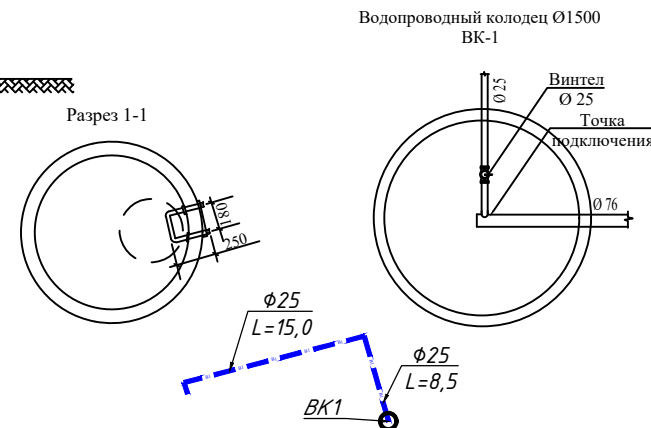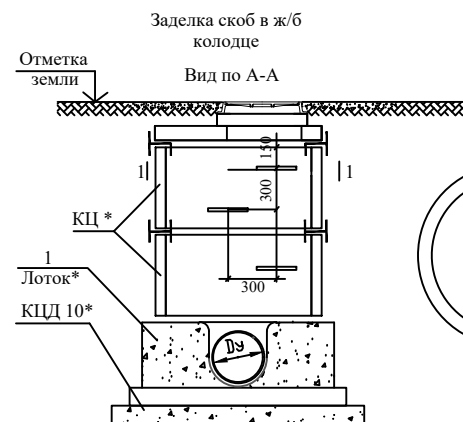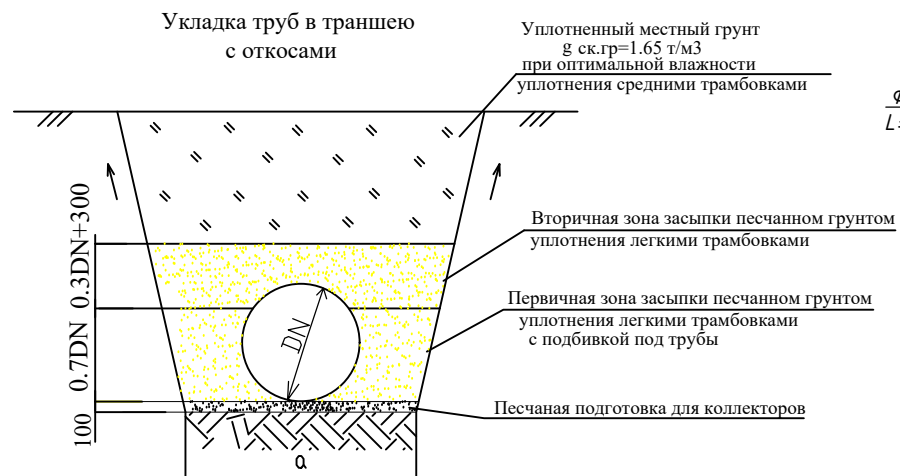

						НБК		
						Янгир шаҳар ноғиронлиги бўлган шахслар учун аёللар "Ғамхўрлик маркази мавjud asosiy binoni va oshxona binosini ta'mirlash, ota-onalar mehmonxonasi uchrashuv binosini buzib yangidan qurish, mavjud binodagi yuvinish xonasi va hojatxonani ta'mirlash va moslashtirish		
Изм.	Кол.уч	Лист	Н.док	Подпись	Дата	Внутриплощадочные сети водопровода и канализация	Стадия	Лист
Директор	Абдикадырова Ш.А.						РП	3
Нач.отд.	Тулкинова Ш.Т.					Продольные профель системы К1 и детализовка трубопроводов и колодцев.	000 "Сирдарё мукаммал-таъмир лойиҳа"	
Разработ	Усмонов И.И.						г. Гулистан 2026 г.	

Объемы работ											
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество		Приме- чение	N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество		Приме- чение
			B1	K1					B1	K1	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Разработка грунта группы экскаватором емк. ковша 0,8-1 м³ в отвал	м³	19,8	86,74		16	Устройство канализационного колодца из сборных ж/б элементов Ø1000мм h=0,90 м а) КЦП 1-10-1 (0,1м3, 8,37кг) - 1шт б) КЦД-10 (0,18м3, 15,14кг) - 1шт в) КЦО-1 (0,02м3, 1,1кг) - 1шт д) КЦ10-9 (0,24м3, 5,66кг) - 1шт е) бетонный лоток (0,58 м3) - 1шт ф)лестница (11,0 кг) - 1 шт л) Соединительные элементы MC-2 (1,98 кг)-4шт ж) Соединительные элементы MC-7 (1,63 кг)-4шт м) Гидроизоляция битумная смазка 2 слоя (4,71м2)- 1 шт н) Гравийная подготовка толщ.100 мм (0,13м3)-1 шт	шт/м³		1 / 0.54	
2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах глубиной до 1,5 м без креплений с откосами.	м³	4,51	3,99				шт/м³		1 / 0.58	
3	Работа на отвале, грунтов	м³	2,75	2,91				шт/кг		1 / 11	
4	Уплотнения дно траншея. до плотности 1.65 т/м3	м³	1,65	3,7				шт/кг		4 / 1.98	
5	Устройство песчаного основания на глубину 0.1 м под трубопроводы и колодцы	м³	1,65	3,7				шт/кг		4 / 1.63	
6	Обратная засыпка трубы мягким грунтом.	м³	1,93	6,14		шт/м2		1 / 4.71			
7	Обратная засыпка с уплотнениям.	м³	4,73	53,58		м3		0.13			
8	Обратная засыпка вручную	м³	1,32	1,9		17	Устройство канализационного колодца из сборных ж/б элементов Ø1000мм h=1,80 м а) КЦП 1-10-1 (0,1м3, 8,37кг) - 1шт б) КЦД-10 (0,18м3, 15,14кг) - 1шт в) КЦО-1 (0,02м3, 1,1кг) - 1шт г) КЦ10-9 (0,24м3, 5,66кг) - 2шт д) бетонный лоток (0,46 м3) - 1шт е) лестница арматура Ø18 (1м-2кг) 5.1м - 10.2кг- 1 шт ф) Соединительные элементы MC-2 (1,98 кг)-4шт ж) Соединительные элементы MC-7 (1,63 кг)-4шт м) Гидроизоляция битумная смазка 2 слоя (6,28м2)- 1 шт н) Гравийная подготовка толщ.100 мм (0,13м3)-1 шт	шт/м³	1 / 0.78		
9	Привоз песка с расстояния 1.0 км	м³	1,65	3,7				шт/м³	1 / 0.46		
10	Вывоз грунт с расстояния 1.0 км	м³	1,93	6,14				шт/кг	1 / 10.2		
11	Укладка полиэтиленовых труб SN8 Ø 160	п.м.		72,0				шт/кг	4 / 7.92		
12	Укладка полиэтиленовых труб Ø 25	п.м.	23,5					шт/кг	4 / 6.52		
13	Люк чугунный тип "Т"	шт	1	3		шт/м2	1 / 6.28				
14	Устройство канализационного колодца из сборных ж/б элементов Ø1000мм h=1,20 м а) КЦП 1-10-1 (0,1м3, 8,37кг) - 1шт б) КЦД-10 (0,18м3, 15,14кг) - 1шт в) КЦО-1 (0,02м3, 1,1кг) - 1шт г) КЦ10-3 (0,08м3, 1,88кг) - 1шт д) КЦ10-9 (0,24м3, 5,66кг) - 1шт е) бетонный лоток (0,58 м3) - 1шт ф)лестница (11,0 кг) - 1 шт л) Соединительные элементы MC-2 (1,98 кг)-4шт ж) Соединительные элементы MC-7 (1,63 кг)-4шт м) Гидроизоляция битумная смазка 2 слоя (4,71м2)- 1 шт н) Гравийная подготовка толщ.100 мм (0,13м3)-1 шт	шт/м³		1 / 0.62		шт/м³	1 / 0.58				
						шт/кг	1 / 11				
15	Устройство канализационного колодца из сборных ж/б элементов Ø1000мм h=1,50 м а) КЦП 1-10-1 (0,1м3, 8,37кг) - 1шт б) КЦД-10 (0,18м3, 15,14кг) - 1шт в) КЦО-1 (0,02м3, 1,1кг) - 1шт г) КЦ10-6 (0,16м3, 3,77кг) - 1шт д) КЦ10-9 (0,24м3, 5,66кг) - 1шт е) бетонный лоток (0,58 м3) - 1шт ф)лестница (13,5кг) - 1 шт л) Соединительные элементы MC-2 (1,98 кг)-4шт ж) Соединительные элементы MC-7 (1,63 кг)-4шт м) Гидроизоляция битумная смазка 2 слоя (5,65м2)- 1 шт н) Гравийная подготовка толщ.100 мм (0,13м3)-1 шт	шт/м³		1 / 0.70		шт/кг	1 / 13.5				
						шт/кг	4 / 7.92				
		шт/кг		4 / 6.52		шт/кг	4 / 6.52				
		шт/м2		1 / 5.65		шт/м2	1 / 5.65				
		м3		0.13							
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N									

