



План на отпм. +0.000

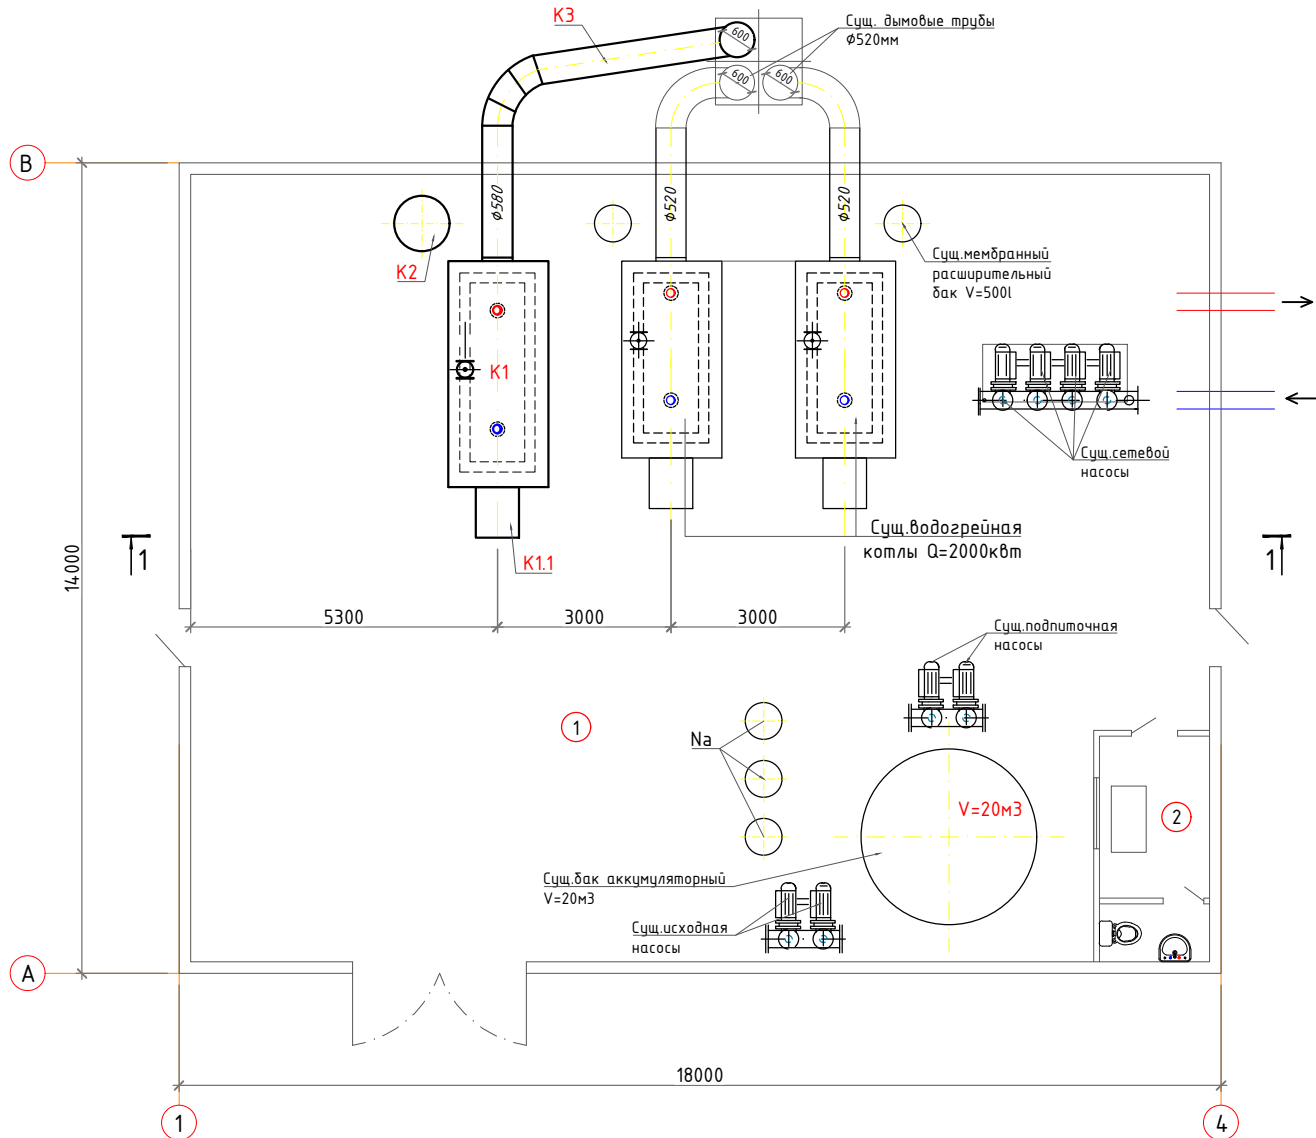

Разрез 1-1

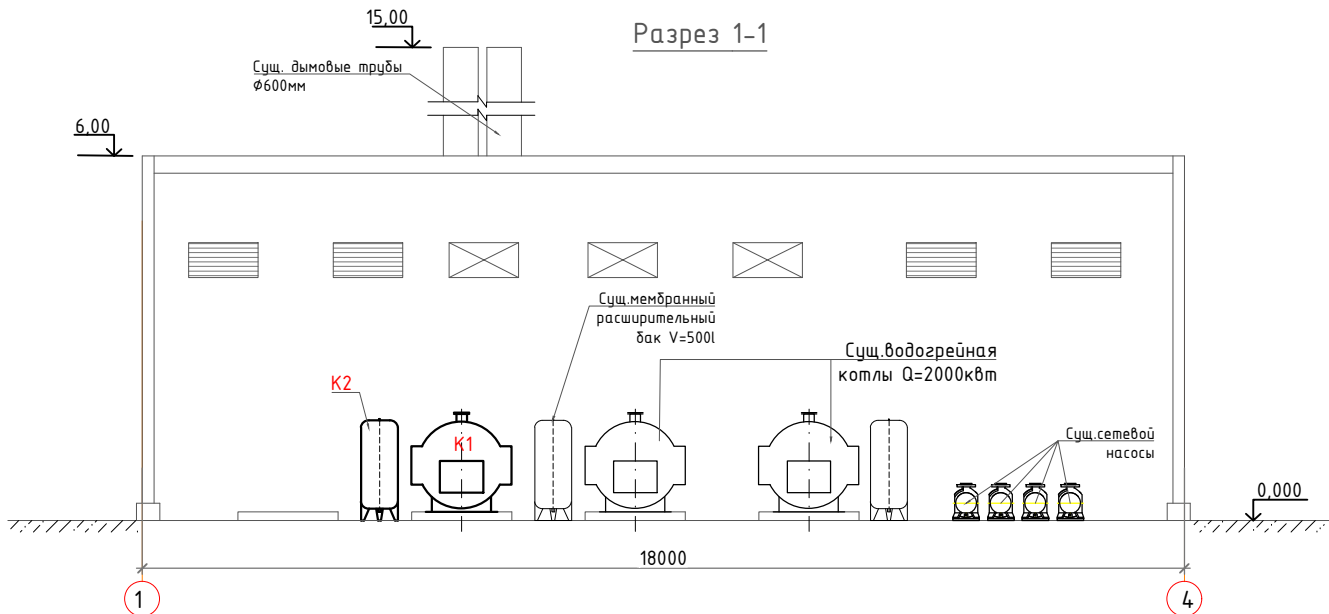

Спецификация оборудования

№	Поз.	Наименование	Кол. шт.	Масса кг.
1	К1	Котел водогрейный, Q=3000 кВт	1	
2	К1.1	Горелка комбинированная (газ-диз.топливо) P=0,05-0,7 бар, электропитание 3ф-380, Nэл=7,5 кВт	1	
3	К2	Мембранный расширительный бак V=1000 л	1	
4	К3	Дымоход Ø580мм Лист S=6 ВстЗ спЗ ГОСТ 19903-2015	1	
5	К4	Дымоход Ø630мм Лист S=6 ВстЗ спЗ ГОСТ 19903-2015	1	


Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	площадь, м ²
1	Котельный зал	244.0
2	Операторская	8.0


						2026г.	ТМ								
						Строительство 1шт котельной с тепловыми сетями на массиве "Янги Узбекистан" расположенной в МСГ "Дустлик" Амударинского района РК (2-этап)									

Формат А3


План на отпм. +0.000

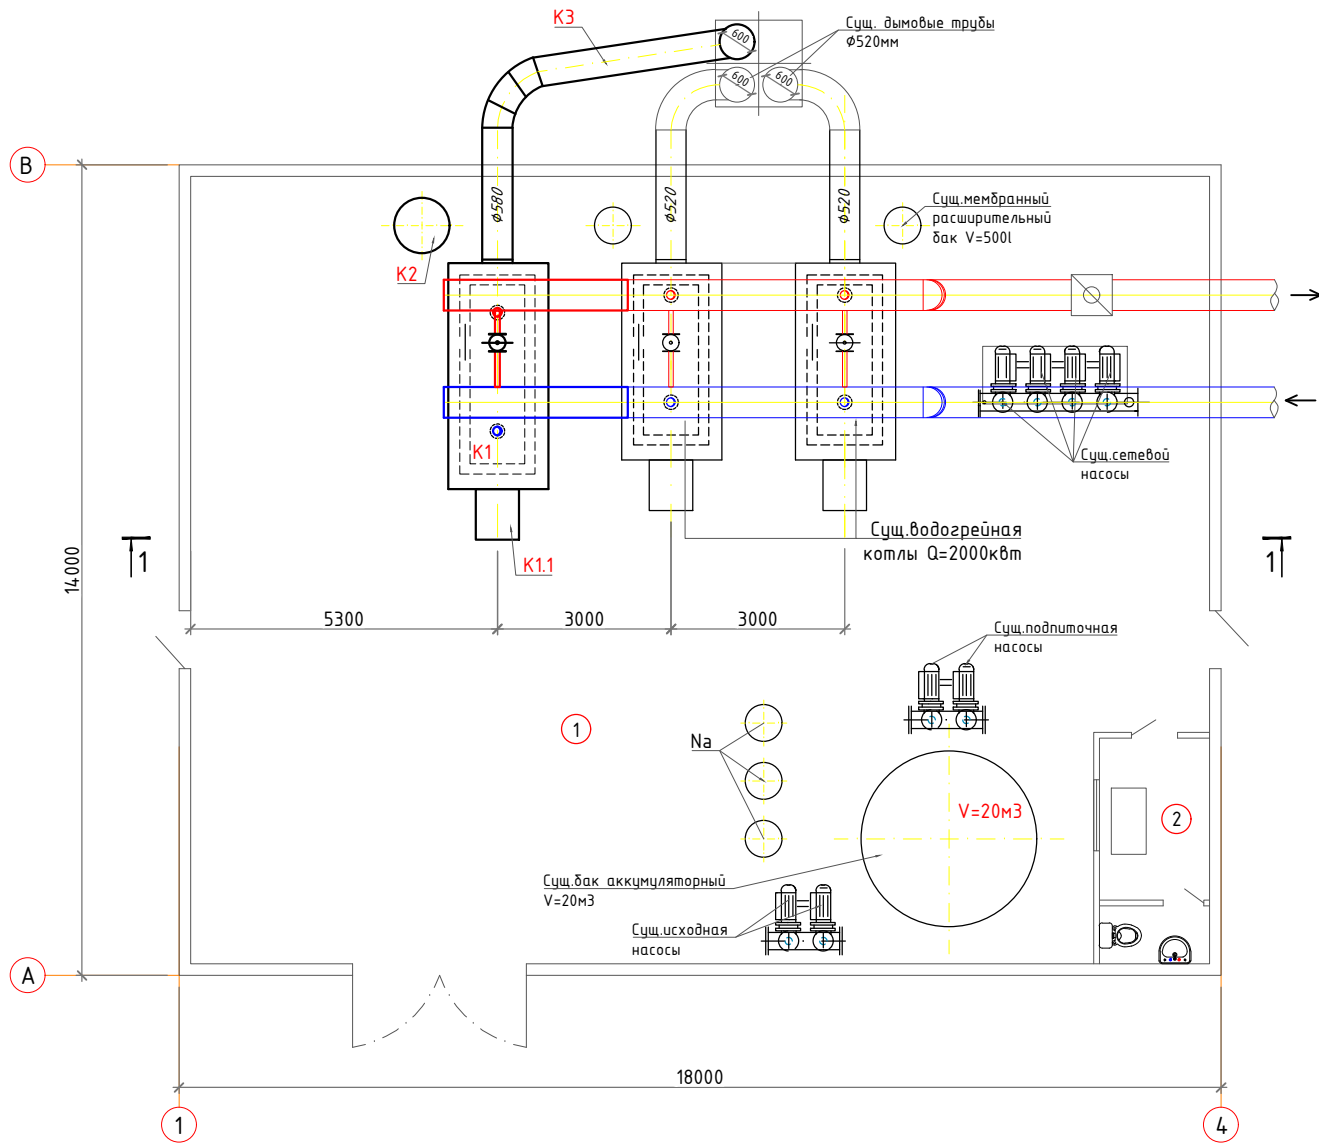

Разрез 2-2

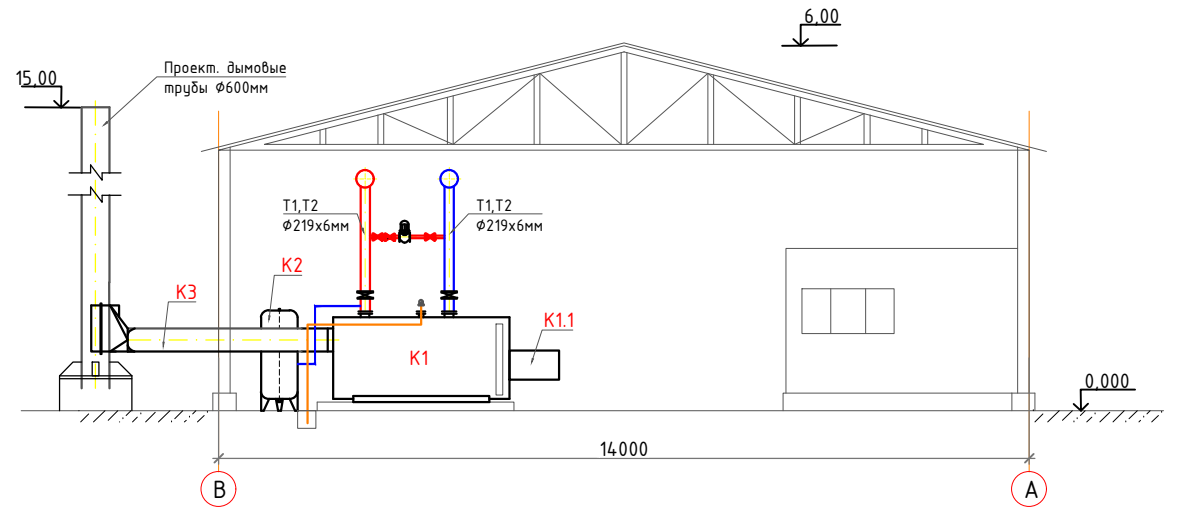

Разрез 1-1

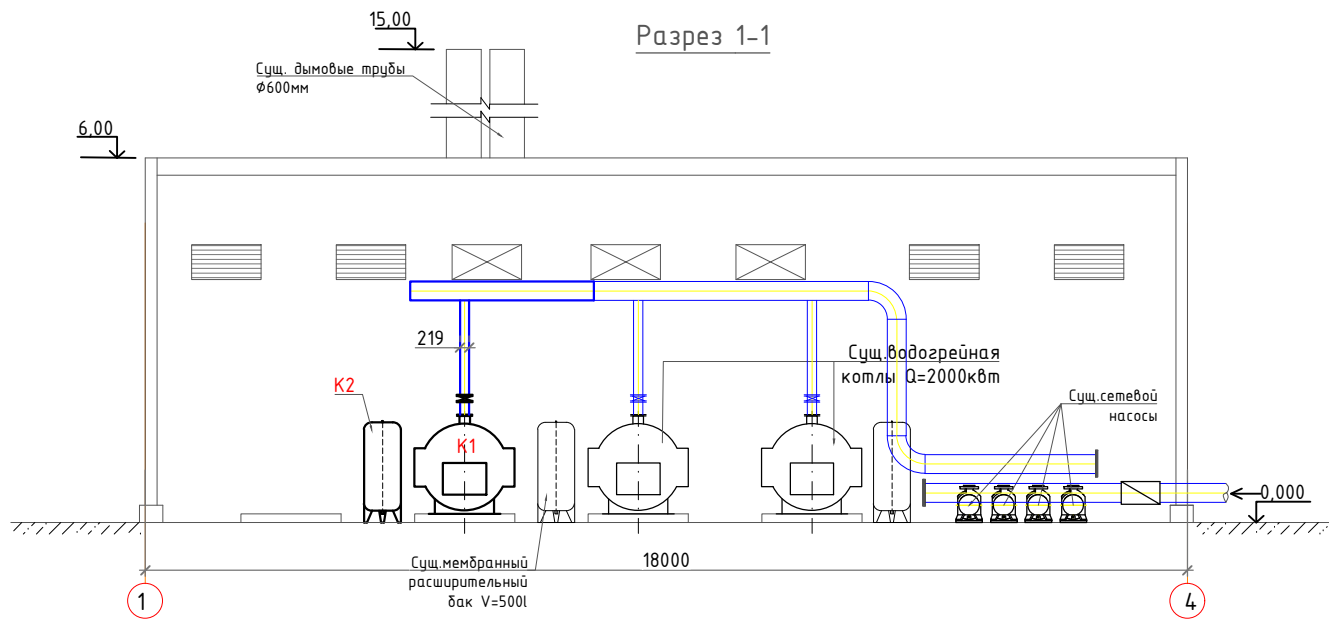

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	площадь, м ²
1	Котельный зал	244.0
2	Операторская	8.0

						2026г.	ТМ					
						Строительство 1шт котельной с тепловыми сетями на массиве "Янги Узбекистан" расположенной в МСГ "Дустлик" Амударинского района РК (2-этап)						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата							
Директор: Юлдошев. И ГИП: Файзуллаев.С Разраб: Алламов. А Н.контр. Файзуллаев.С						Тепломеханическая часть		Стадия	Лист	Листов		
								РП	3	3		
						Компоновка оборудования. План на отм. 0.00. Разрезы 1-1. Спецификация.		000 "Акмал-водпроект"				

Формат А3

ИНВ. № подл.

Строительство 1шт котельной с тепловыми сетями на массиве "Янгу
Узбекистан" расположенной в МСГ "Дустлик" Амударинского района РК
(2-этап)