"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДМ
директор _____ Б.Ёқубоев
_____ 2026 й.


"КЕЛИШИЛДИ"
Наманган вилояти
Янгиқўрғон тумани Хадикент
раиси _____ Э.Акмирзаев
"___" _____ 2026 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Янгиқўрғон тумани ЙФДМ
директорининг в.б _____ в.б К.Темиров
_____ 2026 й.

"Ташаббускорлар"
_____ Г.Турдалиев
_____ С.Абдуганиев
_____ Х. Бектоев



ПК28+29 - ПК35+32

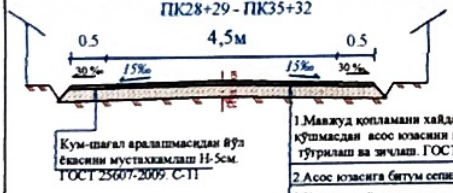


Кум-шагал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см. ГОСТ 25607-2009. С-11

1.Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги хом-ашё қўшмасдан асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607-2009. С-6

2.Асос юзасига битум сепиш

3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон коришмасидан Н-0,05м қалинликда қоплама қуриш, ГОСТ -9128-2013 Тип-Б,марка- III

ПК0+00- ПК5+84
ПК7+52- ПК14+43
ПК18+11- ПК19+22
ПК21+17- ПК21+98
ПК26+23- ПК27+03

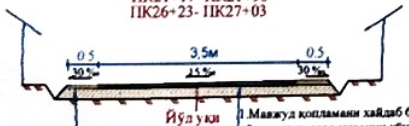

Кум-шагал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см. ГОСТ 25607-2009. С-11

1.Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги хом-ашё қўшмасдан асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607-2009. С-6

2.Асос юзасига битум сепиш

3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон коришмасидан Н-0,05м қалинликда қоплама қуриш, ГОСТ -9128-2013 Тип-Б,марка- III

ПК5+84- ПК7+52
ПК19+22- ПК21+17
ПК21+98- ПК25+89
ПК25+89- ПК26+23
ПК27+03- ПК28+29



Кум-шагал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см. ГОСТ 25607-2009. С-11

1.Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги хом-ашё қўшиб асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607-2009. С-6

2.Асос юзасига битум сепиш

3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон коришмасидан Н-0,05м қалинликда қоплама қуриш, ГОСТ -9128-2013 Тип-Б,марка- III

ЭСЛАТМА:Чизмада ўлчамлар схематик чизилган, кўчаларнинг кўндаланг кесим нишаблиги 15 ‰ кўчанинг холатига қараб қуриш кўзда тутилсин.

ПК14+43 - ПК18+11
ПК35+32 - ПК36+00



Кум-шагал аралашмасидан йўл ёқасини мустаҳкамлаш Н-5см. ГОСТ 25607-2009. С-11

1.Мавжуд қопламани хайдаб бузиб янги хом-ашё қўшиб асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш. ГОСТ 25607-2009. С-6

2.Асос юзасига битум сепиш

3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон коришмасидан Н-0,05м қалинликда қоплама қуриш, ГОСТ -9128-2013 Тип-Б,марка- III

Мансаби	Фамилия	Имзо	Сана
Л Б М	У.Юсубалиев		
Чизди	А.Турғунбоев		
Текширди	У.Юсубалиев		

_____ 2026 /А Д

Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Хадикент МФЙ Қурама кўчаларига асфальт қопламасини ётқизиш лойихаси бўйича

Кўчаларнинг схематик трасса режаси	Боскич	Варок	Вароклар
	Н.Л	1	1
Қурама кўчаларини жами 3600метр	"НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНЖИНЕРИНГ" МЧЖ		