

Олот туман "Соин Қоровул" МФЙ ички йўллари асфальтлаштириш бўйича КАРТА СХЕМАСИ.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бухоро минтақавий йўлларга
бўғариш хизмати ДМ директори:
А.Маматназаров
" " " 2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Олот туман ҳокимининг қурилиш ишлари
бўйича ўринбосари:
" " " 2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Бухоро вилояти ИИБ ЖХХ ЙХХБ
ЙИНКБ бошлиғи А.Жумаев
" " " 2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Олот туман ободонлаштириш
бошқармаси 1-ўринбосари:
" " " 2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Соин Қоровул" МФЙ раиси
" " " 2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Бухоро georoad project group
МТД директори:
" " " 2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Соин Қоровул МФЙ ташиббускори:
" " " 2026 йил.




Олот туман Соин Қоровул МФЙ ички йўллари
асфальтлаштириш.

№	Кўчалар	АСФ узунлиги (м)	АСФ эни (м)	Йўл четининг мустаҳкамлиги (м)
1	1-кўча	300	4,0	0.25x2
2	2-кўча	750	4,0	0.5x2
3	3-кўча	640	3,5-4,0	0.25x2
4	4-кўча	600	4,0	0.25x2
Жами:		2290		

Шартли белгилар:


- Асфальтлаштириладиган йўллар L-2165 м
- Шағаллаштириладиган йўллар L-125 м

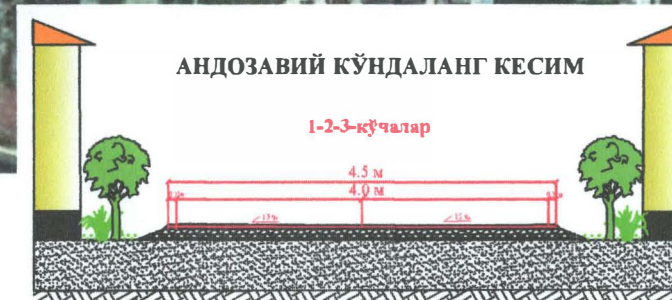

Иссиқ майда заррали зич Б турли -П маркали а/бетон ГОСТ 9128-2013 қоришмасидан Н-5 см қалинликдаги қоплама қатлами. ГОСТ 9128-2013

Мавжуд асосга янги КША қўшиб асос юзасини текислаб тўғрилаш. ГОСТ 25607-09(С4). (1000м2 га 66м3)

ШКА сидан (Куйи мзор кони)дан фойдаланиб йўл четини 5 см қалинликда мустаҳкамлаш. ГОСТ 25607-09(С5)

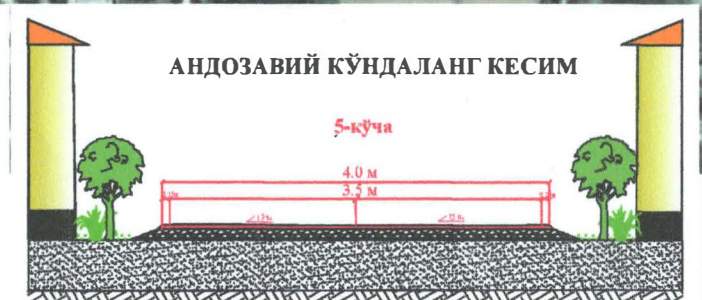

Иссиқ майда заррали зич Б турли -П маркали а/бетон ГОСТ 9128-2013 қоришмасидан Н-5 см қалинликдаги қоплама қатлами. ГОСТ 9128-2013

ШКА сидан Н-12 см қалинликда асос қатламини қуриш. ГОСТ 25607-09(С5)

ШКА сидан (Куйи мзор кони)дан фойдаланиб йўл четини 5 см қалинликда мустаҳкамлаш. ГОСТ 25607-09(С5)