

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ И ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАН.
НБК-1	Общие данные.	
НБК-2	Наружные сети В1, К1.	
НБК-3	Спецификация водопроводных колодцев.	

Общие указание (Нормативная часть).

Нормы расходы воды на хоз.питьевые нужды и нормы водо-отведения бытовых сточных вод приняты согласно ШНК 2.04.01-22."Внутренний водопровод и канализация зданий", ШНК 2.04.02-19 "Водоснабжение Наружные сети и сооружения". В зданиях внутренне пожаро-тушение не предусматривается. Водоснабжение решаются согласно ТУ Принятые решения.

Расчет и конструирование наружных систем водоснабжения и канализации выполнены в соответствии с ШНК 2.04.01-22. "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Наружный противопожарный водопровод- Проектом предусмотрено строительство Наружным части вставляется Пожарный гидрант Ø100 Н 1,0 1 шт. Расход воды на наружное пожаратушение-15 л/с. согласно ШНК 2.04.02-19. Гарантированный напор в сети водопровода 1.5-атм.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Тип грунтовых условий по просадочности - I
Сейсмичность района - 8 баллов.
Глубина сезонного промерзания грунта - 0.48 м.
У.Г.В -не в скрыт.
Агрессивность бетона к грунту -неагрессивно

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
Типовой проект 901-09-11.84 Альбом 1,2.	Колодцы водопроводные	
Типовой проект 902-09-22.84 Альбом 1,2,7.	Колодцы канализационные	
Материалы для проектирование.	Трубы полиэтиленовые.	
Прилагаемые документы		
НБК.	Спецификация.	3 листа

Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиеничных, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Каримов Ф.

Основные показатели по системам В1 и К1

Наименование системы	Расчетный расход воды				Примечание
	м³/сут	м³/час	л/сек	При пожаре л/сек	
В1				15	
К1					

						Заказчик: "SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI"			H BK		
						Samarqand iqtisodiyot ya servis institutining Samarqand shahar Daxbet ko'chasi 23 7-tly manzilidagi talabalar turar binosini joriy ta'mirlash.					
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Наружные сети В1, К1.			Стадия	Лист	Листов
					2026y.				РП	1	3
ГИП	Умаров Б.										
ГАП	Тохиоров З.										
Разраб.	Тохиоров З.					Общие данные			ООО "Samarqand Qishloq Qurilish Loyihalash Instituti"		
									г.Самарканд		


Samarqand iqtisodiyot va servis institutining Samarqand shahar Daxbet ko'chasi 237-tly manzilidagi talabalar turar binosini joriy ta'mirlash.

HOLAT REJASI



BINOLAR VA INSHOOTLAR RO'YXATI

№	OBYEKTAR NOMI	QAVATLARI	MIQDORI		
			SON	JOYLAR	
				BINOLAR	JAMI
1	Talabalar yotoqxonasi	4	1	-	-
2	Xojaxona	1	1	-	-
3	Nogironlar uchun avtoturarg'oh	-	2	-	-
4	Avtoturarg'oh mavjud	-	1	-	-

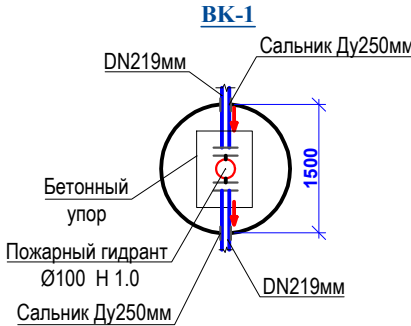

Заказчик: "SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI"						HBK
Samarqand iqtisodiyot va servis institutining Samarqand shahar Daxbet ko'chasi 237-tly manzilidagi talabalar turar binosini joriy ta'mirlash.						
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	
ГИП	Умаров Б.				2026у.	
ГАП	Тохилов Э.					
Разраб.	Тохилов Э.					
Наружные сети В1, К1.						Стадия
						Лист
						Листов
						РП
						2
						3
Наружные сети В1, К1.						ООО "Samarqand Qishloq Qurilish Loyihalash Instituti" g.Samarqand
						Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип . марка. Обозначение документа опросного листа	Тип оборудова- ния, изделия и материала	Завод-изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	--ВОДОПРОВОД СИСТЕМА В1 --							
1	Водопроводных колодцев.	ГОСТ 8020-2016			шт	1		
2	Сальник Ду250мм	Серия 5.900-2			шт	2		
3	Пожарный гидрант Ø100 Н 1.0	ГОСТ Р 53961-2010			шт	1		
4	Подставка под пожарный гидрант двухсторонняя фланцевая	ГОСТ 5525-88			шт	2		
5	Бетонный упор (для Арматура и фасонные части)	ГОСТ 13015-2012			шт	1		
</								

Объёмы земляных работ по наружным сетям.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество.		
			К1		В1
1	Рытьё грунта II типа эксковат.емк.ковша 0.25м³.	м³			
2	Доработка основания траншеи в ручную.	м³			
3	Патсел грунта с трубы плотности 10 см.	м³			
4	Подсыпка грунта с трубы плотности К1-35 см, В1-25 см	м³			
5	Рытьё уширений и углублений траншей под колодцы вручную.	м³			1.0
6	Уплотнение на 0.30 м на основание колодца 1,65 тс/м²	м³			0.2
7	Засыпка траншей местным грунтом	м³			
8	Объем излишнего грунта (вывозной до 5 м)	м³			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						Спецификация и оборудования. материалов	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		