



Хоразм вилояти Гурлан туман ҳокимининг
қурилиш, тўсиқларсиз муҳит
яратиш, коммуникациялар, коммунал хўжалик, экология
ва қўсаламзорлаштириш масаллари бўйича
ўринбосари



«КЕЛИНИЛДИ»
Гурлан туман Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи ўринбосари

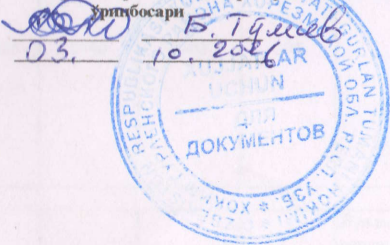

«КЕЛИНИЛДИ»
«Хоразм минтиқасий йўлларга буюртмачи хизмати»
ДМ директори в.в.б
И. Сапаев

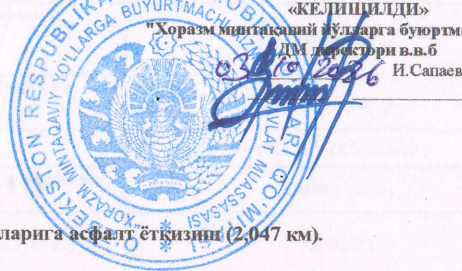

Дехқонобод маҳалласи Маданият ва Ғалаба кўчаларига асфалт ётқизиш (2,047 км).

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№ т-р	Ишларнинг маъноси				Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ	
	км		пикет									
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+								
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ғалаба кўчаси (1- участка 0,277 км)												
1	0,00	0,277	0+00	2+77	277	Йўл пойи эни 5,0-5,0 м. Тош қоплама эни 4.5-4м йўл асоси эски тош тупроқ аралаш, йўл юзаси нотекис.	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	277*4.5+(R*4)	м2	1260,1		
							2. Чақилган тошдан Н=12 см қалинликда йўл асосини қуриш эни 4,5 м. R=4m ГОСТ 8267-93	277*4.5+(R*4)	м2	1260,1		
3							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(277*4.5+(R*4))/2000	тн	0,63005		
4							4.Янги майда донали а/бетон қориншмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. R=4m ГОСТ 9128-13	277*4.5+(R*4)	м2	1260,1		
5							5. Йўл ёқасини чақилган тош билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см.	277*0,5*2	м2	277,0		
БДО-3 ўрнатиш												
1							БДО-3 ўрнатиш.					
2							БДО-3 ларни бўяш. 8х3	8*3	дона	8		
Ғалаба кўчаси (2- участка 0,753 км)												
1	0,00	0,753	0+00	7+53	753	Йўл пойи эни 7,5-7,0 м. Тош қоплама эни 4.5-4.0м йўл асоси эски тош тупроқ аралаш, йўл юзаси нотекис.	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	753*4.5+(R*2)	м2	3395,3		
2							2. Чақилган тошдан Н=12 см қалинликда йўл асосини қуриш эни 4,5 м. R=4m ГОСТ 8267-93	753*4.5+(R*2)	м2	3395,3		
3							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(753*4.5+(R*2))/2000	тн	1,69765		
4							4.Янги майда донали а/бетон қориншмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. R=4m ГОСТ 9128-13	753*4.5+(R*2)	м2	3395,3		
5							5. Йўл ёқасини чақилган тош билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см.	753*0,5*2	м2	753,0		
БДО-3 ўрнатиш												
1							БДО-3 ўрнатиш.		дона	4		
2							БДО-3 ларни бўяш. 8х3	4*3	м	12		
Маданият кўчаси (3- участка 0,84 км)												
1	0,00	0,84	0+00	0+84	84	Йўл пойи эни 7,0-6,5 м. Тош қоплама эни 4.5-4.0 м йўл асоси эски тош тупроқ аралаш, йўл юзаси нотекис	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	84*4.5+(R*2)	м2	384,8		
2							2. Чақилган тошдан Н=12 см қалинликда йўл асосини қуриш эни 4,5 м. R=4m ГОСТ 8267-93	84*4.5+(R*2)	м2	384,8		
3							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(84*4.5+(R*2))/2000	тн	0,1924		
4							4.Янги майда донали а/бетон қориншмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. R=4m ГОСТ 9128-13	84*4.5+(R*2)	м2	384,8		
5							5. Йўл ёқасини чақилган тош билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см.	84*0,5*2	м2	84,0		

2	0,00	0,305	0+00	3+05	305	Йўл пойи эни 7,0-6,5 м. Тош қоплама эни 4.5-4.0 м йўл асоси эски тош тупроқ аралаш, йўл юзаси нотекис	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	305*4.5+(R*2)	м2	1379,3	
3							2. Чақилган тошдан Н=12 см қалинликда йўл асосини қуриш эни 4,5 м. R=4m ГОСТ 8267-93	305*4.5+(R*2)	м2	1379,3	
4							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(305*4.5+(R*2))/2000	тн	0,68965	
5							4. Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. R=4m ГОСТ 9128-13	305*4.5+(R*2)	м2	1379,3	
							5. Йўл ёқасини чақилган тош билан мустахкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см.	305*0,5*2	м2	305,0	
Мадааният кўчаси (5- участка 0,628 км)											
1	0,00	0,628	0+00	6+28	628	Йўл пойи эни 6,0-5,5 м. Тош қоплама эни 4.0-3.5 м йўл асоси эски тош-кум тупроқ аралашма, йўл юзаси нотекис	1. Янги материал қўшмасдан, механизмлар ёрдамида йўл профилини текислаш. Эни 4,5 м, R = 4 м.	628*4.5+(R*4)	м2	2839,6	
2							2. Чақилган тошдан Н=15 см қалинликда йўл асосини қуриш эни 4,5 м. R=4m ГОСТ 8267-93	628*4.5+(R*4)	м2	2839,6	
3							3. Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(628*4.5+(R*4))/2000	тн	1,4198	
4							4. Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м. Н=5 см қалинликда қоплама қуриш. R=4m ГОСТ 9128-13	628*4.5+(R*4)	м2	2839,6	
5							5. Йўл ёқасини чақилган тош билан мустахкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см.	628*0,5*2	м2	628,0	

Материал ташиш масофаси:			
Тош	к-р. Жумуртоу - Объект	км	35
Асфальтобетон	Қўшқўпир АБЗ	км	50

"Хоразм минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ техник назоратчиси:

"Хоразм Мукаммал Лойиха " МЧЖ ЛБМ:

МФЙ райис:

Ташаббускор:

