



Реконструкция Центрального Выставочного
зала Академии художеств по адресу
Яккасарайский район, улица Шарофа Рашидова,
дом -40.

Центральный выставочный зал
Академии художеств.
Техническое задание заводу на изготовление
ВРУ

Опросный лист

GPC-2026-TAS-005-OP

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

№ п/п	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	№ экз.	Примечание
1	A4	GPC-2026-TAS-005-OP л.1	Опись документов			
2	A4x3	GPC-2026-TAS-005-OP л.2	Опросный лист.			


Общие указания.

По данному техническому заданию изготовить:

шкаф ввода ВРУ-13-20 – 2 шт.;
шкаф ввода ВРУ-13-20 – 1 шт (дополнительно
установить на рабочем и резервном вводе
ВА47-29 1P 25A (хар-ка В) – 2шт, для питания ЩАО;
Шкафы ввода без трансформаторов тока и счетчиков электрической
энергии.

шкаф распределения ВРУ-47-00 – 2 шт;
шкаф распределения ВРУ-48-06 – 1 шт;

Выполнить автоматические выключатели с шинками для подключения
2-х кабелей сечением до 95мм².


Инв. N подл.	лист 2	Взам. инв. N											
		Подпись и дата											
						GPC-2026-TAS-005-OP							
						Реконструкция Центрального Выставочного зала Академии художеств по адресу Яккасарайский район, улица Шарофа Рашидова, дом -40							
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата							
Н.контр.		Беширов Р.				22.07	Техническое задание заводу на изготовление ВРУ				Стация	Лист	Листов
Техн.контр.		Брыных А.				22.07					РД	2	3
Проверил		Мельникова К.				22.07							
Разраб.		Янгибаев А.				22.07							
							Опись документов.						
						2026г.							

Формат A4

Схема межпанельных соединений													
Схема ВРУ													
Тип панели		ВРУ1-13-20		ВРУ1-47-00									
NN вводов, обозначение отходящих линий.		Ввод N1	Ввод N2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номинальный ток, А	Тип автоматического выключателя	ВА6-400	ВА6-400	ВА6-125									
	теплового расцепителя	400 без расц.	400 без расц.	160/960	125/750	100/600	125/750	80/480	100/600	100/600	32/320	160/960	125/750
	отсечки												
вводного аппарата		400	400	-									
Тип и технические данные счетчика		-	-	-									
Тип и технические данные трансформаторов тока		-	-	-									
Расположение вводов-выводов		сверху	сверху	сверху	сверху	сверху	сверху	сверху	сверху	сверху	сверху	сверху	сверху
Марка и сечение кабеля		ВВГнг-2(4x150)	ВВГнг-2(4x150)	ВВГнг-5x95	ВВГнг-5x50	ВВГнг-5x50	Резерв	Резерв	ВВГнг-5x50	ВВГнг-5x50	ВВГнг-5x6	Резерв	Резерв

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4
Степень защиты – IP31.

Выполнить автоматические выключатели с шинками для подключения 2-х кабелей сечением до 95мм2.
С помехоподавляющим конденсатором.

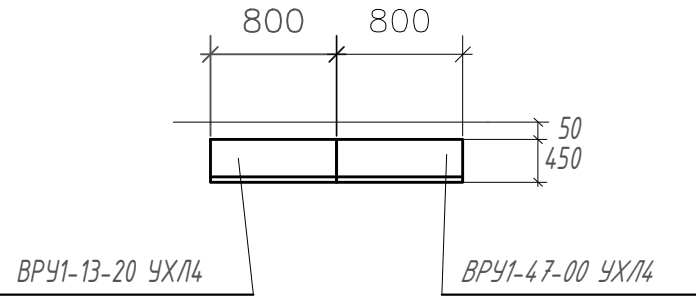

						GPC-2026-TAS-005-OP			
						Реконструкция Центрального Выставочного зала Академии художств по адресу Яккасарайский район, улица Шарофа Рашидова, дом -40			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Техническое задание заводу на изготовление ВРУ	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Беширов Р.			<i>Беширов Р.</i>	22.07		РД	3	
Техн. контр.	Брыньков А.			<i>Брыньков А.</i>	22.07				
Проверил	Мельникова К.			<i>Мельникова К.</i>	22.07				
Разраб.	Янгибаев А.			<i>Янгибаев А.</i>	22.07	Опросный лист.			