


OOO"TURON 2000"

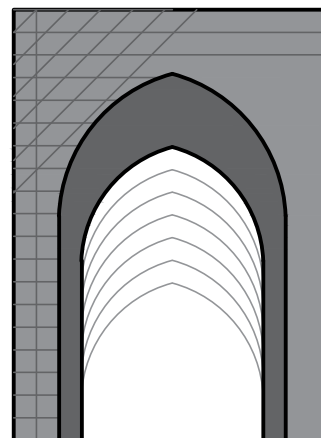

ICHI LOYIHA


Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot
birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"

Loyiha tarkibi

Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi
Yong'in signalizatsiyasi tizimi

Andijon 2026 y.

OOO"TURON 2000"

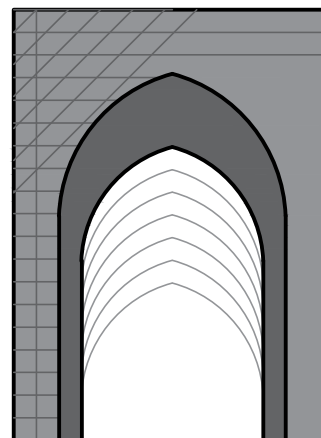

Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"

Loyiha tarkibi

Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi
Yong'in signalizatsiyasi tizimi

LBM:



Abdakimov A.

Andijon 2026 y.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	Yong'in signalizatsiyasi tarmoqlar sxemasi	
3	Pojarniy signalizatsiya tizimi rejasi	
4	Uskunalar spetsifikatsiyasi	

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
ПС.С.	<u>Прилагаемые документы</u> Спецификация оборудования.	на 1-х листах
	<u>Ссылочные документы</u>	
КМК 2.08.02-96	Общественные здания и сооружения.	
КМК 2.04.20-98	Устройства связи и сигнализации.	
ШНК 2.04.09-07	Пожарная автоматика зданий и сооружений	
РД 78.36.002-99	Условные обозначения.	

Loyixa bosh muxandisi:


Abdakimov A.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект пожарной сигнализации (ПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-этажного здания (морга) выполнен на основании задания заказчика, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с требованиями ШНК 2.04.09-07 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и ШНК 2.01.02-04 "Противопожарные нормы строительного проектирования". Система пожарной сигнализации и автоматики здания подлежит подключению к существующему прибору контроля и управления объекта. Внутренняя магистральная линия связи и адресные шлейфы выполняются кабелем КСВВ 1х2х0,5. В здании предусмотрена установка адресного контроллера С2000-КДЛ и контрольно-пускового блока С2000-КПБ. Блок С2000-КПБ предназначен для управления инженерной автоматикой, отключения вентиляции и включения системы оповещения при пожаре. В помещениях здания (поз. 1-14) устанавливаются адресно-аналоговые дымовые извещатели ДИП-34А, а на путях эвакуации и эвакуационных выходах – адресные ручные извещатели ИПР513-3А. Извещатели подключаются в двухпроводную линию связи (ДПЛС) контроллера С2000-КДЛ. Прокладка кабельных трасс предусматривается в защитных самозатухающих ПВХ гофротрубах за подвесным потолком 1-го этажа с креплением к строительным конструкциям. Для обеспечения бесперебойного питания системы предусматривается установка источника бесперебойного питания (БП) с аккумулятором 12В / 17А·ч. Электропитание оборудования от сети переменного тока предусмотрено по 1-й категории надежности (см. раздел ЭО). Все монтажные и наладочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями КМК 3.05.06-97 "Электротехнические устройства" и правилами техники безопасности.

						2026 y.				-YQ
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"				
						Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi yong'in signalizatsiyasi tizimi				
LBA		Ganiyev Z.				Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi yong'in signalizatsiyasi tizimi	Qism	Saxifa	Varoq	
LBI		Abdakimov A.					IL (PFI)	1	3	
Bajardi:		Begijonov B.				Umumiy ma'lumotlar	OOO «TURON 2000»			


Схемы установки
пожарный извещателей.

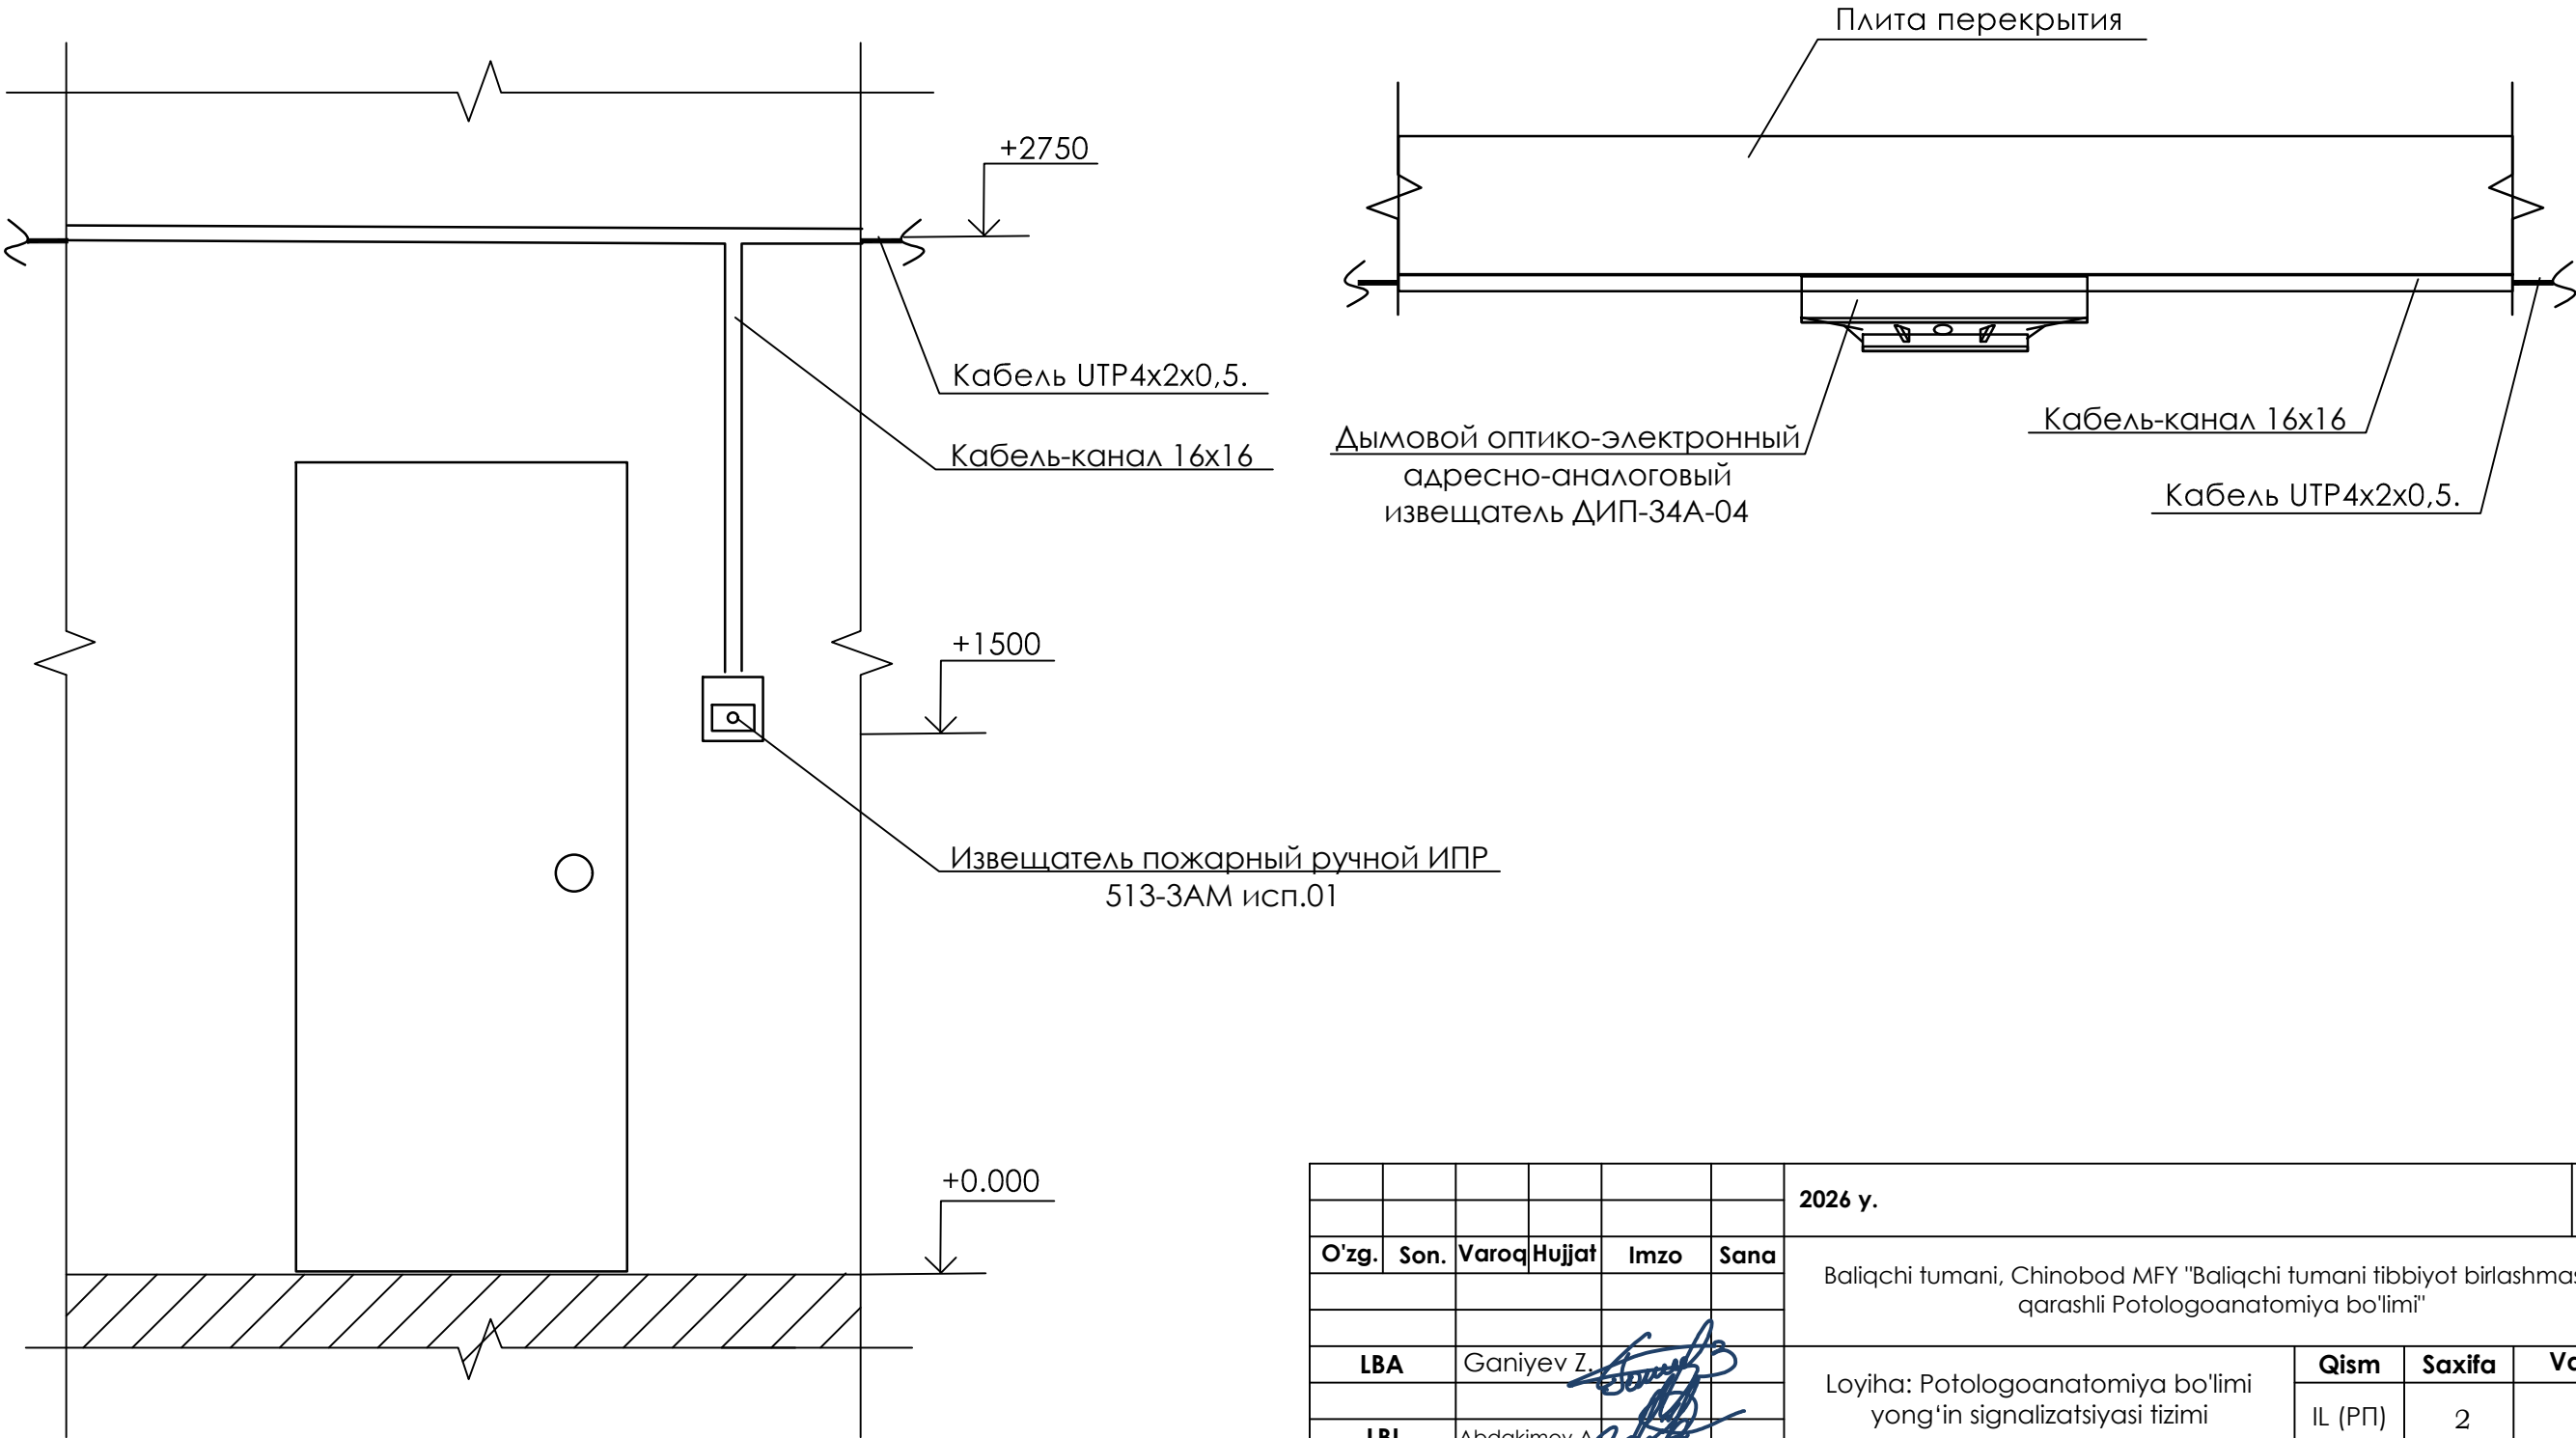

						2026 y.	-YQ
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"	
LBA		Ganiyev Z.				Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi yong'in signalizatsiyasi tizimi	Qism IL (PFI)
LBI		Abdakimov A.					Saxifa 2
Bajardi:		Begijonov B.				Yong'in signalizatsiyasi tarmoqlar sxemasi	Varoq 3
						ООО «TURON 2000»	

Pojarniy signalizatsiya tizimi rejasi

Экспликация помещений		
№ n/n	Наименование	Площадь м2
1	Kirish zali	8.58
2	Asbob uskunalar ombori	7.80
3	Murdani yorib tekshirish xonasi	14.48
4	Murdani yorib tekshirish xonasi	14.48
5	Orqa tomon yo'lagi	3.78
6	Dush xonasi (sanitar tugun)	5.88
7	Arxiv	15.75
8	Labarant xonasi	11.60
9	Bosh shifokor xonasi	7.59
10	Ichki yo'lak	3.96
11	Labarant xonasi	2.70
12	Sovutib saqlash xonasi	9.36
13	Labaratoriya xonasi	12.76
14	Chiqish zali	10.29
15	Omborxona	1.87
Jumma:		130.90

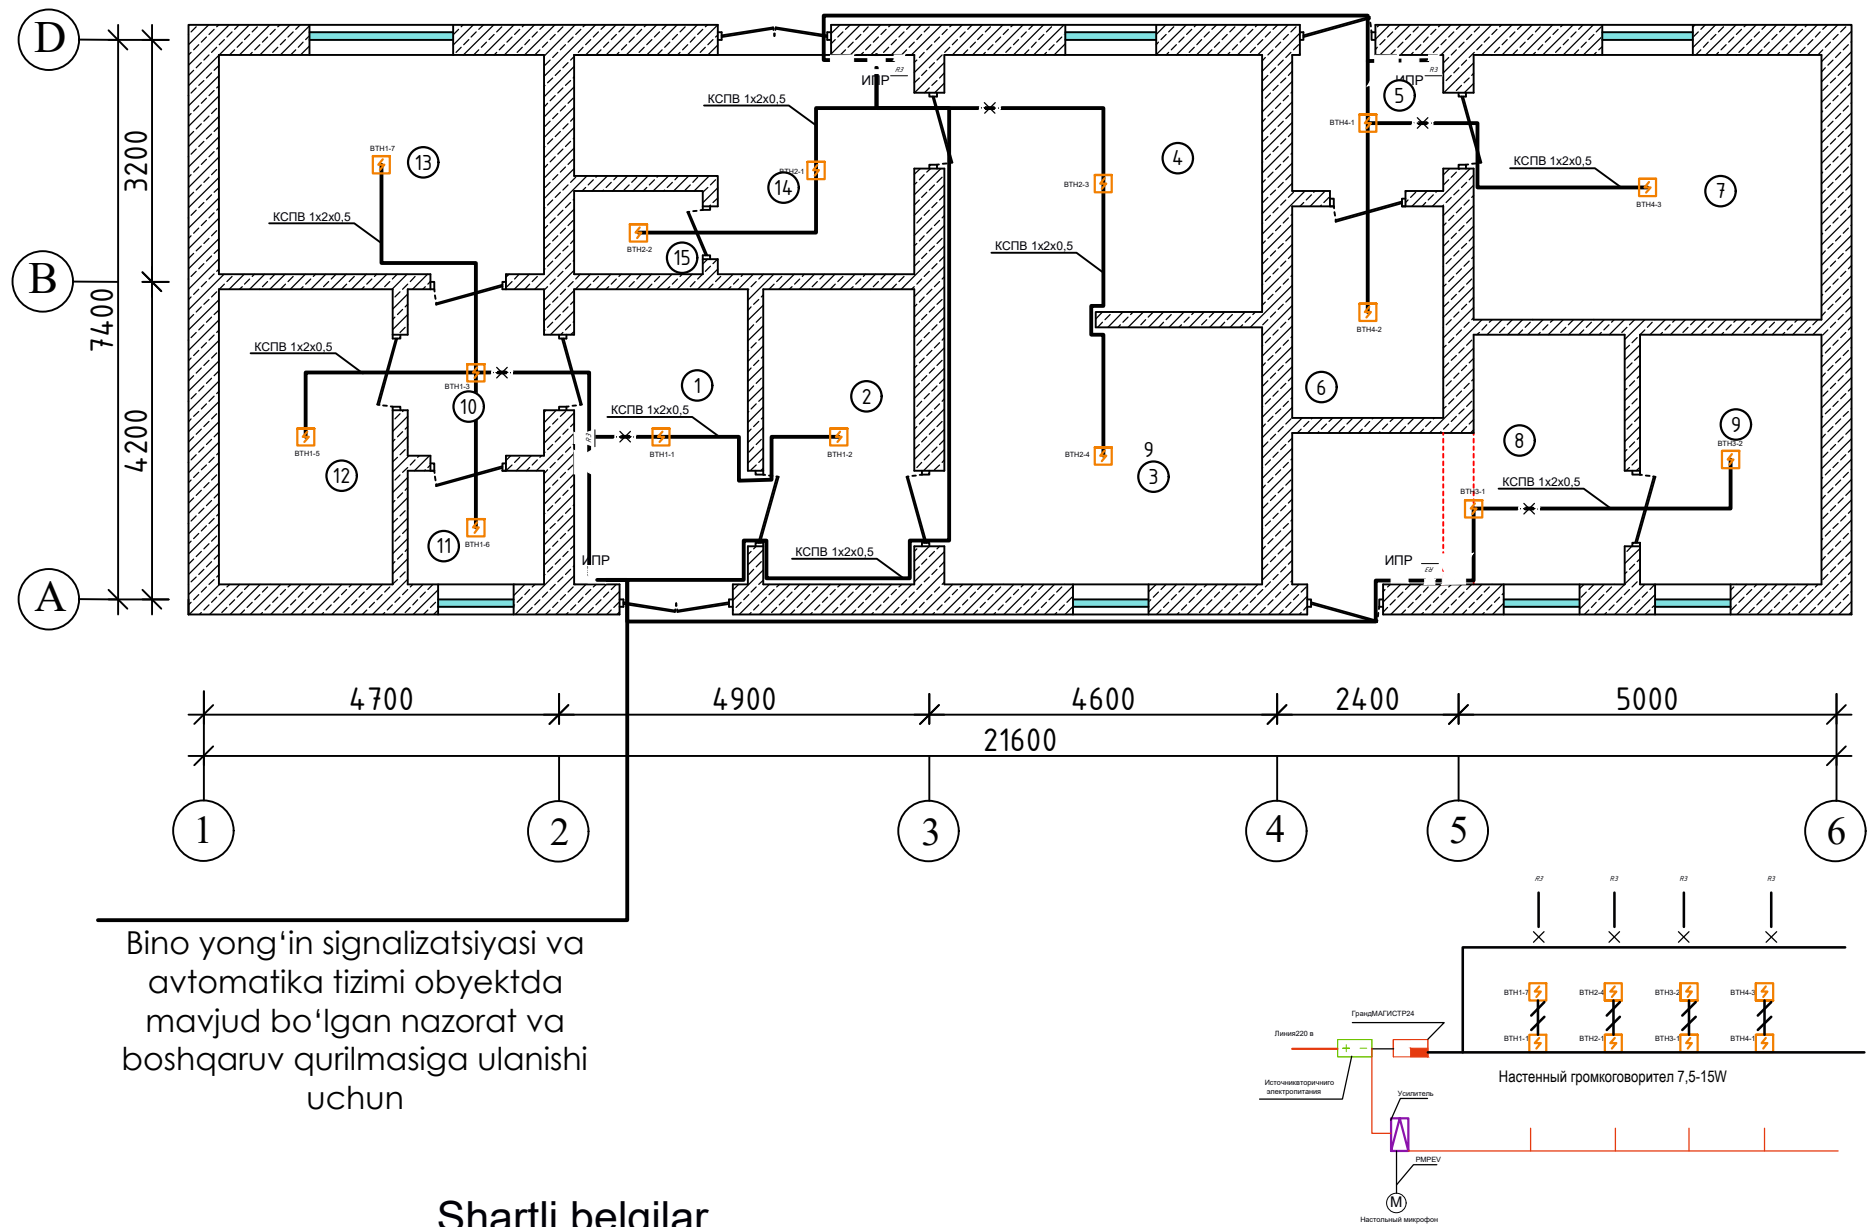

Bino yong'in signalizatsiyasi va avtomatika tizimi obyekt
mavjud bo'lgan nazorat va boshqaruv qurilmasiga ulanishi uchun

Shartli belgilar

- ARK

BTН

BTK

BTM

EX 011
- Akkumulator batareyasi

-Yong'in-xavfsizlik signalizatsiyasi (ППКОП) qurilmasi

-Tutun detektori

-Tutun detektori

-Qo'l detektori

- "Выход" chiqish yorug'lik ko'rsatgichi bir tomonli
- EX 012

BIALS
- "Выход" chiqish yorug'lik ko'rsatgichi ikki tomonli

-Signal-ovozli qurilma

-Настольный микрофон

-Усилитель мощности 240W

-Каробка распределительная КРТП10х2

- Настенный громкоговоритель

						2026 y.				-YQ
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"				
LBA		Ganiyev Z.				Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi yong'in signalizatsiyasi tizimi	Qism	Saxifa	Varoq	
LBI		Abdakimov A.					IL (PTI)	3	3	
Bajardi:		Begijonov B.				Pojarniy signalizatsiya tizimi rejasi	OOO «TURON 2000»			

