


OOO"TURON 2000"

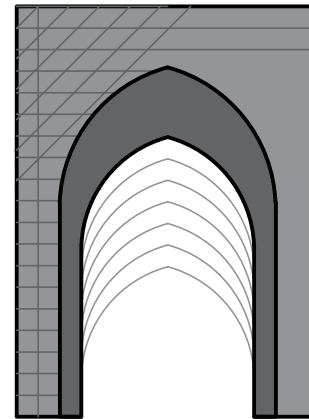

ICHI LOYIHA


Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot
birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"

Loyiha tarkibi

Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi
Yong'in signalizatsiyasi tizimi

Andijon 2026 y.

ООО"ТУРОН 2000"

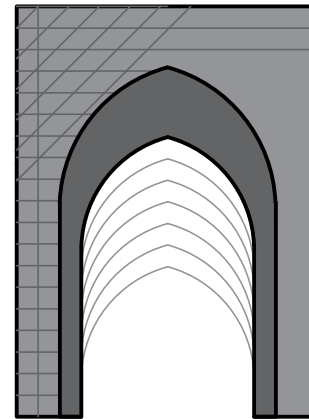

Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot
birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"

Loyiha tarkibi

Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi
Yong'in signalizatsiyasi tizimi

LBM:



Abdakimov A.

Andijon 2026 y.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	Yong'in signalizatsiyasi tarmoqlar sxemasi	
3	Pojarniy signalizatsiya tizimi rejasi	
4	Uskunalar spetsifikatsiyasi	

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
П.С.С.	<u>Прилагаемые документы</u> Спецификация оборудования. <u>Ссылочные документы</u>	на 1-х листах
КМК 2.08.02-96	Общественные здания и сооружения.	
КМК 2.04.20-98	Устройства связи и сигнализации.	
ШНК 2.04.09-07	Пожарная автоматика зданий и сооружений	
РД 78.36.002-99	Условные обозначения.	


Loyixa bosh muxandisi:  Abdakimov A.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект пожарной сигнализации (ПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-этажного здания (морга) выполнен на основании задания заказчика, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с требованиями ШНК 2.04.09-07 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" и ШНК 2.01.02-04 "Противопожарные нормы строительного проектирования". Система пожарной сигнализации и автоматики здания подлежит подключению к существующему прибору контроля и управления объекта. Внутренняя магистральная линия связи и адресные шлейфы выполняются кабелем КСВВ 1х2х0,5. В здании предусмотрена установка адресного контроллера С2000-КДЛ и контрольно-пускового блока С2000-КПБ. Блок С2000-КПБ предназначен для управления инженерной автоматикой, отключения вентиляции и включения системы оповещения при пожаре. В помещениях здания (поз. 1-14) устанавливаются адресно-аналоговые дымовые извещатели ДИП-34А, а на путях эвакуации и эвакуационных выходах – адресные ручные извещатели ИПР513-3А. Извещатели подключаются в двухпроводную линию связи (ДПЛС) контроллера С2000-КДЛ. Прокладка кабельных трасс предусматривается в защитных самозатухающих ПВХ гофротрубах за подвесным потолком 1-го этажа с креплением к строительным конструкциям. Для обеспечения бесперебойного питания системы предусматривается установка источника бесперебойного питания (БП) с аккумулятором 12В / 17А-ч. Электропитание оборудования от сети переменного тока предусмотрено по 1-й категории надежности (см. раздел ЭО). Все монтажные и наладочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями КМК 3.05.06-97 "Электротехнические устройства" и правилами техники безопасности.


						2026 y.	-YQ				
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"					
LBA		Ganiyev Z.				Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi yong'in signalizatsiyasi tizimi	Qism	Saxifa	Varoq		
LB1		Abdakimov A.					IL (ПП)	1	3		
Bajardi:		Begijonov B.				Umumiy ma'lumotlar	ООО «TURON 2000»				

Схемы установки
пожарный извещателей.

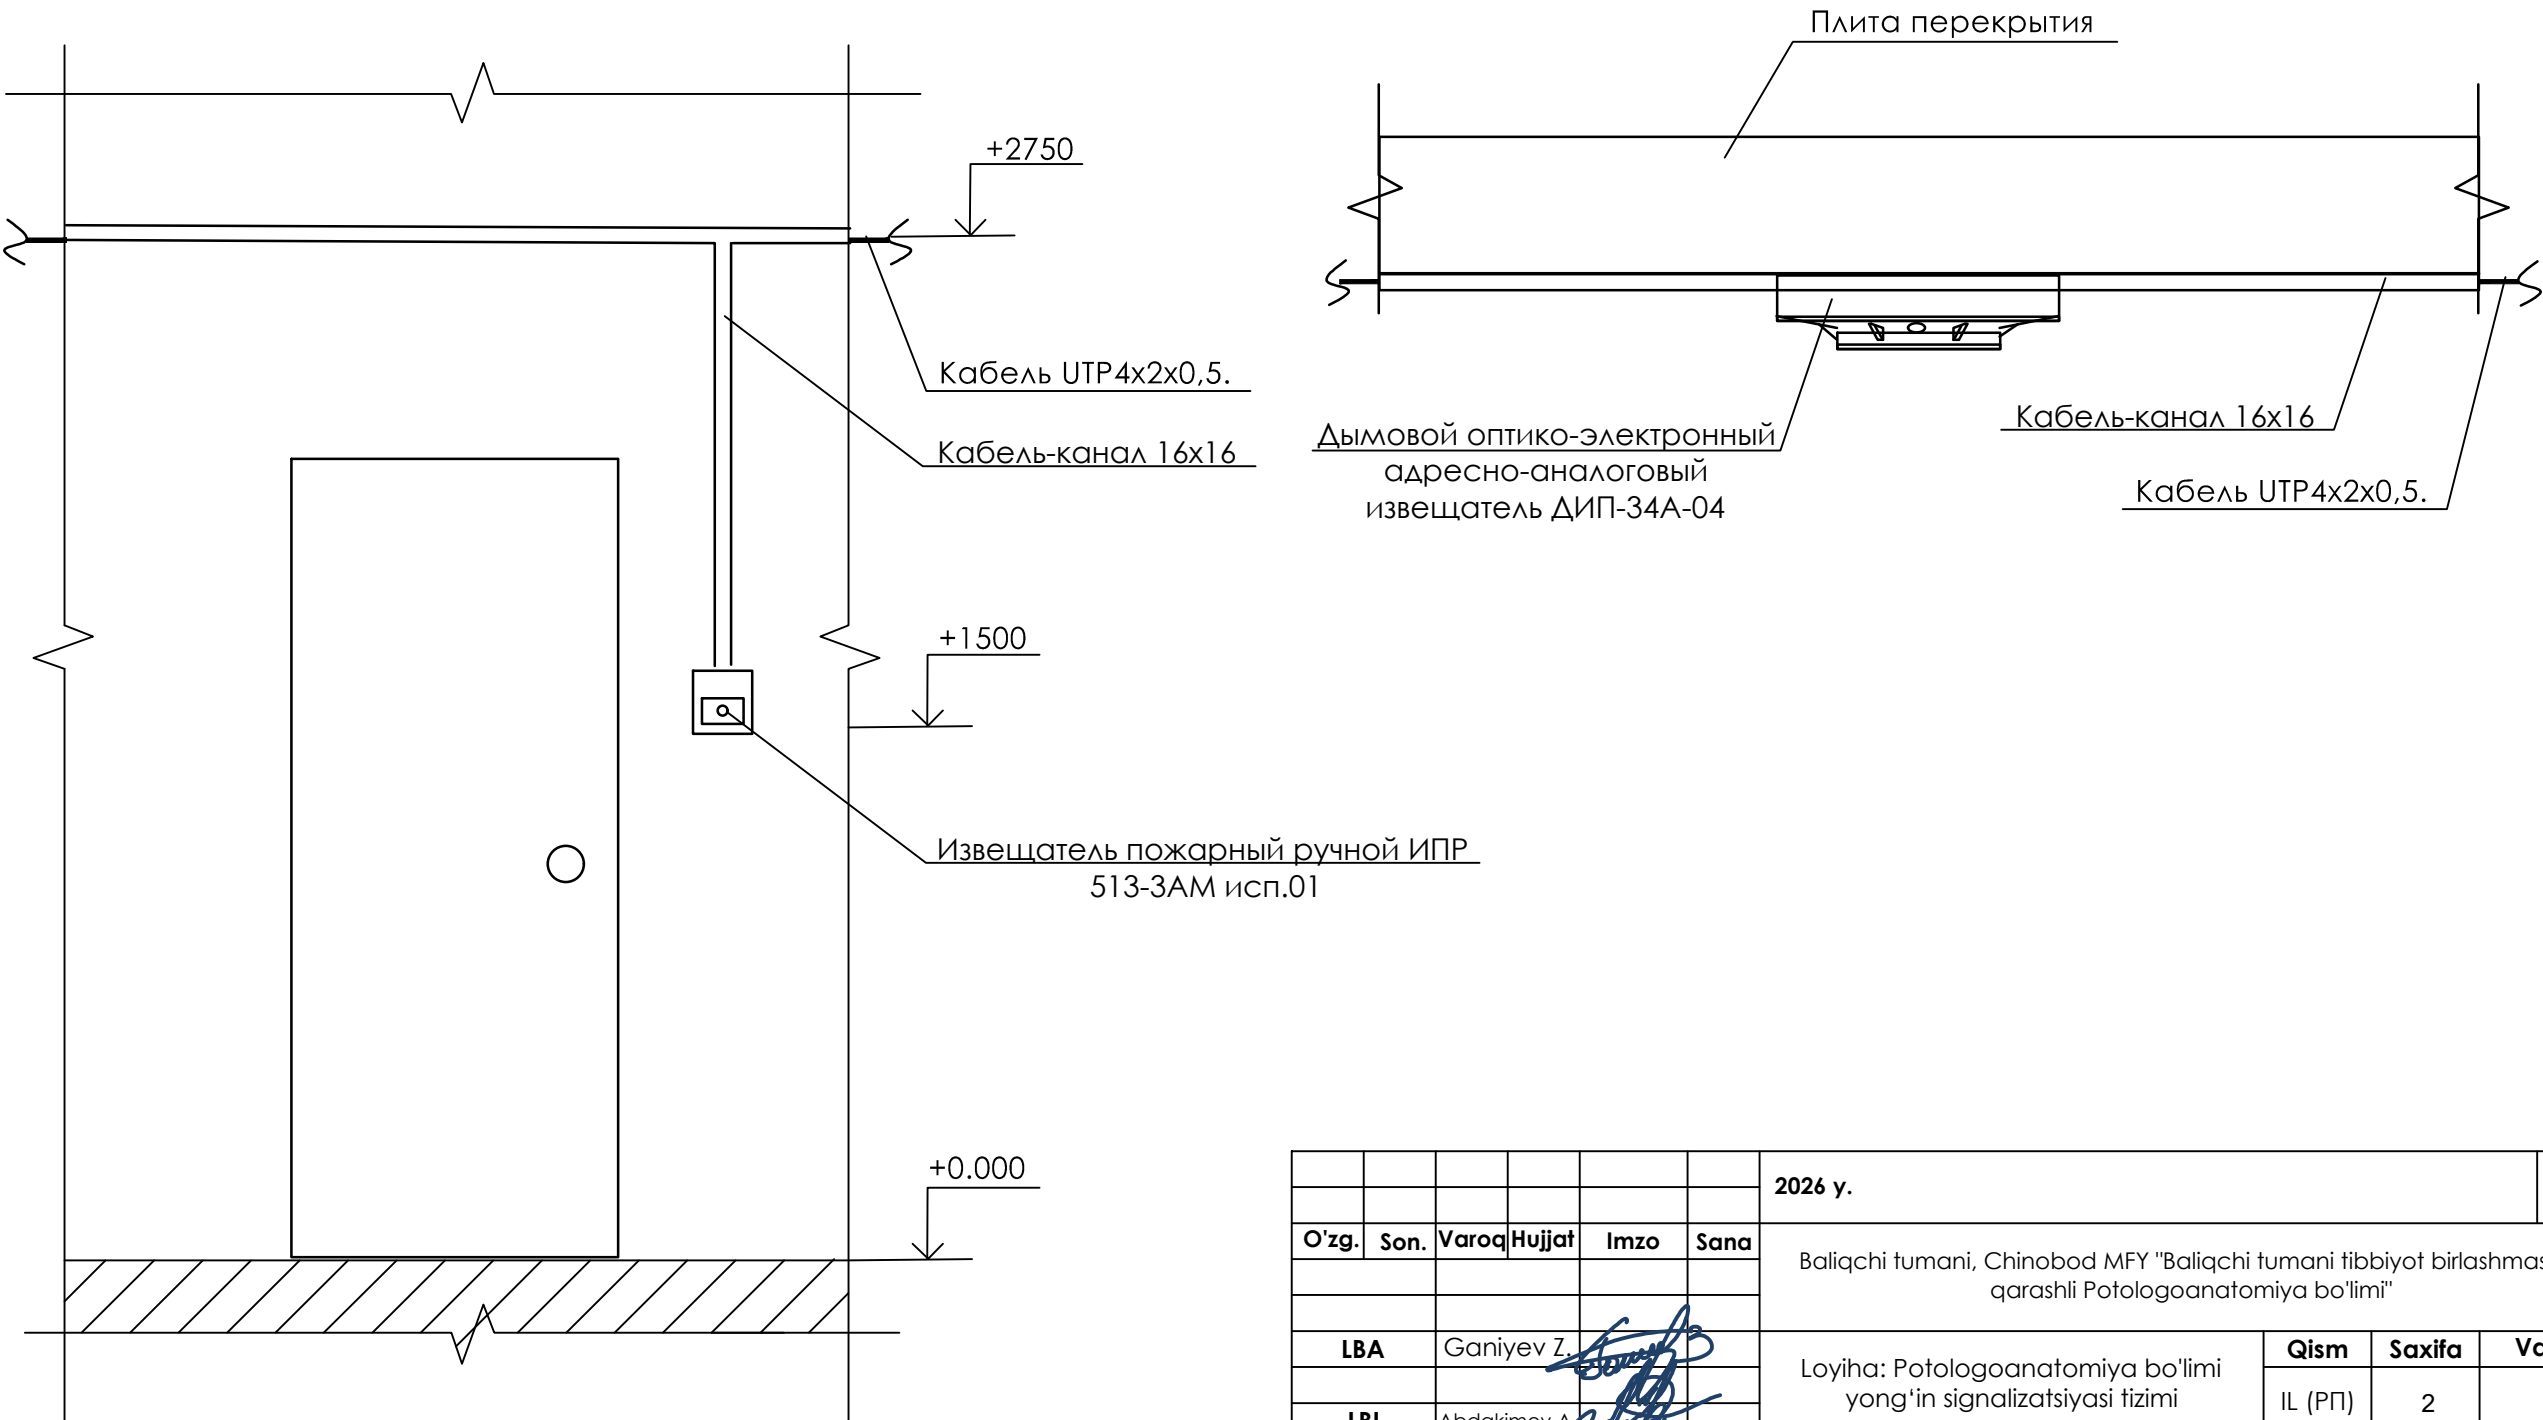


						2026 y.	-YQ				
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"					
LBA		Ganiyev Z.				Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi yong'in signalizatsiyasi tizimi		Qism	Saxifa	Varoq	
LBi		Abdakimov A.						IL (ПП)	2	3	
Bajardi:		Begijonov B.				Yong'in signalizatsiyasi tarmoqlar sxemasi		ООО «TURON 2000»			

Pojarniy signalizatsiya tizimi rejasi

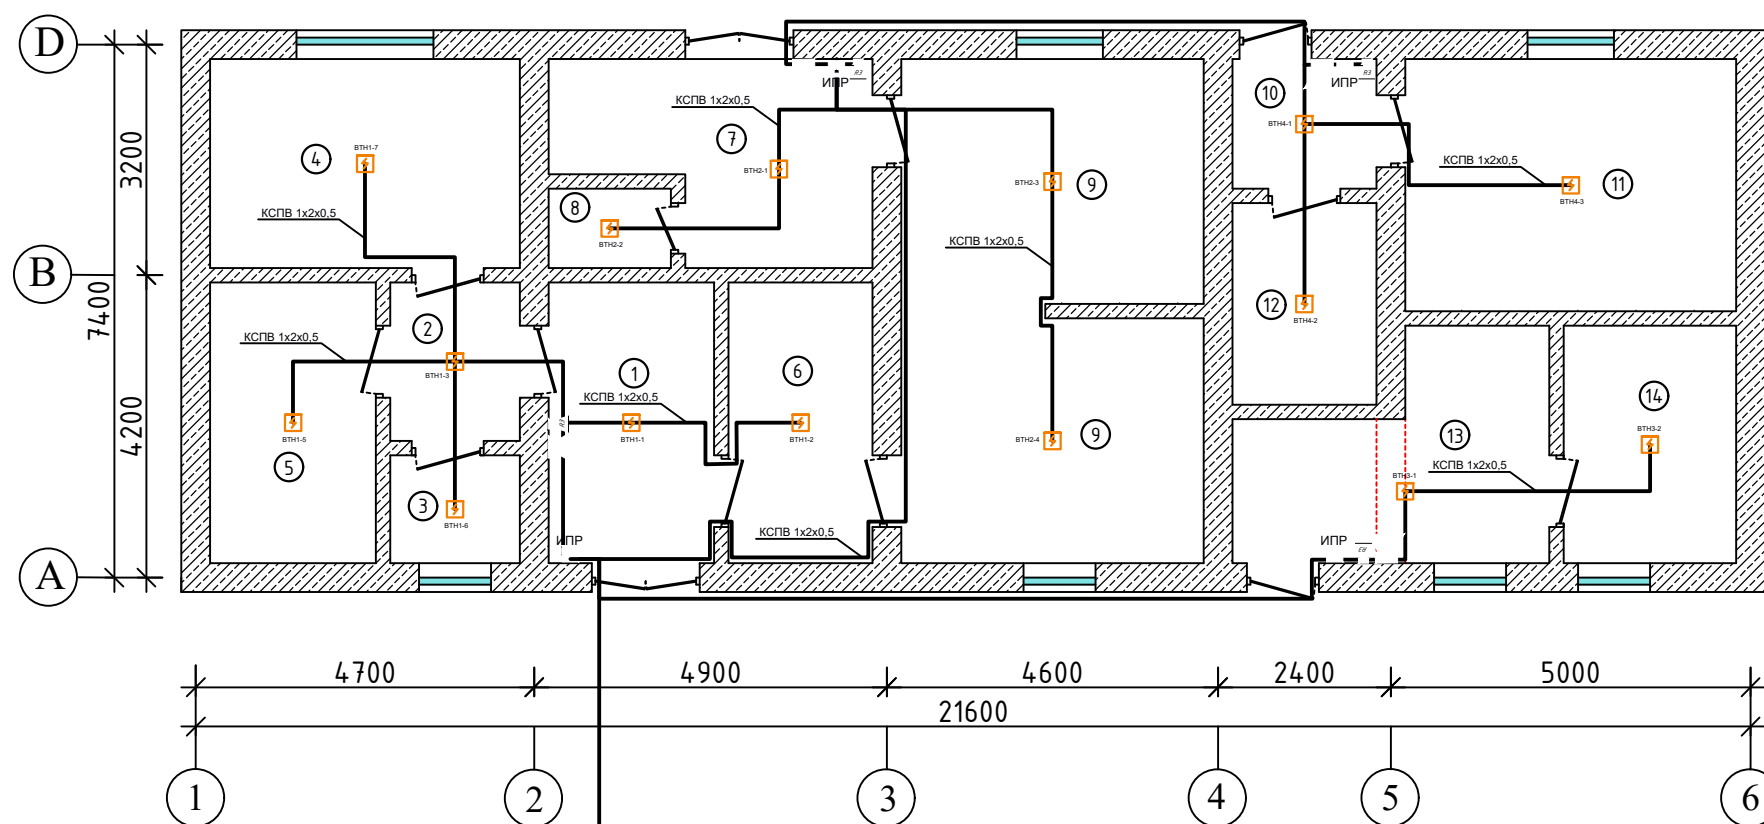

Bino yong'in signalizatsiyasi va
avtomatika tizimi obyektda
mavjud bo'lgan nazorat va
boshqaruv qurilmasiga ulanishi
uchun

Xonalar qaydnomasi		
№	Nomlanishi	Maydon m ²
1	Koridor	8.97
2	Koridor	3.96
3	Omborhona	2.70
4	Hodimlar honasi	12.47
5	Hodimlar honasi	8.97
6	Asbob uskunalar honasi	7.80
7	Koridor	1.87
8	Sanuzel	10.58
9	Yuvish honasi	28.96
10	Koridor	3.60
11	Hodimlar honasi	16.10
12	Sanuzel	5.60
13	Koridor	11.40
14	Hodimlar honasi	7.92
	Jami:	130.90

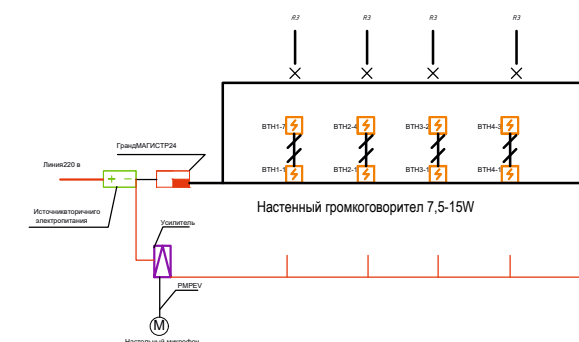

						2026 y.				-YQ
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomya bo'limi"				
LBA	Ganiyev Z.					Loyiha: Potologoanatomya bo'limi yong'in signalizatsiyasi tizimi		Qism	Saxifa	Varoq
LB1	Abdakimov A.							IL (PFI)	3	3
Bajardi:	Begijonov B.					Pojarniy signalizatsiya tizimi rejasi		OOO «TURON 2000»		

Инва. №подл.

Подп. идата

Взам. инв. №

Maxsulotlar tasnifi						
Номер	Наименование	Марка	Код изделия	Завод-изготовитель	Единица измерения	Число
	Аккумуляторная батарея РТК-BATTERY предназначена для широкого использования в качестве источника электропитания как в портативных устройствах и приборах, так и в стационарных системах различного назначения	12V-7Ah			шт.	1
	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212			шт.	15
	Извещатели пожарные тепловые ИП103	ИП 103			шт.	--
	Извещатель пожарный ручной ИПР предназначен для ручного включения сигнала «Пожар»	ИПР 513-11-A-R3			шт.	4
	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 предназначен для бесперебойного электропитания средств охранно-пожарной	ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2х12 БР			шт.	1
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов				шт.	4
	Охранно-пожарный прибор на 24 зоны встроенная клавиатура питание от 160V-242V/12V-7A	Гранд МАГИСТР 24			шт	1
	Светильник аварийный на светодиодах 3Вт 1,5ч односторонний ВЫХОД-EXIT	"Выход"			шт	4
	УК-2Пкоробкакоммутационная	УК-2П			шт	4
	Настенный громкоговоритель 7,5-15 Вт				шт.	4
	Усилительмощности 240W				шт.	1
	Настольныймикрофон				шт.	1
Кабели, провода, шнуры						
	Кабель для монтажа системы охранной пожарной сигнализации	КСПВ 1х2х0,5			м	84.09
	Провод соединительный с медной жилой ППВ 2х2,5	ППВ 2х2,5			м	8

						2026 y.	-YQ		
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"			
LBA	Ganiyev Z.					Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi yong'in signalizatsiyasi tizimi	Qism	Saxifa	Varoq
LBI	Abdakimov A.						IL (PFI)	1	1
Bajardi:	Begijonov B.					Uskunalar spetsifikatsiyasi		ООО «TURON 2000»	