


ООО"ТУРОН 2000"

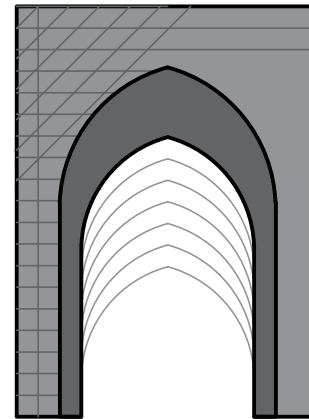

ICHI LOYIHA


Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot
birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"

Loyiha tarkibi

Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi
Isitish va ventilyatsiya tizimi rejasi

Andijon 2026 y.

ООО"ТУРОН 2000"

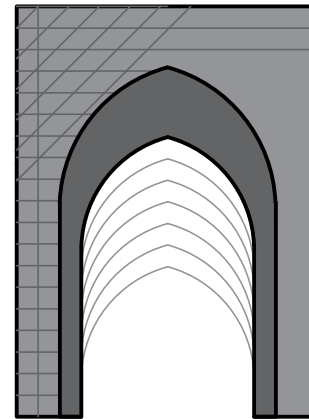

Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot
birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"

Loyiha tarkibi

Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi
Isitish va ventilyatsiya tizimi rejasi

LBM:



Abdakimov A.

Andijon 2026 y.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	Yong'in signalizatsiyasi tarmoqlar sxemasi	
3	Pojarniy signalizatsiya tizimi rejasi	
4	Uskunalar spetsifikatsiyasi	

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
ШНК 2.04.05-18	Отопление, вентиляция и кондиционирование.	
ШНК 2.08.02-09	Общественные здания и сооружения.	
ШНК 3.05.01-08	Внутренние санитарно-технические системы.	
ГОСТ 12.1.005-88	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.	

Loyixa bosh muxandisi:  Abdakimov A.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект системы вентиляции 1-этажного здания (морга) выполнен на основании задания заказчика, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с требованиями ШНК 2.04.05-18 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и ШНК 2.08.02-09 "Общественные здания и сооружения".

В здании предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением. Основная магистраль выполняется из оцинкованной стали прямоугольного сечения размерами 350х300 мм и 300х250 мм, а локальные участки – круглыми воздуховодами $\Phi 100$ мм (L=2.5 м).

В качестве вытяжного оборудования системы "Вентиляция 1" предусмотрена установка канального/радиального вентилятора. В помещении поз. 9 устанавливаются воздухораспределительные решетки типа Вентс 200х150 с электрической мощностью $N_z = 0,012$ кВт (12 Вт).

Прокладка воздуховодов предусматривается за подвесным потолком 1-го этажа с надежным креплением к строительным конструкциям здания.










Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрена сблокировка системы вентиляции с системой пожарной сигнализации (ПС) для автоматического отключения вентиляторов при срабатывании сигнализации (см. раздел ПС). Электропитание оборудования – по соответствующей категории надежности (см. раздел ЭО).

Все монтажные, испытательные и наладочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ШНК 3.05.01-08 "Внутренние санитарно-технические системы" и правилами техники безопасности.

						2026 y.	-IV				
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"					
LBA		Ganiyev Z.				Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi Isitish va ventilyatsiya tizimi rejasi	Qism	Saxifa	Varoq		
LBI		Abdakimov A.					IL (ПП)	1	3		
Bajardi:		Begijonov B.				Umumiy ma'lumotlar	ООО «TURON 2000»				




AIR DUCT CONNECTION DETAIL / ДЕТАЛЬ СОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ

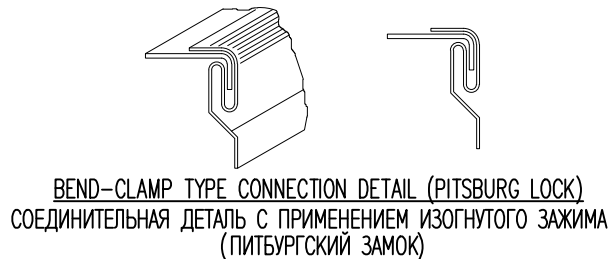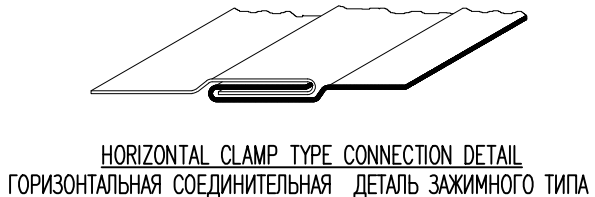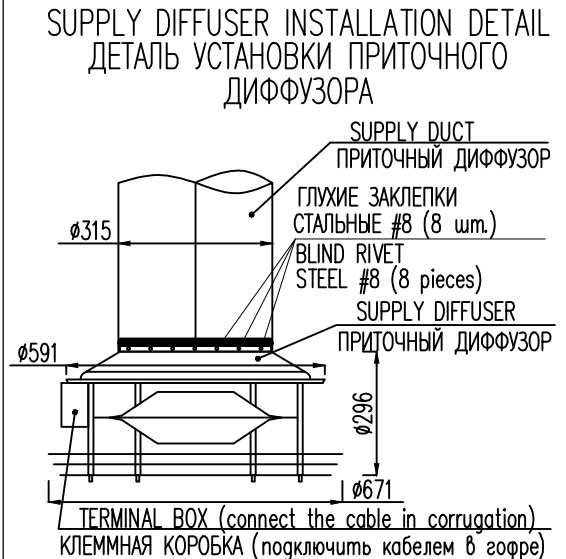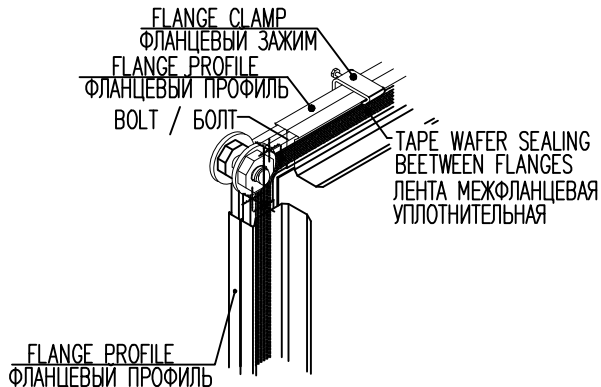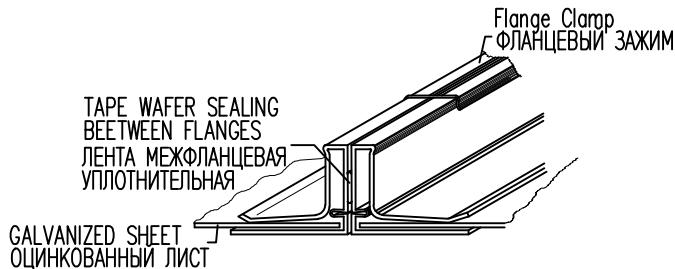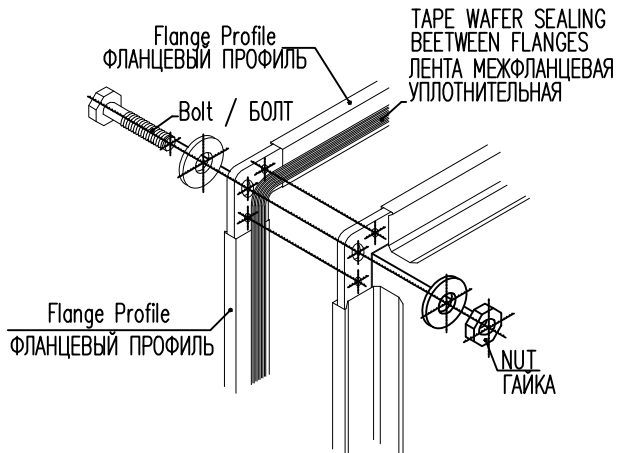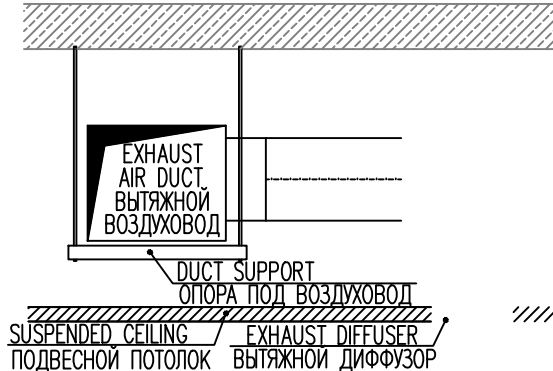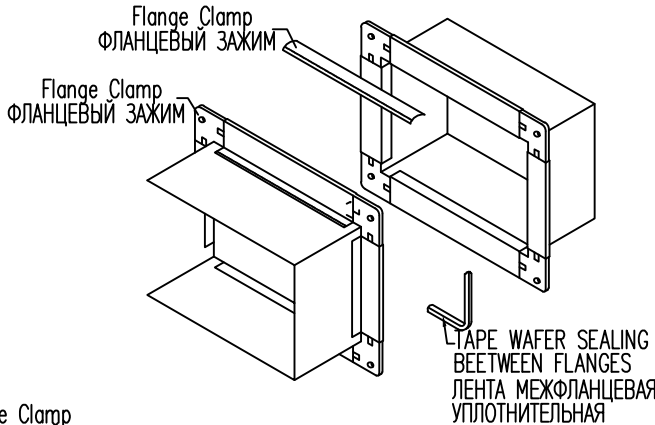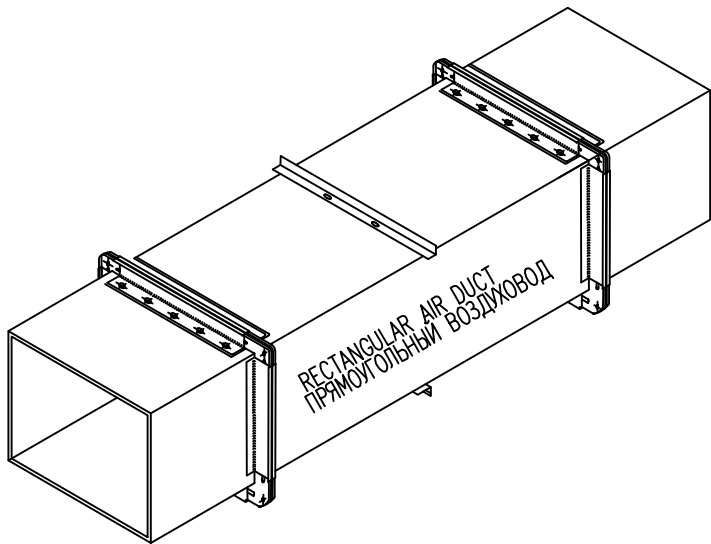

						-IV
						Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"
Изм.	Кол.	Лист	N.док	Подпись	Дата	Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi Isitish va ventilyatsiya tizimi rejasi
ГАП		Ганиев Э.		[Signature]	2026	Стадия
ГИП		Абдукаимов А.		[Signature]	2026	РП
						Лист
						9
						Листов
						10
Исполн.		Бегижонов Б.		[Signature]	2026	Havo kanallarini ulash detali
						«TURON 2000» MCHJ

Isitish va ventilyatsiya tizimi rejasi

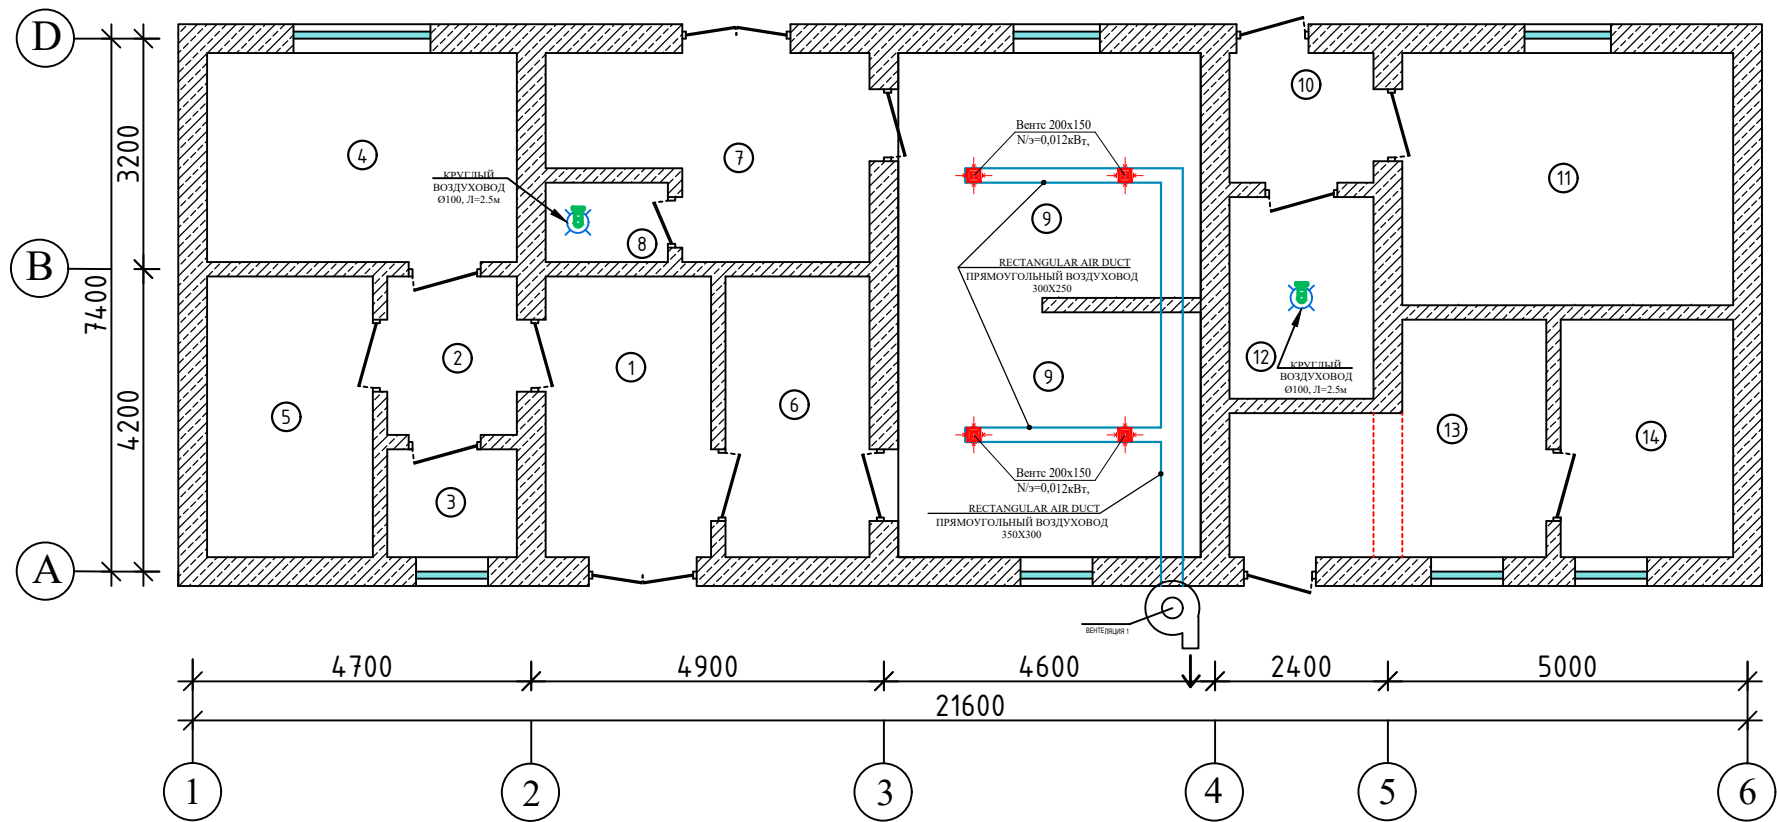

Xonalar qaydnomasi		
Nº	Nomlanishi	Maydoni m2
1	Koridor	8.97
2	Koridor	3.96
3	Omborhona	2.70
4	Hodimlar honasi	12.47
5	Hodimlar honasi	8.97
6	Asbob uskunalar honasi	7.80
7	Koridor	1.87
8	Sanuzel	10.58
9	Yuvish honasi	28.96
10	Koridor	3.60
11	Hodimlar honasi	16.10
12	Sanuzel	5.60
13	Koridor	11.40
14	Hodimlar honasi	7.92
Jami:		130.90

						2026 y.				-IV
O'zg.	Son.	Varoq	Hujjat	Imzo	Sana	Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomyiya bo'limi"				
LBA		Ganiyev Z.			2026	Loyiha: Potologoanatomyiya bo'limi Isitish va ventilyatsiya tizimi rejasi		Qism	Saxifa	Varoq
LBI		Abdakimov A.			2026			IL (pn)	8	10
Bajardi:		Begijonov B.			2026	Isitish va ventilyatsiya tizimi rejasi		ООО «ТУРОН 2000»		

[illegible]

						-IV
						Baliqchi tumani, Chinobod MFY "Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Potologoanatomiya bo'limi"
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
ГАП		Ганиев Э.			2026	Loyiha: Potologoanatomiya bo'limi Isitish va ventilyatsiya tizimi rejasi
ГИП		Абдуракимов А.			2026	РП
Исполн.		Begijonov Б.			2026	Uskunalar spetsifikatsiyasi
						«TURON 2000» MCHJ