



ООО "Намкор Проект"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Мажбурий ижро byuroси Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish

РАЗДЕЛ: ВК

ТАШКЕНТ - 2026 г.



ООО "Намкор Проект"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Мажбурий ижро byuroси Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish

РАЗДЕЛ: ВК

Директор ООО «Намкор Проект»

Ш.Рўзиев

Главный инженер проекта

Х.Абдуллаев



Ташкент - 2026 г.

Ведомость чертежей основного комплекта ВК		
Лист	Наименование	Примеч
ВК-1	Общие данные. Пояснительная записка	
ВК-2	План и аксонометрическая схема водоснабжения и канализации.	
ВК-3	Соединительные элементы	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примеч
Ссылочные документы		
ШНК 2.04.01-22	Внутренний водопровод и канализация зданий	
ГОСТ 21.601-2011	Система проектной документации для строительства	
Серия 4.900-10	Альбом оборудования, фасонных частей и арматуры	
	для сетей и сооружений водопровода и канализации	
Прилагаемые документы		
ВК.СО	Спецификация оборудования	на 2 листах

Основные показатели по системам В и К							
Наименование	Потребный напор у ввода (м)	Расчетный расход				Установлен. мощность эл.двигател. кВт	Примеч
		м3/сут	м3/час	л/с	При пожаре л/с		
ВСЕГО:							
В1	5	0,3	0.02	0.062	-	-	
В т.ч.ТЗ	5	0,1	0,01	0,032	-		
К1		0,3	0.02	0.122			

--	--	--	--	--	--	--	--

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.	
Главный инженер проекта	 Абдуллаев Х.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящий раздел разработан в соответствии с архитектурно -строительным и технологическим разделами с учётом требований соответствующих нормативных документов. Минимальный гарантированный напор в сети Нмин 1атм. по № 8513 от 15.09.2026 г. выданными “Ташкент вилояти сув таминоти”

Принятые решения
Расчёт и конструирование внутренних систем водоснабжения и канализации выполнены в соответствии с ШНК 2.04.01-22 “Внутренний водопровод и канализация зданий”

Холодное водоснабжение
Холодное водоснабжение принято хозпитьевым. Количество вводов –один. Водопроводные сети приняты тупиковыми. Сети выполняются из полипропиленовых труб диаметром Ø25-20 мм Трубопроводы прокладываются открыто –по стенам в конструкции пола.

Горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение –от электрический проточный водонагреватель (смеситель) Сети выполняются из полипропиленовых труб диаметром Ø20 мм

Канализация
В здании запроектирована система канализации –хозбытовая. Трубопроводы выполняются из пластмассовых безнапорных труб диаметром Ø110-50 мм . Канализация прокладывается скрыто – в земле , под поло , открыто–по по стенам. Выпуск стоков из здания производится во внутриплощадочную сеть канализации.


Примечания
В период монтажа внутренних систем водопровода и канализации необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ в строгом соответствии с КМК 3.05.01-97 “Внутренние санитарнотехнические системы”.

Условные обозначения:			
	Трубопровод холодного водоснабжения		Трубопровод горячего водоснабжения
	Бытовая канализация		

					2026 г.				ВК
					Majburiy ijro byurosi Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish				
Изм	Лист	№ Документ	Подпись	Дата					
					КПП	Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Абдуллаев Х.				РП	1	2	
ГАП		Холмунинов Ю							
Разраб.		Кайнов Ы			Общие данные. Пояснительная записка	”HAMKOR PROEKT” MChJ			

План водопровода и канализации



М 1:100

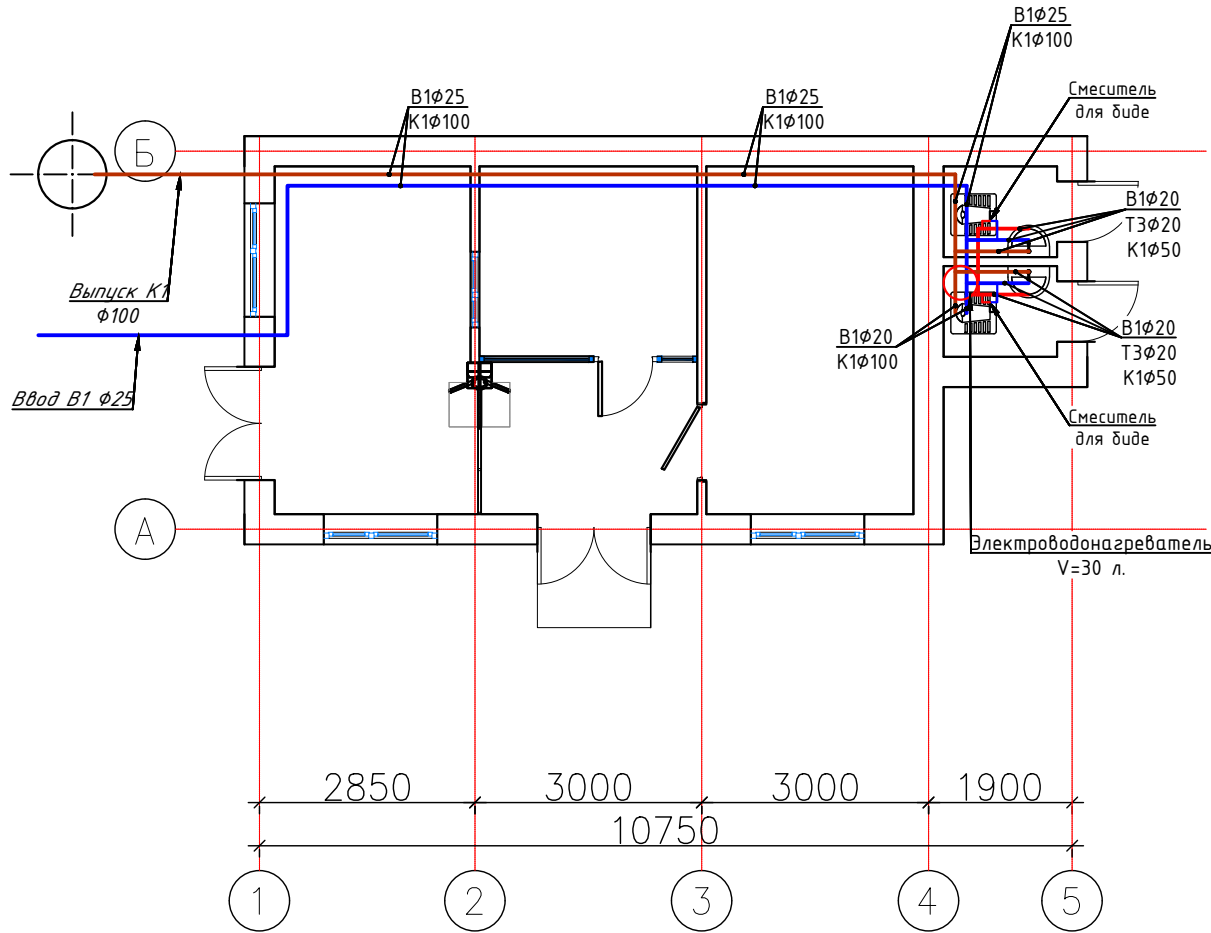

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
B1	Водопровод хоз. питьевой
K1	Канализация бытовая
T3	Трубопровод горячего водоснабжения

АксонOMETрические схемы водопровода и канализации

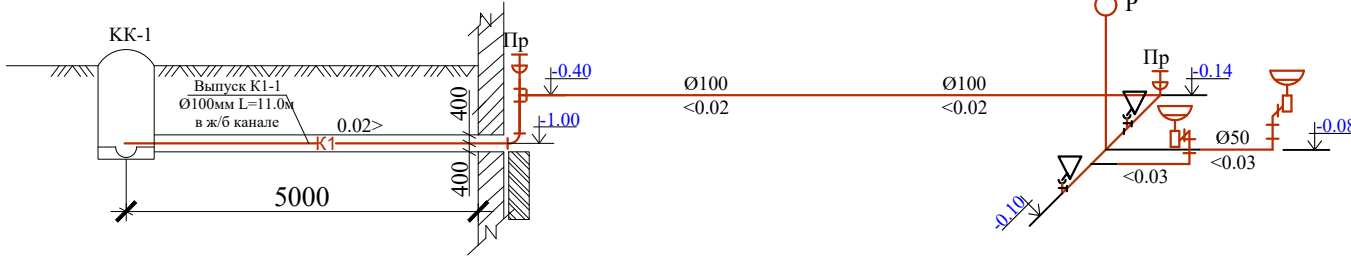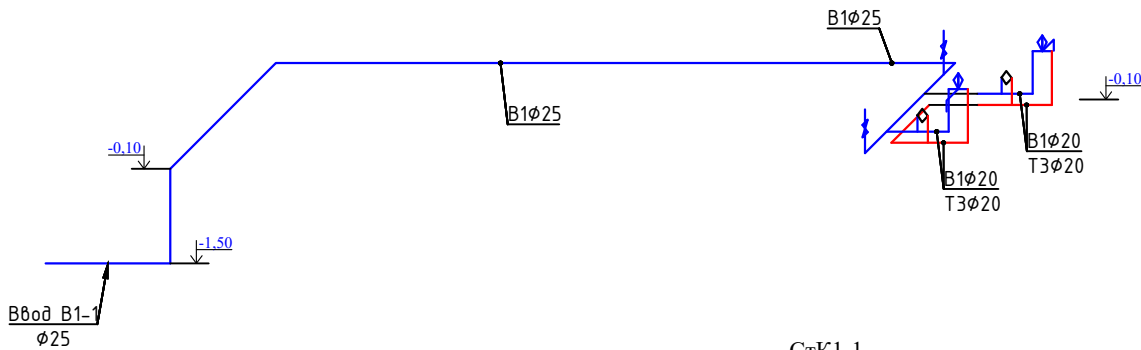

					2026 г.	АС
					Majburiy ijro byurosi Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish	
Изм	Лист	№ Документ	Подпись	Дата		
ГИП		Абдуллаев Х.			Стадия	Лист
ГАП		Холмунинов Ю.			РП	2
Разраб.		Кайнов Ы.			Листов	2
					Общие данные (начало)	
					"HAMKOR PROEKT" MChJ	

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Спецификация оборудования							
	Водопровод холодной воды В1							
1	Трубы полипропиленовые Ду=20	POLISAN PLUS			м	12,0		
2	Трубы полипропиленовые Ду=25	POLISAN PLUS			м	16,0		
3	Вентиль муфтовый полипропиленовый дн20 мм / дн25мм	POLISAN PLUS			шт	2 / 1		
4	Отвод ППР дн20 мм / дн25мм	POLISAN PLUS			шт	12 / 4		
5	Тройник прямой ППР дн 20 x 20 x 20 / дн 25x20x25	POLISAN PLUS			шт	6 / 1		
6	Клипса ППР дн20 / дн25	POLISAN PLUS			шт	24 / 12		
7	Адаптор ППР нар. резьба дн20	POLISAN PLUS			шт	6		
8	Адаптор ППР вну. резьба дн20	POLISAN PLUS			шт	2		
9	Переходник ППР дн25хдн20	POLISAN PLUS			шт	1		
10	Гидравлическое испытание труб				пм	26.0		
11	Огнетушитель ОП-5	ГОСТ 22847-85			шт	1		

					2026 г.	BK.CO		
						Majburiy ijro byurosi Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish		
Изм	Лист	№ Документ	Подпись	Дата				
						Стадия	Лист	Листов
ГИП		Абдуллаев Х.				РП	1	3
ГАП		Холмунинов Ю			Спецификация оборудования	”HAMKOR PROEKT” MChJ		
Разраб.		Кайнов Ы						

Согласовано

