



ООО "Намкор Проект"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Мажбурий ижро byuroси Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish

РАЗДЕЛ: ОВ

ТАШКЕНТ - 2026 г.



ООО "Намкор Проект"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Мажбурий ижро byurosi Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish

РАЗДЕЛ: ОБ

Директор ООО «Намкор Проект»

Главный инженер проекта



Ш.Рўзиев

Х.Абдуллаев

Ташкент - 2026 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	ОВ 1 - 2
2	План кондиционирования и теплоснабжения	ОВ 2 - 2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 1.494-10	Решетки щелевые регулирующие типа Р	
Серия 5.904-50	Решетки регулируемые типа РВ	
Серия 5.904-49	Заслонки воздушные унифицированные	
	Прилагаемые документы	
-ОВ.СО	Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ.СО	на 1 листах

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.	
Главный инженер проекта	Абдуллаев Х.



Обозначение системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технического оборудования)	Тип установки агрегата	Вентилятор						Электродвигатель			
				Тип исполнения по взрывозащите	N	Схема исполнения	Положение	L, м3/ч	P, кгс/м2	п, об/мин	Тип исполнения по взрывозащите	N кВт	п, об/мин
	2	Комната	LG S09LHP	(сплит-система)								1,38	
	2	С/У		Вентилятор осевой			50					0,02	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Теплоснабжение здание КПП предусмотрено от кондиционеров < Зима - лета >
Вентиляция - в здании запроектирована приточно-вытяжная естественным побуждением.
Приток наружного воздуха, естественным путем инфильтрации, за счет открывания окон и дверей.
Вытяжка естественная с помощью вытяжных каналов .

					2026 г.	ОВ
					Majburiy ijro byurosi Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish	
Изм	Лист	№ Документ	Подпись	Дата		
ГИП		Абдуллаев Х.			Стадия	Лист
ГАП		Холмучинов Ю			РП	1
Разраб.		Кайпов Ы				2
					Общие данные	
					"HAMKOR PROEKT" MChJ	

План кондиционирования и теплоснабжения

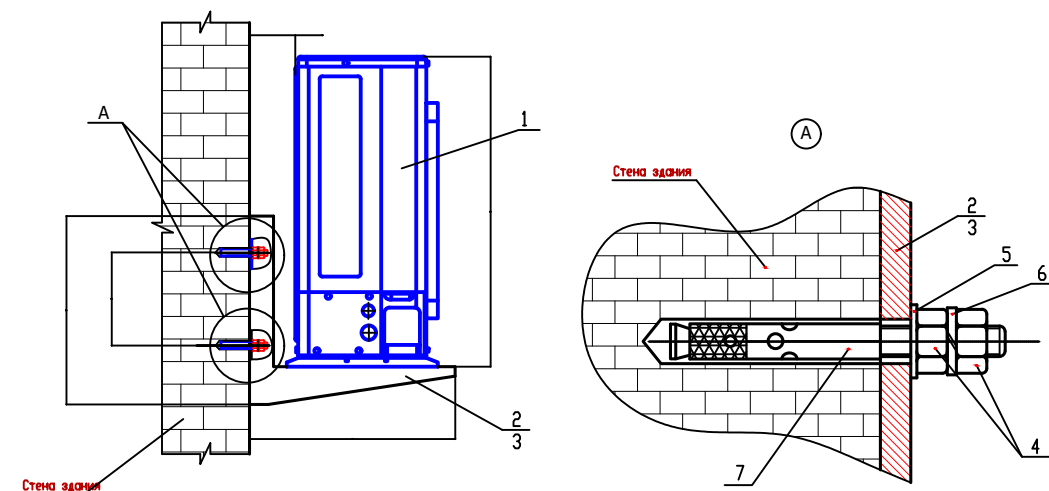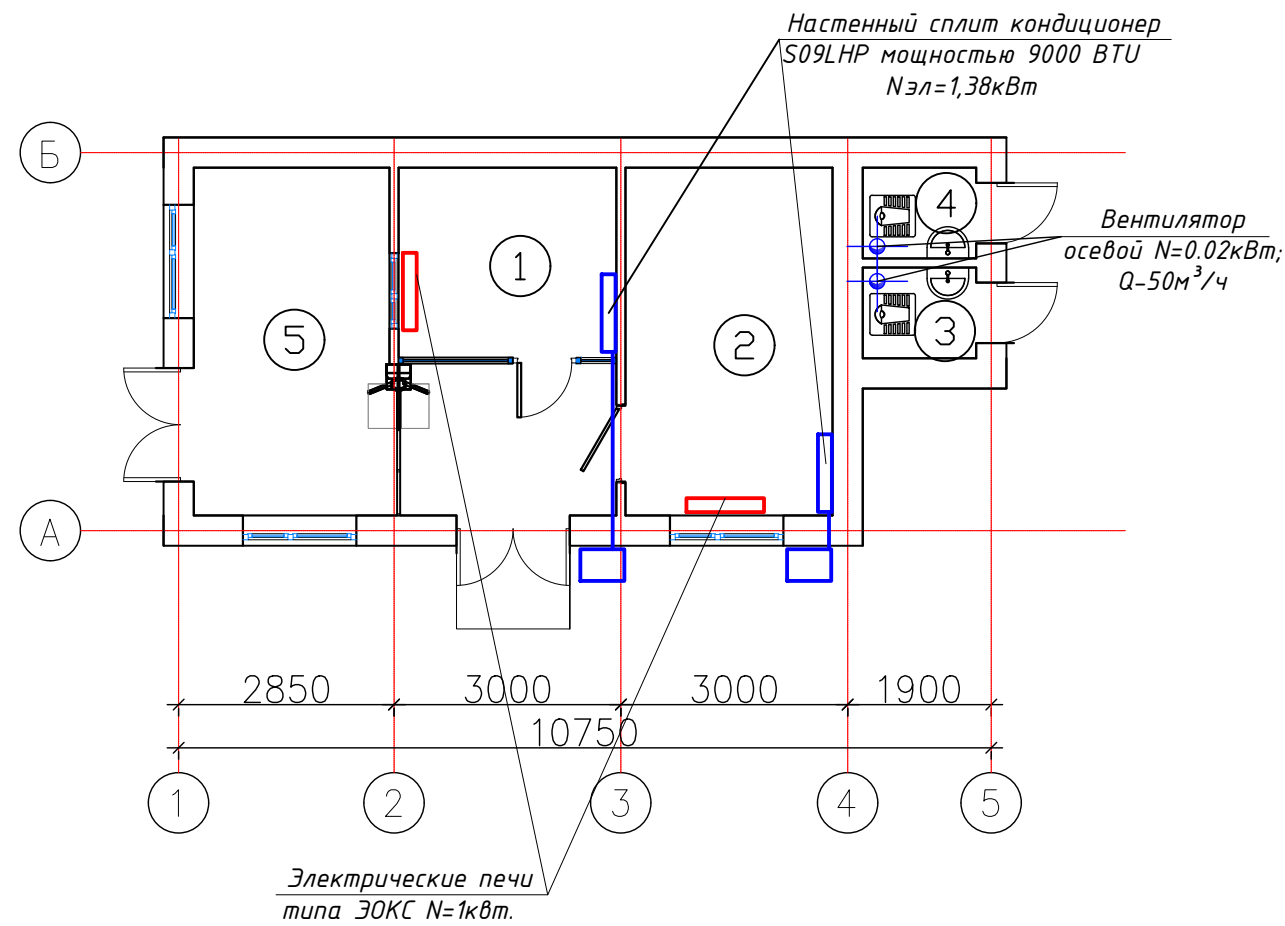

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме- чание
1	RZQ71B7V3B	Кондиционер внешний блок	1	65	
2	Коньтейн МТ12 (правый)	Коньтейн МТ12 (правый)	1	1,5	
3	Коньтейн МТ12 (левый)	Коньтейн МТ12 (левый)	1	1,5	
4	Гайка с покрытием	М10 ГОСТ 5915-70	8	0,01	
5	Шайба плоская с покрытием	М10 ГОСТ 11371-70	4	0,003	
6	Шайба пружинная с покрытием	М10 ГОСТ 11371-70 (гровер)	4	0,003	
7	Анкер клиновое с гайкой	S-KA M10 L30	4	0,045	



Xonalar tavsifnomasi			
Xona raqami	Nomlanishi	Maydoni m ²	Eslatma
1	Караульное комната	7.26	m ²
2	Приемная	12.46	m ²
3	С/У (Ж)	1.75	m ²
4	С/У (М)	1.75	m ²
5	Комната ожидания	17.89	m ²

					2026 г.			ОВ			
					Majburiy ijro byurosi Toshkent tumani bo'limi nazorat o'tish punkti binosini qurish						
Изм	Лист	№ Документ	Подпись	Дата							
								Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Абдуллаев Х.						РП	2	2	
ГАП		Холмунов Ю.									
Разраб.		Кайпов Ы									
					План кондиционирования и теплоснабжения			”HAMKOR PROEKT” MChJ			

