

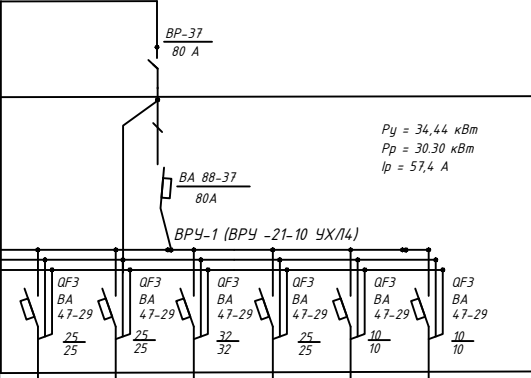


om ТП№							
Ma'lumot	Suv qurilmasi						
	Tarqatish joyi						
Ximoya qurilmasi	O'rtacha turi инл.всм.						
kabel ko'rinishi	Joyga yotkizish usuli						
Ishga tushirgich	Тул ном / новр.эл.						
Электропроект	Timsol						
	Reja no'meri						
	O'rtacha klavat	12,73	7,5	5,81	8,4		
	Ином, А	21,22	12,5	9,68	14,0		
	Инук, А						
	aniqlash uskunani	ЩО-1	ЩО-2	ЩО-3	ЩО-4		


Име № Д/001/ Подпись и дата /заяв. Име №

				Шифр	эо				
				Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY Qo'ng'iro't mahallasida joylashgan 37-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish					
L.B.M	Saydaxmedov			O'quv binosi №2	Bosqich	Sahifa	Sahifadan		
Bajar:	Otaboev				РП	2	7		
				ВРУ-1. Схема распределительной сети	“Norma qurilish konsalting” MCHJ				

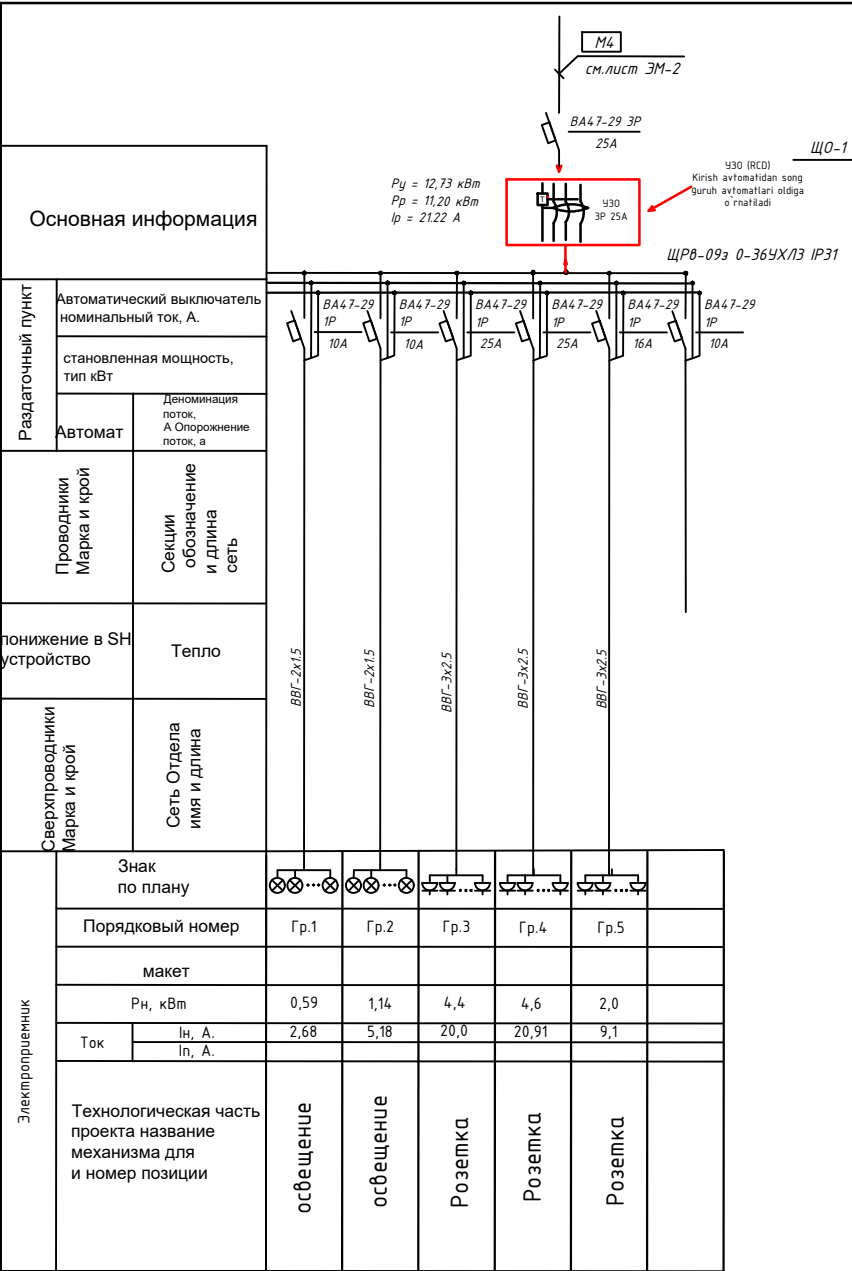

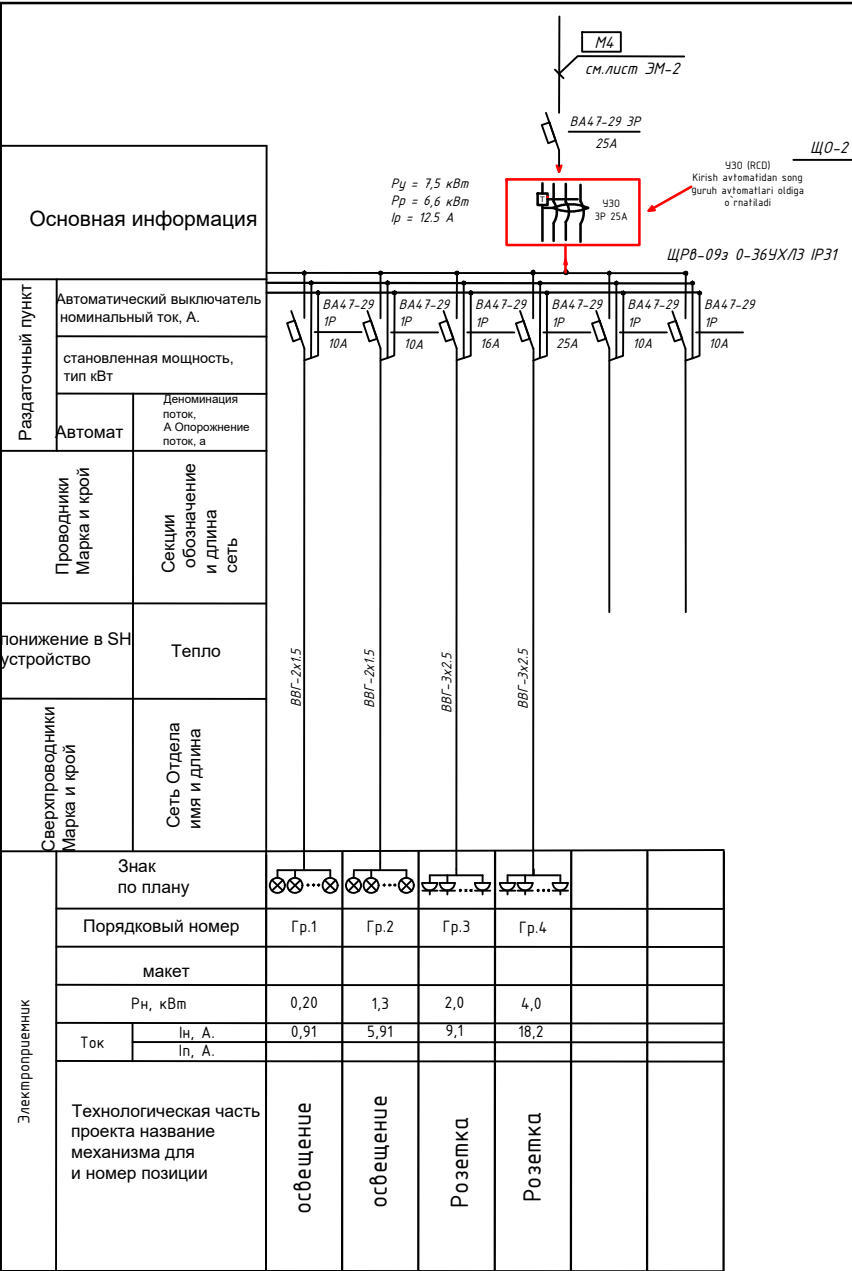


План стен электрооборудование

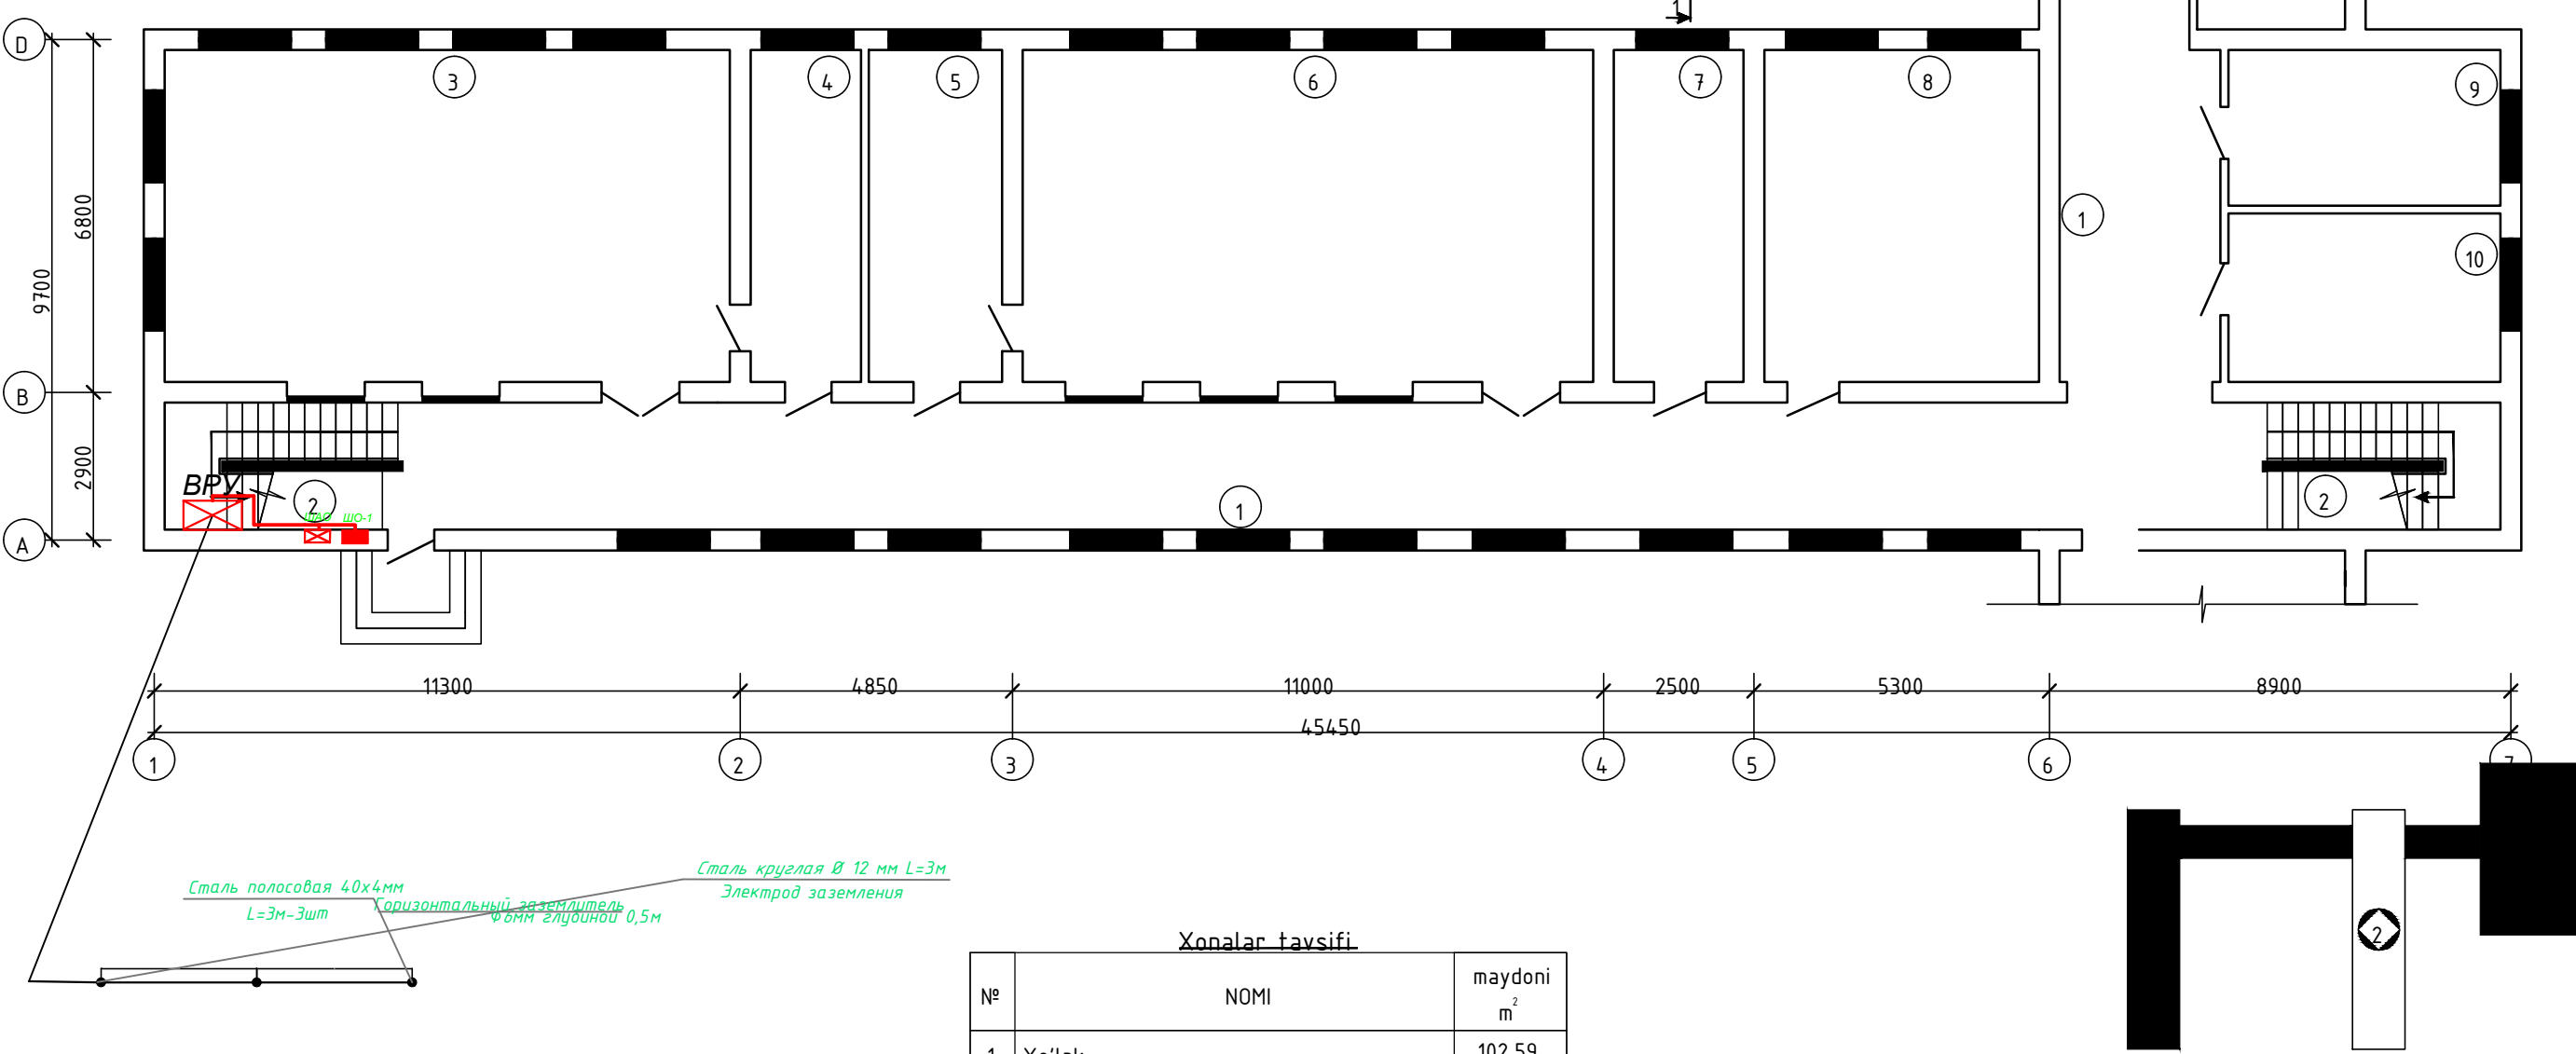

Xonalar tavsifi

Nº	NOMI	maydoni m ²
1	Yo'lak	102,59
2	Zina	15,5x2
3	Kimyo o'quv xonasi	71,2
4	Kimyo laboratoriyasi	14,03
5	Fizika laboratoriyasi	17,04
6	Fizika o'quv xonasi	72,26
7	Direktor xonasi	16,4
8	O'quv xonasi	34,32
9	Chizmachilik o'quv xonasi	15,87
10	Rus tili o'quv xonasi	17,18
	jami	391,89


						Shifr:	30
						Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY	
						Qo'ng'iro't mahallasida joylashgan 37-sonli	
						umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish	
o'zg.	soni	varaq	xuj.Nº	imzo	sana		
LBM		Abduxolliqov				O'quv binosi №2	
						bosqich	varaq
						IL	5
							7
bajardi		Isomiddinov A.				План стен электрооборудование	
						"Norma qurilish konsalting"	
						MChJ	

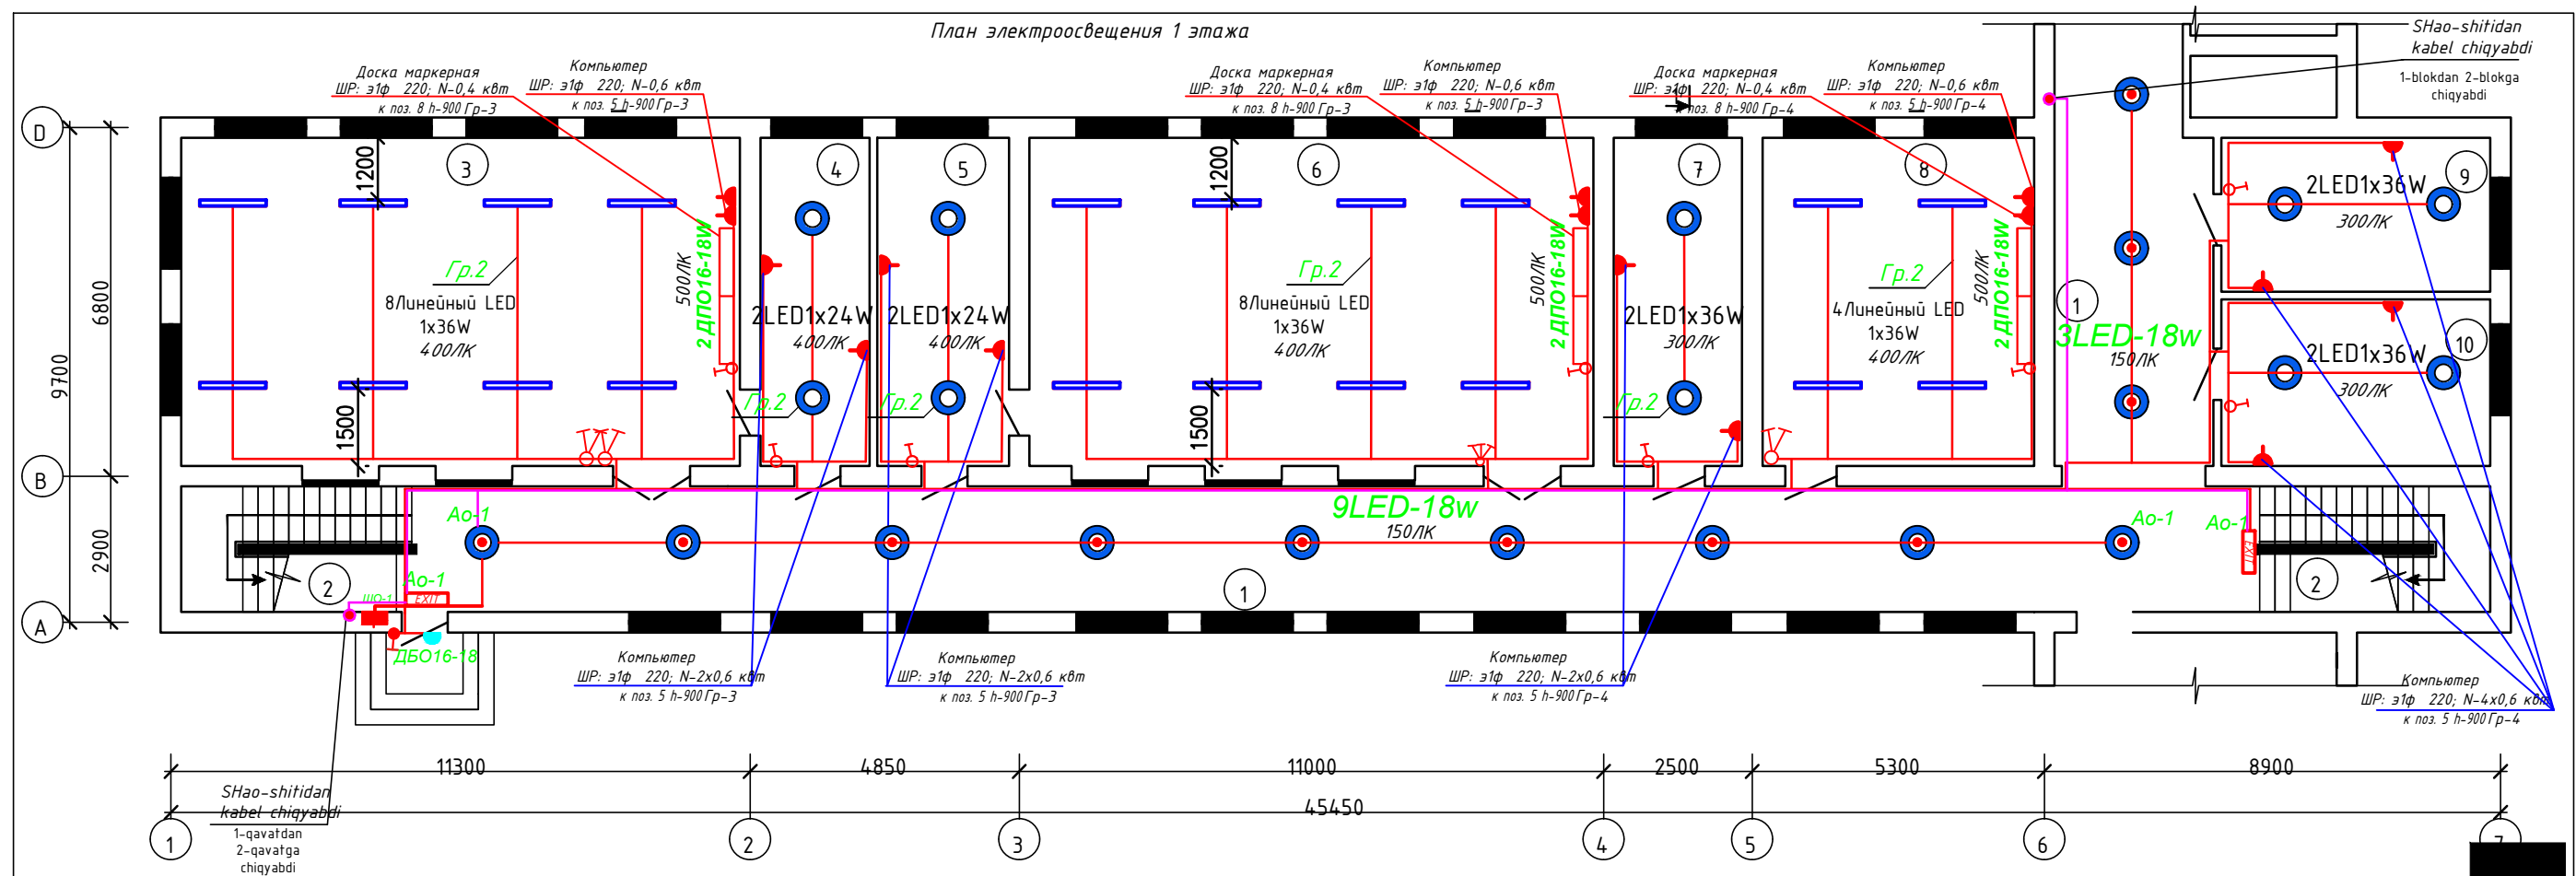

Хоналар тавсифи

№	NOMI	maydoni m ²
1	Yo'lak	102,59
2	Zina	15,5x2
3	Kimyo o'quv xonasi	71,2
4	Kimyo laboratoriyasi	14,03
5	Fizika laboratoriyasi	17,04
6	Fizika o'quv xonasi	72,26
7	Direktor xonasi	16,4
8	O'quv xonasi	34,32
9	Chizmachilik o'quv xonasi	15,87
10	Rus tili o'quv xonasi	17,18
	jami	391,89

						Shifr:	30					
						Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY Qo'ng'iro't mahallasida joylashgan 37-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish						
o'zg. soni		varaq		xuj.№		imzo		sana				
LBM		Abduxoliqov				O'quv binosi №2				bosqich	varaq	varaqlar
										IL	6	7
bajardi		Isomiddinov A.				План электроосвещения 1 этажа				"Norma qurilish konsalting" MChJ		

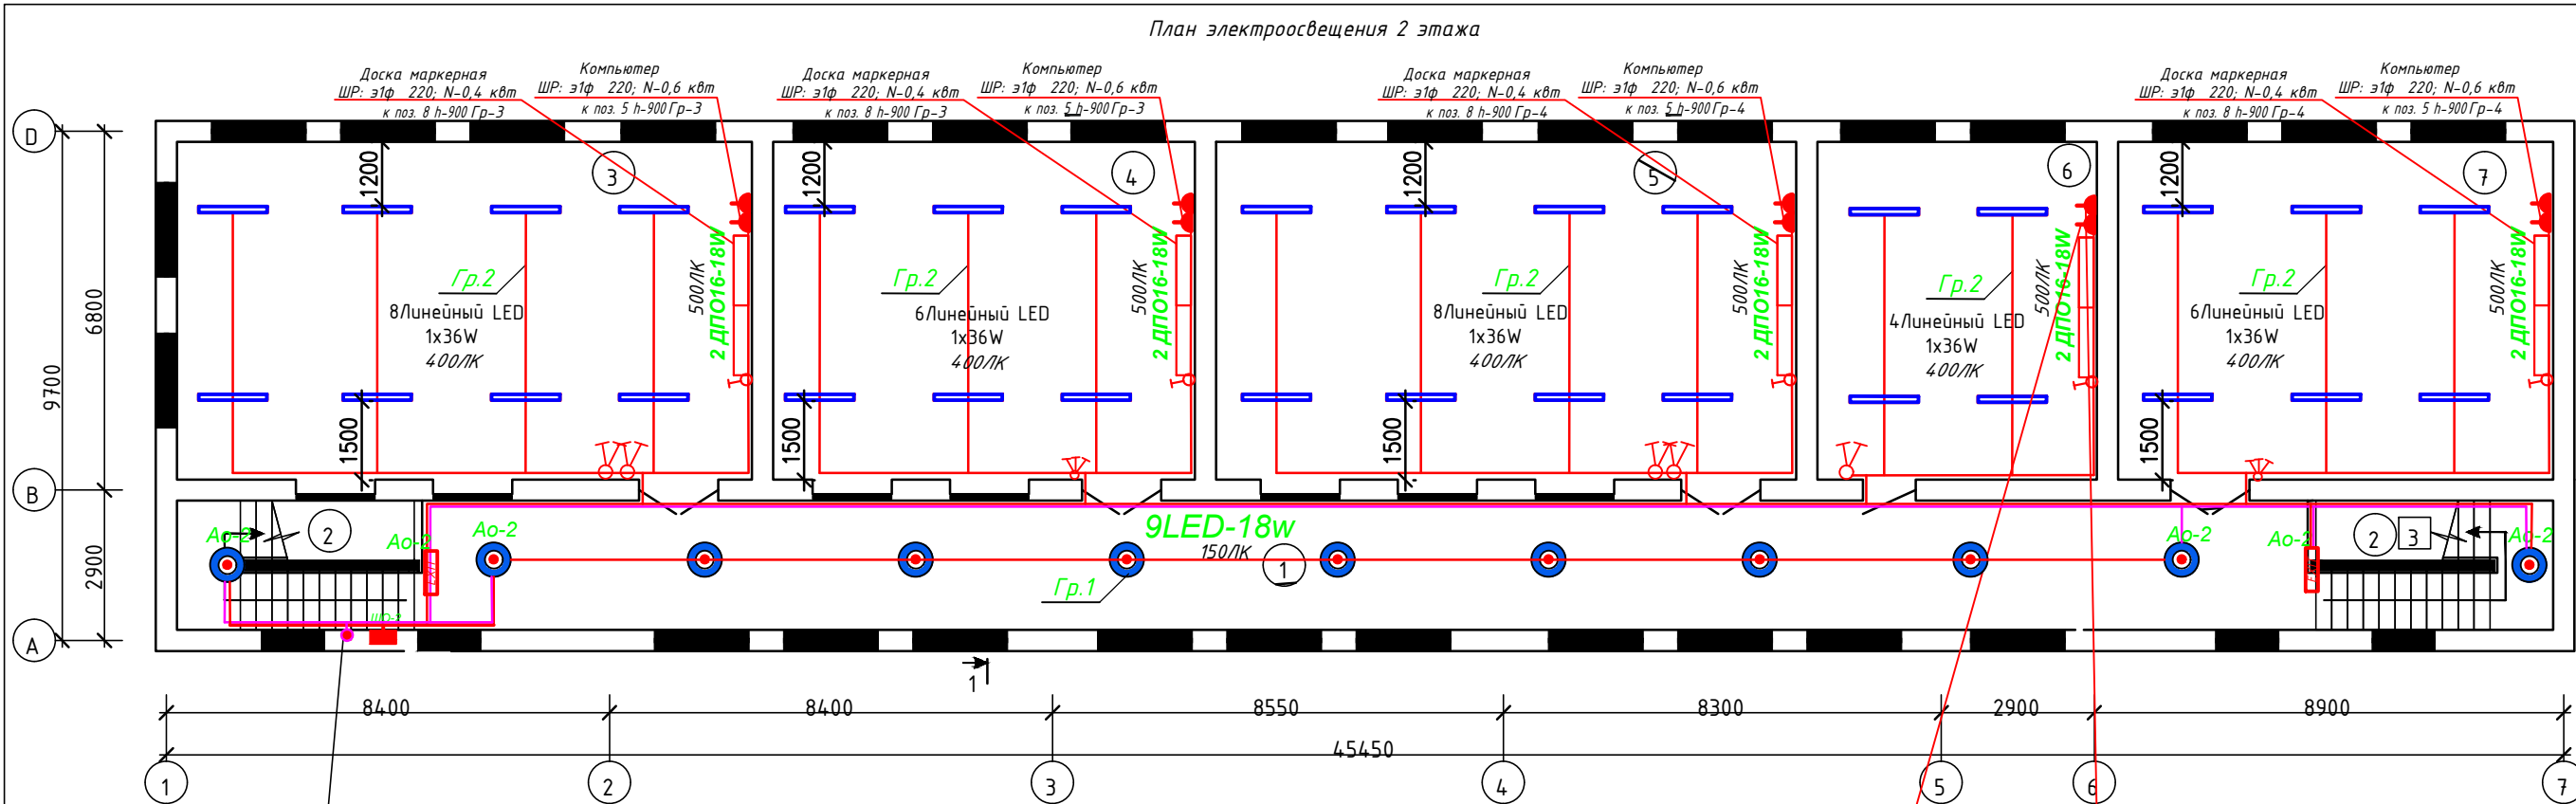


SHao-shitidan
kabel chiqyabdi
1-qavatdan
2-qavatga
chiqyabdi

Xonalar tavsifi

N°	NOMI	maydoni m ²
1	Yo'lak	81,63
2	Zina	15,5x2
3	O'quv xonasi	71,2
4	O'quv xonasi	52,64
5	O'quv xonasi	72,26
6	Rus tili o'quv xonasi	34,32
7	Boshlang'ich sinf o'quv xonasi	53,4
	jami	396,45

Доска маркерная
ШР: э1ф 220; N-0,4 кВт
к поз. 8 h-900 Гр-4

Компьютер
ШР: э1ф 220; N-0,6 кВт
к поз. 5 h-900 Гр-4

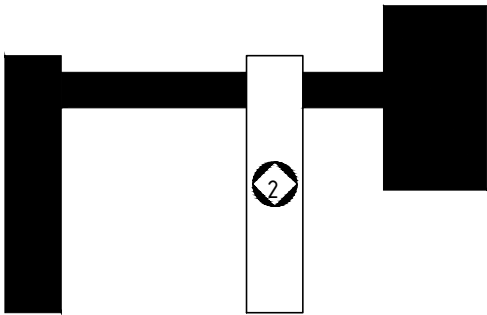

						Shifr: 30			
						Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY Qo'ng'iro't mahallasida joylashgan 37-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish			
o'zg.	soni	varaq	xuj.N°	imzo	sana	O'quv binosi №2	bosqich	varaq	varaqlar
LBM		Abduxoliqov					IL	7	7
bajardi		Isomiddinov A.				План электроосвещения 2 этажа	“Norma qurilish konsalting” MChJ		

$$\overline{Aslh_{ij}} \quad N$$

Примечание

“Norma qurilish konsalting”
MCHJ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба водогазопроводная Т25	ГОСТ 3262-75			м			
	Труба гофрированная ПВХ Dy25	ТУ 2248-002-18461115-2010			м	1080		
	Труба поливинилхлоридная ПВХ-В-Р-ЭП40	ТУ 6-19-215-83			м	25		
	<u>Электроосвещение</u>							
	Датчик Светильник встраиваемый, светодиодный, IP20	LED -18W			шт.	23		
	Светильник встраиваемый, светодиодный, IP20	LED -24W			шт.	4		
	Светильник встраиваемый, светодиодный, IP20	LED -36W			шт.	6		
	Светильник светодиодный линейный LED накладной L=1200	LED 1x36W			шт.	52		
	Светильник встраиваемый, светодиодный, IP20	4 AK-FLD 150W			шт.	--		
	Ватра коррелированная световая темр.3600K IP66	ДПО16-18W			шт.	16		
	Светильник подвесной,с светодиодный лампами	ДБО16-18W			шт.	3		
	Светильник подвесной,с светодиодный лампами	ДБО06-18W			шт.	12		
	Световой указатель "ВЫХОД", светодиодный с аккумулятором	EXIT LED-3W			шт.	4		
	Выключатель однополюсный для скрытой установки, 10А ~250В	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	13		
	Выключатель двучополюсный для скрытой установки, 16А ~250В				шт.	8		
	Выключатель трёхполюсный для скрытой установки сдвоенный, 20А ~250В	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	2		
	тоже герметичные				шт.	1		
	Коробка установочная	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	24		
	Коробка ответвительная	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	24		

Asl N o'riaga

Imzo va sana

Aslhuji N

ЭМ.СО

лист 2