


[illegible]

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы.</u>	
	Общественные здания и сооружения.	
КМК 2.01.05-24	Электрооборудование жилых и общественных зданий.	
КМК 2.01.05-24	Заземление и зануление электроустановок.	
	Установка распределительных шкафов ПР8501	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ЭО.СО	Спецификация оборудования,изделий и материалов	№ 5 листах

1. Ob'ektning iste'molchilari ma'muriy binoning elektr jihozlari: konditsionerlar, kompyuterlar, orgtexnika, elektr nasoslar, liftlar, chiqish tarmog'i va yoritish.
2. Ishga tushirish uskunasi sifatida avtomatik kalitlar, magnit starterlar va elektr jihozlari bilan to'liq ta'minlangan uskunalar ishlatiladi.
3. Elektr qurilmalarini qurish, o'rnatish, ishga tushirish va ulardan foydalanish "Elektr uzatish liniyalarini qurish va elektr ishlarini bajarishda xavfsizlik qoidalari" ("O'zbekenergo" DAK) va "Xavfsizlik texnikasi" talablariga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi kerak. Podstansiyalarda, taqsimlash punktlarida, havo elektr uzatish liniyalarida, kabel liniyalarida, rele himoya vositalarida, elektr elektr jihozlarida, ichki yoritish va topraklama qurilmalarida ishlarni ishlab chiqarish qoidalari. Kabel liniyasini o'rnatish to'liq talablarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. PUE."
4. Ob'ektni ekspluatatsiya qilish buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.


								30
						Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY Qo'ng'iro't mahallasida joylashgan 37-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish		
№изм	Кол.уч.	Лист	№дог.	Подпись	Дата		Bosqich	Sahifa
I B M	Saydaxmedov					O'quv binosi №3	РП	1
Bajar:	Otaboev					Общие данные	"Norma qurilish konsalting" MCHJ	

План электроосвещения

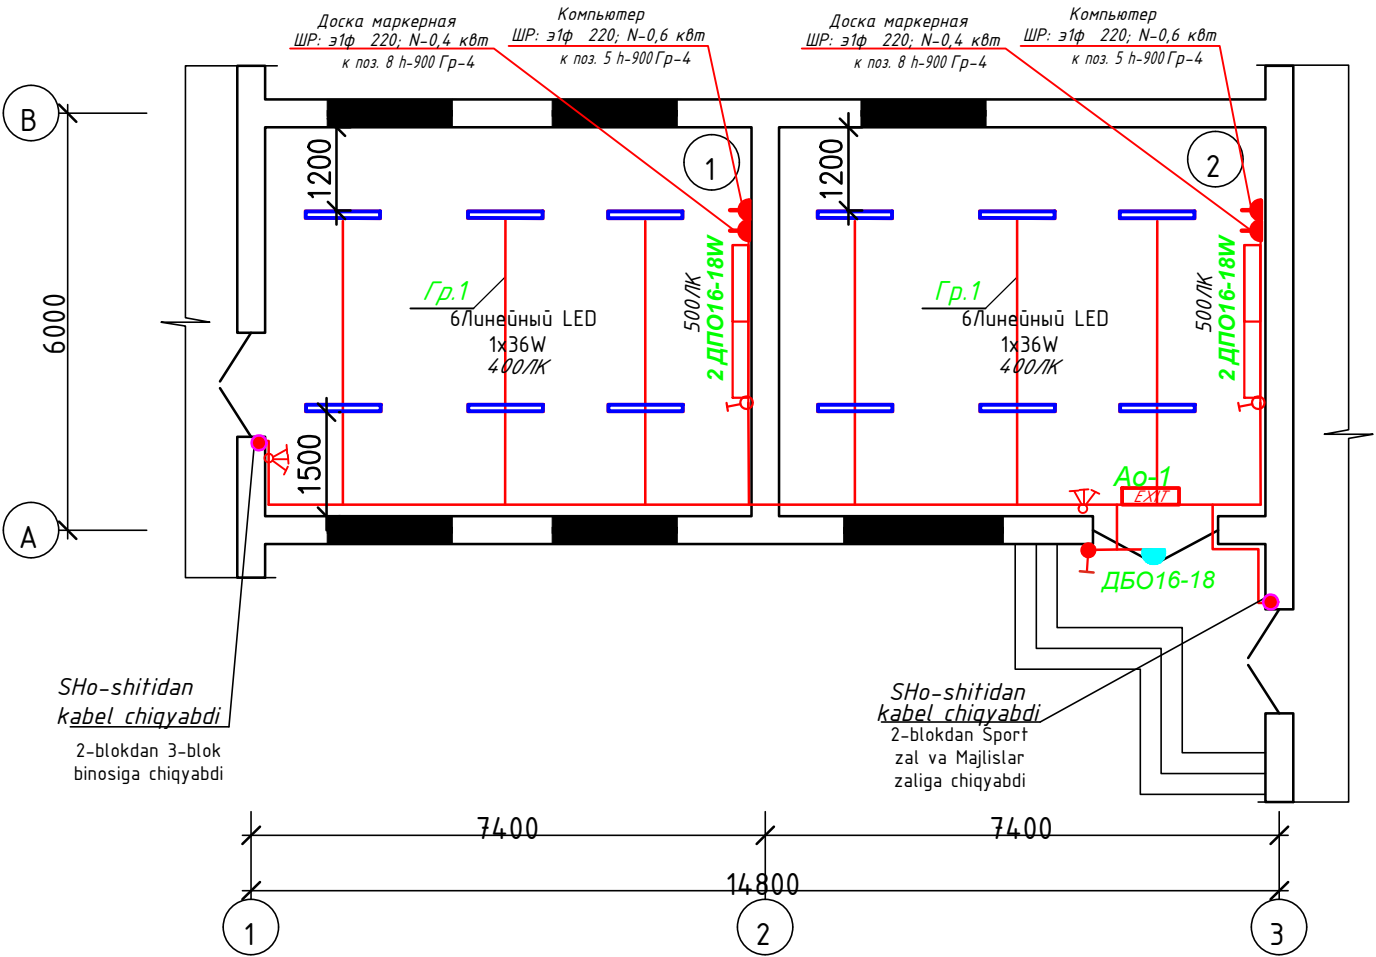

Xonalar tavsifi

Nº	NOMI	maydoni m ²
1	O'quv xonasi	39,8
2	O'quv xonasi	39,92
	jami	79,72

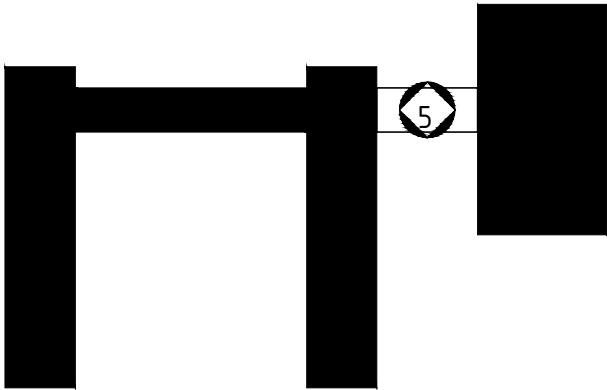

						Shifr: 30			
						Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY Qo'ng'iro't mahallasida joylashgan 37-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish			
o'zg.	soni	varaq	xuj.№	imzo	sana	O'quv binosi №3	bosqich	varaq	varaqlar
							IL	2	2
L.B.M		Saydaxmedov				План электроосвещения	"Norma qurilish konsalting" MChJ		
Bajar.		Otaboev							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	Розетка штепсельная 1-х полюсная для скрытой установки							
	с боковыми заземляющими контактами, 16А, 250В	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	4		
	тоже герметичные	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	--		
	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой:							
	сечением 2x1,5мм²	ВВГнг-0,66			км	0,120		
	сечением 3x2,5мм²	ВВГнг-0,66			км	0,050		
	Труба гофрированная ПВХ Dy25	ТУ 2248-002-18461115-2010			м	170		
	Труба поливинилхлоридная ПВХ-В-Р-ЭП40	ТУ 6-19-215-83			м			
	Электроосвещение							
	Светильник встраиваемый, светодиодный, IP20	LED 1x18W			шт.	--		
	Ватра коррелированная световая темр.3600K IP66	ДПО16-18W			шт.	4		
	Светильник светодиодный линейный LED накладной L=1200	LED 1x36W			шт.	12		
	Датчик светильник встраиваемый, светодиодный, IP20	LED 1x18W			шт.	--		
	Светильник подвесной,с светодиодный лампами	ДБО16-18W			шт.	1		
	Световой указатель "ВЫХОД", светодиодный с аккумулятором	EXIT LED-3W			шт.	1		
	Выключатель однополюсный для скрытой установки, 10А ~250В	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	2		
	Выключатель трёхполюсный для скрытой установки сдвоенный, 20А ~250В	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	2		
	тоже герметичные				шт.	1		
	Коробка ответвительная	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	5		
	Коробка установочная	ЕВРОСТАНДАРТ			шт.	5		
Asl N o'rniga								
Imzo va sana								
Aslhujj N								