




Вид сечения фундаментов наружный

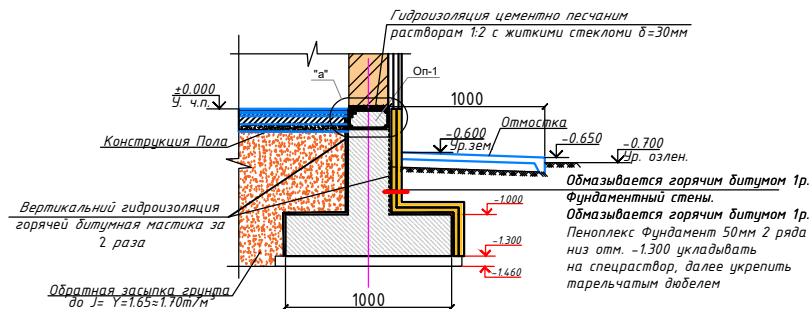

Izoh

1. Ushbu varaq KJ-4;5 varaqlari bilan birgalikda ko'rsilsin.
2. Nisbiy 0,000 belgi sifatida bino toza polining belgisi qabul qilinsin. Absolyut belgi bog'lash jarayonida aniqlansin.
3. 0,000 belgidan pastdagi barcha monolit konstruksiyalar B7,5 sinfli portlandsementli betondan bajarilsin.
4. Poydevorlar ostida qalinligi 170 mm bo'lgan, gruntga shibbalangan shag'al tayyorlov qatlami bajarilsin.
5. Grunt bilan tutashuvchi poydevorlarning yon sirtlari 2 qatlam bitum mastikasi bilan qoplansin.
6. Poydevorlarning yuqori qismi -0,03 belgida tarkibi 1:2 bo'lgan sement-qum qorishmasidan qalinligi 30 mm gorizontaal gidroizolyatsiya qatlami bajarilsin.
7. Poydevor yon bo'shliqlarini qayta to'ldirish va pol ostiga to'kma ishlari sifatli mahalliy grunt bilan qatlamma-qatlam, keyinchalik optimal namlikda $\omega = \omega_p - (1 \div 3 \%)$ zichlash orqali, grunt zichligini $\rho_{dt} = 1.60 \text{ ts/m}^3$ ga yetkazgan holda bajarilsin.
Xandaq qazish ishlari tugashi bilan poydevor qurilishi orasida tanaffusga yo'l qo'yilmaydi.
Majburiy tanaffuslar yuzaga kelganda gruntning tabiiy xossalarini saqlash bo'yicha choralar ko'rsilsin.
8. Bino atrofi bo'ylab zichlangan shag'al asos ustidan eni 1,2 m, qalinligi 80 mm bo'lgan, 3% qiyalikdagi beton otmostka bajarilsin.
9. Otmostkadagi deformatsion choklar har 5,0 ~ 6,0 m da bajarilsin.
10. Yer ishlari tugagandan so'ng asos muhandis-geolog ishtirokida qabul qilinsin hamda ijro sxemasi va qabul qilish dalolatnomasi tuzilsin.
11. Ishlarni bajarishda KMK 3.02.01-97, KMK 3.03.01-98, KMK 3.01.02-00 hamda ShNK 3.01.01-03 ga muvofiq ishlab chiqilgan ishlarni bajarish loyihasi (PPR) ko'rsatmalariga amal qilinsin.

Tashqi pardoqlash ro'yxati

№	Nomlanishi	Pardoqlash turi	Maydoni
1	Otmostka	1. Qum-shag'al aralashmasi (zichlangan) - qalinligi 100 mm 2. Shag'al (щебень) qatlam, fraksiya: 10-20 mm, qalinligi 80 mm, 3. Beton qatlam B12,5 eni 1200 mm, qalinligi 80 mm	75,4 m2
2	Suv oqizgich (водослив)	Polietilen quvur Ø100 mm	7,5 m
3	Otvod	Polietilen otvod Ø100 mm	5 ta

Poydevor elementlari ro'yxati

№	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni ta	Vazni kg	Izoh
Lentasion poydevor					
Armatura setkasi S-1			87 p.m		598,56 kg
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII L=750 mm	5	0,666	3,33
2	---/---	Ø12 AIII L=1000 mm	4	0,888	3,55
Armatura karkasi AK-1			87 p.m		424,56 kg
3	---/---	Ø6 Bp-1 L=1200 mm	5	0,266	1,33
4	---/---	Ø12 AIII L=1000 mm	4	0,888	3,55
K-1 chiqarma armaturalar (выпуск)			4		86,28 kg
A-1	ГОСТ 5781-82*	Ø16 AIII L=3100 mm	2	4,9	9,8
A-2	---/---	Ø16 AIII L=2600 mm	2	4,11	8,22
4	---/---	Ø8 AI L=1600 mm	4	0,632	3,55
Beton B20 (M250)					81,3 m3
SM-1 chiqarma armaturalar (выпуск)					
A-3	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII L=1800 mm	32	1,6	51,2
Monolit o'zak (сердечник) SM-1			32		215,36 kg
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII L=3000 mm.	2	2,664	5,33
2	detallar ro'yhatiga qarang	Ø6 AI L=420 mm.	15	0,093	1,4
Beton B15 (M200)					4,48 m3

Izoh

1. "Monolit temir-beton yuk ko'taruvchi konstruksiyalar B20 (M250) sinfli beton va A400C sinfli armaturadan bajarilsin. Alohida elementlar uchun beton sinfi tegishli chizmalarda ko'rsatilgan."

A

B

							AS
Guliston tumani «Sharq haqiqati» oilaviy shifokorlik punkti rekonstruksiya qilish (mavjud 50 qatnovli binoni 1-tip OPga moslashtirish)							
O'zg.	Var.	Xuj.	№	Imzo	Sana		
OP						Boshqich	Varaq
LBM							6
Bajardi							24
Bobojonov G.						Poydevor elementlari ro'yxati; Otmostka tuguni.	
						"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" ООО г.Гулистан 2026 г.	