

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОВОС РАЙОН, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
"BUSINES MEGA PROJECT"

"BUSINES MEGA PROJECT"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Гулистон туман Аҳиллик маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сырдарё дарёсининг 10,9 га ер
майдонида туризим хизмат кўрсатиш комплексини ташкил этиш (ПК-49)

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом-(НБШ)

Сырдарья - 2026 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОВОС РАЙОН, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
"BUSINES MEGA PROJECT"

"BUSINES MEGA PROJECT"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Гулистон туман Аҳиллик маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг 10,9 га ер
майдонида туризим хизмат кўрсатиш комплексини ташкил этиш (ПК-49)

Н. контр.

Юсупов Б

ГИП.

Зарпуллаев А

Сырдарья - 2026 г.

Ведомость чертежей основного комплекта НБШ		
Лист	Наименование	Примечание
1	2	3
1	Общие данные	
2	Топографик tasvir Masshtab 1:1000	
3	Rejalashtirish va rivojlantirish loyihasi M 1: 1000	
4	Крыльца Кр-1	

Данный раздел проекта разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность при эксплуатации здания.		
ГИП	Зарпуллаев А	

Umumiy ko'rsatmalar


Loyihalanayotgan ob'ektning bosh rejasi«Boyovut tuman markazidan oqib o'tuvchi "Guliston tuman Ahillik mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosining 10,9 ga yer maydonida turizm xizmat ko'rsatish kompleksini tashkil etish (PQ-49)» Sirdaryo viloyati Qurilish bosh boshqarmasining 2026-07-17 17:59 yildagi 1724-1724220-277002-sonli Arxitektura-Rejalashtirish topshirig' asosida ishlab chiqilgan. Topografik suratga olish 2026 yilda 1:1000 masshtabda o'tkazildi. Koordinatalar tizimi va balandliklar tizimi shartli. . Uchastka hududi ko'pburchak shaklida bo'lib, umumiy maydoni 10.9 ga

NG (Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay va to'siqsiz harakatlanishi yechimlari) qismi amaldagi normalar, qoidalar va standartlarga muvofiq loyiha topshirig'i asosan ishlab chiqilgan.

Nogironligi bo'lgan shaxslar tashrif buyurishi uchun mo'ljallangan xonalar va ularning harakatlanish yo'laklariga joylashtiriladigan yong'inga qarshi avtomatika va yong'in signalizatsiyasining texnik vositalari ko'rish orqali (vizual) qabul qilinadigan, tovushli va taktilli ma'lumot yetkazishni ta'minlashi lozim.

Nogironligi bo'lgan shaxslarning hamda keksalarning faqat bir o'zi bo'lishi mumkin bo'lgan binolarning turli funktsional vazifalarga mo'ljallangan xonalari (hojatxona) hamda yong'in xavfsizligi zonolari ikki tomonlama tutqichlar bilan jihozlangan. Binoning kirish qismida o'rindiqli aravachalardagi nogironligi bo'lgan shaxslarning kirishi va ularni evakuatsiya qilinishi uchun panduslar bilan jihozlangan. Zinalar va panduslar tutqichlar bilan jihozlangan. Kirish zonalaridagi qoplamalar yuzasi qattiq, ho'l bo'lmaydigan va sirpanchiq bo'lmasligi kerak. Ularning ko'ndalang qiyaligi 1-2 foiz atrofida bo'lishi lozim. Eshiklar, zinalar va panduslarga chiqish joylari oldidan 0,6 m masofada ogohlantiruvchi taktil plitka qoplamalar yuzaga ega. Pandus va zinalar olididagi taktil qoplamalar tavsiyaviy namunasi mazkur NY qismining 3-varog'ida ko'rsatilgan. Eshik o'rinlaridagi bo'sag'alar (kesaki-ostonalar) va pollar baland-past bo'lmasligi lozim. Bo'sag'alarni o'rnatish zarur bo'lgan hollarda ularning balandliklari 0,014 m dan oshmasligi kerak. Panduslar, qiyaliklarda ikki tarafdan tutqichli to'siqlar o'rnatilgan. Panduslarning tutqichi 0,7 — 0,9 m balandlikda, zinalarning tutqichi 0,9 m balandlikda o'rnatilishi kerak. Qiyaligi 8 foizdan oshmagan bir pandus marshining maksimal balandligi 0,8 m dan oshmasligi kerak. Zina marshining tashqi tarafi, tutqichlarning yuqori yoki yon taraflarining yuzasiga qavatlarining relefli belgilari (Brayl alifbosida) joylashtirilishi nazarda tutiladi (bunda raqamlar 1,5x1,0 sm, relefning balandligi 0,2 sm dan kam bo'lmasligi kerak). Jamoat hojatxonalarida, shu jumladan jamoat binolari va inshootlari ichida joylashgan hojatxonalarda o'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus jihozlangan kabinalar nazarda tutilgan. Bunda,kabina oldida o'rindiqli aravacha burilishi uchun diametri kamida 1,4 m bo'lgan bo'sh joy bo'lishi va hojatxonalarning pol qoplamasi taktil qoplama bo'lishi lozim. Nogironligi bo'lgan shaxsning evakuatsiya yo'liga to'siqlarsiz chiqishini ta'minlash maqsadida hojatxona yoki kabina eshigining kengligi kamida 1,0 m bo'lgan va tashqariga ochilgan.

SHNQ 2.08.07-22 «Nogironligi bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari binolarini loyihalash»;
«Nogironlar va aholining bolalar va katta yoshdagi kamharakat guruhlari foydalanadigan turar joy va jamoat binolarini, yashashga mo'ljallangan boshqa joylarni loyihalashtirish va qurishning sanitariya qoidalari va normalari»;
GOST 52875-2018 «Ko'zi ojizlar uchun taktil yo'l ko'rsatkichlari»
SHNQ 2.07.02-24 «Qurilish ob'ektlarini nogironligi bo'lgan va hayotfaoliyati cheklangan shaxslar hamda keksalar ehtiyojini inobatga olgan holda loyihalashtirish»;

						2026 г.				НБШ		
						Гулистон туман Аҳиллик маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Сирдарё дарёсининг 10,9 га ер майдонида туризм хизмат кўрсатиш комплексини ташкил этиш (ПК-49)						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Общие данные.				Стадия	Лист	Листов
Г И П		Юсупов Б								РП	1	4
Разработал		Юсупов Б										
Н. контр.		Зарпуллаев А				Nogironligi bo'lgan va hayot faoliyati cheklangan shaxslar				“BUSINES MEGA PROJECT” г.Сырдарья.		

0.000
-0.150
-0.300
-0.450
-0.600
-0.750
-0.900
-1.050
-1.200
-1.350
-1.500
-1.650
-1.800
-1.950
-2.100
-2.250
-2.400
-2.550
-2.700
-2.850
-3.000
-3.150
-3.300
-3.450

Разрез 1 - 1

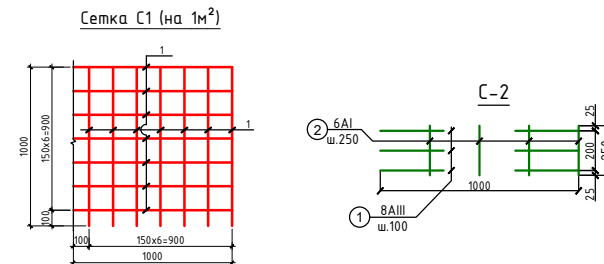
Разрез 2 - 2

Разрез 3 - 3

Бетон кл. В15 армированный сеткой С-1-150мм
щебеночная подготовка - 100мм
уплотненный грунт

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15, w4 по водонепроницаемости.
2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка толщиной 100, пропитанная битумом.
3. Боковая поверхность фундаментов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается в 2 слоя горячим битумом - 132,7м²
4. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением при оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии $J=1,65\text{м}^3$.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.01-96 и проекта производства работ.

[illegible]

"BUSINES MEGA PROJECT"

**Сирдарё вилояти Ховас тумани Пахтакор МФЙ Кўклам кўчаси, 1-уй
Тел: +99894 203-13-33,+99893 307-96-69, СТИР:306141951.**