
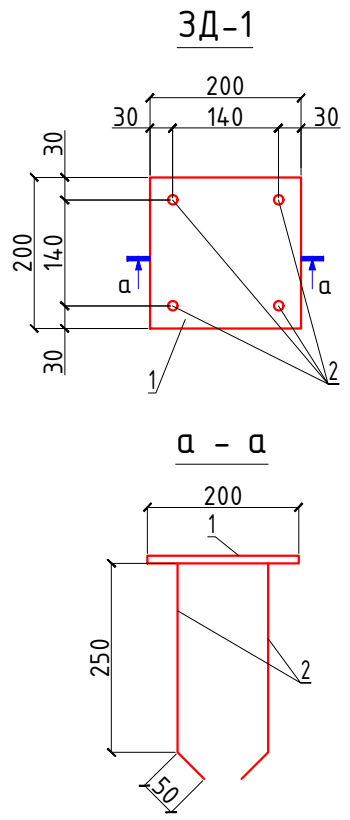
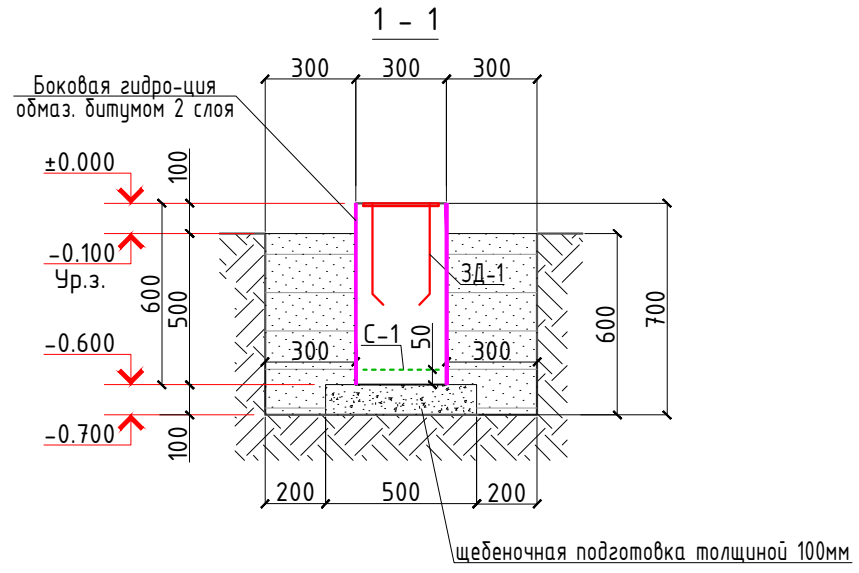
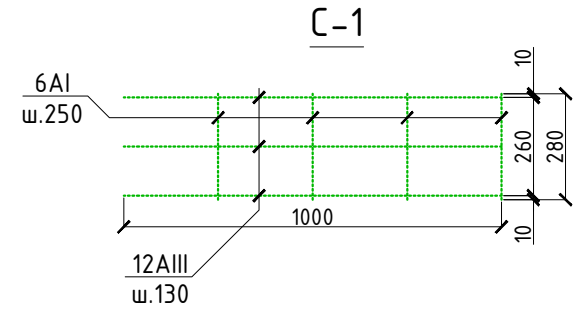


План фундамент под МТУ.



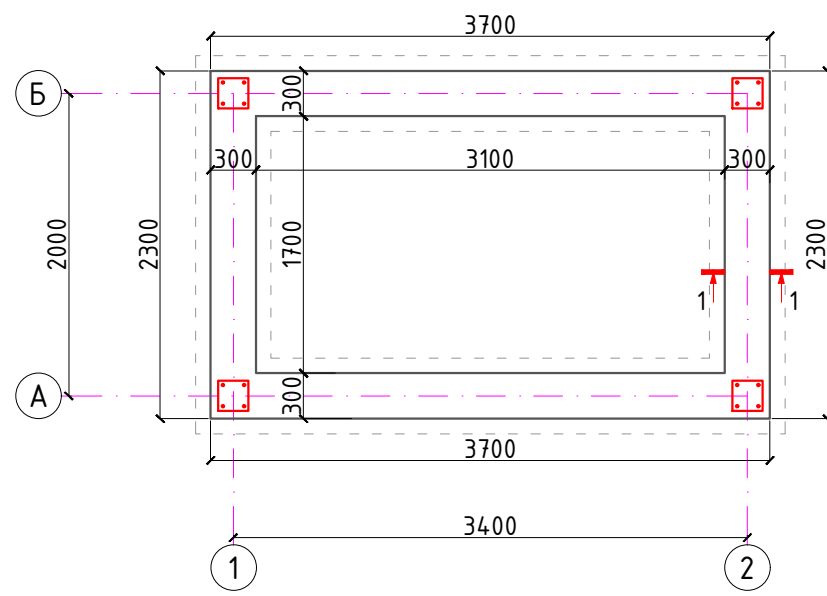


1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15, w4 по водонепроницаемости.
2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка толщиной 100мм.
3. Армирование нижней фундаментной ленты выполнять непрерывными сетками. Сетки заводить в пересекающиеся фундаменты на глубину не менее 250мм.
4. Для обеспечения 50 мм слоя бетона, арматуру нижней фундаментной ленты укладывать на кубики-фиксаторы, заготовленные из цем. песчаного раствора марки 100, размерами 50х50х50мм.
5. Боковая поверхность фундаментов, каналов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается горячим битумом за 2 раза.
6. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением при оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии J=1,65т/м³.
7. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 3.03.01-98 и проекта производства работ.
8. За отм. отм. 0,00 принята отм. чистого пола, что соответствует
9. Отмостка (10.4м2) вокруг здания бетонная толщиной 60мм, шириной 700мм по щебеночной подготовке толщиной 100мм. Деформационные швы в отмостке выполнять через 6м.

Спецификация расхода материалов на фундаменты.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примечание
С-1	РСТ Уз866-98	Сетка 4с 12AIII-130 6A1-250 28xL	11.6	2.91	33.8
		Бетон кл В15			1.944м3
		щебеночная подготовка толщ. 100мм			0.54м3
		Боковая гидро-цзя обмаз. битумом 2 слоя			13.0м2
		Земляные работы			
		Разработка грунта на А/С			5.832м3
		Вывоз лишнего грунта			2.16м3
		Обратная засыпка пазух			3.672м3
ЗД-1		Закладной деталь ЗД1	4	2.31	9.24
1	ГОСТ 19903-2015	Лист 5x200x200	1	1.57	1.57
2	ГОСТ5781-82*	φ10AIII, L=300	4	0.185	0.74

						2026г.	АС
						Mirzacho'l tumani "Bog'bon" MFY dagi 14- maktabni mukammal ta'mirlash.(260 o'rinli binoni mukammal ta'mirlash)	
Изм.	Кол.уч	Лист	Н.док	Подпись	Дата		
ГИП		Хамраев Н.					
Разработал		Жаникулов Ш.					
Н.контр		Вакксов П					
						План фундамент под МТУ.	"JIZZAX ENERGO LOYIHA" МЧЖ

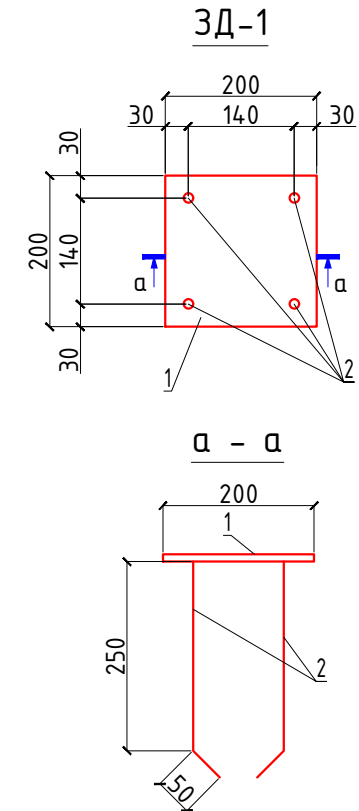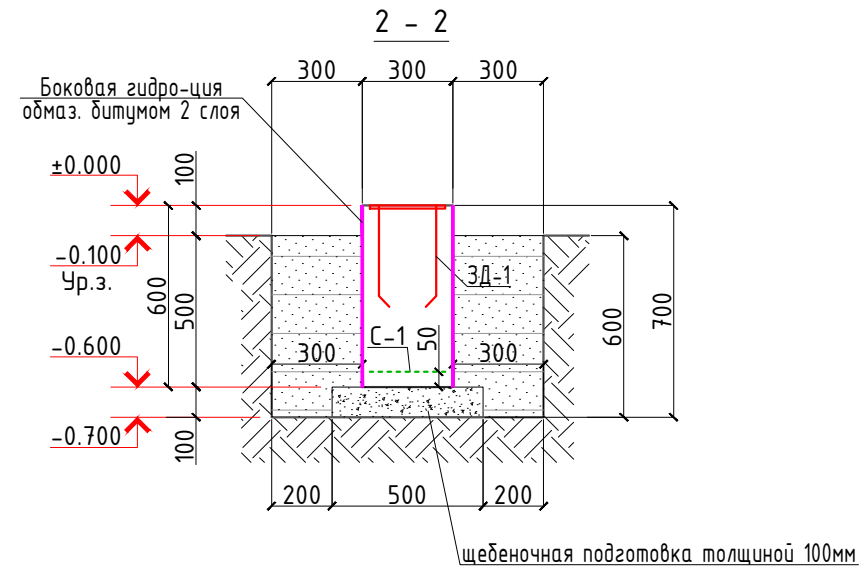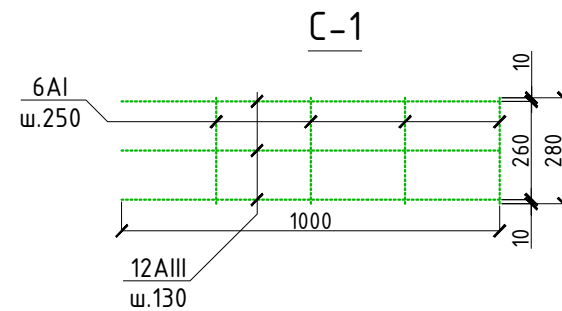

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15, w4 по водонепроницаемости.
2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка толщиной 100мм.
3. Армирование нижней фундаментной ленты выполнять непрерывными сетками. Сетки заводить в пересекающиеся фундаменты на глубину не менее 250мм.
4. Для обеспечения 50 мм слоя бетона, арматуру нижней фундаментной ленты укладывать на кубики-фиксаторы, изготовленные из цем. песчаного раствора марки 100, размерами 50х50х50мм.
5. Боковая поверхность фундаментов, каналов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается горячим битумом за 2 раза.
6. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением при оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии $J=1,65\text{т/м}^3$.
7. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 3.03.01-98 и проекта производства работ.
8. За отм. отм. 0,00 принята отм. чистого пола, что соответствует
9. Отмостка (8.2м2) вокруг здания бетонная толщиной 60мм, шириной 700мм по щебеночной подготовке толщиной 100мм. Деформационные швы в отмостке выполнять через 6м.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.	Примечание
С-1	РСТ Уз866-98	Сетка 4с $\frac{12AIII-130}{6AI-250}$ 28xL	8.4	2.91	24.4
		Бетон кл В15			1.368м3
		щебеночная подготовка толщ. 100мм			0.38м3
		Боковая гидро-ция обмаз. битумом 2 слоя			9.1м2
		Земляные работы			
		Разработка грунта на А/С			4.104м3
		Вывоз лишнего грунта			1.52м3
		Обратная засыпка пазух			2.584м3
ЗД-1		Закладной деталь ЗД1	4	2.31	9.24
1	ГОСТ 19903-2015	Лист 5x200x200	1	1.57	1.57
2	ГОСТ5781-82*	φ10AIII, L=300	4	0.185	0.74

						2026г.	АС
						Mirzacho'l tumani "Bog'bon" MFY dagi 14- maktabni mukammal ta'mirlash.(260 o'rinli binoni mukammal ta'mirlash)	
Изм .	Кол.уч	Лист	Н.док	Подпись	Дата		
ГИП		Хамраев Н.					Стадия
Разработал		Жаникулов Ш.					Лист
Н.контр		Ваккосов П					Листов
						РП	2
						2	
						План фундамент под ДЭС.	"JIZZAX ENERGO LOYIHA" МЧЖ