

Architectural lighting plan of a rectangular hall. The hall has a width of 40000 and a depth of 24400. The plan shows a grid of lighting fixtures (red squares) and beam projectors (blue ovals) labeled N1 through N12. The fixtures are spaced at 8920 units. The beam projectors are positioned at the corners and along the walls. A central circle with a diameter of 40000 is shown. Two large semi-circular alcoves with a radius of 21000 are located on the left and right sides. A note specifies '200лк' and 'Прожектор 12*150 / 5.8'. A small detail of a 'Стойка СТ-2' is shown at the bottom right.

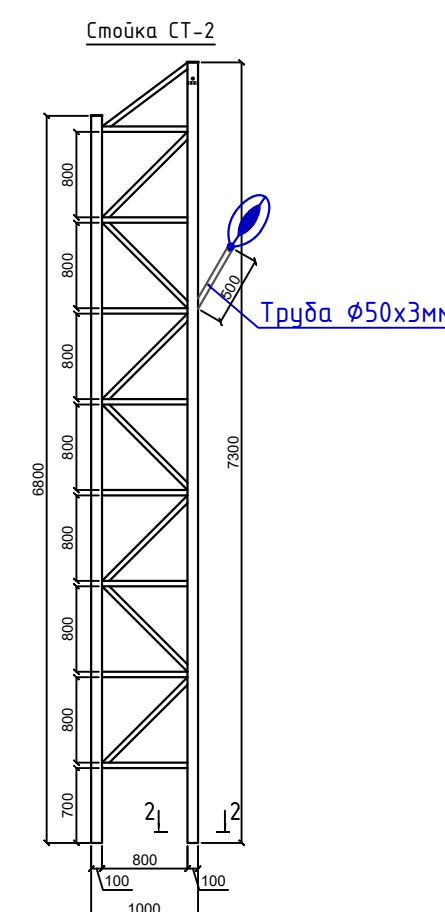
200лк
ектор $\frac{12 \cdot 150}{5.8}$

ЩО
 $h=1.8\text{ м}$

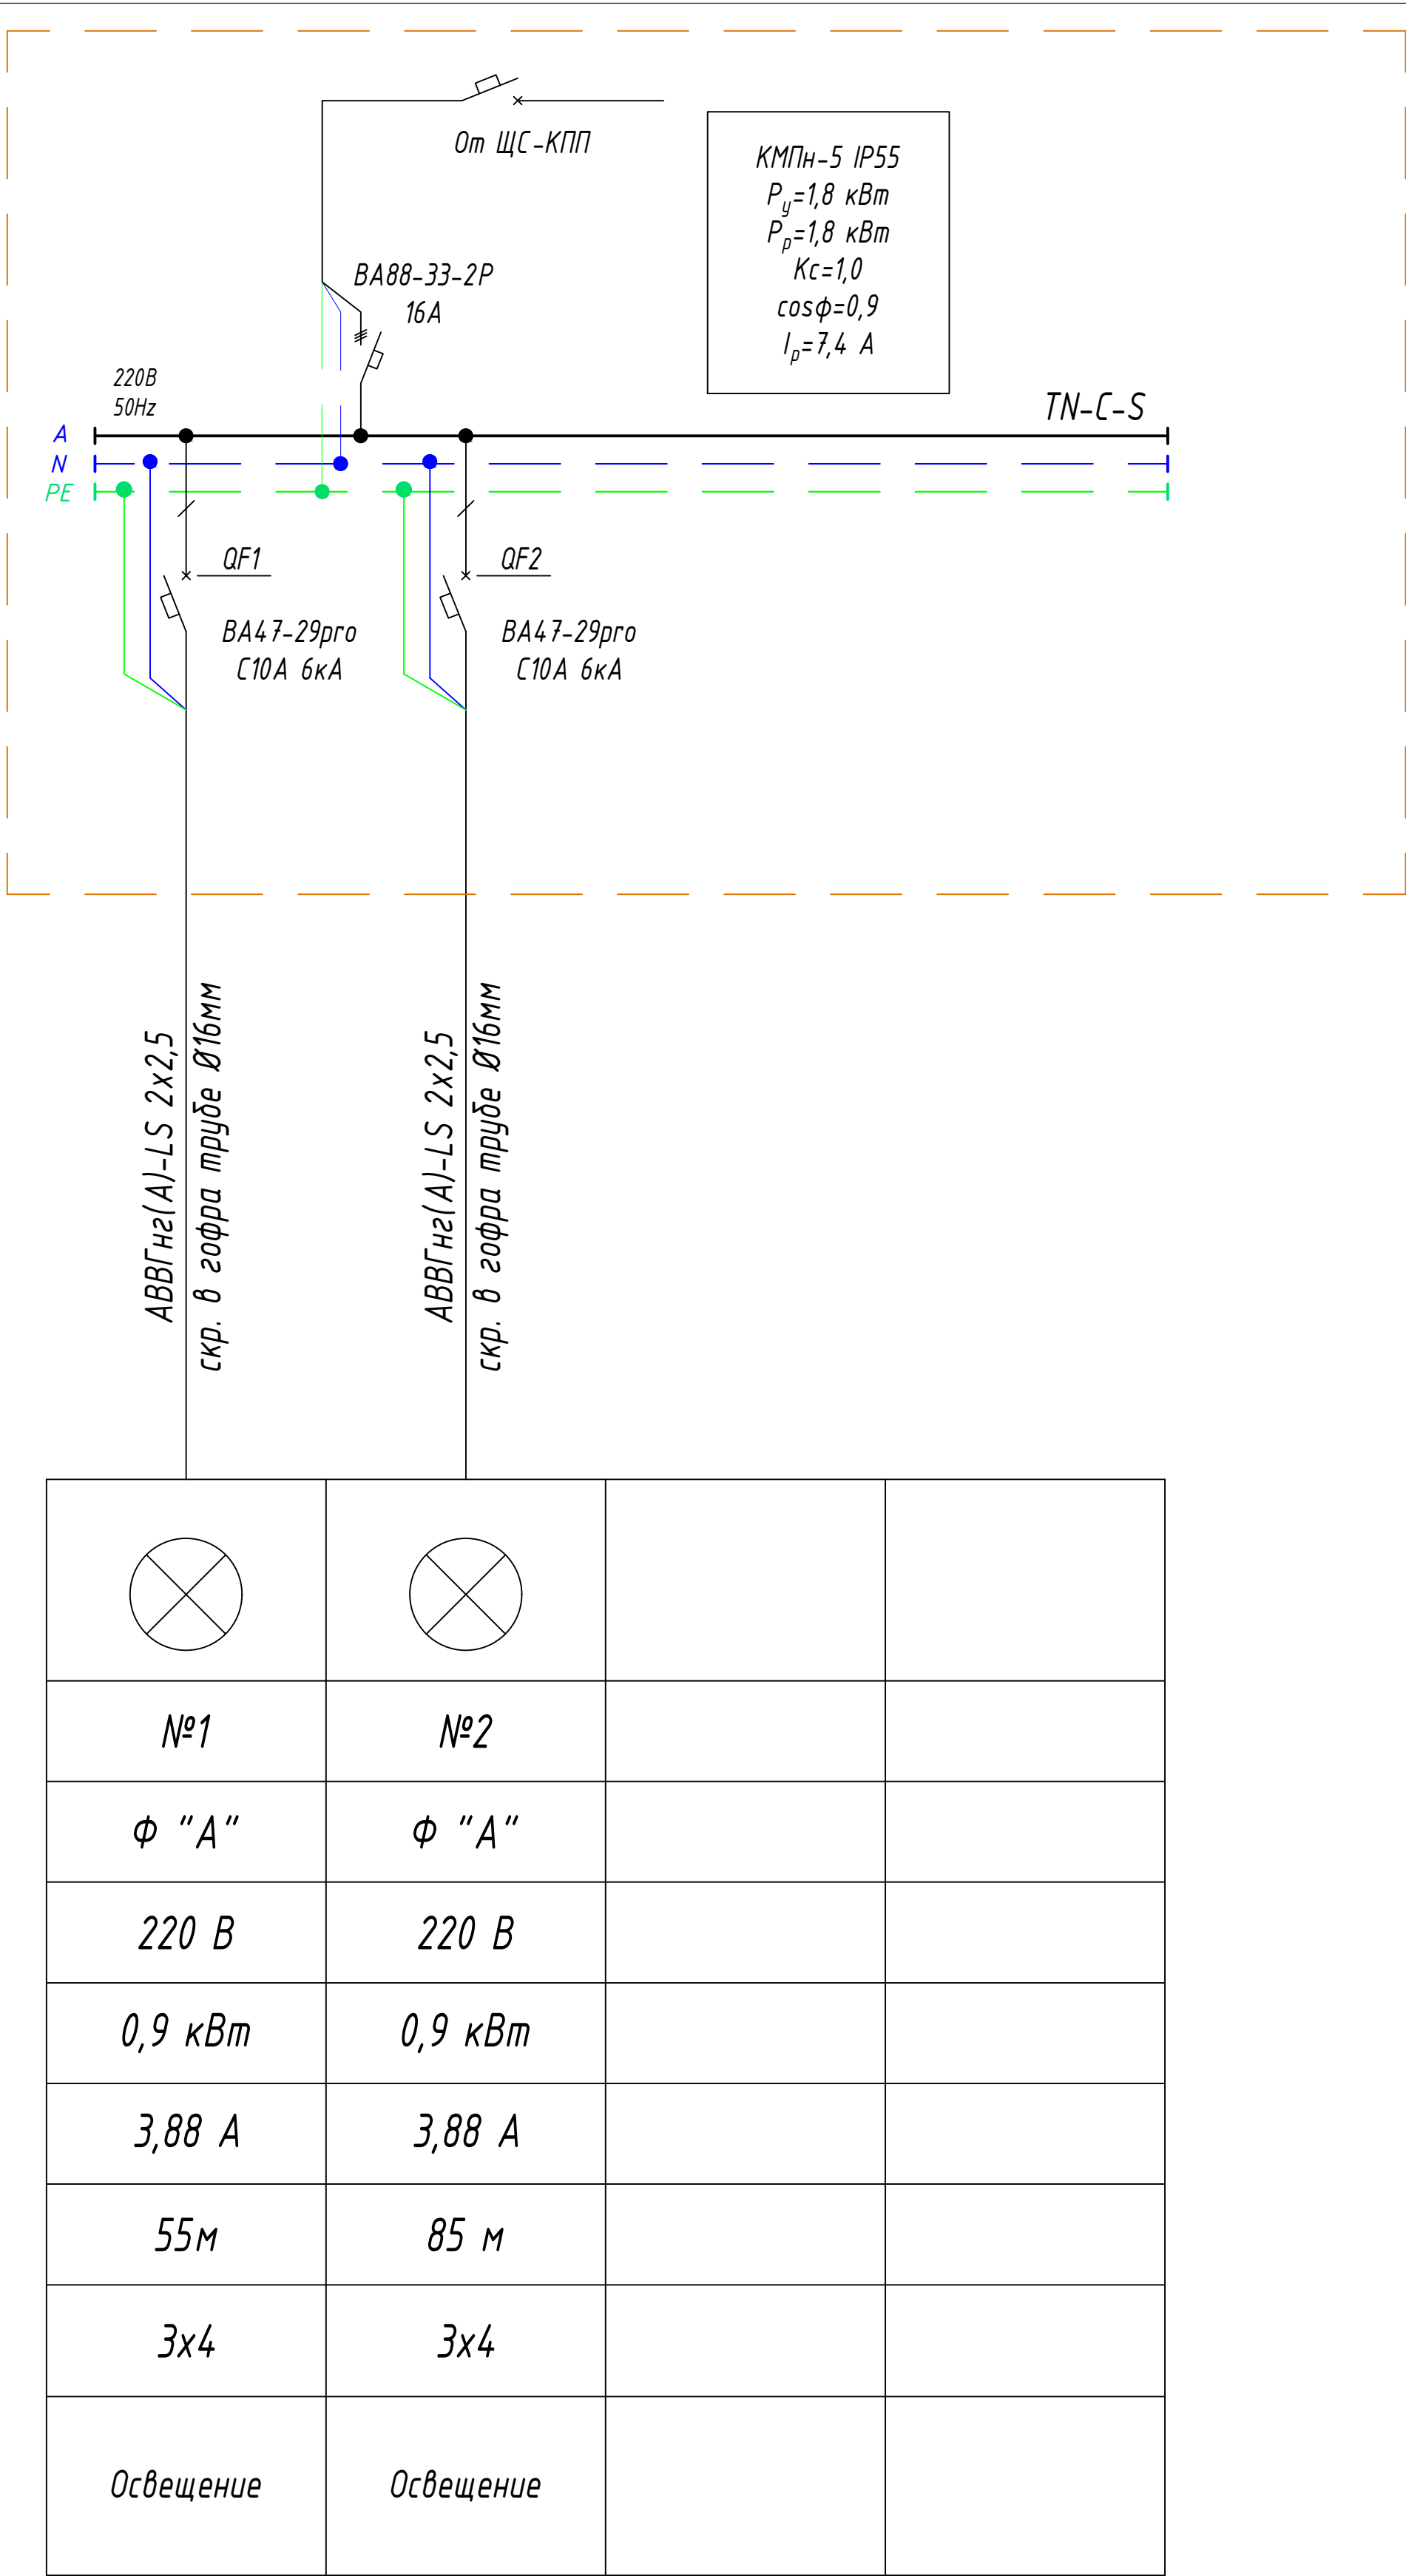
- 1 Примечания:
- 2 Предусмотрены следующие виды электроосвещения:
- 3 1.1 рабочее – 230В;
- 4 2 Сеть рабочего освещения выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS.
- 5 3 Прокладку сети рабочего освещения выполнять:
- 6 – при выполнении опуски кабельной трассы к светильникам – в гофра трубы.
- 7 4 Размеры и привязки приведены. Точное месторасположение уточнить по месту и
- 8 привязываться к осям конструкций.
- 9 5 Управление рабочим освещением осуществляется автоматическими выключателями.
- 10 6 При проходе кабелей через стены кабели защитит отрезками трубы, которые после
- 11 прокладки кабелей заделает легокорродируемым негорючим составом.
- 12 7 Щит освещения установить на высоте 1,8 м от уровня чистого пола.
- 13 8 Все металлические нетоковедущие части светильников, арматуры, нормально не находящиеся
- 14 под напряжением, заземлить присоединением к специальной жиле (РЕ) питающего кабеля.
- 15 9 Перед подключением светотехнического оборудования определить месторасположение заране.
- 16 Нарезку кабеля и трубу выполнить после заверов на месте.


Условные обозначения:

-  - **Прожектор герметичный пылевлагозащищенный IP65 150Вт**

[illegible]

	Данные питающей сети	
	Аппарат на вводе.	Обозначение Марка Тип I _н , А.
Распределительный пункт	Сборные шины	
	Аппарат отходящей линии.	Обозначение Марка Тип I _н , А. I _{уст.} А.
Проводник	Марка Сечение, мм Способ прокладки Длина, м	
Данные электроприемника	Условное обозначение	
	№ группы	
	Фазы	
	Напряжение, В	
	Мощность, кВт	
	Номинальный ток, А	
	Длина линии, м	
	Сечение, мм ²	
	Наименование нагрузки (по ТХ,ОВ)	



						2026–y.	ЭС		
						Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani “Xalqobod” MFYdagi 19-son maktabni rekonstruksiya qilish (420 o‘rinli yangi bino qurish va mavjud 834 o‘rinni ta‘mirlash)			
O‘zg	Dona	Var.	Buyur	Imzo	Sana	Kichik futbol maydoni	Bosqich	Varaq	Varaqlar
L.B.M		J. Lapasov					Ishchi loyiha	3	4
Bajardi		D. Ziyatov							
Tekshirdi		F. Jamolov				Расчетная схема силовой распределительной сети ЩО.		“TEXNO LOYIHA” MCHJ Jizzax 2026 y.	

