



«КЕЛИШИЛДИ»  
Хоразм вилояти Боғот туман  
Ободонлаштириш бошқармаси  
1-ўринбосари



«КЕЛИШИЛДИ»  
«Хоразм минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати» ДМ  
директори

И. Сапаров

Боғот тумани "Маънавият" маҳалласи Дилбанд кўчаси ички хўжалик йўллари

жорий таъмирлаш - 1,910 км

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2026 й. Сентабрь ойидаги ҳолати

| Қисм<br>чегараси<br>ПК+ | Узунлиги<br>(м) | Йўл қопламаси<br>мавжуд ҳолати                                                                                                                                                                     | Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар                                                                                                          | Ўлчов<br>бирлиги | Микдори |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1                       | 2               | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                       | 5                | 6       |
|                         |                 | 1-Участка                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                  |         |
| 0+00<br>7+10            | 710             | Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 4,5-5 м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ЩПС) қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди. | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (710х3,5)+(R4х1) ПК0+00-7+10; (R4=6м2)                                                    | м2               | 2491    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (710х3,5)+(R4х1) ПК0+00-7+10; (R4=6м2)                                                        | м2               | 2491    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн               | 1,25    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (710х3,5)+(R4х1) ПК0+00-7+10; (R4=6м2) | м2               | 2491    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (710х2х0,5) ПК0+00-7+10;                                              | м2               | 710     |
|                         |                 | 2-Участка                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                  |         |
| 0+00<br>9+70            | 970             | Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 6-7 м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ЩПС) қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.   | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (970х4,5)+(R4х1) ПК0+00-9+70; (R4=6м2)                                                    | м2               | 4371    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (970х4,5)+(R4х1) ПК0+00-9+70; (R4=6м2)                                                        | м2               | 4371    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн               | 2,19    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (970х4,5)+(R4х1) ПК0+00-9+70; (R4=6м2) | м2               | 4371    |
|                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (970х2х0,5) ПК0+00-9+70;                                              | м2               | 970     |

|                          |     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |      |      |  |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | 3-Участка                                                                                                                                               |      |      |  |
| 0+00<br>2+30             | 230 | Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 7-8 м ни ташкил қилади, эски тош-қум аралашмаси (ШПС) коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди. | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (230x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+30; (R4=6м2)                                                    | м2   | 1041 |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (230x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+30; (R4=6м2)                                                        | м2   | 1041 |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн   | 0,52 |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (230x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+30; (R4=6м2) | м2   | 1041 |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош-қум аралашмаси билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 25607) (230x2x0,5) ПК0+00-2+30;                                              | м2   | 230  |  |
|                          |     | Туташмаларни таъмирлаш                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |      |      |  |
| 0+00<br>0+10             | 10  | Йўлда I та туташма мавжуд. I тасихам эски тош-қум аралашмаси (ШПС) копламадан бўлиб Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.                                                           | Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (қорита очиш). (10x4,5)+(R4x1); (R4=6м2)                                                                 | м2   | 51   |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (10x4,5)+(R4x1); (R4=6м2)                                                                     | м2   | 51   |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)                                                                                                                    | тн   | 0,03 |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (10x4,5)+(R4x1); (R4=6м2)              | м2   | 51   |  |
|                          |     | Йўл белгиларини ўрнатиш.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |      |      |  |
|                          |     | Харакат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида йўл белгиларини ўрнатиш зарур.                                                                                                                         | 5.38 Ахборот-ишора белгилар тўртбурчак шаклида.                                                                                                         | дона | 2    |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | 2.4 Имтиёз белгиси учбурчак шаклида.                                                                                                                    | дона | 3    |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | 1,31,3 Огохлантирувчи бурилишнинг йуналиши белгиси тўртбурчак шаклида.                                                                                  | дона | 1    |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Йўл белгиси металл устини тўртбурчак шаклда. (80x60x2,5мм) L=4м                                                                                         | дона | 6    |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Йўл белгилари устунларини тагидаги бетонга тош-қум аралашмасидан асос қуриш. (0,025x6)                                                                  | м3   | 0,2  |  |
|                          |     |                                                                                                                                                                                                  | Йўл белгилари устунларини тагида М-200 маркали бетондан пойдевор фундамент қуйиш. (0,4x0,4x0,35)x6                                                      | м3   | 0,34 |  |
| Материал ташиш масофаси: |     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |      |      |  |
| Тош                      |     |                                                                                                                                                                                                  | к-р. Жумуртоу - Объект                                                                                                                                  | км   | 112  |  |
| Асфальтобетон            |     |                                                                                                                                                                                                  | АБЗ                                                                                                                                                     | км   | 47   |  |
| Тош-қум аралашмаси       |     |                                                                                                                                                                                                  | к-р. Қазгансой - Объект                                                                                                                                 | км   | 97   |  |


“Хоразм минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

“Ободонлаштириш бошқармаси” вакили:

Лойиха ташкилоти “Ипак йули лойиха” МЧЖ вакили:

Маънавият “МФЙ” раиси:

Маънавият “МФЙ” Ташаббускори:

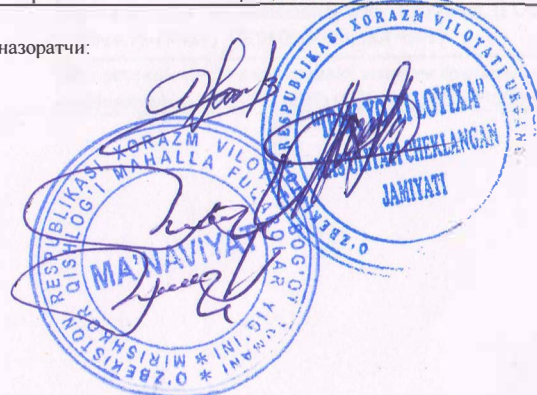

ФИШ  
 Ф. Рахмонов  
 ФИШ  
 Ш. Рахмонов  
 ФИШ  
 С.О. Рахмонов  
 ФИШ  
 С.О. Рахмонов  
 ФИШ