

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Хонка тумани ҳокими

Ўринбосари

М. Қўжаев

«КЕЛИШИЛДИ»

Хонка тумани

ободлаштириш бошқармаси

бошлиғи

У. С. Усманов

«КЕЛИШИЛДИ»

"Хоразм мунтазамий йўлларга

буюртмачи хизмати" ДМ

директори:

И. Санаев

Хонка тумани "Нуробод" маҳалласи Гулгунча кўчасидаги ички йўлларига асфалт ётқизиш.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2026-йил октябр ойи ҳолати.

№ т.р	Йўлнинг мавжудлиги				Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўлла тутилган иш турлари ва тадбирлар	йўл ени	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	км		пикет								
	дан	гача	боши ПК+	охир ПК+							
Гулгунча 1-участка (22:04:000026953)											
1	0,00	0,290	0+00	2+90	290	Мавжуд йўл эни 5,5-6 м ни ташкил қилади, ески тош-кум аралашмаси (ШПС) коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл копламаси юзасини материал қўшмасдан механизмлар ердамида йўл профилини тиклаш ПК0+00 - 2+90	4,5	290*4,5+(R4,5)*2	м2	1314,00
2							Чақилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. ГОСТ 8267-93		290*4,5+(R4,5)*2	м2	1314,00
3							Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014		(290*4,5+(R4,5)*2)* *0,0005	т	0,66
4							Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м Н=5 см калинликда коплама қуриш. ГОСТ 9128-13		290*4,5+(R4,5)*2	м2	1314,00
5							Йўл ёқасини тош-кум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009		290*0,5*2	м	290,00
Гулгунча 2-участка (22:04:000026956)											
1	0,00	0,075	0+00	0+75	75	Мавжуд йўл эни 5,5-6м ни ташкил қилади, ески тош-кум аралашмаси (ШПС) коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл копламаси юзасини материал қўшмасдан механизмлар ердамида йўл профилини тиклаш ПК0+00 – 0+75	4,5	75*4,5+(R4,5)	м2	342,00
2							Чақилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. ГОСТ 8267-93		75*4,5+(R4,5)	м2	342,00
3							Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014		(75*4,5+(R4,5))* *0,0005	т	0,17
4							Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м Н=5 см калинликда коплама қуриш. ГОСТ 9128-13		75*4,5+(R4,5)*2	м2	342,00
5							Йўл ёқасини тош-кум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009		75*0,5*2	м	75,00
Гулгунча 3-участка (22:04:000026955)											
1	0,00	0,995	0+00	9+95	995	Мавжуд йўл 5,5-6м ни ташкил қилади, ески тош коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл копламаси юзасини материал қўшмасдан механизмлар ердамида йўл профилини тиклаш ПК0+00 – 9+95	4,5	995*4,5+(R4,5)*2	м2	4486,50
2							Чақилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. ГОСТ 8267-93		995*4,5+(R4,5)*2	м2	4486,50
3							Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014		(995*4,5+(R4,5)*2))* *0,0005	т	2,24
4							Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м Н=5 см калинликда коплама қуриш. ГОСТ 9128-13		995*4,5+(R4,5)*2	м2	4486,50
5							Йўл ёқасини тош-кум аралашмаси билан мустаҳкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009		995*0,5*2	м	995,00
Гулгунча 4-участка (22:04:000026626)											

1	0,00	0,120	0+00	1+20	120	Мавжуд йул эни 5,5-6м ни ташкил килади, ески тош-кум аралашмаси (ШПС) - коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йул нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл копламаси юзасини материал қўшмасдан механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш ПКО+00 – 1+20	4,5	120*4.5+(R4,5)	м2	544,50
2						Чакилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. ГОСТ 8267-93	120*4.5+(R4,5)		м2	544,50	
3						Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(120*4.5+(R4,5))* *0,0005		т	0,27	
4						Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м Н=5 см калинликда коплама қуриш. ГОСТ 9128-13	120*4.5+(R4,5)*2		м2	544,50	
5						Йўл ёқасини тош-кум аралашмаси билан мустахкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009	120*0,5*2		м	120,00	
Гулгунча 5-участка (22:04:000026953)											
1	0,00	0,110	0+00	1+10	110	Мавжуд йул тупрок қўтармаси эни 5,5-6м ни ташкил килади, ески тош-кум аралашмаси (ШПС) коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йул нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл копламаси юзасини материал қўшмасдан механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш ПКО+00 – 1+10	4,5	110*4.5+(R4,5)*2	м2	504,00
2						Чакилган тошдан Н=12 см калинликда йўл асосини қуриш, эни 4,5 м. ГОСТ 8267-93	110*4.5+(R4,5)*2		м2	504,00	
3						Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(110*4.5+(R4,5)*2)* *0,0005		т	0,25	
4						Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м Н=5 см калинликда коплама қуриш. ГОСТ 9128-13	110*4.5+(R4,5)*2		м2	504,00	
5						Йўл ёқасини тош-кум аралашмаси билан мустахкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009	110*0,5*2		м	110,00	
Гулгунча 6-участка (22:04:000026953)											
1	0,00	0,333	0+00	3+33	333	Мавжуд йулэни 5,5-6м ни ташкил килади, ески тош-кум аралашмаси (ШПС) коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йул нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл копламаси юзасини материал қўшиб механизмлар ёрдамида йўл профилини тиклаш ПКО+00 – 3+33	4,5	333*4.5	м2	1498,50
2						Битум сепиш (1000 м2/0,5тн) ГОСТ 33133-2014	(333*4.5)*0,0005		т	0,75	
3						Янги майда донали а/бетон қоришмасидан эни 4,5 м Н=5 см калинликда коплама қуриш. ГОСТ 9128-13	333*4.5		м2	1498,50	
4						Йўл ёқасини тош-кум аралашмаси билан мустахкамлаш, эни-0,5 м. Н=5 см. ГОСТ 25607-2009	333*0,5*2		м	333,00	
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИШ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ											
т/р	Материал номи						Таъминловчи ташкилот номи		Ташиш масофаси, км.		
1	Асфалтобетон						Урганч АБЗ		27		
2	Щебень						Жумуртов к-р		93		
3	Кум шагал аралашмаси						Қазгансай к-р		80		


"Хоразм минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ техник назоратчиси:

Хонка ободонлаштиришдан вакил:

Хонка "Нуробод" МФЙ раиси:

Хонка "Нуробод" МФЙ ташаббусчиси:

"SN DESIGN" МЧЖ директори:

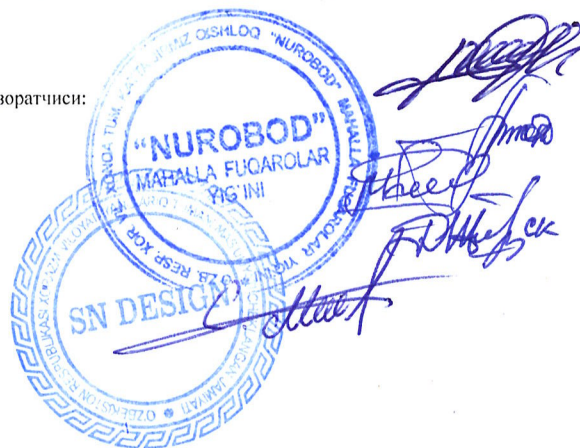

М. Ҳаммадалаев
 М. Ҳ. Ҳайбурганов
 Д. Абдураҳимов
 С. Абдулмоминов

Саидов Н.