

ISHCHI LOYIHA

50 m³ hajmdagi oqava suv xandag'i

Loyiha tarkibi: Me'moriy-qurilish yechimi.



Loyiha bosh muhandisi: Абдухоликов Х.

L.B.M	Абдухоликов Х				Shifr:	"Norma qurilish konsalting" MCHJ
					Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi 11-maktabni rekonstruksiya qilish	

Andijon - 2026 yil

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примеч
Альбом I	Монол. ж/бетонных выгреб	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примеч
1	Общие данные (начало).	
2	План выгреб на 50 м3. Разрез 1-1. Сетка C1-C3. Спец-я.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примеч
	Ссылочные документы.	
Т.П. 901 - 4-79с 84.А IV	Сборные конструкции емк.	
	Сооружен. водосн. и канализ.	
1, 494-32	Зонты дефлекторы вент. систем.	

Техник-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Qurilish maydoni	29,75 m ²
Qurilish hajmi	58,0 m ³
Umumiy maydoni	24,0 m ²

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Здание предназначен для строительства в IVг климатическом районе, с сейсмичностью 9 баллов на непросадочный грунтах.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам -
Расчётная зимняя температура наружного воздуха -14 С.
Снеговой район -I по КМК2.01.07-96.

Вес снегового покрова - 50кгс/м2.
Скоростной напор ветра - 38кгс/м2.

Класс ответственности здания I

Степень огнестойкости здания - II

Степень долговечности здания II

Основанием фундаментов служат грунты - суглинок непросадочности со следующими расчетными физ. мехаческими свойствами; При $\alpha=0,85$, $\gamma=1,93 \text{ м/м}^3$, $\mu=23^\circ$, $C=3,8 \text{ кгс/см}^2$.

Категория грунтов по сесмическим свойствам -
Максимальный уровень грунтовых вод - 1,5 - 1,6 м

Выгреб относится к сооружениям II класса ответственности с не нормируемое степенью огнестойкости.

Выгреб представляет собой монолитные железобетонные емкости, обсыпанные грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию

Днище-монолитная железобетонная плита толщиной 30см.

Подготовка предусмотрена из бетона марка кл В15.

Стены и днище запроектированы из бетона кл В20 по прочности и W-6 по водонепроницаемость и МР 350 или 100 по морозостойкости.

Для повышения герметичности выгребка предусмотрено гидроизоляция .

Подводящий трубопровод вводится в выгребка через стену и представляет собой вертикальную трубу с водосливной воронкой.


Конструкция устройства для выпуска воздуха выгребка выполняются в виде колонки из стальной трубы с зонтом.

Люки - лазы обеспечивают профилактику выгребка.


Все работы вести руководствуясь указаниями КМК 3.02.01-98 и КМК 3.03.01-98

					shifr:	MQ
					Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi 11-maktabni rekonstruksiya qilish	
L.B.M	Abduxoliqov				Qoqava suv xandag'i	Bosqich I.L
Bajar.	Yuldashev					Sahifa 1
						Sahifadan 2
					Umumiy ma'lumotlar	"Norma qurilish konsalting" MCHJ

План выгреб на 50 м³

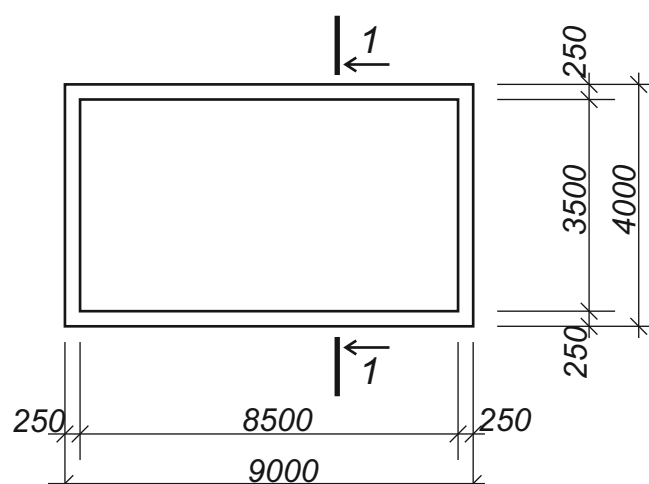


Разрез 1-1

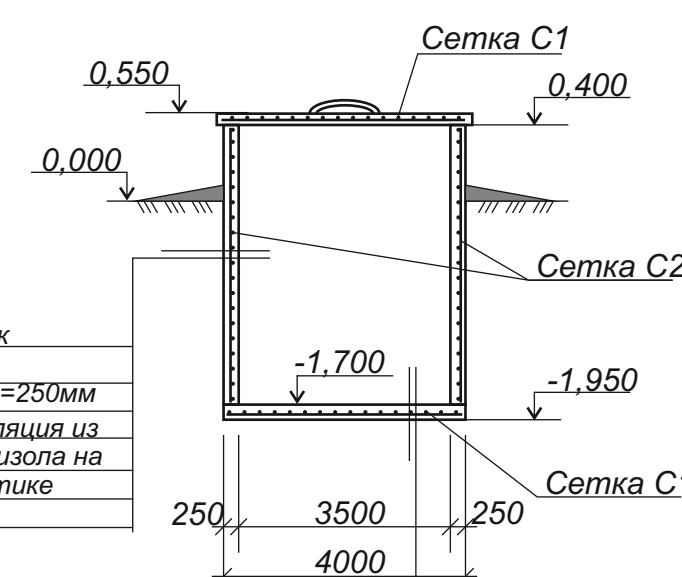


Глиняный замок
Стенка из
бетонная В15: =250мм
Оклеивная изоляция из
2х слоев гидроизола на
битумной мастике
Фундамент

Днище выгребка
2 слоя гидроизола на битум-
ной мастике
Уплотненный основания из
гравийный


Сетка C1

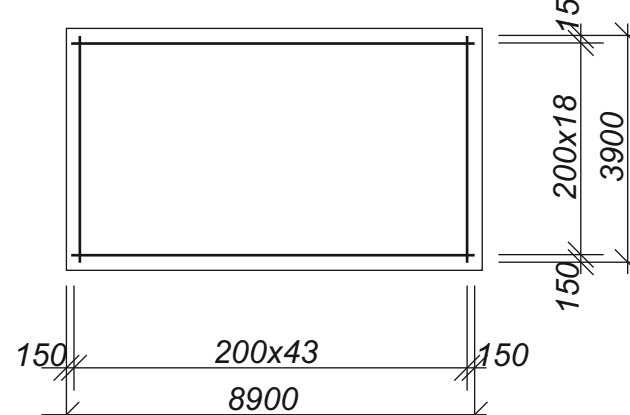

Сетка C2

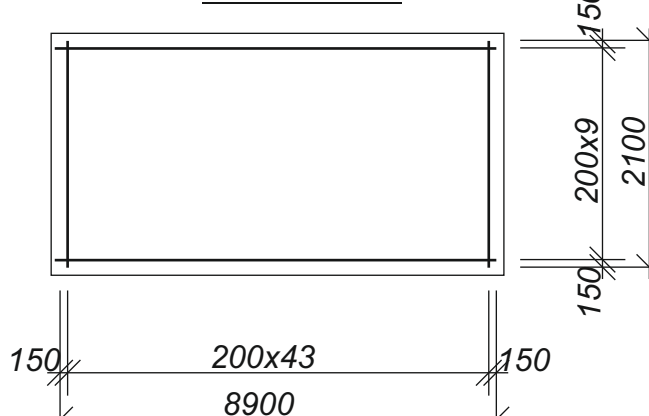

Сетка C3

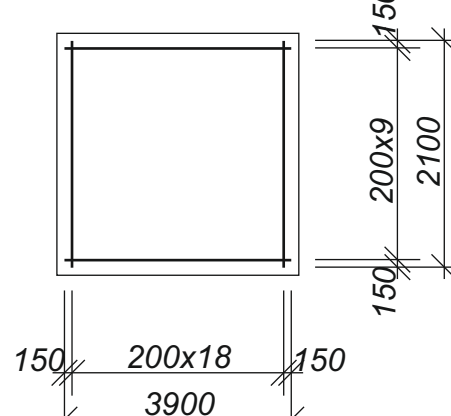

Спецификация элементов фундаментов

Марка поз	Обозначения	Наименование	К-во	Масса ед. Кг	Примеч
C-1	PCT У3866-98	C Ф12 AIII-200 Ф12 AIII-200 3900x8900	2	628,0	шт
C-2	PCT У3866-98	C Ф10 AIII-200 Ф10 AIII-200 2100x8900	2	237,0	шт
C-3	PCT У3866-98	C Ф10 AIII-200 Ф10 AIII-200 2100x3900	2	105,0	шт
		Бетон кл В15		28,0	м ²

- Внутренние поверхности стенок и покрытие выгребка обмазать горячим битумом за два раза.
- Днище выгребка заармировать.

					shifr:	MQ
					Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi 11-maktabni rekonstruksiya qilish	
L.B.M	Abduxoliqov				Qoqava suv xandag'i	Bosqich I.L
Bajar.	Yuldashev					Sahifa 2
						Sahifadan 2
					План выгреб на 50 м ³ . Разрез 1-1. Сетка C1-C3. Спецификация.	"Norma qurilish konsalting" MCHJ