

[illegible]

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Щ0. Схема распределительной сети	
3	План электроосвещения	
4	Схема системы отопления	

Elektr ta'minoti - III toifa.

1. Ob'ektning iste'molchilari ma'muriy binoning elektr jihozlari: konditsionerlar, kompyuterlar, orgtexnika, elektr nasoslar, liftlar, chiqish tarmog'i va yoritish.
2. Ishga tushirish uskunasi sifatida avtomatik kalitlar, magnit starterlar va elektr jihozlari bilan to'liq ta'minlangan uskunalar ishlatiladi.
3. Elektr qurilmalarini qurish, o'rnatish, ishga tushirish va ulardan foydalanish "Elektr uzatish liniyalarini qurish va elektr ishlarini bajarishda xavfsizlik qoidalari" ("O'zbekenergo" DAK) va "Xavfsizlik texnikasi" talablariga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi kerak. Podstansiyalarda, taqsimlash punktlarida, havo elektr uzatish liniyalarida, kabel liniyalarida, rele himoya vositalarida, elektr elektr jihozlarida, ichki yoritish va topraklama qurilmalarida ishlarni ishlab chiqarish qoidalari. Kabel liniyasini o'rnatish to'liq talablarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. PUE."
4. Ob'ektni ekspluatatsiya qilish buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

	Обозначение	Наименование	Примечание
		<u>Ссылочные документы.</u>	
	PUE-2011y	Общественные здания и сооружения.	
	KMK 2.01.05-24	Электрооборудование жилых и общественных зданий.	
	KMK 2.01.05-24	Заземление и зануление электроустановок.	
		Установка распределительных шкафов ПР8501	
	GOST 21.110-82	<u>Прилагаемые документы</u>	
		Спецификация оборудования,изделий и материалов	листа 5 листах


Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации здания.

Гл.инженер проекта

				2026	30
				Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi 11-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 540o'rinli o'quv binosi qurish)	
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana		
L.B.M	Saydaxmedov			Oshxona binosi	Bosqich
					List
<i>Bajar</i>	<i>Otaboev</i>				1
				Общие данные	"Norma qurilish konsalting" MCHJ

Основная информация


Раздаточный пункт	Автоматический выключатель номинальный ток, А.								
	становленная мощность, тип кВт								
	Автомат	Денминация поток, А Опорожнение поток, а							
Проводники Марка и крой	Секции обозначение и длина сеть		ВВГ-2x15		ВВГ-3x2.5				
Понижение в СН устройство	Тепло								
Сверхпроводники Марка и крой	Сеть Отдела имя и длина								
Электрораспределник	Знак по плану								
	Порядковый номер		Гр.1		Гр.2				
	макет								
	Рн, кВт		1,20		1,20				
	Ток	In, А.		5,45		5,45			
		In, А.							
Технологическая часть проекта название механизма для и номер позиции			освещение		Розетка				

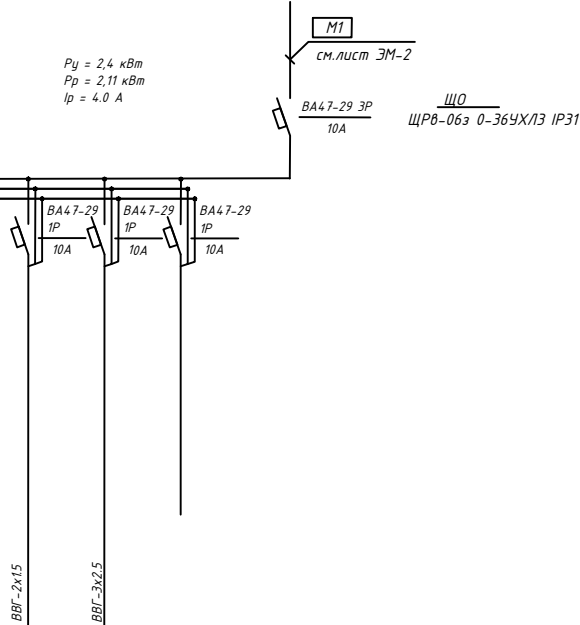

Име. № Д/обл. Подпись и дата. Зам. Име. №


				2026	30		
				Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi			
				11-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish			
				(qo'shimcha 540o'rinli o'quv binosi qurish)			
Lavozim	Familiya	Imzo	Sana		Bosqich	List	Listlar
L.B.M	Saydaxmedov			Oshxona binosi		2	3
Bajar.	Otaboev						
				ЩО. Схема распределительной сети	"Norma qurilish konsalting" MCHJ		

Инв.№	подл.
Подпись, дата	Взам.инв.№

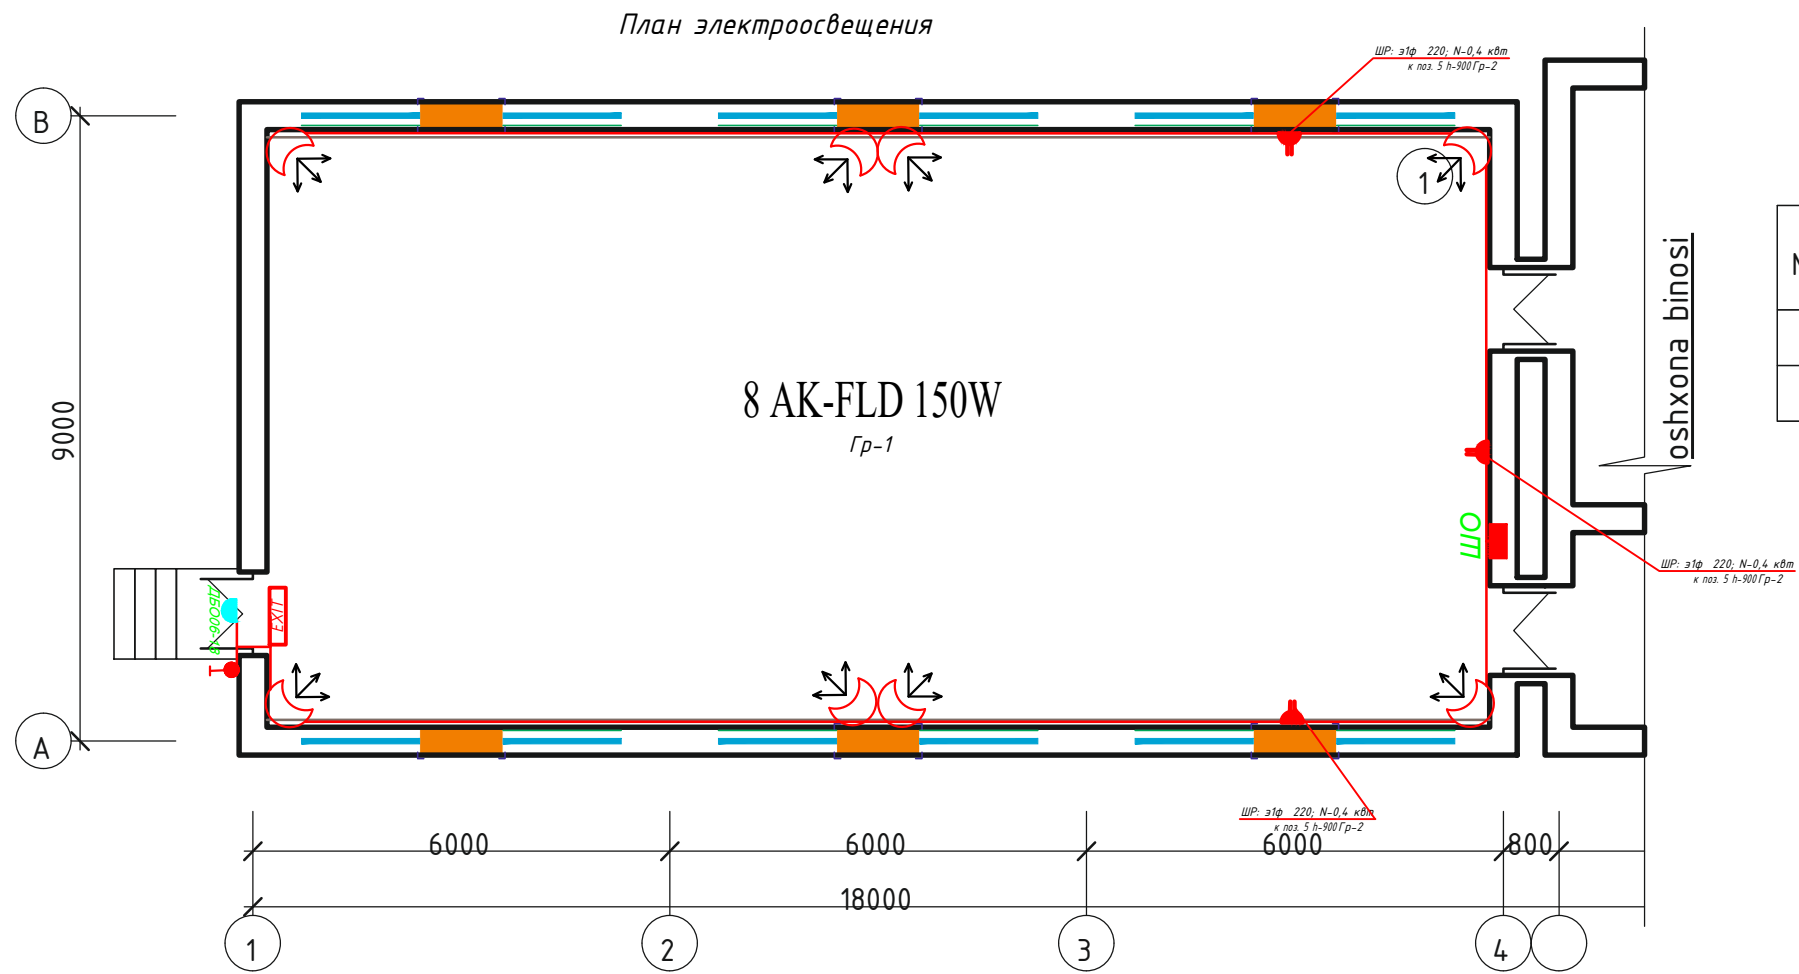

Xonalar tavsifi

№	NOMI	maydoni m ²
1	Sport zali	151,36
	jami	151,36

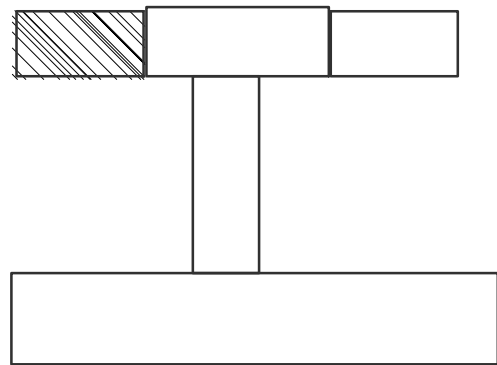

						Shifr: EYT			
						Andijon viloyati Asaka tumani Zankan MFY hududidagi 11-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish (qo'shimcha 540o'rinli o'quv binosi qurish)			
o'zg.	soni	varaq	xuj.№	imzo	sana	Sport zali binosi	bosqich	varaq	varaqlar
I. B. M.	Saydaxmedov						IL	3	3
	Bajar.	Otaboev				План электроосвещения	"Norma qurilish konsalting" MChJ		

