Assosiy to'plamning chizmalari bu'yicheti

№	Nomlanishi	Eslatma
1	Umumiy ma'lumot	
2	Ishlab tizimi rejasi 1-qavat.	
3	Ishlab tizimi rejasi 2-qavat.	
4	Ishlab tizimi rejasi 3-qavat.	
5	Shamoollatish tizimi rejasi 1-qavat.	
6	Shamoollatish tizimi rejasi 2-qavat.	
7	Shamoollatish tizimi rejasi 3-qavat.	

Havola va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatma
Sariq. 4.904-69	Sanitarya tog' qurilari asboblar va qoralar	
Seriya 7.903-9	Ruxsat etilgan qonunlarni issiqlik izolatsiyasi ajratmalari haqqari	

Ushbu loyiha amaldagi tartibda ishlab chiqarilgan umumiy ma'lor va qoidalar tadbirlarni hamda ish paytida yong'in havfsizligini ta'minlashni nazarda tutadi.

L. B. M.

Sayfalarmedov.

Ishlab va Shamoollatish tizimi chizmalarining assosiy ko'rsatkichlari

Binoning nomlanishi	Binoning qavat soni	Va binoning umumiy o'lchamlari	Ishlab tizimlari	Shamoollatish tizimlari	Issiq suv tizimlari	Gazsnabjenie	Elektrosnabjenie	Shamoollatish tizimlari	Issiqlikni ta'minlash
11-maktab binosi	3	70	+	+	+	+	+	+	+

Umumiy ko'rsatmalar

Ishlab dizaynlikuchun o'qituvchi Avdiyon xo'jaysi Xalqaro yoshlar markazidagi 11-sonli umumiy ta'lim maktabini reconstruksiya qilish loyihasi asosida ishlab chiqilgan. Qabul qilinadigan muvofiq ishlab chiqilgan: QMQ 2.04-05-97, QMQ 2.08-02-96. Tashqi havo harorati -15 C bo'lgan hudud uchun. Issiq suv ta'minoti ishlab qozonlardan olinadi. Ishlab tizimida "Avangard" nusxali temak radiatorlardan foydalaniladi.

Ishlab tizimda issiq suv uzatish (armog' tirsi. 1-qavat pol ostida o'tuvchi issiq suvni qo'yish uchun mo'ljallangan polipropilen trubalardan foydalanilgan. Ish usuli: ochiq qilib issiqlik bilan izolatsiya qilinmoqda. Bino yong' «KZLD»dan nusxali ishlab qozonlardan olinadi. Ishlab tizimda issiqlik tashuvchisidagi suvning harorati 80-65 C. Issiqlik almashinuvchisi sifatida ETO79-15 tanlandi bu ishlab tizimlari va kengaytirish suv baki orqali amalga oshiriladi.

Issiqlik tizimi tashqi issiqlik armog'idagi Sarsha qozonlar po'lat qozonlar bo'lib, ular qozonxonadan 0.7 metrdan kam bo'lmagan holda yer osti yo'nalishida mojli bo'yicha bitan bo'ysagan va qozonxonaqaran holda bo'ladi.

Issiqlik tizimlarida issiqlik almashinuvchisi ETO-1 bunc so'nim tizimi bo'lib, Vento TT Pro 150 nusumli havo ventilyatorlari bilan jihozlangan. Qolgan xonalarda issiq havo oqimi qurualar(framuga) orqali, havo so'nim tizimi devordagi shamoollatish kanallari orqali amalga oshiriladi.

Barcha xona devorlardagi shamoollatish kanallariga shamoollatish panjaralari o'rnatiladi.

									1-SH
									Andijon viloyati Asaka tumani Zarkan MFY hududidagi 11-son maktabni reconstruksiya qilish
L.N.M.	Inozbekov							Bosqich	Qism	Varaqlar soni
Bajar.	A.Yakimov							1L	1	7
								Umumiy ma'lumot.	"Yoshna qurilish konsulting" MCHJ

Ishlab tizimi rejasi. 1-qavat.

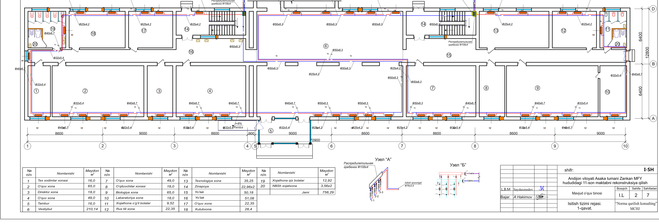
Issiqlik almashinuvchi ETO-1
Ø133x3.5
Ø108x3.5
Ø76x3.5
Ø57x3.5
Ø32x3.0
Ø25x2.8
Ø20x2.8
Ø15x2.8
Qozon xonasidan issiqlik tashuvchisi
Issiqlik almashinuvchisi ETO-1
Issiqlik almashinuvchisi ETO-1
Issiqlik almashinuvchisi ETO-1