

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта СС.

№	Наименование	Примечан.
1	Общие данные	1
2	Локальный сеть и схема	2
3	Спецификация	3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		

Ведомость прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечан.
	Прилагаемые документы	
СС-Со	Спецификация оборудования	

Проект выполнен в соответствии с действующими на территории Республики Узбекистан нормами и правилами

Гл. инж.;

Общие указания.

Локальный сеть. Локальный сеть прокладывается по стене в гофр. трубе кабелем UTP6е. Сетевые розетки RJ45 устанавливается на высоте 0,3 м от пола. Для управления на регистратуре установлено Свитч на оптик шкафе к стене

Работа по устройству локальной сети должно выполняться специализированными организациями.

Все изменения по монтажу и замене материалов и оборудования должны быть согласованы с проектной организацией.

Условное обозначение


-Оптической шкаф

-Розетка сетевая RJ45

-Кабель UTP6 в гофр.трубе для локальной сети

						Буюртмачи: Сурхондарё вилояти хокимлиги ягонабуюртмачи хизмати" ДМ ЛС
						Кумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукаммал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимча бино қуриш)
Изм.	Кол.	Лист	Илок.	Подпись	Дата	
Г И П						
Г А П						
Разработ.						
Н. контр.						

После План стен 2-этаж

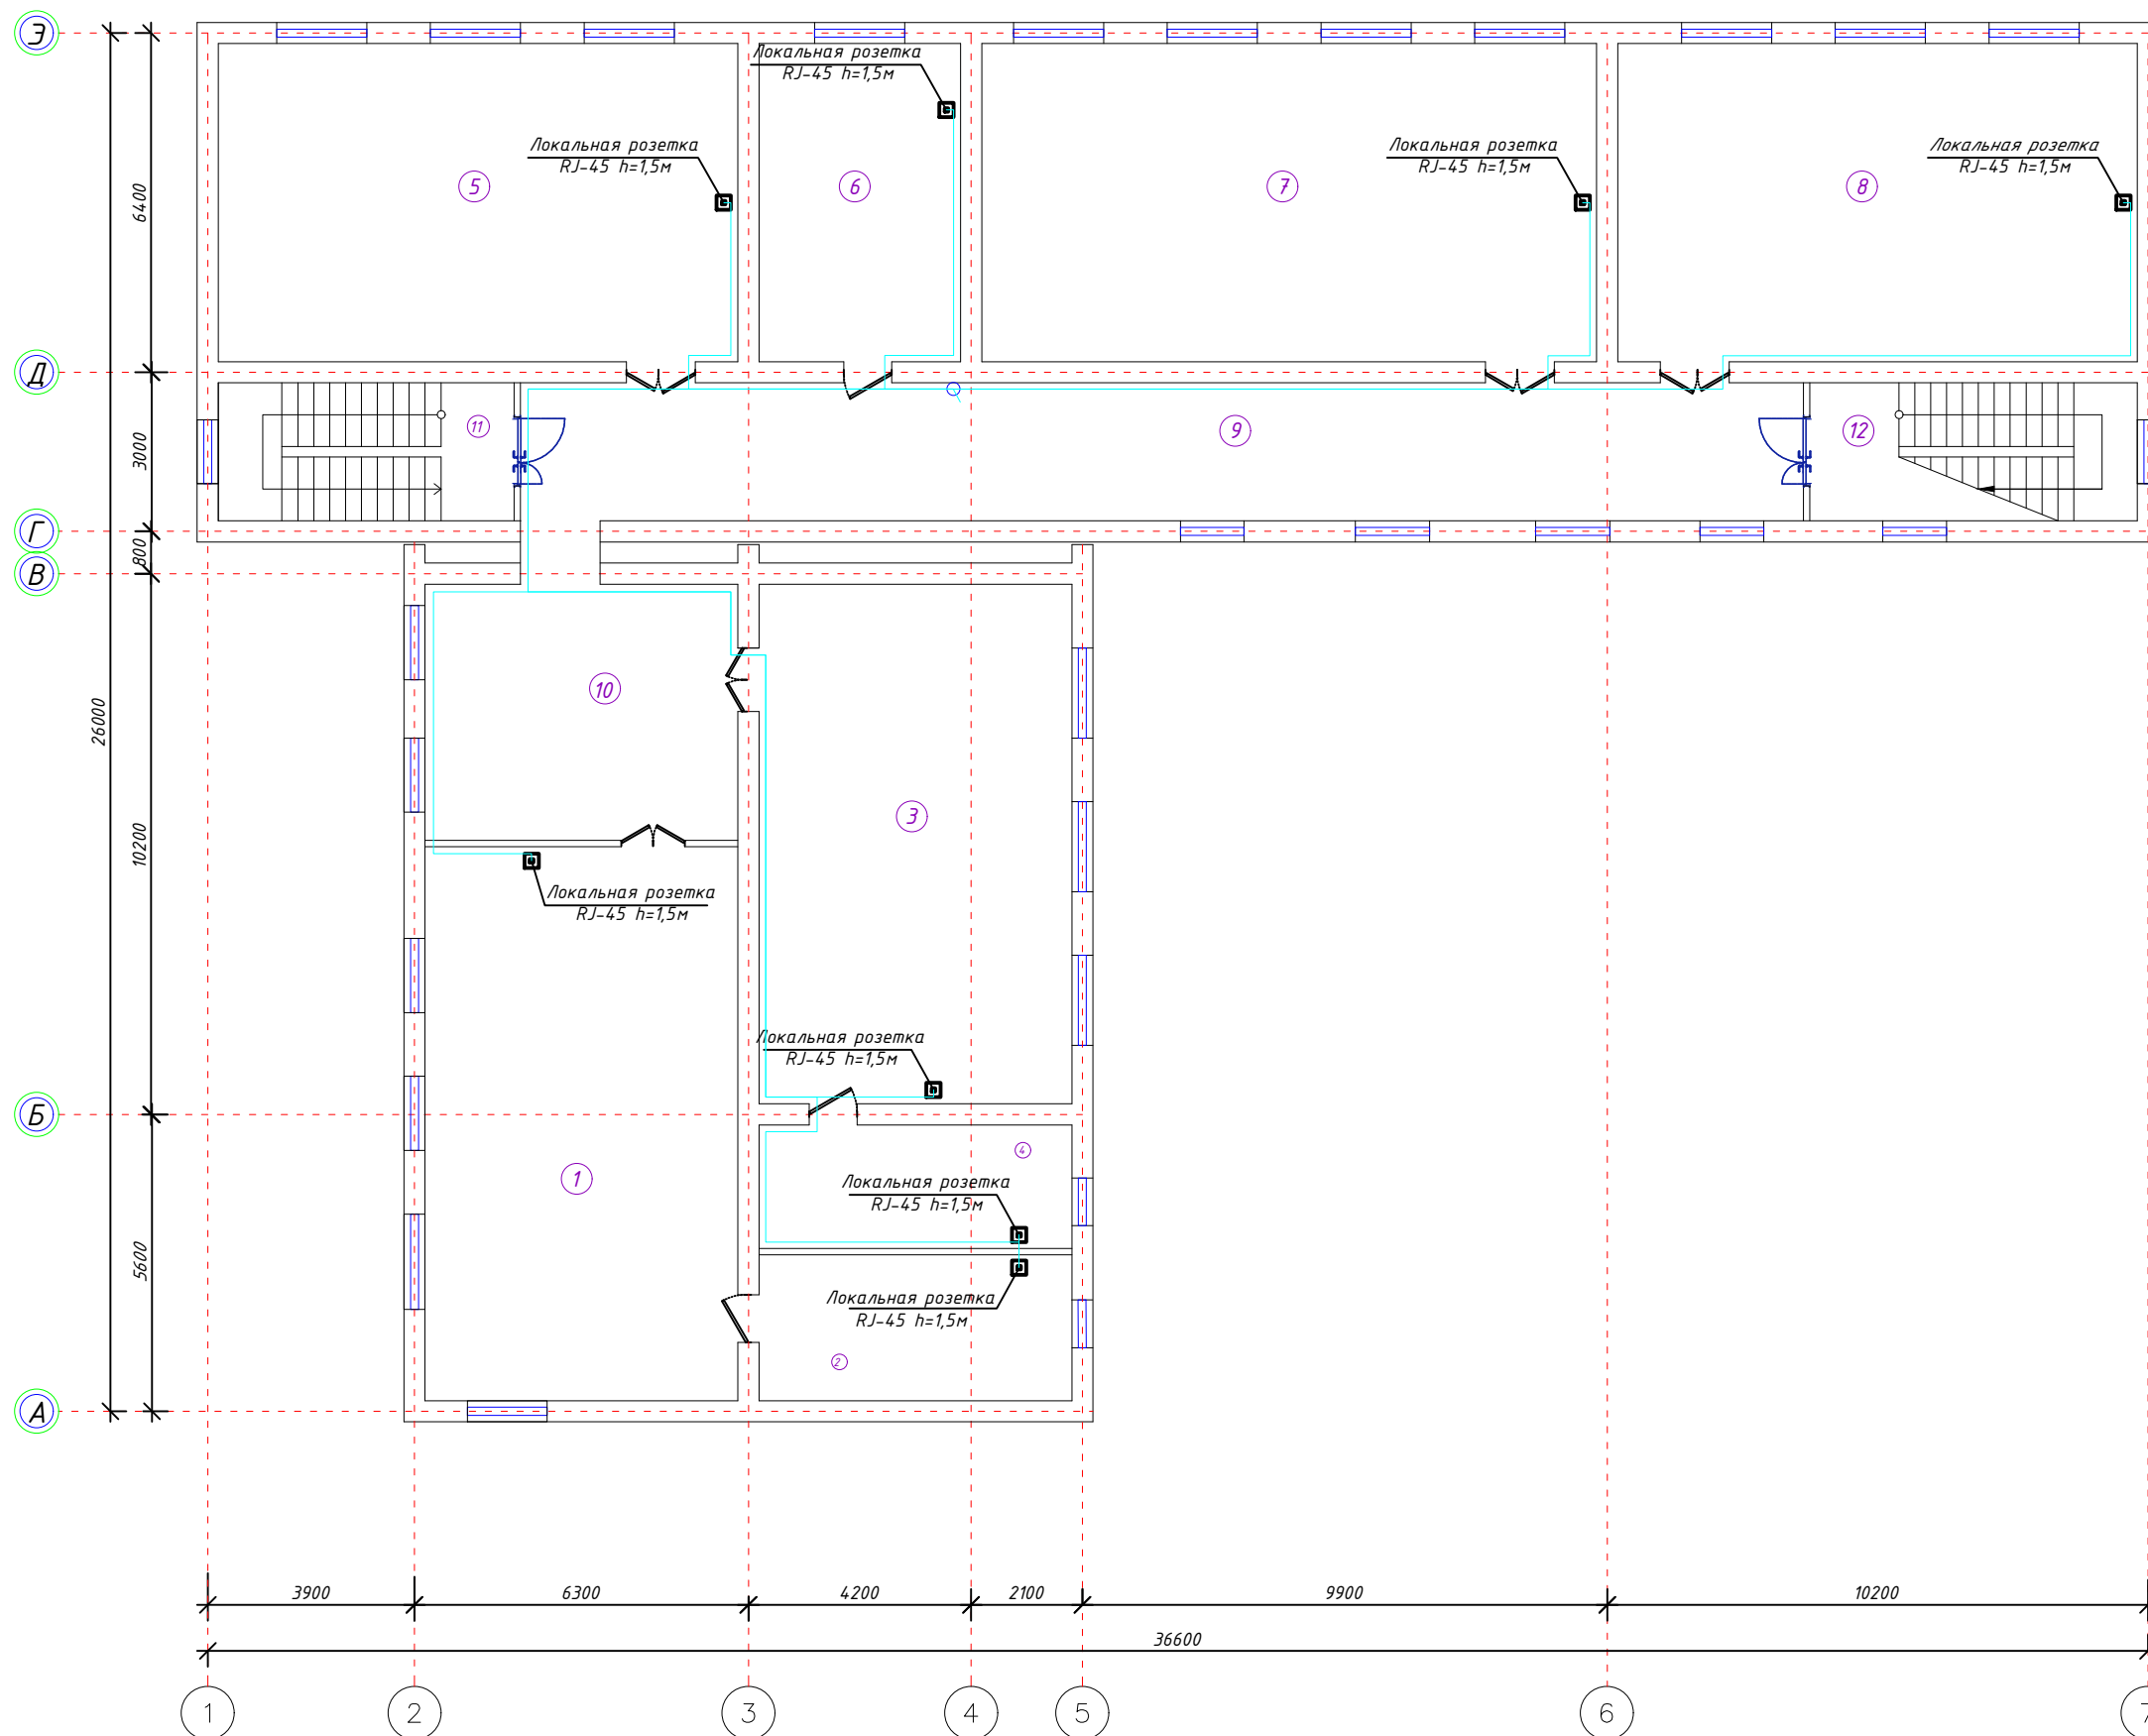

Экспликация помещений

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь , м ²	Тип пола
1	Химия хонаси	83,50	Релен
2	Лаборатория хонаси	16,22	Релен
3	Физика хонаси	57,8	Релен
4	Лаборатория хонаси	13,74	Релен
5	Информатика хонаси	58,8	Релен
6	Зам директор хонаси	22,8	Релен
7	Технология хонаси	34,4	Релен
8	Математика хонаси	58,8	Релен
9	Коридор	57,0	Мрамир
10	Коридор	28,47	Мрамир
13	Зинахона	19,15	Мрамир
14	Зинахона	17,36	Мрамир
	итог:	450.68	

[illegible]

[illegible]