

Jurnal.

No	Nomlanishi	Varaq
1	Umumiy ma'lumotlar	AC-1
2	Chuqurlik rejasi Qirqim: 1-1	AC-2
3	Chuqurlik rejasi Qirqim: 1-1; 2-2. Setka S1;S3.	AC-3
	Materiallar tavsifnomasi	

Технология производства.

Пожарный резервуар ёмк. 50м³ предназначен для хранения запаса воды на пожаротушение.

Архитектурно-строительные решения.

Резервуар представляет собой заглубленную ёмкость квадратной формы с размерами в плане 5.0х5.0м.

Монолитные бетонные стены и днище выполняются из бетона В 15 с непрерывным бетонированием.

Область применения:

Лессовидные суглинки, лёгкие, коричневого цвета, от твёрдых до тугопластичных, среднепористые, просадочные, залегающие выше УПВ.

Нормативные и расчетные значения характеристик ИГЭ-1

Плотность грунта т/м³ 1,91

Плотность грунта в сухом состоянии т/м^3 - 1,49

Пористость % – 44,9

Коэффициент пористости δ/p 0,815

Степень влажности δ/p 0,97

Влажность на пределе текучести % -28.2

Число пластичности дол. ед 9.3

Показатель текучести $\delta/\rho < 1$

Удельное сцепление при водонасыщенном состоянии кПа 6

Угол внутреннего трения при водонасыщенном состоянии Градус-
23,

Второй инженерно-геологический элемент ИГЭ 2- представлен суглинком

коричневого цвета, залегающие ниже уровня подземных вод, от текучепластичной

Тип грунтовых условий по просадочности – I (первый).

Начальное просадочное давление – 0,10 МПа.

Вскрытая мощность просадочной толщи - 1,0 м.

Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов приводится по
г. Термез,

Согласно КМК 2.01.0'1-94 и составляет 0,3 м с повторяемостью 1 раз в 50 лет и 0,24м с повторяемостью 1 раз в 10 лет.


Расчётная сейсмичности площадки – 7 баллов

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III (третья).


Вскрытая мощность грунтов данного элемента 8,0 м

				Буюртмачи: Сурхондарё вилояти хокимлиги ягонабуюртмачи хизмати“ДМ	АС
				Қумқўргон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабини реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамалл тамирлаш ва 330 ўринли қўшимча бино қуриш)	
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гл.Инж.	А.Саломов				
ГАП.	А.Назгулов				
Исполн.	И.Саломов				

Chuqurlik rejasi

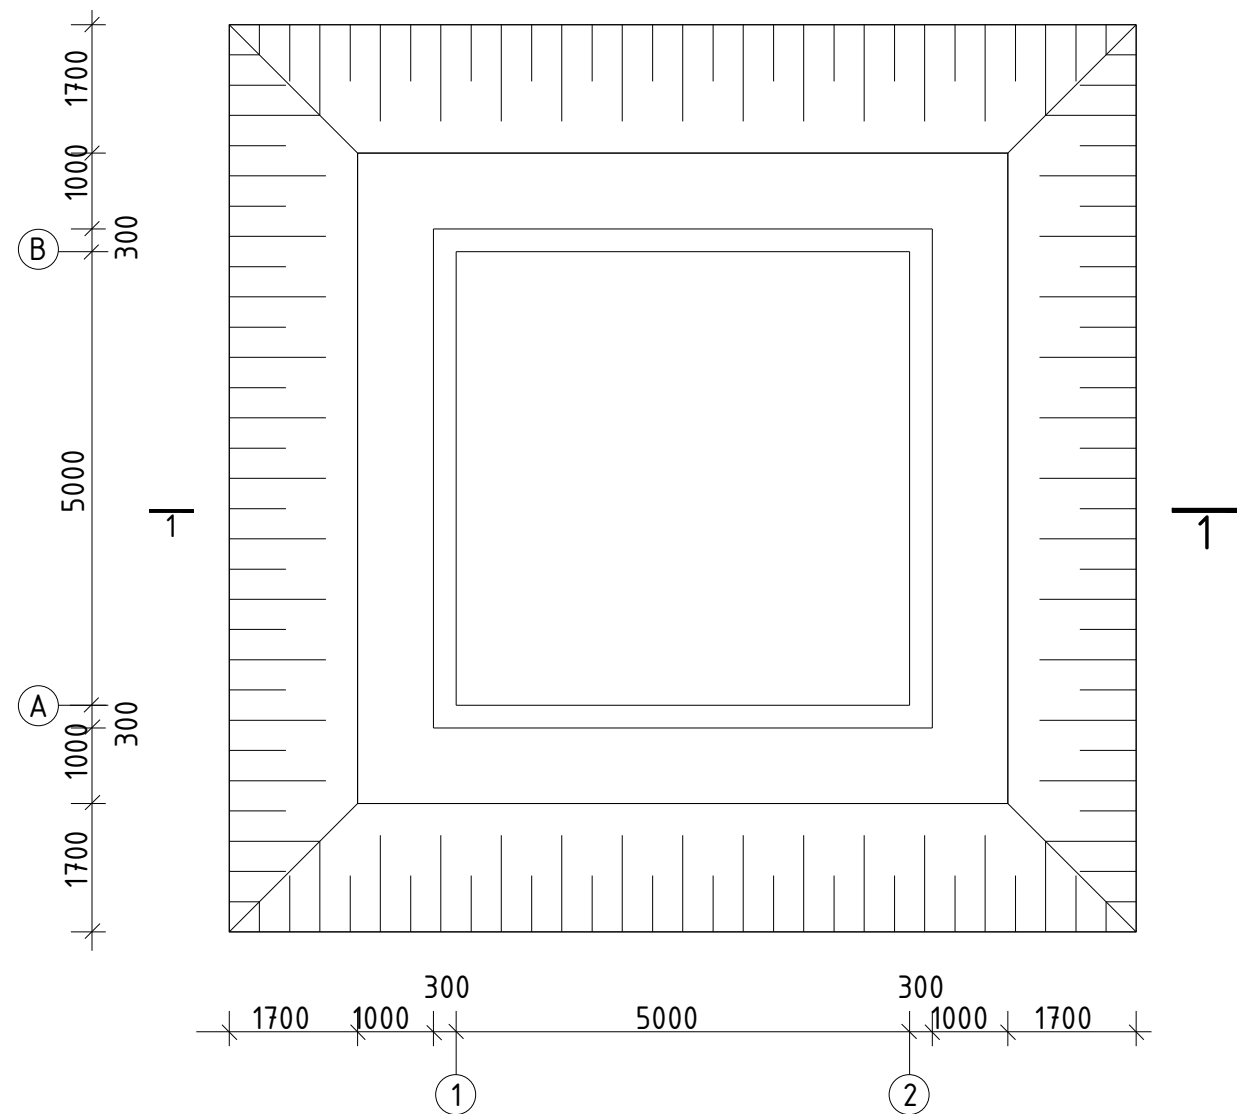


Qirqim: 1-1


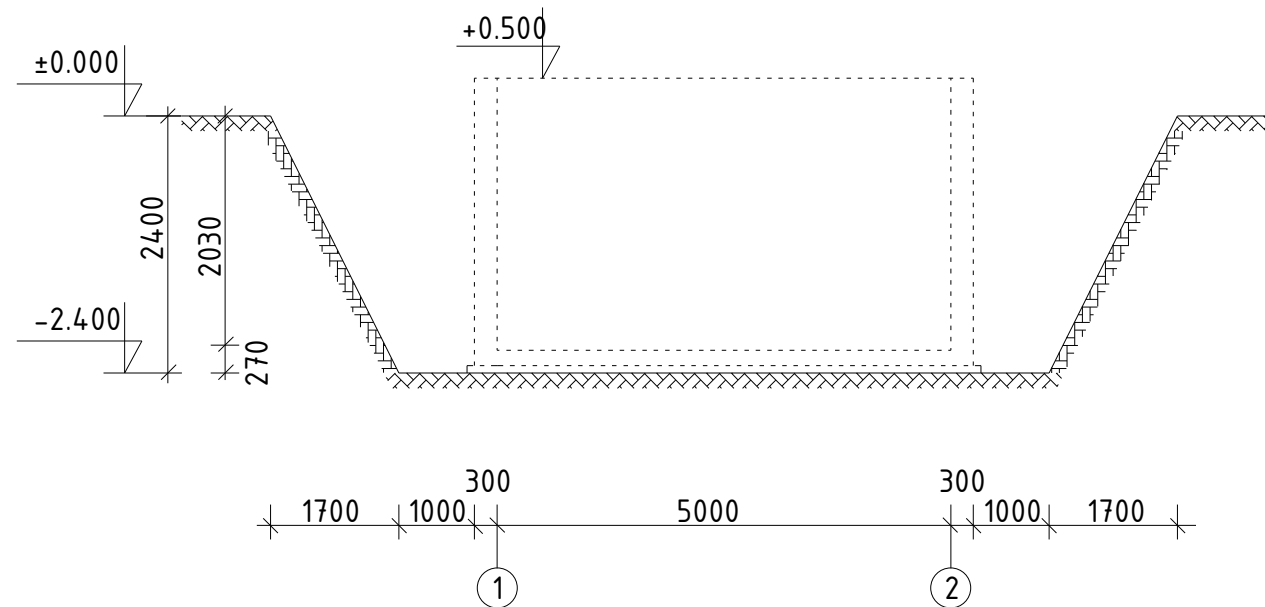


1. Данный лист смотри совместно с л. АС-3.
2. Бетонирование днища и стен вести непрерывно согласно СНиП III-15-76 г.3 "Правила производства и приемки работ".
3. За отм. 0.000 принята отметка земли.
4. Плотность грунта в сухом состоянии $\gamma_d=1.59 \text{ м/м}^3$.


		Буюртмачи: Сурхондарё вилояти хокимлиги ягонабуюртмачи хизмати"ДМ		АС	
		Қумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимча бино қуриш)			
Изм. Колдун.	Дил. №	Подпись	Дата		
				Стадия	Л и с т
				РП	2
				3	

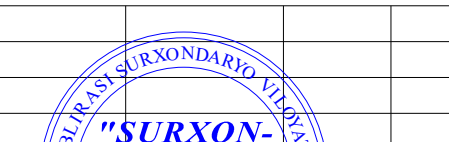		Буюртмачи: Сурхондарё вилояти хокимлиги ягонабуюртмачи хизмати"ДМ		АС	
		Қумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукаммал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимча бино қуриш)			
Изм.	Қол. у.	Подпись	Дата	Стадия	Л и с т
г. Ишқ	М. Саидов			РП	3
ГАП	А. Нарзуллаев				3
Исполн.	И. Саидов			"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС" МЧЖ г. Термез. 2026 г.	
Пожарный резервуар ёмк. 50 м³					
План резервуар. Сечение 1-1 и 2-2. Спецификация материалов на резервуар. Металлическая сетка С-1, С-2 и С-3.					

План стен пожарное резервуар ёмк. 50 м³

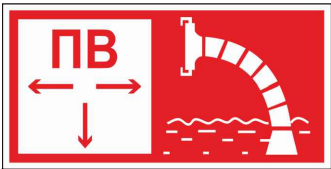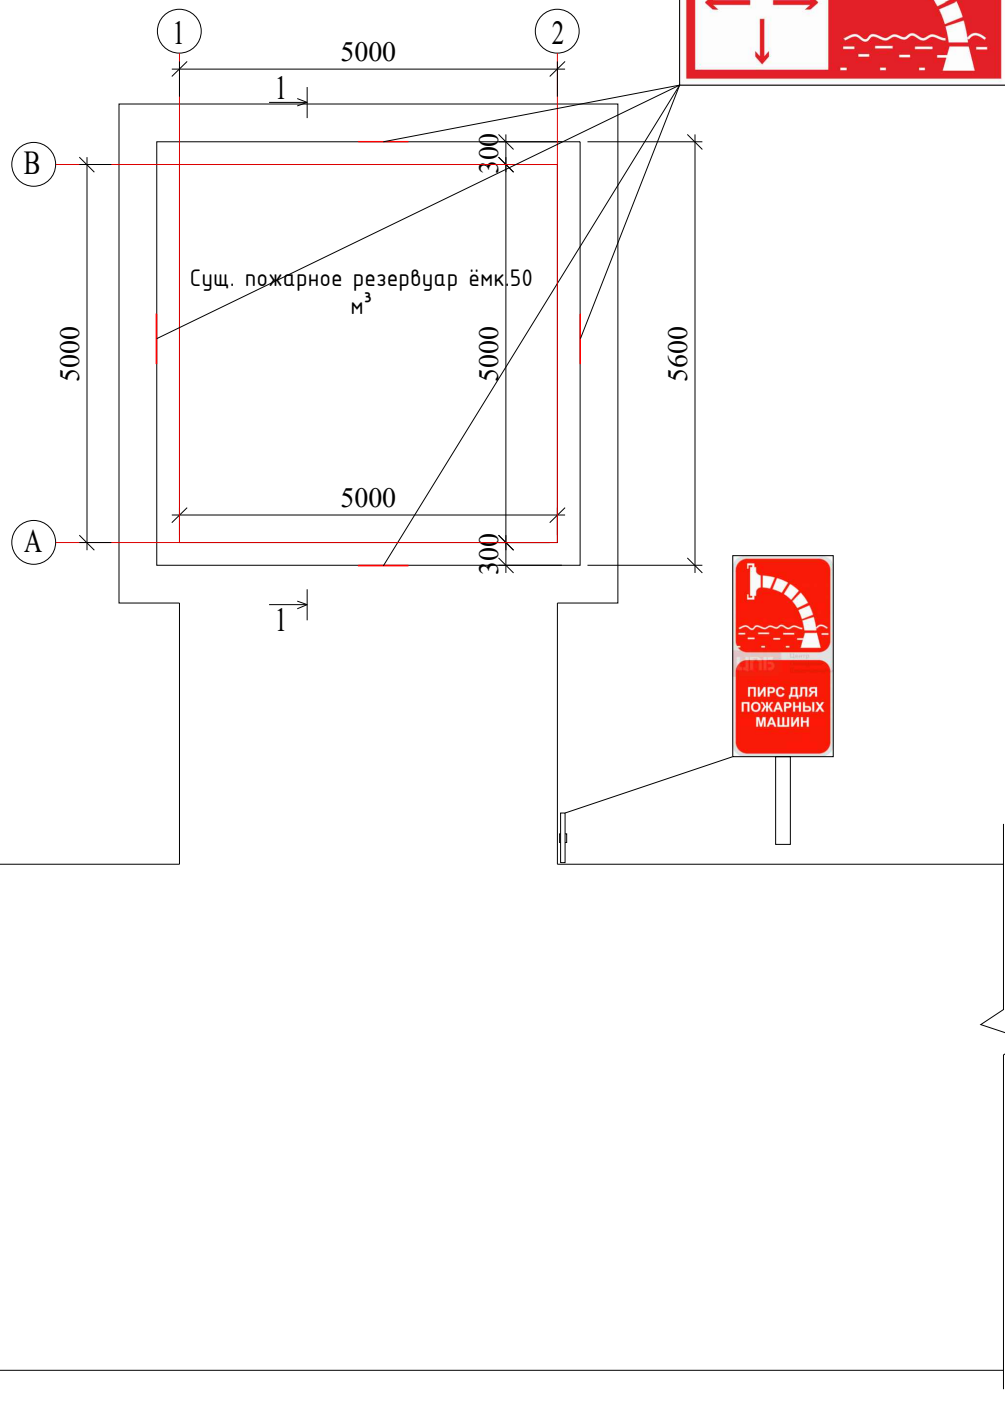

Светоотражающая скотч лента, длина 10 м черно-желтый

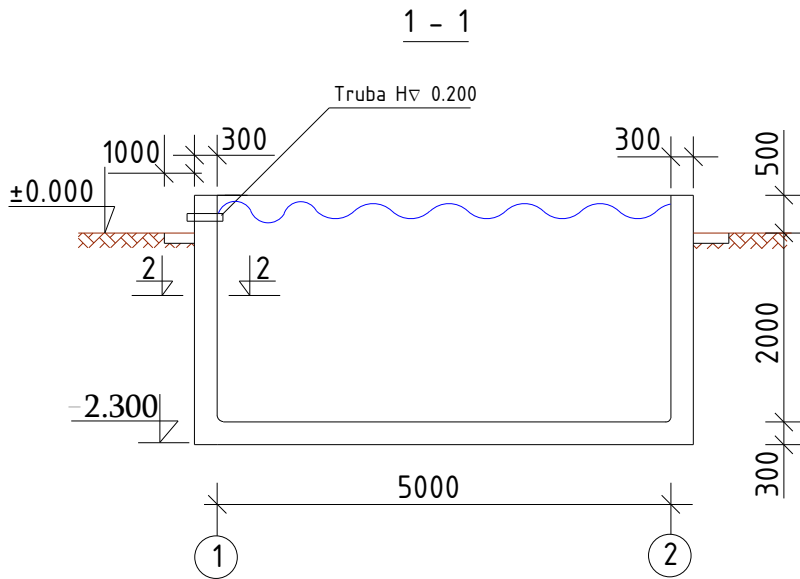

Ремонт сущ. резервуар ёмк.50 м³.					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во шт	Масса ед. кг	Примечание
		Внутренние поверхности оштукатурить цементным раствором 1:3 за железные стены.			36.0 м²
		Поверхности стяжка с раствором 1:3 за железные дниш			13.0 м²
		Наклейка, знак, "Пожарный водоисточник"	шт		5,0
		Светоотражающая скотч лента, длина 10 м черно-желтый	шт		1,0

Республика Сурхондарё Вилояти Сурхондарё Вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати "SURXON-PROEKT-SERVIS" MCHJ		Буюртмачи: Сурхондарё вилояти хокимлиги ягонабуюртмачи хизмати"ДМ		АС		
		Қумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимча бино қуриш)				
Изм. Кол. ун.	Лист №	Подпись	Дата			
Гл.Инж.	А.Саломов			Стадия	Л и с т	Л и с т о в
ГАП.	А.Нарзуллаев		Пожарный резервуар ёмк. 50 м³	РП		3
Исполн.	И.Саломов		План стен пожарное резервуар ёмк.50 м³	"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС"МСН/ г. Термез. 2026 г.		