
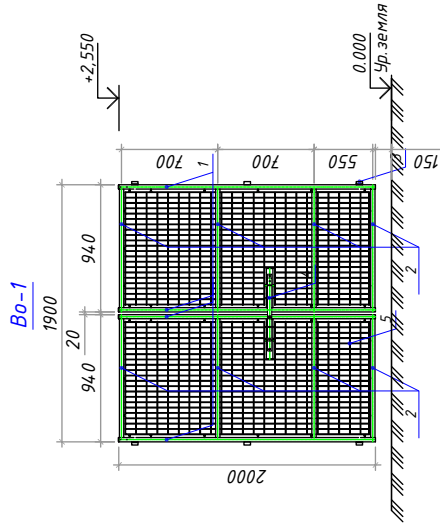

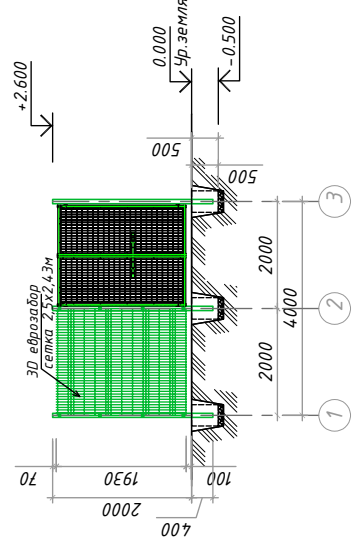
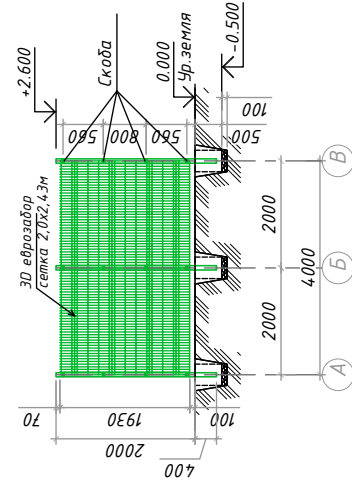


ВЕДЕМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "АС"					
		НАИМЕНОВАНИЕ		Лист	
АС-1	Общие данные.			1	
АС-2	План траншеи Лпан фундамента			2	
АС-3	План озграждения, Разбертка озграждения Во-1			3	
АС-4				4	
АС-5				5	
Рабочий проект привязан на основании задания на проектирование со следующими:					
1. с поверхностью существующих перекрестков почвенно-растительным слоем на метра.					
2. грунты на исследованном участке нераспознаваемые.					
3. подземные воды по территории водозабора залегают на глубине 2,4 метра					
4. Состояние участка - в долом					
5. Категория здания по сейсмическим свойствам - III (третья)					
6. Глубина сезонного промерзания - м					
Фундаменты типовые, монолитные железобетонные, из бетона кл. В15, W4 ($\delta/\gamma < 0.6$) на нормативе. За откосами отметку 0,00 принята уровень земли.					
Все работы ведутся согласно указанным соответствующим строительным норм и проектам производства работ (ППР) на основании СНиП 3.01.01-3 и КМБ 3.01.02-00.					
Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предназначен для строительства объекта.					
Генеральный инженер проекта:					
		Заказчик "SURXONDARYO VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BYURI TASHI DM:			
		Сурхондарё вилояти, Денов тумани «Чуштош» МФЙ худуда янбадан кутулган 120 гўрулни мактабча машина йўли (MTT) ёнида кутулган объект.			
Наим.	Кол.	Уч.	Лист	№ док.	Подпись Дата
Директор					Шариф 2026
ГИП					Мишонов 2026
Выполнил					Б. Умаров 2026
Н.Контр					Шариф 2026
		Организация для трансформатора			
Статус		Лист	Лист		
3		1	РН		
		ООО "ARCH PRO ПРОЕКТ"			

План ограждения

Развертка ограждения

Развертка ограждения

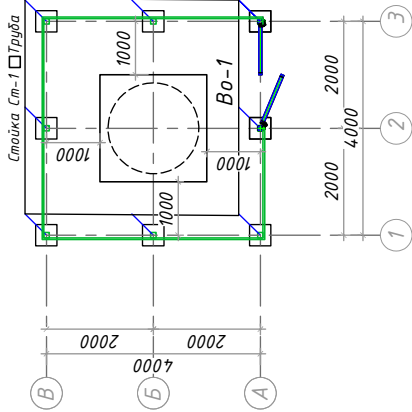

Спецификация элементов конструкций.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
		Стойка Ст-1	8		Расход на 1 шт
1	ГОСТ 30245-2003	Труба 40x40x1,7 мм L=2400 мм	1	4,94	39,52
2	ГОСТ 5781-82	Ф 12 А-III L=300	3	0,27	0,81
3		Скоба с саморез 5,5x32	4 шт		
		Масляная краска	0,832 м²		
		Сетка еврозабор			
		3D еврозабор сетка 2,0x2,43м	10	4,86 м²	4,860 м²
		Ворота			
1	ГОСТ 30245-2003	Труба 40x40x1,7 мм L=1900 мм	4	3,91	15,64
2	ГОСТ 30245-2003	Труба 40x40x1,7 мм L=940 мм	4	1,93	7,72
3		Гаражная петля на площадке левая 140x20x1,7 под крепеж, левая УГ-9200.	6 шт		
4		Задвижка дверная ЗТ-150	1 шт		
		Масляная краска		3,9 м²	

Примечание.

- Данный лист читать совместно с л. АС-1,2,3
- Металлические элементы ограды, ворот и калиток покрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.
- При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 3.02.01-97, КМК 3.03.01-98, КМК 3.01.02-00 и проекта производства работ (ППР), согласно ШНК 3.01.01-3.

Заказчик "SURXONDARYO VILOYATI HOKIMLIGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DM:			
Сурхондарё вилояти, Денов тумани «Чўнтош» МФЙ ҳудудда янгидан қуриладиган 120 ўринли машинача таълим машиналари (МТТ) биноси қурилиши объект.			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.
Директор	Ш.Ғафур	2026	Подпись
ГИП	М.Исмаилов	2026	Подпись
Выполнил	Б.Умаров	2026	Подпись
Н.Контр	Ш.Ғафур	2026	Подпись
Ограждения для трансформатора			
Стация		Лист	Листов
РП		3	3
План ограждения, Во-1			
Развертка ограждения			
ООО "ARCH PRO PROEKT"			