


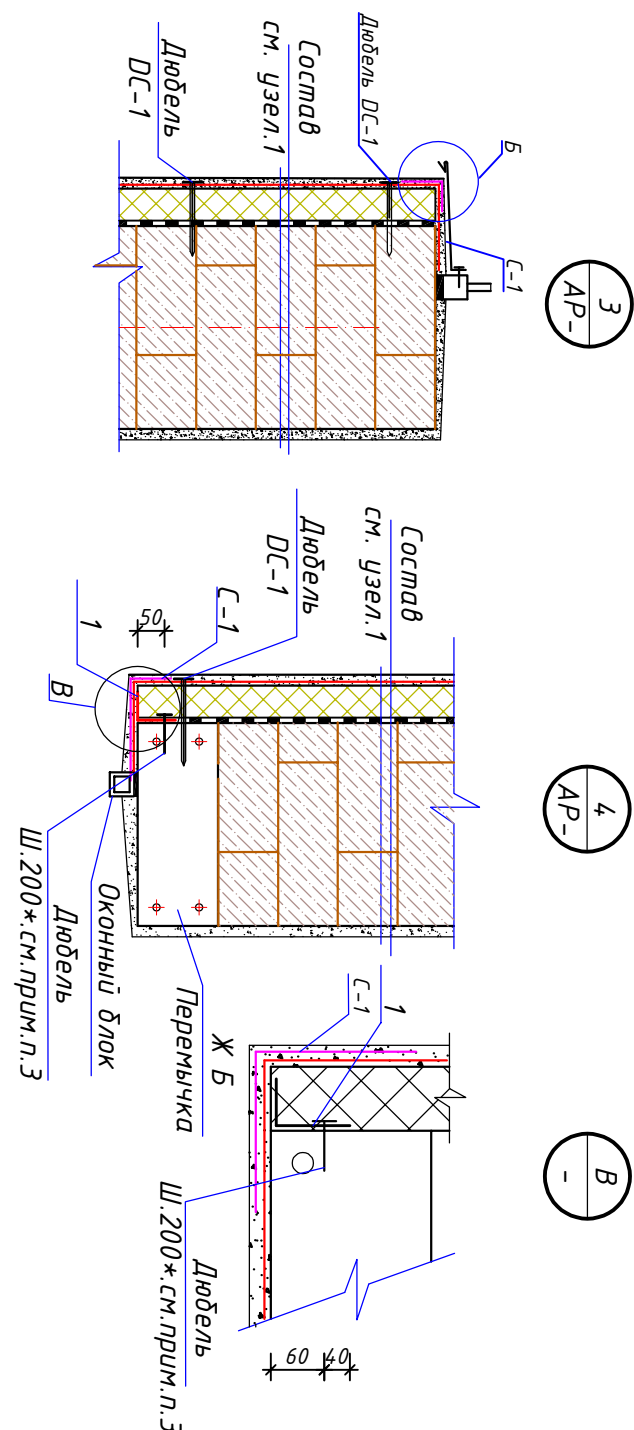
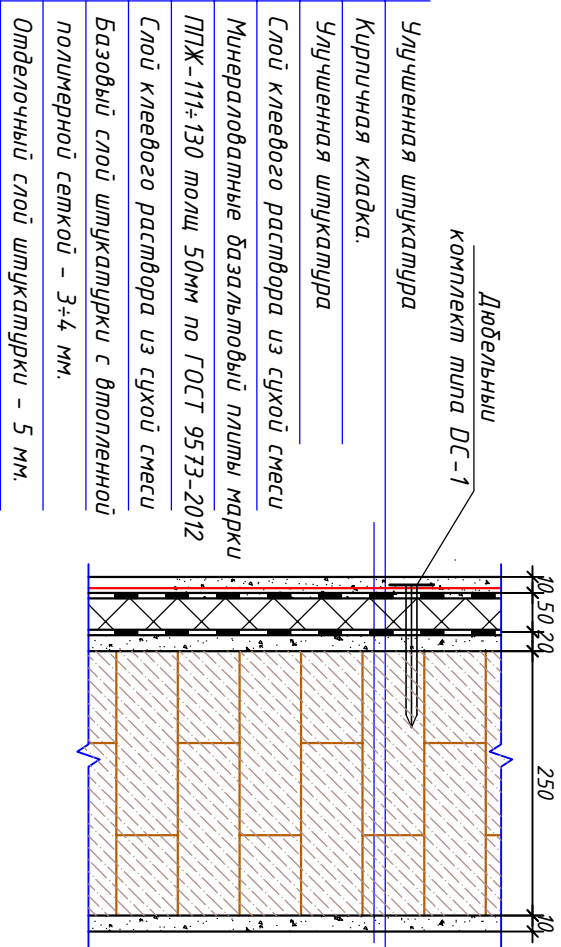
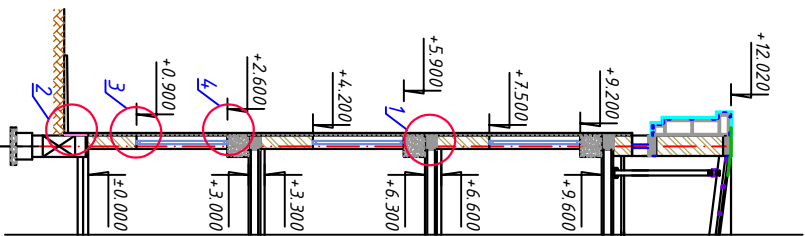


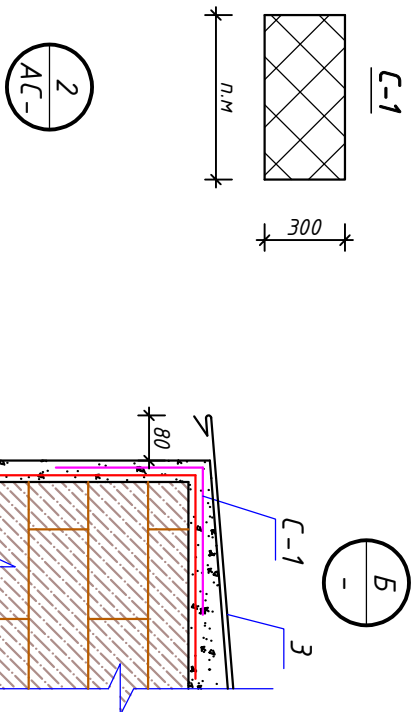

Узел утепления угол здания

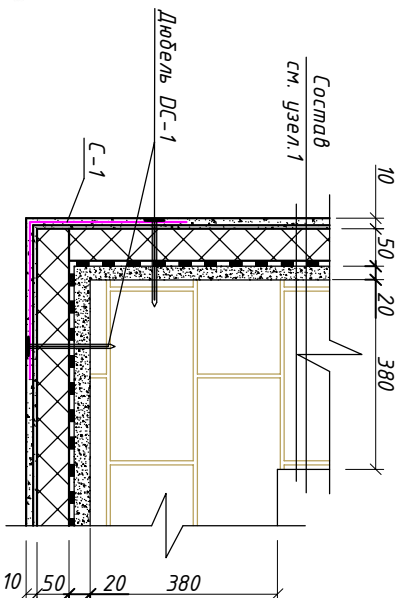

Стеклопакетовая гильза (элемент АТ) дюбеля "БИЙСК" типа ДС-1

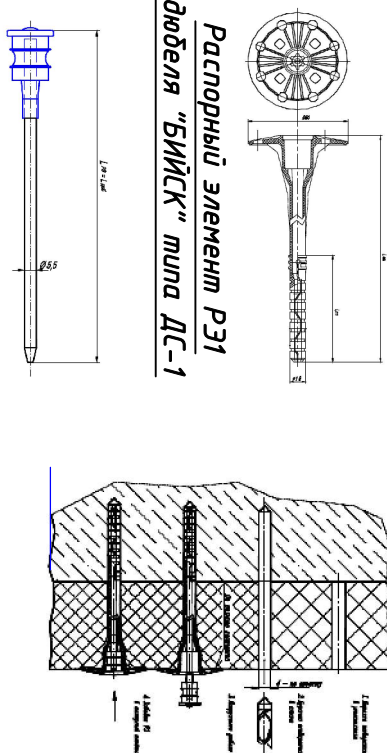

Улучшенная штукатурка


Кирпичная кладка.

Улучшенная штукатурка

Слой клеевого раствора из сухой смеси Минераловатные базальтовые плиты марки ПЖ-111÷130 толщ 50мм по ГОСТ 9573-2012

Слой клеевого раствора из сухой смеси Базовый слой штукатурки с впитленной полимерной сеткой - 3÷4 мм.

Отделочный слой штукатурки - 5 мм.

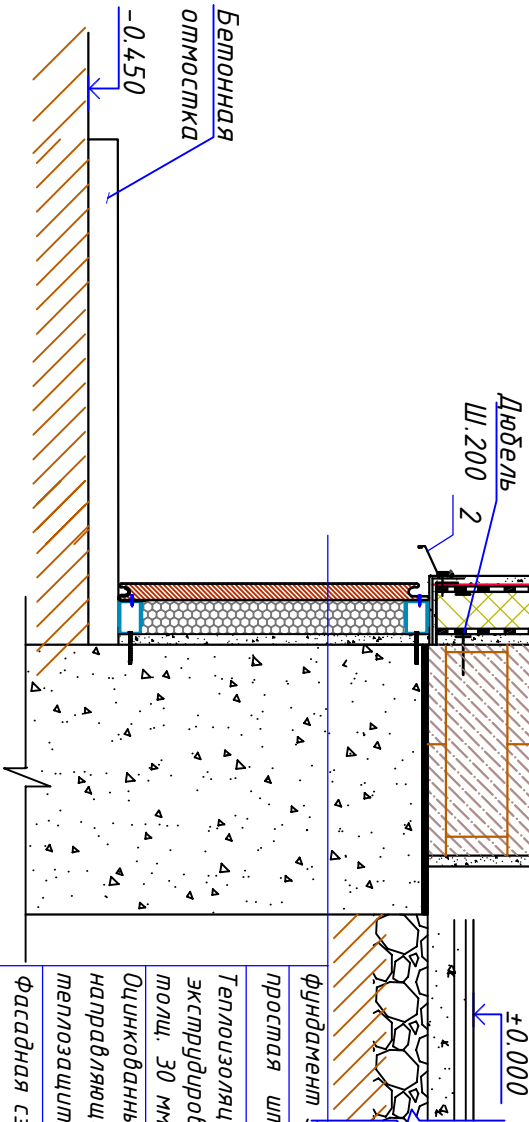

Фундамент здания -400 мм

простая штукатурка -20 мм

Теплоизоляционный слой - плиты из экструдированного пенополистирола $\lambda=35\text{кг/м}^3$ толщ. 30 мм

Оцинкованный профилированный металлический направляющий профиль (в составе теплозащитного слоя)толщ. 30 мм

Фасадная сэндвич-панель для сухого монтажа с теплоизоляционным сердечником из пенополиуретана, покрытая алюминиевой фольгой с поверхностью и с обратной стороны $\lambda=35\text{кг/м}^3$ толщ. 76 мм.

1. Данный лист см. с листом АС -
2. Общее указание на листе АС -
3. До заделки дюбелей обозначить прибором положение арматуры перемычек и сердечников.
4. Длину отрезков сетки С-1 назначать по месту, в зависимости от места расположения в узлах.

АР									
Сухондоре вилотипи денон турани "нурли нананил" нфйда "исгон" ижтимиш хизматлар нарказидоги наьичуриш ва вердамчи буюни реконструкция килиш ва уз худудидан кўшимча дйно кўриш									
Изм.	Колдчи	Лист	№док.	Подпись	Дата	Инсон ижтимиш хизматлар наркази			
Директор	Б.Маддинов					РП	5	15	Стойа
Гл.инж	Х.Чориев					Узлы утепления наружных стен.Спецификация утепления			
Исполн.						ООО "ЛМН ТАДАВОТ ЛОҒНА"			