
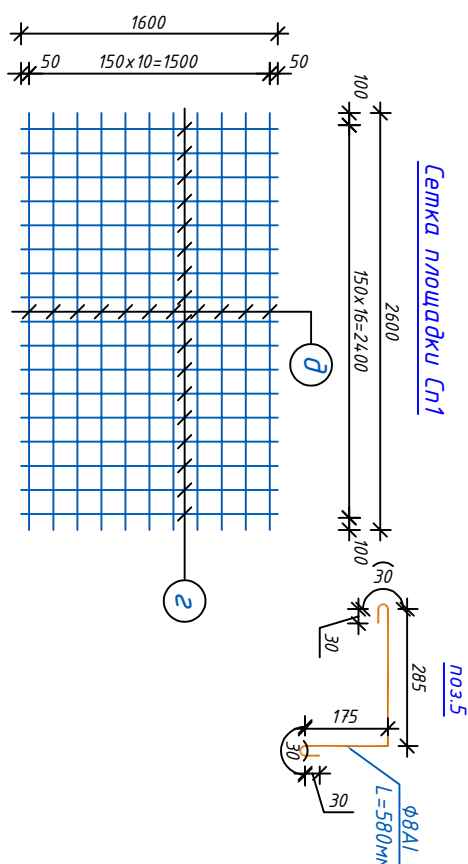
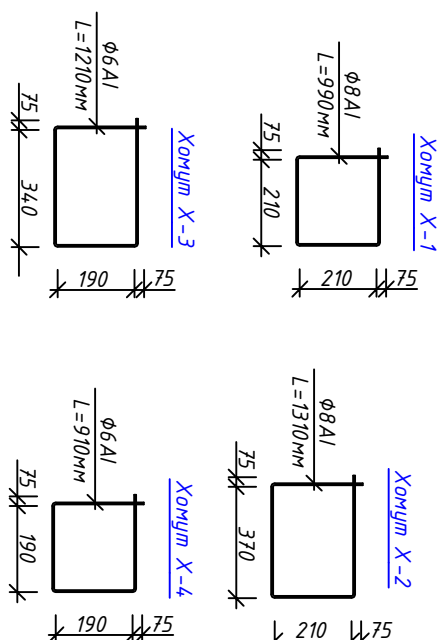


Лестничный марш ЛМ1 (сечение 2-2)



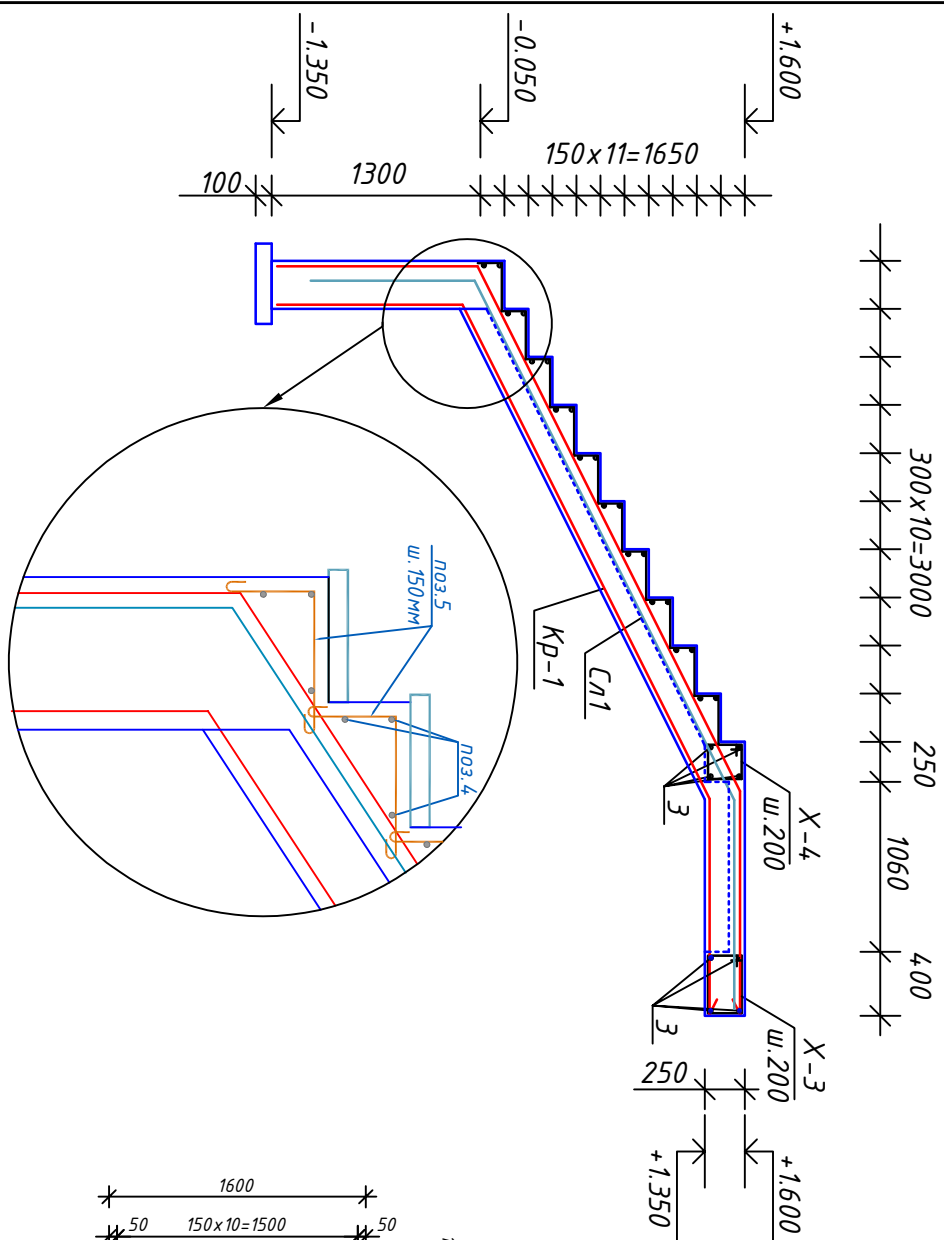


Спецификация расхода материалов на лестницу /11

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
Лм1		Монолитный лестничный марш Лм1	1		расход дан на 1 шт.
		Каркас Кр1	2		расход дан на 1 шт.
1		арматура Ф20АIII L=6350 мм	2	15,70	3140 кг
2		арматура Ф20АIII L=6000 мм	2	14,82	2964 кг
Х-1	ГОСТ 5781-82*	арматура Ф8АI L=990 мм	24	0,391	9,40 кг
Х-2		арматура Ф8АI L=1310 мм	6	0,52	3,12 кг
3		арматура Ф12АIII L=5600 мм	8	5,0	40,0 кг
Х-3		арматура Ф6АI L=1210 мм	28	0,27	7,60 кг
Х-4	ГОСТ 5781-82*	арматура Ф6АI L=910 мм	28	0,202	5,66 кг
		сетка лестницы СЛ1	1	47,50	
а		арматура Ф8АI L=5960 мм	10	2,35	23,50 кг
б	ГОСТ 5781-82*	арматура Ф8АI L=1770 мм	9	0,70	6,30 кг
в		арматура Ф8АI L=1410 мм	31	0,56	17,40 кг
4		арматура Ф10АI L=1400 мм	30	0,864	26,0 кг
5	ГОСТ 5781-82*	арматура Ф8АI L=580 мм	90	0,23	20,70 кг
	материал	бетон кл.В20	2,00		м3
Лл1		Монолитная лестничная площадка Лл1	2		расход дан на 1 шт.
6		арматура Ф18АIII L=1610 мм	4	3,22	12,88 кг
Х-4	ГОСТ 5781-82*	арматура Ф6АI L=910 мм	11	0,202	2,22 кг
		сетка площадки Сл1	1	22,10	
2		арматура Ф8АI L=1600 мм	17	0,632	10,74 кг
д	ГОСТ 5781-82*	арматура Ф8АI L=2600 мм	11	1,03	11,33 кг
	материал	бетон кл.В20	0,50		м3

Примечания

1. Данных лист читать совместно с листом КХ.
2. Старку производить электродом Э 42А, ГОСТ 9467-75 для ручной дуговой сварки.
3. Катет старых швов притупить – 6 мм, а длину – по всей длине сопряжений между собой элементом.
4. После сварочных работ во всех углах выложить шлак, покрасить масляной краской два раза.
5. Допускается использование металлических конструкций в заводских условиях.

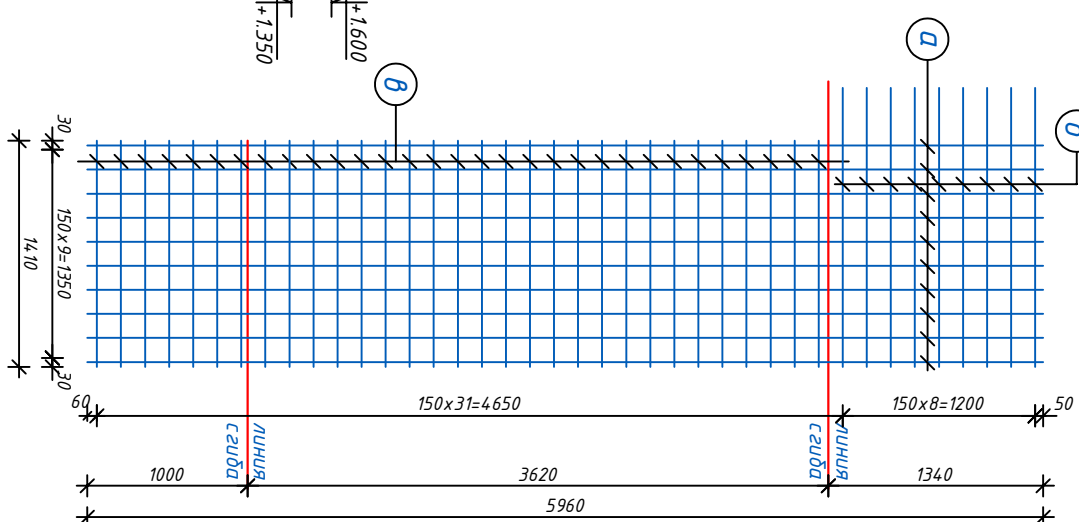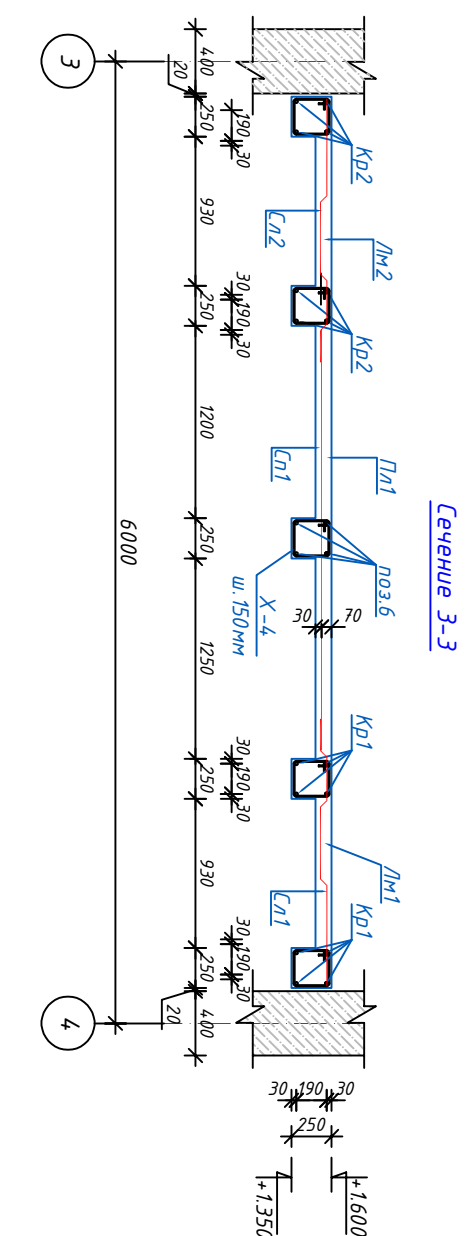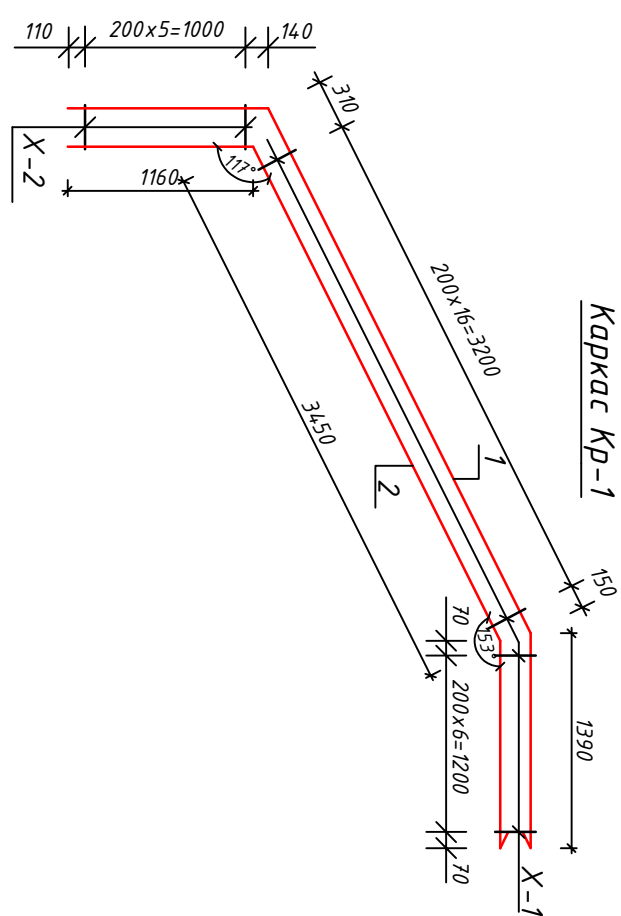[illegible]