

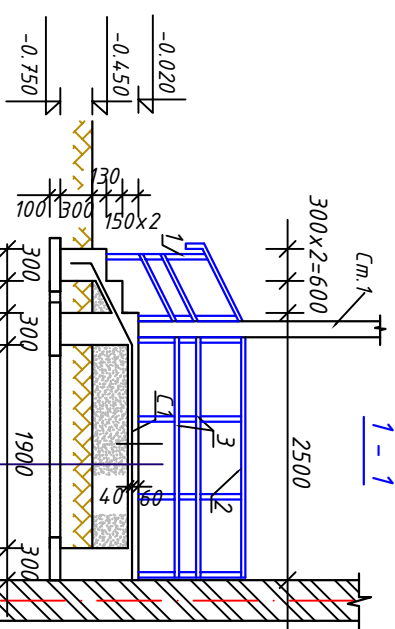
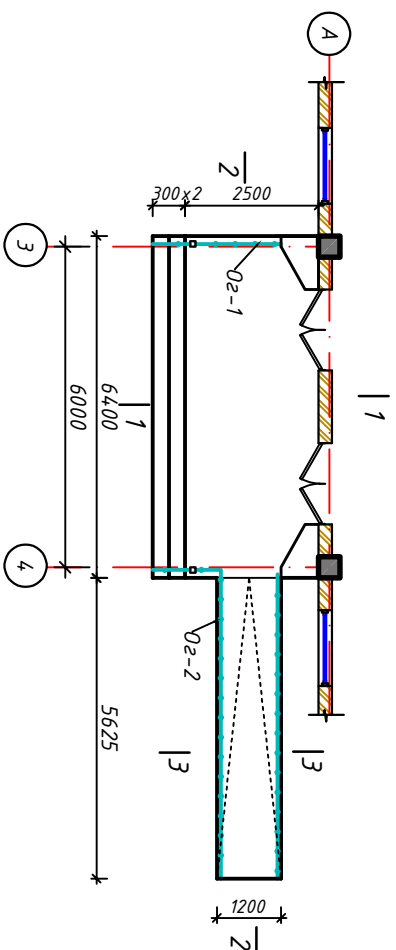



План крыльца главного входа Кр.1

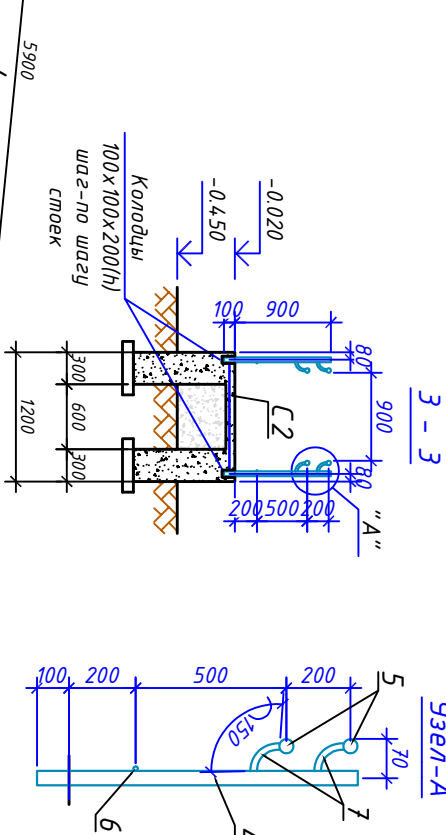



План фундаментов крыльца главного входа Кр.1

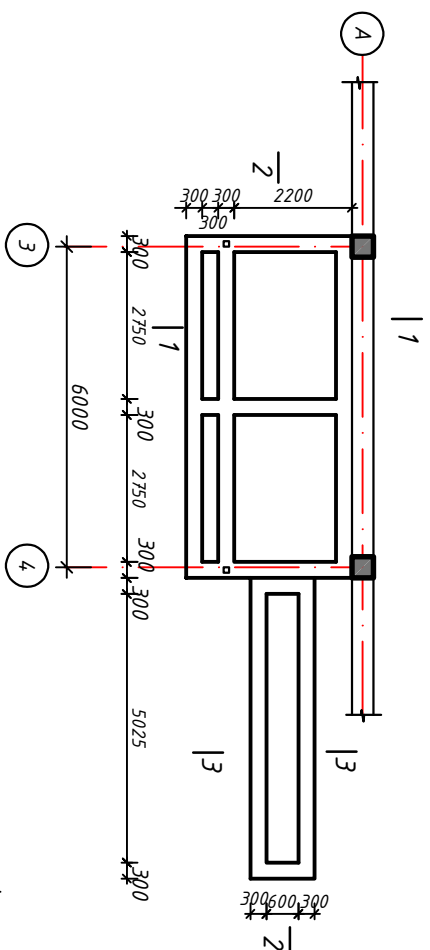

План крыльца Кр.2

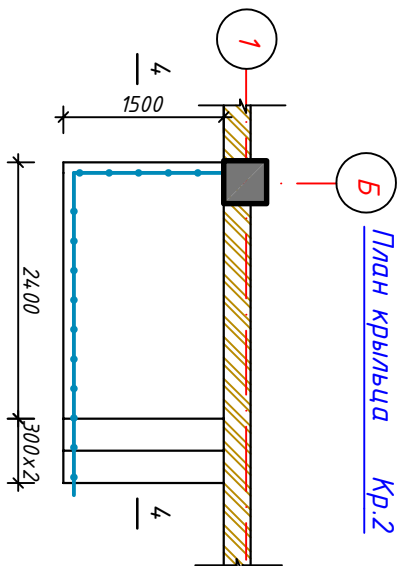

План фундаментов Кр.2

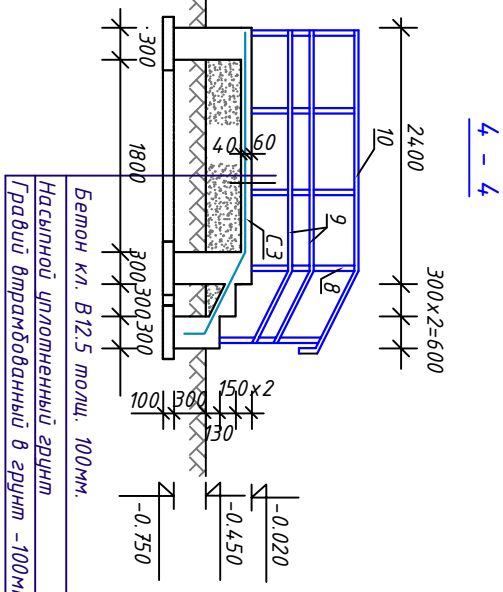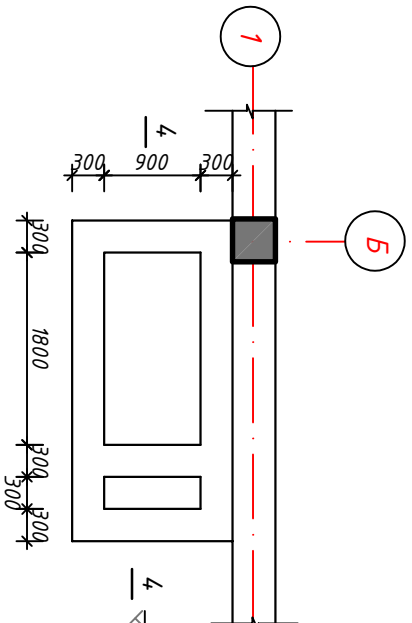

Спецификация материалов.					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.	Примеч.
		<u>Крыльцо главного входа Кр.1</u>			
С1	ГОСТ 31038-2022	Сетка С $\Phi 6$ А5К-200 S=23,0 м ²	-	по 1м ² 0,59 кг	13,60 кг.
	Материал	Бетон кл.В 12,5			6,40 м ³
	Материал	Гравийная подушка			2,20 м ³
		<u>Ограждение крыльца</u>			
1		Труба ст. $\Phi 45 \times 3,0$ L=1000	9	3,11	28,00 кг.
2	ГОСТ 10704-97	Труба ст. $\Phi 45 \times 3,0$ L=5,60 п.м.	-	3,11	17,42 кг.
3		Труба ст. $\Phi 45 \times 3,0$ L=11,20 п.м.	-	3,11	34,80 кг.
	ГОСТ 10704-97	Отвод из Труба ст. $\Phi 45,0 \times 3,0$		4	
		Масляная окраска ограждения			3,3 м ²
		<u>Пандус</u>			
С2	ГОСТ 31038-2022	Сетка С $\Phi 6$ А5К-200 S=6,50 м ²	-	по 1м ² 0,59 кг	3,80 кг.
	Материал	Бетон кл.В 12,5			2,30 м ³
	Материал	Гравийная подушка			0,70 м ³
		<u>Ограждение пандуса</u>			
4		Труба ст. $\Phi 45 \times 3,0$ L=1000	14	3,11	43,54 кг.
5		Труба ст. $\Phi 45 \times 3,0$ L=5900	4	18,35	73,40 кг.
6	ГОСТ 10704-97	Труба ст. $\Phi 20 \times 2,0$ L=5600	2	5,0	10,0 кг.
7		Труба ст. $\Phi 30 \times 2,5$ L=150	28	0,255	7,14 кг.
	ГОСТ 10704-97	Отвод из Труба ст. $\Phi 45,0 \times 3,0$		4	
		Масляная окраска ограждения			7,0 м ²
		<u>Крыльцо Кр.2</u>	2		Расход дан по 1 шт.
С3	ГОСТ 31038-2022	Сетка С $\Phi 6$ А5К-200 S=4,60 м ²	-	по 1м ² 0,59 кг	2,71 кг.
	Материал	Бетон кл.В 12,5			2,20 м ³
	Материал	Гравийная подушка			0,40 м ³
		<u>Ограждение крыльца</u>			
8		Труба ст. $\Phi 45 \times 3,0$ L=1000	7	3,11	21,80 кг.
9	ГОСТ 10704-97	Труба ст. $\Phi 45 \times 3,0$ L=4,70 п.м.	-	3,11	14,62 кг.
10		Труба ст. $\Phi 45 \times 3,0$ L=9,40 п.м.	-	3,11	29,23 кг.
	ГОСТ 10704-97	Отвод из Труба ст. $\Phi 45,0 \times 3,0$		2	
		Масляная окраска ограждения			2,70 м ²

1. Даныи лист читать совместно с листами АС-14
2. Сварку каркасов производить электродной типа Э50А по РСТУ865-98
3. Монолитное крыльцо и пандус выполнять из бетона кл. В 12.5.
4. Под пандусом фундамента выполнить гравийную подушку толщиной 100 мм.
5. Выполнить покрытие поверхности крылец из керамической плитки с шероховатой поверхностью и деионное покрытие пандуса, дорожки поверхности крылец и пандуса оклеивать фартуками плитки "Итадранкс".
6. Металлическое ограждение из труб окрасить масляными красками за два раза.

[illegible]