

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[illegible]

Расчетная мощность - 2,0 кВт.

Учет расхода электроэнергии осуществляется счетчиками DTS-541, установленный в ВРУ.

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Электропроводка должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена возможность лёгкого распознавания проводников по всей длине.



При отсутствии электрооборудования и материалов, приведенных в спецификации допускается их замена на оборудование и материалы с аналогичными характеристиками.

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ РЧз 2011г	Правила устройства электроустановок	
КМК 2.04.17-19	Электрооборудование жилых и общественных зданий	
КМК 2.01.05-24	Естественное и искусственное освещение	
Р.Н. Карякин	Нормы устройств сетей заземления.	
В.П. Шеховцов	Расчет и проектирование схем электроснабжения	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ЭС.СО.	Спецификация оборудования	1-листов

ГИП:

						2026г.				ЭС		
						Боёвут тумани Янги авлод МФЙ даги 55-сонли мактабни реконструкция килиш						
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana							
Bosh Muh.		Ибрагимов О				Помещение для емкости				Bosqich	Varaq	Varaqlar
Bajardi		Жуманов Б								Ishchi loyiha	1	3
Tekshirdi		Ибрагимов О										
						План электроосвещения и силовой эл.оборудование.				ООО "FATTOX-FARIDA XAMKOR SERVIS"		

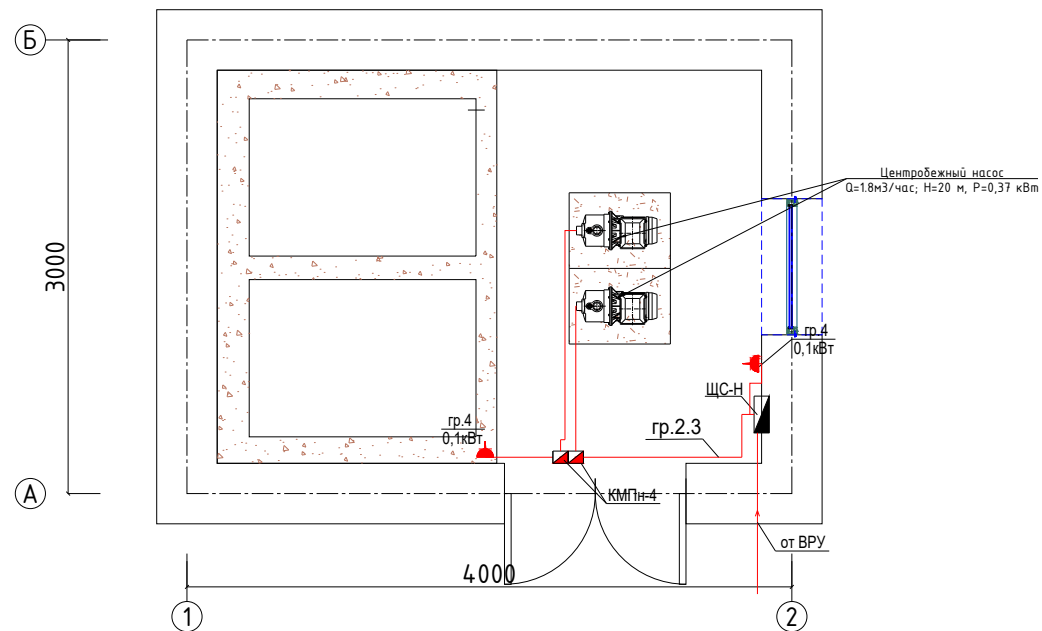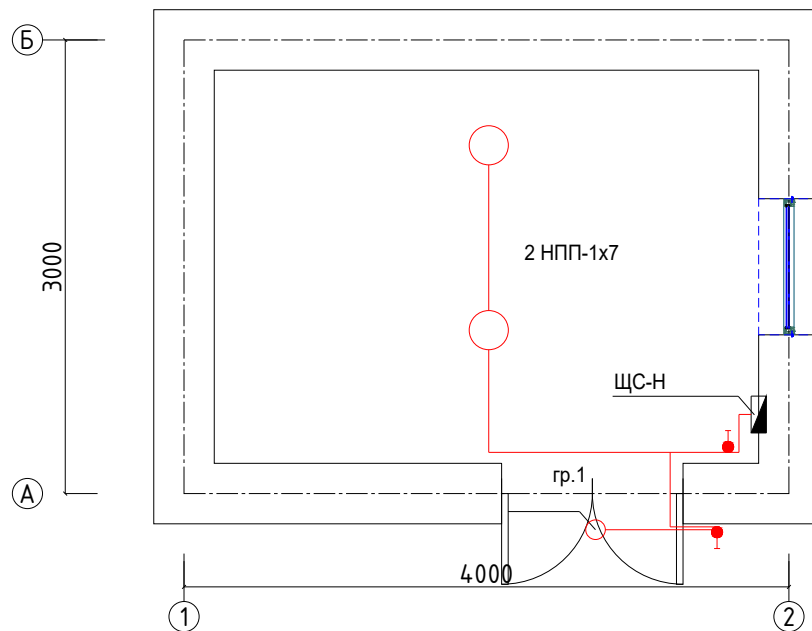

						2026г.	ЭС					
						Боёвут тумани Янги авлод МФЙ даги 55-сонли мактабни реконструкция килиш						
O'zg.	Dona	Var.	Buyur.	Imzo	Sana	Помещение для емкости				Bosqich	Varaq	Varaqlar
Bosh Muh.	Ибрагимов О				Ishchi loyiha					2	3	
Bajardi	Жуманов Б											
Tekshirdi	Ибрагимов О											
						План электроосвещения и силовой эл.оборудование.				ООО "FATTOX-FARIDA XAMKOR SERVIS"		

